

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
по Разделу «Охрана окружающей среды» в составе проектной документации намеча-
емой деятельности к проекту «Строительство дымовой трубы №2 ТЭЦ-3
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Корректировка».

г. Павлодар

11:00 27.03.2023 г.

1. Наименование местного исполнительного органа административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы), на территории которого осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано влияние:

ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области»

2. Предмет общественных слушаний:

Раздел «Охрана окружающей среды» в составе проектной документации намечаемой деятельности к проекту «Строительство дымовой трубы №2 ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Корректировка»

(полное, точное наименование рассматриваемых проектных материалов)

3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или местного исполнительного органа области, городов республиканского значения, столицы, в адрес которого направлены материалы, выносимые на общественные слушания:

ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области»

Единый экологический портал, <https://ecoportal.kz/>

4. Местонахождение намечаемой деятельности:

*ТЭЦ-3, г. Павлодар, Северный промышленный район
52°22'00" с. ш. 76°56'02" в. д.*

(полный, точный адрес, географические координаты территории участка намечаемой деятельности)

5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой деятельности:

г. Павлодар, Северный промышленный район, г. Павлодар п. Жанааул

(перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности и на территории которых будут проведены общественные слушания)

6. Реквизиты и контактные данные инициатора намечаемой деятельности:

*АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». г.Павлодар, ул.Кривенко, 27, тел. 8-7182-399434, 399365.
БИН 020640000163. info@pavlodarenergo.kz*

(в том числе точное название, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты)

7. Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях, или внешних привлеченных экспертов по подготовке отчетов по стратегической экологической оценке, или разработчиков документации объектов государственной экологической экспертизы:

ТОО «ТЕХЭКО», г. Павлодар, ул. Торайгырова, 85/2 (4 этаж) (здание «Status A»)
БИН 041040005248, тел.: 8 (7182) 62-00-95, электронная почта: teheso-pavlodar@mail.ru.

(в том числе точное название, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты)

8. Дата, время, место проведения общественных слушаний (дата(-ы) и время открытого собрания общественных слушаний):

27.03.2023 года, время 11:00 час, г. Павлодар, ул. Торайгырова 76, здание учебного центра АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Ссылка на онлайн конференцию:

<https://us05web.zoom.us/j/87829005695?pwd=NWtDQkRFTU5RSmlrN0QxTXBsRkxtZz09>

Идентификатор конференции: 878 2900 5695. Код доступа: ENERGO2023

(дата, время начала регистрации участников, время начала общественных слушаний, полный и точный адрес места проведения слушаний).

В случае продления общественных слушаний указываются все даты.

9. Копия письма-запроса от инициатора намечаемой деятельности и копия письма-ответа местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), о согласовании условий проведения общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний.

Приложение 2.

10. Регистрационный лист участников общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний.

Приложение 3.

11. Информация о проведении общественных слушаний распространена на казахском и русском языках следующими способами:

1) на Едином экологическом портале;

<https://ecoportal.kz/Public/PubHearings/PublicHearingDetail?hearingId=11556>,

дата публикации 08.02.2023г.

2) на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы) или официальном интернет-ресурсе государственного органа-разработчика

На сайте местного исполнительного органа

<https://www.gov.kz/memleket/entities/pavlodar-tabigat/press/article/details/105319?lang=ru>,

дата публикации 08.02.2023г.

(наименование и ссылки на официальные интернет-ресурсы и даты публикации)

3) в средствах массовой информации, в том числе, не менее чем в одной газете, и посредством не менее чем одного теле- или радиоканала, распространяемых на территории соответствующих административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), полностью или частично расположенных в пределах затрагиваемой территории, не позднее чем за двадцать рабочих дней до даты начала проведения общественных слушаний:

Газеты «SARARQA SAMALY», «Звезда Прииртышья» от 07.02.2023 г.

(Приложение 4)

(название, номер и дата публикации объявления в газете, с приложением сканированного объявления: сканированные титульная страница газеты и страница с объявлением о проведении общественных слушаний)

*Радиоканал «Halyg radiosy»: было размещено объявление аудиороликом от
04.02.2023 г.
(Приложение 5)*

(название теле или радиоканала, дата объявления: электронный носитель с видео- и аудиозаписью объявления о проведении общественных слушаний на теле или радиоканале подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний)

4) на досках объявлений местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения, сел, поселков, сельских округов) и в местах, специально предназначенных для размещения объявлений в количестве 1 объявлений по адресам: *доска объявлений, установленная у входа в ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодаской области» (Приложение 6).* Фотоматериалы прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний

12. Решения участников общественных слушаний:

Единогласно за Лукаш М.С.

(о выборе секретаря, указать количество участников общественных слушаний «за», «против», «воздержались»)

Участники общественных слушаний единогласно утвердили регламент

(об утверждении регламента, указать количество участников общественных слушаний «за», «против», «воздержались»)

Общественные слушания по Разделу «Охрана окружающей среды» в составе проектной документации намечаемой деятельности к проекту «Строительство дымовой трубы №2 ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Корректировка» состоялись.

13. Сведения о всех заслушанных докладах:

*Розинкин В.В. - Главный инженер проекта ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ»;
Мерзонов Д.Ю. - Директор ТОО «ТЕХЭКО»*

(фамилия, имя и отчество (при наличии) докладчика, должность, наименование представляемой организации)

Раздел «Охрана окружающей среды» в составе проектной документации намечаемой деятельности к проекту «Строительство дымовой трубы №2 ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Корректировка» состоялись. 2 доклада - 3 страницы и 3 страницы.

(тема доклада, количество страниц, слайдов, файлов, плакатов, чертежей)

Тексты докладов по документам, выносимым на общественные слушания, прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний *(Приложение 7).*

14. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных слушаний и содержит замечания и предложения, полученные до и во время проведения общественных слушаний. Замечания и предложения, явно не имеющие связи с предметом общественных слушаний, вносятся в таблицу с отметкой «не имеют отношения к предмету общественных слушаний».

Сводная таблица прилагается в Приложении 1.

15. Мнение участников общественных слушаний о качестве рассматриваемых документов и заслушанных докладов на предмет полноты и доступности их понимания, рекомендации по их улучшению:

Все предложения соответствует представленным материалам.

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование представляемой организации, мнения и рекомендации)

16. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в судебном порядке.

17. Председатель общественных слушаний:

Темиргалина Алия Сержановна – гл. специалист ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области»

28.03.2023 г.



(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, дата)

18. Секретарь общественных слушаний:

Лукаш Марина Сергеевна – ведущий инженер по ООС УООС АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

28.03.2023 г.



(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, дата)

Сводная таблица замечаний и предложений, полученных до и во время проведения общественных слушаний

№ пп	Замечания и предложения участников (фамилия, имя и отчество (при наличии) участника, должность, наименование представляемой организации)	Ответы на замечания и предложения (фамилия, имя и отчество (при наличии) отвечающего, должность, наименование представляемой организации)	Примечание (снятое замечание или предложение)
1	Житель п.Жанааул Сулейменова Т.И.: Согласно вашего доклада воздействия на животный и растительный мир не оказывается. Но т.к. мы жители находимся непосредственно под влиянием дымовой трубы, какие гарантии того что очистительные фильтры на трубе включены, и выбросы не превышают нормативов.	Нуракова А.Б. Главный специалист УООС, АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»: Да влияние на ОС предприятие естественно оказывает, но оно в пределах установленных норм, мониторинг эмиссий проводится ежемесячно, в т.ч. на границе СЗЗ, проектом предусмотрено а так же на действующей трубе установлены мокрые золоуловители, они не прекращают свою работу, это проверяют специализированные организации, и контролируют уполномоченные органы. Так же у нас разработана программа озеленения, выполняются природоохранные мероприятия и выплачиваются налоги за негативное воздействие на ОС. Мерзонов Д.Ю. - Директор ТОО «ТЕХЭКО»: п.Жанааул находится с наветренной стороны по отношению к северной промышленной зоне г.Павлодар. ТЭЦ-3 как объект находящийся в этой промзоне не является единственным объектом воздействия. Как и все промышленные объекты г.Павлодар они находятся под контролем Департамента Экологии, который регулярно проводит инспекционные проверки каждого предприятия. Так же проектом предусмотрено внедрение автоматизированной системы мониторинга загрязняющих веществ, которые будут ежесекундно отслеживаться системой. Работа без фильтров полностью исключена. Техническое обслуживание промышленного оборудования исключает работу по многим механическим процессам, которые не позволяют отключить фильтры и выбрасывать загрязняющие вещества без них напрямую. Внедрение современных процессов это комплекс мероприятий максимально направленных на снижение воздействия на атмосферный воздух. Так же при разработке нормативов эмиссий учитываются фоновые загрязнения.	Снято
2	Сагитова Г. Специалист РГУ Департамент экологии по Павлодарской области «КЭРК МЭиПР РК»: Согласно «Пояснения по подготовке проекта плана мероприятий по охране окружающей среды» (Приложение к отчету о выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды), утвержденный Правилами выдачи экологических разрешений, представления декларации о воздействии на окружающую среду, а также форм бланков экологического разрешения на воздействие и порядка их заполнения (Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 319), в графе 7-15 необходимо заполнить график достижения требуемого показателя с указанием величины по годам (нормативы эмиссий).	Нуракова А.Б. Главный специалист УООС, АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»: Данный план мероприятий был направлен в комитет экологического регулирования и контроля и утвержден комитетом в январе 2023г. Подобных замечаний не поступало. Основная документация не менялась. Если от комитета поступит данное замечание мы учтем. Пакет документов на данный момент находится на рассмотрении в комитете.	Снято

3	Житель п.Жанааул Сулейменова Т.И.: Чаше всего высаженные саженцы погибают, выживаемости процент минимальный. Т.е. деревья высаженные на субботнике посадили но не ухаживали за ними. Т.е. зеленый фон увеличивается но в то же время зеленого фона и этого ограждения фактически нет.	Нуракова А.Б. Главный специалист УООС, АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»: В АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» заключен договор на посадку деревьев согласно которого, при не приживаемости деревьев подрядчик обязуется высадить вновь деревья взамен не прижившихся. Царенко Е.А. Зам. Начальника УРиМ по строительству АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»: Сейчас требования к посадке и уходу за деревьями ужесточились: саженцы высаживаются определенной толщины, на расстоянии 1,3 м., 2,5 м. высотой и уход за деревьями необходимо осуществлять в течение 3 лет, пока саженец не превратиться в дерево. Поэтому принимать работы по посадке деревьев без приживаемости невозможно. Мерзонов Д.Ю. - Директор ТОО «ТЕХЭКО»: Вопросами благоустройства и озеленения занимаются органы ЖКХ. По вопросам благоустройства поселковой территории вы можете обратиться в Акиматы и местные исполнительные органы с целью разъяснения.	Снято
---	--	---	-------

Приложение 3.1.
к Правилам проведения
общественных слушаний

Форма письма-запроса от инициатора общественных слушаний на проведение общественных слушаний в местные исполнительные органы административно-территориальных единиц (района, города)

исходящий номер: 23560255001, Дата: 02/02/2023

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

Информируем Вас о: Осуществление государственной экологической экспертизы

(наименование в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил)

Будет осуществляться на следующей территории:

(территория воздействия, географические координаты участка)

Предоставляем перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие, и на территории которых будут проведены общественные слушания: Участок реконструкции находится на территории ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Объект расположен в промышленной зоне Северная г. Павлодара.

Предмет общественных слушаний: Раздел «Охрана окружающей среды» в составе проектной документации намечаемой деятельности к проекту «Строительство дымовой трубы №2 ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Корректировка»

(тема, название общественных слушаний, предмет общественных слушаний в обязательном случае должен содержать точное наименование, место осуществления, срок намечаемой деятельности и наименование инициатора намечаемой деятельности)

Просим согласовать нижеуказанные условия проведения общественных слушаний: Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Торайгырова 76, в здании учебного центра АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Также для жителей поселка Жанаул будет предоставлен транспорт для участия в общественных слушаниях. Сбор жителей будет организован с 10.20 до 10.25 часов 27 марта на автобусной остановке «Речной порт» (остановка для маршрутов №1444), назначен автобус от организации: номер № 601 ВС 14; № 559 ВС 14; №608 ВС 14., 27/03/2023 11:00

(место, дата и время начала проведения общественных слушаний)

Место проведения общественных слушаний в населенном (-ых) пункте (-ах) обосновано их ближайшим расположением к территории намечаемой деятельности (9 км).

Объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках будет распространено следующими способами:

«Звезда Прииртышья» и «Сарыарка самалы» ; Халык Радио

(наименование газеты, теле- и радиоканала, где будет размещено объявление)

Акимат г.Павлодар

(расположение мест, специально предназначенных для размещения печатных объявлений (доски объявлений))

Просим также подтвердить наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний.

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и Правилами проведения общественных слушаний, общественные слушания проводятся под председательством представителя местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (района, города). Местный исполнительный орган обеспечивает видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний. Электронный носитель с видео- и аудиозаписью всего хода открытого собрания общественных слушаний с начала регистрации до закрытия общественных слушаний и подведением итогов слушаний, подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний.

В соответствии с требованиями законодательства просим обеспечить регистрацию участников общественных слушаний и видео- и аудиозапись общественных слушаний.»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" (БИН: 020640000163), 8-718-2-39-9506, info@pavlodarenergo.kz, a.lurakova@pavlodarenergo.kz

Представитель: Нуракова Асель Батыржановна, Лукаш Марина Сергеевна

Составитель отчета о возможных воздействиях : ТОО "ТЕХЭКО"

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний)

**Форма письма-ответа инициатору общественных слушаний от местных исполнительных органов
административно-территориальных единиц (района, города) на проведение общественных
слушаний**

исходящий номер: 23560255001, Дата: 03/02/2023

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

«В ответ на Ваше письмо (исх. №23560255001, от 02/02/2023 (дата)) о согласовании предлагаемых Вами условий проведения общественных слушаний, сообщаем следующее:

«Согласовываем проведение общественных слушаний по предмету Раздел «Охрана окружающей среды» в составе проектной документации намечаемой деятельности к проекту «Строительство дымовой трубы №2 ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Корректировка», в предлагаемую Вами 27/03/2023 11:00, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Торайгырова 76, в здании учебного центра АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Также для жителей поселка Жанаул будет предоставлен транспорт для участия в общественных слушаниях. Сбор жителей будет организован с 10.20 до 10.25 часов 27 марта на автобусной остановке «Речной порт» (остановка для маршрутов №14,44), назначен автобус от организации: номер № 601 ВС 14; № 559 ВС 14; №608 ВС 14 (дату, место, время начала проведения общественных слушаний)»

(к причинам несогласования относятся: несоответствие места предлагаемых общественных слушаний и перечня административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности, и на территории которых будут проведены общественные слушания; неудобные для населения дата, время и место проведения общественных слушаний).

«Подтверждаем наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний».

«В соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан и Правил проведения общественных слушаний будет обеспечено в том числе: председательствование общественных слушаний, регистрация участников общественных слушаний, видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний для приобщения (публикации) к протоколу общественных слушаний.»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" (БИН: 020640000163), 8-718-2-39-9506, info@pavlodarenergo.kz, a.nurakova@pavlodarenergo.kz

Представитель: Нуракова Асель Батыркановна, Лукаш Марина Сергеевна

Составитель отчета о возможных воздействиях: ТОО "ТЕХЭКО"

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

Регистрационный лист участников общественных слушаний

№	ФИО	Статус (категория) - представитель заказчика - представитель разработчика - представитель местного исполнительного органа - представитель НПО - житель населенного пункта	Домашний адрес (для жителей), наименование организации (для представителей предприятия и местного исполнительного органа)
1	Лукаш М.С.	Ведущий инженер по ООС, УООС	АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»
2	Нуракова А.Б.	Гл. специалист УООС	АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»
3	Царенко Е.А.	Зам. Начальника УРиМ по строительству	АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»
4	Храброва Д.Ю.	Житель населенного пункта	г.Павлодар
5	Темиргалина А.С.	Главный специалист	УНОСВР
6	Мерзонов Д.Ю.	Директор	ТОО «ТЕХЭКО»
7	Батюк К.А.	Инженер-эколог	ТОО «ТЕХЭКО»
8	Розинкин В.В.	ГИП	ТОО НПФ «СЕВ-КАЗЭНЕРГОПРОМ»
9	Попова Н.	Житель населенного пункта	г.Павлодар
10	Юлдашева	Житель населенного пункта	п. Жанааул
11	Самиев Б.П.	Житель населенного пункта	п. Жанааул
12	Сулейменова Т.И.	Житель населенного пункта	п. Жанааул
13	Мария	Житель населенного пункта	г.Павлодар
14	Сагитова Г.	Специалист	РГУ Департамент экологии по Павлодарской области «КЭРК МЭиПР РК»

**Лист регистрации участников,
присутствующих и приглашенных на общественные слушания
по Разделу «Охрана окружающей среды» (РООС) к рабочему проекту
«Строительство дымовой трубы №2 ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».
Корректировка»»**

г. Павлодар

27.03.2023 г.

№ п.п.	ФИО	Наименование организации, должность/наименование населенного пункта
1	Темиршина А.С.	Учред. ВР
2	Мерзонов Д.Ю. ТОО «ТЕХЭКО»	Директор ТОО «ТЕХЭКО»
3	Батюк К.А. ТОО «ТЕХЭКО»	инженер-эколог ТОО «ТЕХЭКО» Батюк -
4	Розинкин В.В. ТОО КТР «Севквээнергосервис»	ГЛП ТОО КТР «Севквээнергосервис»
5	Сидорова Е.П. АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»	Зам. зам. ГРЧ АР Сидорова
6	Сидорова Д.Ю.	Житель г. Павлодар.
7	Куранова А.Б.	Главный специалист УООС
8	Лукин М.С.	Ведущий специалист УООС
9	Наталья Попова	Житель г. Павлодара (через Zoom) natalia@mail.ru.
10	Идгамево	Житель поселка Жана-аул
11	Самиев Б.	Житель поселка Жана-аул
12	Султанов Т. И.	Житель микрорайона Жана-аул.



«Павлодар облысы әйелінің
апаратын» мемлекеттік
мекемесі (Павлодар қаласы)
«Ертіс Медиа» ЖШС,
«Sargat» заңиы
облыстық газеті

Газетке Қазақстан Республикасы
Ақпарат және коммуникациялар
министрінің Ақпарат
комитетінің мерзімді басшысы,
ақпарат агенттігі және
жекелік басшылары өсіріліп
қонды, қайта өсіріліп қонды
19.06.2019 ж. №17747-Г куәлік
берілген.

жылы
«Құрмет
белгісі»
орденімен,
2014 жылы
«Алтын
жұлдыз»
жалпыұлттық
сыйлығымен
марапатталды.

ЖШС директоры
Анда ХАМЗИНА

Бас редактор
Нұрбол ЖАЙЫҚБАЕВ

Телефон: 65-15-30

ЖШС-нің мекенжайы:
Павлодар қаласы,
К.Сүреганов көшесі, 21-үй

Радистің мекенжайы:
140000, Павлодар қаласы,
Астана көшесі, 143-үй
Тел./факс: 66-15-30

Газеттің электронды
поштасы: zakatuly29@gmail.com
Бас редактордың
орынбасары - 66-14-61,
Жауапты хатшы - 66-12-74,
Әлеуметтік бөлім - 66-14-63,
66-15-31, 66-15-32;
Экспозиция, саясат - 66-14-64,
66-15-28, 66-14-66,
«Айқындалған» - 66-14-63,
«Жас Батыс» - 66-15-32.

Жарнама бөлүмү:
s_samaly_reklama@mail.ru
66-15-42, 66-15-40.
Маркетинг және тарату
бөлүмү - 66-15-41.
Фотошоп, корректорлар
66-12-74.

жасалтып, нөмірі «Бағуарга
сатылу»-ның қойылымын
орталығында теріліп, берілгенді.

Газет аттасына екі рет шығатын
атпалық таралымы 5223 дана,
бүгін қаланың 3 б.т.

«Дүмір печені» ЖШС баспа-
насында басылды. ҚР Паллорлар
қаласы, Астана қаласы, 145-ші.
Газеттің сатылы басылғышы
баспаға жауап береді.
Телефоны: 5 (7182) 61-80-26.

Баспаға қол қойылған
уақыты 17.00.
Талсымы - 182

Хаттар, келгизбелер,
фотографиялар мен сурет-
тер рецензияланбайды және
келтирилмейды.
Көлемі: А4 (14 когы),
форматындағы
2 беттен азатын материалдар

Жарнамалық материалдардың мазмұнына жарнама берушілер жауап береді.

Намёрда азёрну барысында интернет ресурстарынан алынган фотосуреттер де пайдаланылды.

Антипириннің пайдаланылуы ранадан
устынан өткізуге сәйкес
келмейді де мүмкін.

жарыяланған материалдардың көшірін немесе өңдеп басу үшін редакцияның жазбашы рұқсаты алынып, газетке сілтеме жасалуы міндетті.

Eterna instanti 65441

[illegible]

Паллалар облымы бойынша өкпеу комиссиясы жергілікті бюджет қаражатын, мемлекеттік тәуелсіз және квазимемлекеттік өкімет субъектілері басқару мен аядалуының тиімділігін арттыру қаржыларына жергілікті бюджеттің тақарушына сырты мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган болып табылады.

Тексеру комиссиясының өдеріне қысқартылған міндеттер мен өкілеттіліктері іске асыруды қамтамасыз ету қаржылық аудитті мемлекеттік аудиттің мақсатына тиісті жағдайларда аудиторлық кабинеті жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмаларына Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің тапсырмаларына

нәзізделген Жарғы аудиторлық палатасының сұрау сапаларын, тиісті маманға тиесілі шешімдер және тексеру комиссиясы төрағасының бастамасы қоспағанда, мемлекеттік аудит объектілерін тиісті жылға арналған табылдері өзгерістер енгізуге еркін берілмейді.

Жүктелген өкілеттілік іске асыру шеңберінде Тексеру комиссиясының 2022 жылы 9 айда 60 объектіде 10 аудиторлық іс-шара өткізді. Мемлекеттік аудиттің қатылған қаражат көлемі 295051,2 млн. теңгені құрады. Аяқталған аудиторлық іс-шаралардың қатылған қаражат көлемі 295051,2 млн. теңгені құрады. Аяқталған аудиторлық қаражат көлемінің 44,7%-ын құрады.

Барлық тундыған сұрастар бойынша 87182-32-38-56 телефон нөміріне хабарласуға болады.

[illegible]

Бизнес-конференция (БКФ) форматинда кысыл мүмкүндүгү бар. Карантиндик режим өзгөрткөн жериндә қонымыс тыңдыштыр тек ынақын-форматта өтөді.

Zoom конференциясына қосылу:

<https://us05web.zoom.us/j/87829005695?pwd=NWdtQkRlRFTU5RSmlrN0pXb3R5c2k4ZWp4>

Қосылу идентификациясы: 878 2900 5695

Қос жетілу қоды: ENERGO2023

Жасалғандар шараын бастамамыс: «НАВЛОДАРАНЕФТО- АК, Занды мекемелі: Павлодар қ. Қырымқо көш, 27. Бас директор: Лесан Вади Викторовна. Тел.: +7 (7182) 39-95-06, Факс: +7 (7182) 32-97-88, БСН 0206040000163.

Қосылу қоды: 140002 Павлодар қ. Балқынж алауылыс. «ТЕХЭКО- ЖС, Нақты мекемелі: 140002 Павлодар қ. Тарайғыр қос. 85/2 (4-кб) «Status-Иммуналиты» БСН 041040005248, тел: +7 (7182) 62-00-95, электронқы поштысы: teche-pavlodar@mail.ru.

материаллардан қоршаган ортага жана суу ресурстары басқарымын. Жойбалық қиғайлаған қоршаган ортаға кўшүрүсүлүк Биринчи экологиялык порталында және жергиликтүү мемлекеттик органын <https://www.gov.kz/memleket/entities/pavlodar-tabitag/?lang=en> сайтында «Қоғамдық тыңдаулар» бөлімінде көрініс табады.

Танысу үшін материалдардың көлемі менен асырып бойынша сұрауға болады: «ТЕХЕКО», ЖШС, Павлодар қ., Торағырның көш, 85/2 тел.: 8(7182) 62-00-95 электрондық пошта: teheco-pavlodar@mail.ru.

Был ауданың Жаңтаң, Тақар, Әйтей, Майкарағы, Қызылқорған, Шабар аудандары газы ауысумен қамтылады. Бұған республика мен облыс бюджетінен 3 млрд 6 млн 191 мың теңге қаражат бөлінді. Аудандық экономиканың нақты секторы бөлімінің басшысы Бауырхан Смиргалов соңғы нәтижесінде аудан 100 пайыз сумен қамтылатынын атап өтті. Қазіргі таңда мердігерлер дайындық жұмыстарын бастады.

А.ДУМАНКЫЗЫ.

Казахстан Республикасының Су Кодексінің 38-бабы 5) тармақшасына, Қазақстан Республикасының «Салық және бюджеттік төлемелік басқа да міндетті төлемдер туралы» Кодексінің (Салық кодексі) 569-бабына, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-бабы 5-тармағына, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің атқарушының 2009 жылғы 14 сәуірдегі «Жер үсті көздерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемдеріне есептеу әдістемесі бекіту туралы» №223 бұйрығына сәйкес Павлодар облыстық, м.х.м.х.т.к. **ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:**

1. Қоса беріп отырған Павлодар облысы бойынша жер үсті көздерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін 2023 жылғы арналған төлемдері мөлшерлемелері бекітілген.
2. Павлодар облыстық, м.х.м.х.т.к. «Павлодар облысы бойынша жер үсті көздерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемдерінің құқықтық актілері» туралы 14 сәуірдегі №45/12 (Нормативтік) құқықтық актінің мемлекеттік тілдегі тізбегінде №27641 болып тіркелген шешімнің күші жойылды деп танылсын.

3. Осы шешім аяғынан ресми жарияланған күнен қиындамай он күн ішінде оң қолданысқа ағындылса.

Павлодар облыстық мәслихатының хатшысы М.А.
ИЧИДУНЧИ

Павлодар облыстық мәслихатының
2023 жылғы _____
№ _____ шешімімен бекітілген

Р/с №	Арнайы су пайдалану түрлөрү	Өлшем бирлігі	Төмөнкү жыйындыларга, теңге
1	Түрпүк үй пайдалану жана коммуналдык кызматтар	1000 текше метр	189,81
2	Энергетик жылу энергетикасын коша эсептегенде	1000 текше метр	1090,68
3	Ауыл шаруачылыгы	1000 текше метр	307,32
4	Су каздырарган су алуды жүзөгө асыратын тоңон шаруачылыктары	1000 текше метр	307,32
5	Су көлүгү	1000 тонна шаруачылыгы	42,18

«Павлодар мұнай-химия зауыты» ЖШС 2023 жылғы 17 наурызда мынадай жаңалар бойынша қысқаша жылнамасты нысандың қоғамдық тыңдаулар еткізуді жоспарлап отыр: нормативтік рұқсат етілген шығарғыштар жабысы (НРЕШЖ), Нормативтік күш берілетін еткізгіш жабысы (НҚБЖЖ), қалдықтарды басқару бағдарламасын (ҚБД) және «Қазатөтен» – қазатөтендік қорықтарын (ҚҚЖ), ондірістің экологиялық бақылау бағдарламасы (ЭБББ), Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Торайғыров көшесі 70, «Павлодар химия-механикалық комбинаты» ҚМХК, мәжіліс залы менкеңасы бойынша қоршаған ортаны қорғау бақыметі (ҚББ). Уақыты: 11 сағат 00-дан 12:00-ге дейін. Қайда және қашан? Бұл іс-шаралар, оның ішінде қайда қарастырылған, өкілетті тараптар, бағамдаушылар, қорғаушылар, тәжірибелі жағдайлар енгізілген жағдайда, қоғамдық тыңдаулар мынадай сілтемелер бойынша онлайн-режимде өткізіледі:

Конференцияға қосылу:

<https://teams.microsoft.com/j/meetup-join/17953aameeting.2mk1mkh?context=527%2216%2216%22%3A2260564080-9c5f-4496-9337-6c22d04382e5&w%22%2201d42223%3A22677948d8c397-4471-9c5d-30966d82723d436223%7d>

Жоспарланған қызмет бастамашысының деректемелері мен байланыс деректері: Павлодар мұнай-химия зауыты ЖШС, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Торайғыров көшесі 70, «Павлодар химия-механикалық комбинаты» ҚМХК.

Байланыс тұлғасы: Сақаубай Б. Юсуфова 5, тел: +8 (7182) 39 68 36, б. 8 (7182) 90-40-54, t.sakaub@pnzh.kz, b.yussupova@pnzh.kz.

Құтаттаманы өзгерту: (ЭКО БИСС) ЖШС, Астана қ., Бөгенбай батыр даңғылы, 56, БП-30, Қ.К.Тел: 8701 797 3833, eco_biss@mail.kz, байланыс тұлғасы: Мұхамеджанов Елтай Жаныбайқызы.

Құтаттаманың бақыметі құжаттама пакетімен бірнеше экологиялық портфелинг тапсырмасы бойлады: <https://ecoportal.kz/> а «қоғамдық тыңдаулар» бөлімінде.

«ЕРТІС МЕДИА»

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ**ERTIS
MEDIA**ТОВАРИЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЕРТІС МЕДИА»140008, Павлодар қаласы, Астана көшесі, 143
Тел./факс: (7182) 661551, 615606
E-mail: kense.media@mail.ru140008, город Павлодар, ул. Астана, 143
Тел./факс: (7182) 661551, 615606
E-mail: kense.media@mail.ru*2023ж. 07.02 № 61***Эфирная справка**

Заказчик: АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Исполнитель: ТОО «Ертис Медиа»

Тема: «Охрана окружающей среды» в составе проектной документации намечаемой деятельности к проекту «Строительство дымовой трубы №2 ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Корректировка».

Реклама в эфире «Halyg radiosy».

Дата: 04.02.2023г.

ТОО «Ертис Медиа» осуществило рекламные услуги: изготовление аудиороликов и прокат в эфире «Halyg radiosy» 4 февраля 2023г.

Хабарландыру

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» акционерлік қоғамы ««ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 3-ЖЭО-ның №2 түтін құбырын салу. Түзету» жобасына байланысты жоспарланған қызметтің жобалық құжаттамасының құрамындағы «Қоршаған ортаны қорғау» бөлімі бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізілетіні туралы хабарлайды.

Тыңдау 2023 жылғы 27 наурыз күні сағ. 11:00-де өтеді. Қатысушыларды тіркеу - сағ. 10:30-да. Ашық жиналыс нысанында өтетін қоғамдық тыңдаулардың өткізілетін жері: Павлодар қ., Торайғыров көш., 76, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ оқу орталығының ғимараты. Сонымен қатар қоғамдық тыңдауларға қатысу үшін Жаңаауыл тұрғындарына көлік ұсынылатын болады. Тұрғындарды жинау 27 наурыз сағ. 10.20-дан 10.25-ке дейін «Өзен порты» аялдамасында (№14,44 бағыттарға арналған аялдама) жүргізіледі, ұйымнан аталған автобустардың бірі жіберіледі: мем. нөмірі № 601 ВС 14; № 559 ВС 14 немесе № 608 ВС 14.

Сонымен бірге, қоғамдық тыңдауларға Zoom платформасы арқылы бейнеконференция (БКС) форматында қосылу мүмкіндігі бар. Карантиндік режим енгізілген жағдайда қоғамдық тыңдаулар тек онлайн-форматта өтеді.

Zoom конференциясына қосылу:

<https://us05web.zoom.us/j/87829005695?pwd=NWtDQkRFTU5RSmlrN0QxTXBsRkxtZz09>

Конференция идентификаторы: 878 2900 5695

Қол жеткізу коды: ENERGO2023

Жоспарланған шараның бастамашысы: «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ, Заңды мекенжайы: Павлодар қ., Кривенко көш., 27. Бас директоры: Лесин Вадим Викторович. Тел.: +7 (7182) 39-95-06, Факс: +7 (7182) 32-97-88, БСН 020640000163.

«Қоршаған ортаны қорғау» бөлімінің әзірлеушісі: «ТЕХЭКО» ЖШС, Нақты мекенжайы: 140002 Павлодар қ., Торайғыров көш., 85/2 (4-қабат) («Status A» ғимараты) БСН 041040005248, тел.: 8 (7182) 62-00-95, электрондық поштасы: teheco-pavlodar@mail.ru.Жергілікті атқарушы орган – «Павлодар облысының жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта және су ресурстары басқармасы». Жобалық құжаттама <https://ecportal.kz/> Бірыңғай экологиялық порталында және жергілікті мемлекеттік органның <https://www.gov.kz/memleket/entities/pavlodar-tabigat/?lang=kz> сайтында «Қоғамдық тыңдаулар» бөлімінде жарияланады.Танысу үшін материалдарды келесі мекенжай бойынша сұратуға болады: «ТЕХЭКО» ЖШС, Павлодар қ., Торайғыров көш., 85/2, тел.: 8 (7182) 62-00-95, электрондық поштасы: teheco-pavlodar@mail.ru.

Объявление

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» уведомляет о проведении общественных слушаний по Разделу «Охрана окружающей среды» в составе проектной документации намечаемой деятельности к проекту «Строительство дымовой трубы №2 ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Корректировка». Слушания состоятся 27 марта 2023 года в 11:00. Регистрация участников начинается в 10:30. Место проведения общественных слушаний в форме открытого собрания по адресу г. Павлодар, ул. Торайгырова 76, в здание учебного центра АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Также для жителей поселка Жанаул будет предоставлен транспорт для участия в общественных слушаниях. Сбор жителей будет организован с 10.20 до 10.25 часов 27 марта на автобусной остановке «Речной порт» (остановка для маршрутов №14,44), назначен один из указанных автобусов от организации: гос.номер № 601 ВС 14; № 559 ВС 14 или № 608 ВС 14.

Также доступно подключение на общественные слушания в формате видеоконференции (ВКС) посредством платформы Zoom. В случае введения карантинного режима, общественные слушания будут проходить только в онлайн-формате.

Подключиться к конференции Zoom:

<https://us05web.zoom.us/j/87829005695?pwd=NWtDOkRFTU5RSmlrN0QxTXBsRkxtZz09>

Идентификатор конференции: 878 2900 5695

Код доступа: ENERGO2023

Инициатор намечаемой деятельности: АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», Юридический адрес: г. Павлодар, ул. Кривенко, строение 27. Генеральный директор: Лесин Вадим Викторович. Тел.: +7 (7182) 39-95-06, Факс: +7 (7182) 32-97-88, БИН 020640000163.

Разработчик Раздела «Охрана окружающей среды»: ТОО «ТЕХЭКО», Фактический адрес: 140002 г. Павлодар, ул. Торайгырова, 85/2 (4 этаж) (здание «Status A») БИН 041040005248, тел.: 8 (7182) 62-00-95, электронная почта: teheco-pavlodar@mail.ru.

Местный исполнительный орган – ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области». Документация по проекту размещена на едином экологическом портале ЕЭП <http://https://ecoportal.kz/>, на сайте МИО <https://www.gov.kz/memleket/entities/pavlodar-tabigat/> в разделе «Общественные слушания».

Адрес, где можно запросить материалы для ознакомления: ТОО «ТЕХЭКО», г. Павлодар, ул. Торайгырова, 85/2, тел.: 8 (7182) 62-00-95, электронная почта: teheco-pavlodar@mail.ru.


Время выхода: 7.50-8.00, 11.50-12.00, 14.50-15.00, 16.50-17.00, 17.50-18.00, 20.50-21.00

Рекламный ролик выходил 6 раз, 3 раза на каз, 3 раза на русском языках.

Директор ТОО
«Ертiс Медиа»



А. Хамзина

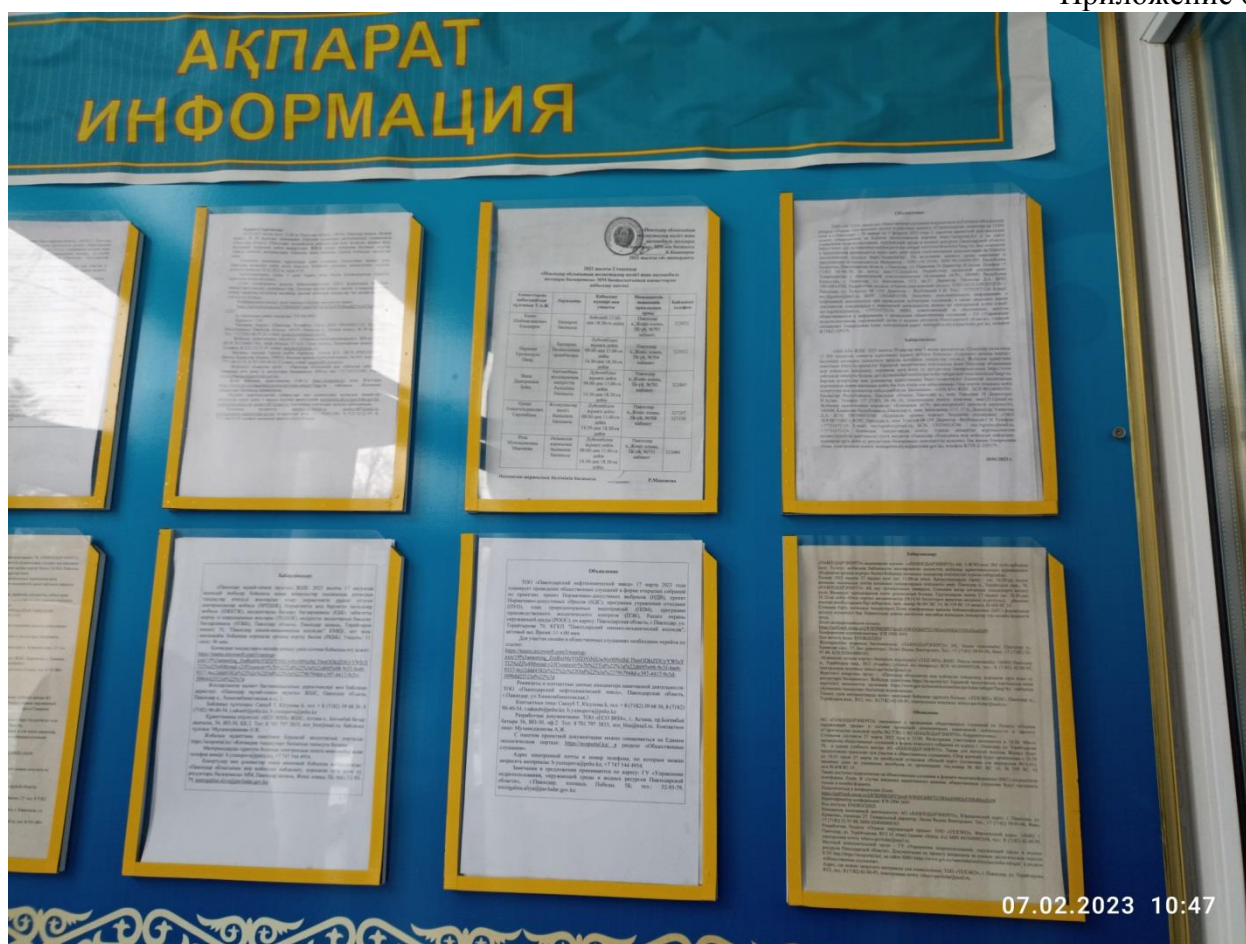

Хабарландыру

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» акционерлік қоғамы ««ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 3-ЖЭО-ның №2 түтін құбырын салу. Түзету» жобасына байланысты жоспарланған қызметтің жобалық құжаттамасының құрамындағы «Қоршаған ортаны қорғау» бөлімі бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізілетіні туралы хабарлайды. Тыңдау 2023 жылғы 27 наурыз күні сағ. 11:00-де өтеді. Қатысушыларды тіркеу - сағ. 10:30-да. Ашық жиналыс нысанында өтетін қоғамдық тыңдаулардың өткізілетін жері: Павлодар қ., Торайғыров көш., 76, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ оқу орталығының ғимараты. Сонымен қатар қоғамдық тыңдауларға қатысу үшін Жанауыл тұрғындарына көлік ұсынылатын болады. Тұрғындарды жинау 27 наурыз сағ. 10.20-дан 10.25-ке дейін «Өзен порты» аялдамасында (№14,44 бағыттарға арналған аялдама) жүргізіледі, ұйымнан аталған автобустардың бірі жіберіледі: мем. нөмірі № 601 ВС 14; № 559 ВС 14 немесе № 608 ВС 14. Сонымен бірге, қоғамдық тыңдауларға Zoom платформасы арқылы бейнеконференция (БКС) форматында қосылу мүмкіндігі бар. Карантиндік режим енгізілген жағдайда қоғамдық тыңдаулар тек онлайн-форматта өтеді.

Zoom конференциясына қосылу:

<https://us05web.zoom.us/j/87829005695?pwd=NWtDQkRFTU5RSmlrN0QxTXBsRkxtZz09>

Конференция идентификаторы: 878 2900 5695

Қол жеткізу коды: ENERGO2023

Жоспарланған шараның бастамашысы: «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ, Заңды мекенжайы: Павлодар қ., Кривенко көш., 27. Бас директоры: Лесин Вадим Викторович. Тел.: +7 (7182) 39-95-06, Факс: +7 (7182) 32-97-88, БСН 020640000163. «Қоршаған ортаны қорғау» бөлімінің әзірлеушісі: «ТЕХЭКО» ЖШС, Нақты мекенжайы: 140002 Павлодар қ., Торайғыров көш., 85/2 (4-қабат) («Status А» ғимараты) БСН 041040005248, тел.: 8 (7182) 62-00-95, электрондық поштасы: teheco-pavlodar@mail.ru. Жергілікті атқарушы орган – «Павлодар облысының жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта және су ресурстары басқармасы». Жобалық құжаттама <https://ecoportal.kz/> Бірыңғай экологиялық порталында және жергілікті мемлекеттік органның <https://www.gov.kz/memleket/entities/pavlodar-tabigat/?lang=kz> сайтында «Қоғамдық тыңдаулар» бөлімінде жарияланады. Танысу үшін материалдарды келесі мекенжай бойынша сұратуға болады: «ТЕХЭКО» ЖШС, Павлодар қ., Торайғыров көш., 85/2, тел.: 8 (7182) 62-00-95, электрондық поштасы: teheco-pavlodar@mail.ru.

Объявление

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» уведомляет о проведении общественных слушаний по Разделу «Охрана окружающей среды» в составе проектной документации намечаемой деятельности к проекту «Строительство дымовой трубы №2 ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Корректировка». Слушания состоятся 27 марта 2023 года в 11:00. Регистрация участников начинается в 10:30. Место проведения общественных слушаний в форме открытого собрания по адресу г. Павлодар, ул. Торайғырова 76, в здание учебного центра АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Также для жителей поселка Жанаул будет предоставлен транспорт для участия в общественных слушаниях. Сбор жителей будет организован с 10.20 до 10.25 часов 27 марта на автобусной остановке «Речной порт» (остановка для маршрутов №14,44), назначен один из указанных автобусов от организации: гос.номер № 601 ВС 14; № 559 ВС 14 или № 608 ВС 14. Также доступно подключение на общественные слушания в формате видеоконференции (ВКС) посредством платформы Zoom. В случае введения карантинного режима, общественные слушания будут проходить только в онлайн-формате.

Подключиться к конференции Zoom:

<https://us05web.zoom.us/j/87829005695?pwd=NWtDQkRFTU5RSmlrN0QxTXBsRkxtZz09>

Идентификатор конференции: 878 2900 5695

Код доступа: ENERGO2023

Инициатор намечаемой деятельности: АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», Юридический адрес: г. Павлодар, ул. Кривенко, строение 27. Генеральный директор: Лесин Вадим Викторович. Тел.: +7 (7182) 39-95-06, Факс: +7 (7182) 32-97-88, БИН 020640000163.

Разработчик Раздела «Охрана окружающей среды»: ТОО «ТЕХЭКО», Фактический адрес: 140002 г. Павлодар, ул. Торайғырова, 85/2 (4 этаж) (здание «Status А») БИН 041040005248, тел.: 8 (7182) 62-00-95, электронная почта: teheco-pavlodar@mail.ru. Местный исполнительный орган – ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области». Документация по проекту размещена на едином экологическом портале ЕЭП <http://https://ecoportal.kz/> на сайте МИО <https://www.gov.kz/memleket/entities/pavlodar-tabigat/> в разделе «Общественные слушания». Адрес, где можно запросить материалы для ознакомления: ТОО «ТЕХЭКО», г. Павлодар, ул. Торайғырова, 85/2, тел.: 8 (7182) 62-00-95, электронная почта: teheco-pavlodar@mail.ru.

06.02.2023, 13:58:02. Pavlodar

Доклад к общественным слушаниям
к рабочему проекту
«Строительство дымовой трубы №2 ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО". Корректировка»
Розинкин Вадим Викторович Главный инженер проекта.

Уважаемые дамы и господа!

Исходный рабочий проект «Строительство дымовой трубы №2 ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО". Корректировка», разработанный в 2021 году и получивший положительное заключение Государственной экспертизы №06-0295/21 от 30.09.2021г., подвергается корректированию в связи с изменением конструктивных решений. Так же из состава исходного рабочего проекта исключены разделы на строительство газоходов от котлоагрегатов. Устройство газоходов для подключения дымовой трубы выполняется отдельным проектом.

Дополнительно, в соответствии с требованиями задания на проектирование, разработан раздел мониторинга состояния строительных конструкций.

В рабочем проекте определены сметная стоимость строительства и основные технико-экономические показатели.

Месторасположение объекта проектирования: Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар. Промышленная зона Северная, строение 50.

Генеральным проектировщиком является ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ», г. Павлодар.

Основная цель рабочего проекта — строительство дымовой трубы №2 высотой 180метров, диаметром устья 8,4метров, для снятия ограничений по тяге существующих котлоагрегатов работающих на дымовую трубу №1 с возможностью подключения к проектируемой дымовой трубе котлоагрегатов ст. №№5, 6, и перспективных котлоагрегатов ст. №№7, 8.

Основные технические решения.

При корректировке проекта строительства дымовой железобетонной трубы №2 реализованы следующие технические решения:

1. Изменение размеров и количества проемов под газоходы в части исключения проема с западной стороны, изменения размеров проемов с северной и южной стороны до габаритов 7,2м х 7,73м с отм. низа +5,558м., исключения железобетонных консолей в стволе дымовой трубы для опирания футеровки, изменения опорной части зольного перекрытия, исключения дверных проемов в стволе дымовой трубы на отм. +30,0, +45,0 и выше до отм. +165,0 включительно. Изменение способа возведения ствола трубы с применением скользящей опалубки. Увеличение толщины стенки ствола трубы с 600мм до 800мм с отм.0,000 до отм. +5.000.

2. На основании требований задания на проектирование в состав рабочего проекта включен раздел автоматизированной системы мониторинга отклонения ствола трубы от вертикальной оси. Данная система реализована путем установки осевых поверхностных цифровых инклинометров. Установка датчиков предусмотрена на отметках +40,300м, +85,300м, +130.300м, +176,250м. Информация о состоянии

сооружения передается на автоматизированное рабочее место обслуживающего персонала. *Оборудованием предусмотрено оповещение оператора АРМ при достижении измеренным значением порога «предупреждения» и при достижении «аварийного» значения события. В процессе эксплуатации АСМ, периодически производится обработка полученных показаний и анализ в виде отчета.*

Так же рабочим проектом реализованы следующие решения:

1. Железобетонная оболочка дымовой трубы запроектирована конической формы с переменным уклоном образующей поверхности ствола от 1,5% сверху до 6,0% внизу. Толщина железобетонной стенки дымовой трубы изменяется от 250 мм сверху до 800 мм внизу. Бетон для железобетонного ствола принят класса В25 по ГОСТ 26633-2015 на портланд цементе марки не ниже 400 по ГОСТ10178-85 с включением добавок. Крепление наружных металлоконструкций к стволу трубы осуществляется при помощи изделий, закладываемых в стенку ствола при бетонировании. Для обслуживания световорных площадок, балконов, для осмотра и проведения малых ремонтных работ на дымовой трубе запроектирована ходовая лестница с ограждением. Для защиты железобетонного ствола дымовой трубы изнутри проектом предусмотрено устройство футеровки из монолитного легкого полимерсиликатного керамзитобетона класса В10, водопроницаемостью W10, объёмной массой 350-450 кг/м³. Для разделения тяжелого и легкого (футеровочный слой), бетона предусмотрена сетка тканная 2-5-1,2 НУ (ГОСТ 3826-82).

Антикоррозийная защита поверхности монолитной футеровки от воздействия агрессивных составляющих отходящих газов предусмотрена составами на основе кремнийорганических олигомеров марок ГЭКОС-М. Антикоррозийная защита в шесть слоев. Четыре слоя - пропиточный состав ГЭКОС-М и два слоя - кальматирующий состав ГЭКОС-М-ЭБС.

Проектом предусмотрена маркировочная окраска наружной поверхности дымовой трубы органосиликатной композицией ОС-12-03, горизонтальными полосами белого и красного (оранжевого) цвета в три слоя, верхние 52 метра окрашиваются в 4 слоя.

2. В составе рабочего проекта предусмотрена автоматизация системы контроля температурного режима при эксплуатации ствола проектируемой железобетонной дымовой трубы. Изменение температуры отходящих газов производится термопреобразователями (термопары) ТХКв-2088-021 (ООО НПО "Вакууммаш" г. Ижевск), установленные на отм. +176,250, +130,300, +85,300, + 40,300м., подключаемые к видеографическому регистратору РМТ 79 "Элемер" производства ТОО "ГАММА", г.Алматы. Информация о температуре дымовых газов передается на рабочее место оператора.

3. На основании требований Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021г. № 400-VI данным проектом предусматривается установка поста экологического контроля выбросов с уходящими газами. Данный пост представляет собой информационно-измерительную систему SGK 510 "SOLER" разработки ТОО «Проманалит» г. Павлодар. Сигналы от поста экологического контроля поступают в разработанную отдельным проектом «Автоматизированную систему мониторинга эмиссий в окружающую среду ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

4. Настоящим проектом предусмотрено устройство производственной канализации КЗ для сбора и отвода конденсата, который собирается внутри дымовой

железобетонной трубы и отведение его в проектируемый резервуар «Р1» из сборного железобетона, расположенный рядом с дымовой трубой.

5. Данным рабочим проектом предусматривается наружное электроосвещение дымовой трубы. Световое ограждение выполнено на основании требований Раздела 16 «Маркеры» «Норм годности к эксплуатации аэродромов (вертодромов) гражданской авиации Республики Казахстан». В связи с заданной высотой дымовой трубы 180м в качестве светового ограждения приняты заградительные огни высокой интенсивности. Заградительные огни устанавливаются на металлических площадках на четырех ярусах по высоте, на отм. +175.300, +130.300, +85.300, +40.300 с интервалом 45м по высоте. На всех площадках заградительные огни устанавливаются в четырех точках с четырех диаметрально противоположных сторон, что обеспечивает видимость не менее двух заградительных огней с любого направления полета. В проекте применены заградительные огни красным светом с силой света во всех направлениях не менее 10 кандела (КД). Примененные фонари имеют светодиодные источники света, что значительно увеличивает их надежность и ресурс по продолжительности работы.

6. **Система электроснабжения потребителей дымовой трубы.** В соответствии с техническими условиями на электроснабжение предусмотрено:

- электроснабжение контрольно-измерительного оборудования (прибора РМТ 79 "Элемер") дымовой трубы;
- электроснабжение системы светового ограждения (заградительных огней) дымовой трубы;
- электроснабжение комплекса СГК-510 «SOLER».
- электроснабжение автоматизированной системы мониторинга для контроля за состоянием сооружения.

Расчетная мощность электроприемников проектируемого объекта составляет 0,112 кВт.

7. **Устройство системы молниезащиты.** Система молниезащиты дымовой трубы №2 ТЭЦ-3 разработана в соответствии с требованиями СП РК 2.04-103-2013 «Устройство молниезащиты зданий и сооружений». Дымовая труба №2 относится к III категории молниезащиты. Молниезащита дымовой трубы состоит из молниеприемников, токоотводов и заземлителей. Молниеприемники предусмотрены из стальных труб диаметром 40мм с заглушенными торцами. Молниеприемники возвышаются над обрезом трубы на 2м., и объединены кольцевым токоотводом из стали круглой диаметром 16мм.

Доклад Директора ТОО «ТЕХЭКО» Мерзонова Д.Ю.
Предмет доклада: РООС по РП «Строительство дымовой трубы №2 ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Корректировка».

1. Введение.

Цель рабочего проекта – корректирование разделов ранее утвержденного в 2021 году рабочего проекта «Строительство дымовой трубы №2 ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Корректировка». В период эксплуатации от проектируемой деятельности нормативы без изменений.

2. Выбросы в период проведения СМР:

При выполнении строительно-монтажных работ при реализации рабочего проекта «Строительство дымовой трубы №2 ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Корректировка» на проектируемом объекте загрязнение атмосферного воздуха обусловлено следующими видами работ: работа автотранспорта, земляные работы (работа с грунтом), работа с инертными материалами, битумные работы, ручная дуговая сварка штучными электродами, газовая резка, полуавтоматическая сварка в защитных средах, газовая сварка (пропан-бутановой смесью и ацетилен-кислородным пламенем), лакокрасочные работы, битумные работы, паяльные работы, сварка труб и ПВХ материалов, передвижная сварка, работа компрессоров с ДВС, ДЭС, шлифовальные работы, работа битумного котла для разогрева битума.

В период проведения СМР по проекту, будет образован один источник выброса ЗВ – организованный источник №6626 – Территория объекта строительства.

Оценка воздействий на состояние атмосферного воздуха включает источники и масштабы расчетного химического загрязнения: при предусмотренной проектом максимальной загрузке оборудования. В период эксплуатации, после реализации проекта «Строительство дымовой трубы №2 ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Корректировка», выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации не образуется. На период эксплуатации предприятия ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» будут действовать установленные ранее нормативы эмиссий, согласно утвержденному проекту ПДВ предприятия.

На основе проведенных расчетов, количество загрязняющих веществ в период СМР составит: 0,960258070 г/сек и 21,432335741010 тонн/год.

Расчет максимальных приземных концентраций выполнен согласно «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», утвержденная Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК №63 от 10.03.2021 г. Расчет рассеивания загрязняющих веществ на период строительно-монтажных работ и на период эксплуатации показал, что по всем рассматриваемым веществам максимальные приземные концентрации, создаваемые выбросами от всех источников выделения, в приземном слое при неблагоприятных метеоусловиях, расчетных границах проектирования находятся в допустимых рамках, установленных Минздравом РК.

3. Водопотребление и водоотведение

Объект проектирования располагается вне водоохранной зоны.

Расстояние до реки Иртыш – более 7 км в юго-западном направлении.

Непосредственное влияние (прямое воздействие) на поверхностные водные источники проектируемый объект не оказывает.

3.1 Потребность в водных ресурсах в период СМР:

Потребность в хоз. питьевой воде на хоз. бытовые нужды работающего персонала: 365,904 м³;

Также на производственные нужды, согласно предоставленным исходным данным, будет расходовано воды технической в количестве 782,6186556 м³ (для промывки технологического оборудования в процессе СМР), воды питьевой очищенной (для приготовления сухих смесей и растворов) - 0,02279 м³.

Объем сточных вод на период СМР будет соответствовать объему потребляемой воды на хозяйственно-бытовые нужды, и составит 365,904 м³.

Таким образом, на период проведения строительно-монтажных работ по Рабочему

проекту: общая потребность в воде составит **1148,5454456 м3**, в том числе воды хоз. питьевой в объеме 365,92679 м3, воды технической в объеме 782,6186556 м3.

3.2 Водопотребление и водоотведение в период эксплуатации:

На период эксплуатации предприятие ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» объемы и лимиты водоснабжения и водоотведения, после реализации данного Проекта, включая 1-4 очереди, не изменятся. На предприятии в прежнем режиме будут действовать следующие утверждённые нормативные документы: 1) Согласованные удельные нормы водопотребления и водоотведения в отраслях экономики № KZ65VUV00003707 от 26.01.2021 г., утвержденные Комитетом по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК; 2) Утвержденные лимиты по водоснабжению и водоотведению, согласованные в рамках выполнений условий вторичного водопользования, на основании соблюдения Водного Кодекса РК. Лимиты согласованы в составе договоров по оказанию услуг по водоснабжению с ТОО «Павлодар-Водоканал» и с ТОО «Павлодар-Водоканал Северный» на правах вторичного водопользователя (ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО») и первичного водопользователя (ТОО «Павлодар-Водоканал» и ТОО «Павлодар-Водоканал Северный»).

4. Отходы в период СМР.

Таблица 5.2

Наименование отходов	Объем накопления не более 6 месяцев, тонн/год	Размещение, тонн/год	Передача сторонним организациям
Опасные отходы			
Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества	0,045	-	0,045
Всего	0,045	-	0,045
Неопасные отходы			
Коммунальные отходы	2,7	-	2,7
Отходы сварки	0,01	-	0,01
Отходы пластмассы	0,10	-	0,10
Всего	2,81	-	2,81

5. Платежи за негативное воздействие в окружающую среду (плата за выбросы ЗВ в ОС):

Плата за негативное воздействие от строительных работ составляет: 743 020,54

6. Выводы:

Проанализировав материалы проекта «Строительство дымовой трубы №2 ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Корректировка», и проведя компонентно-качественную оценку воздействия на окружающую среду, включающую этапы экологической оценки: прохождение скрининга воздействия намечаемой деятельности, разработку материалов экологической оценки по упрощенному порядку, в частности, разработку РООС, с условием возможного загрязнения окружающей среды, можно сделать выводы, что намечаемая дея-

тельность по строительству дымовой трубы №2 на предприятии ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» существенного влияния на окружающую среду не окажет. Воздействие на окружающую среду в период проведения строительно-монтажных работ является кратковременным.

Воздействия от строительных работ будет производиться в штатном режиме, на здоровье и жизнь рабочего и обслуживающего персонала предприятия, на животный и растительный мир в районе его расположения не предвидится.

Воздействие на окружающую среду с точки зрения ухудшения экологической обстановки в районе расположения объекта не произойдет.

Превышения концентраций загрязняющих веществ в воде, почве и атмосферном воздухе, превышающих значения регламентированных в штатном эксплуатационном режиме не предвидится.