



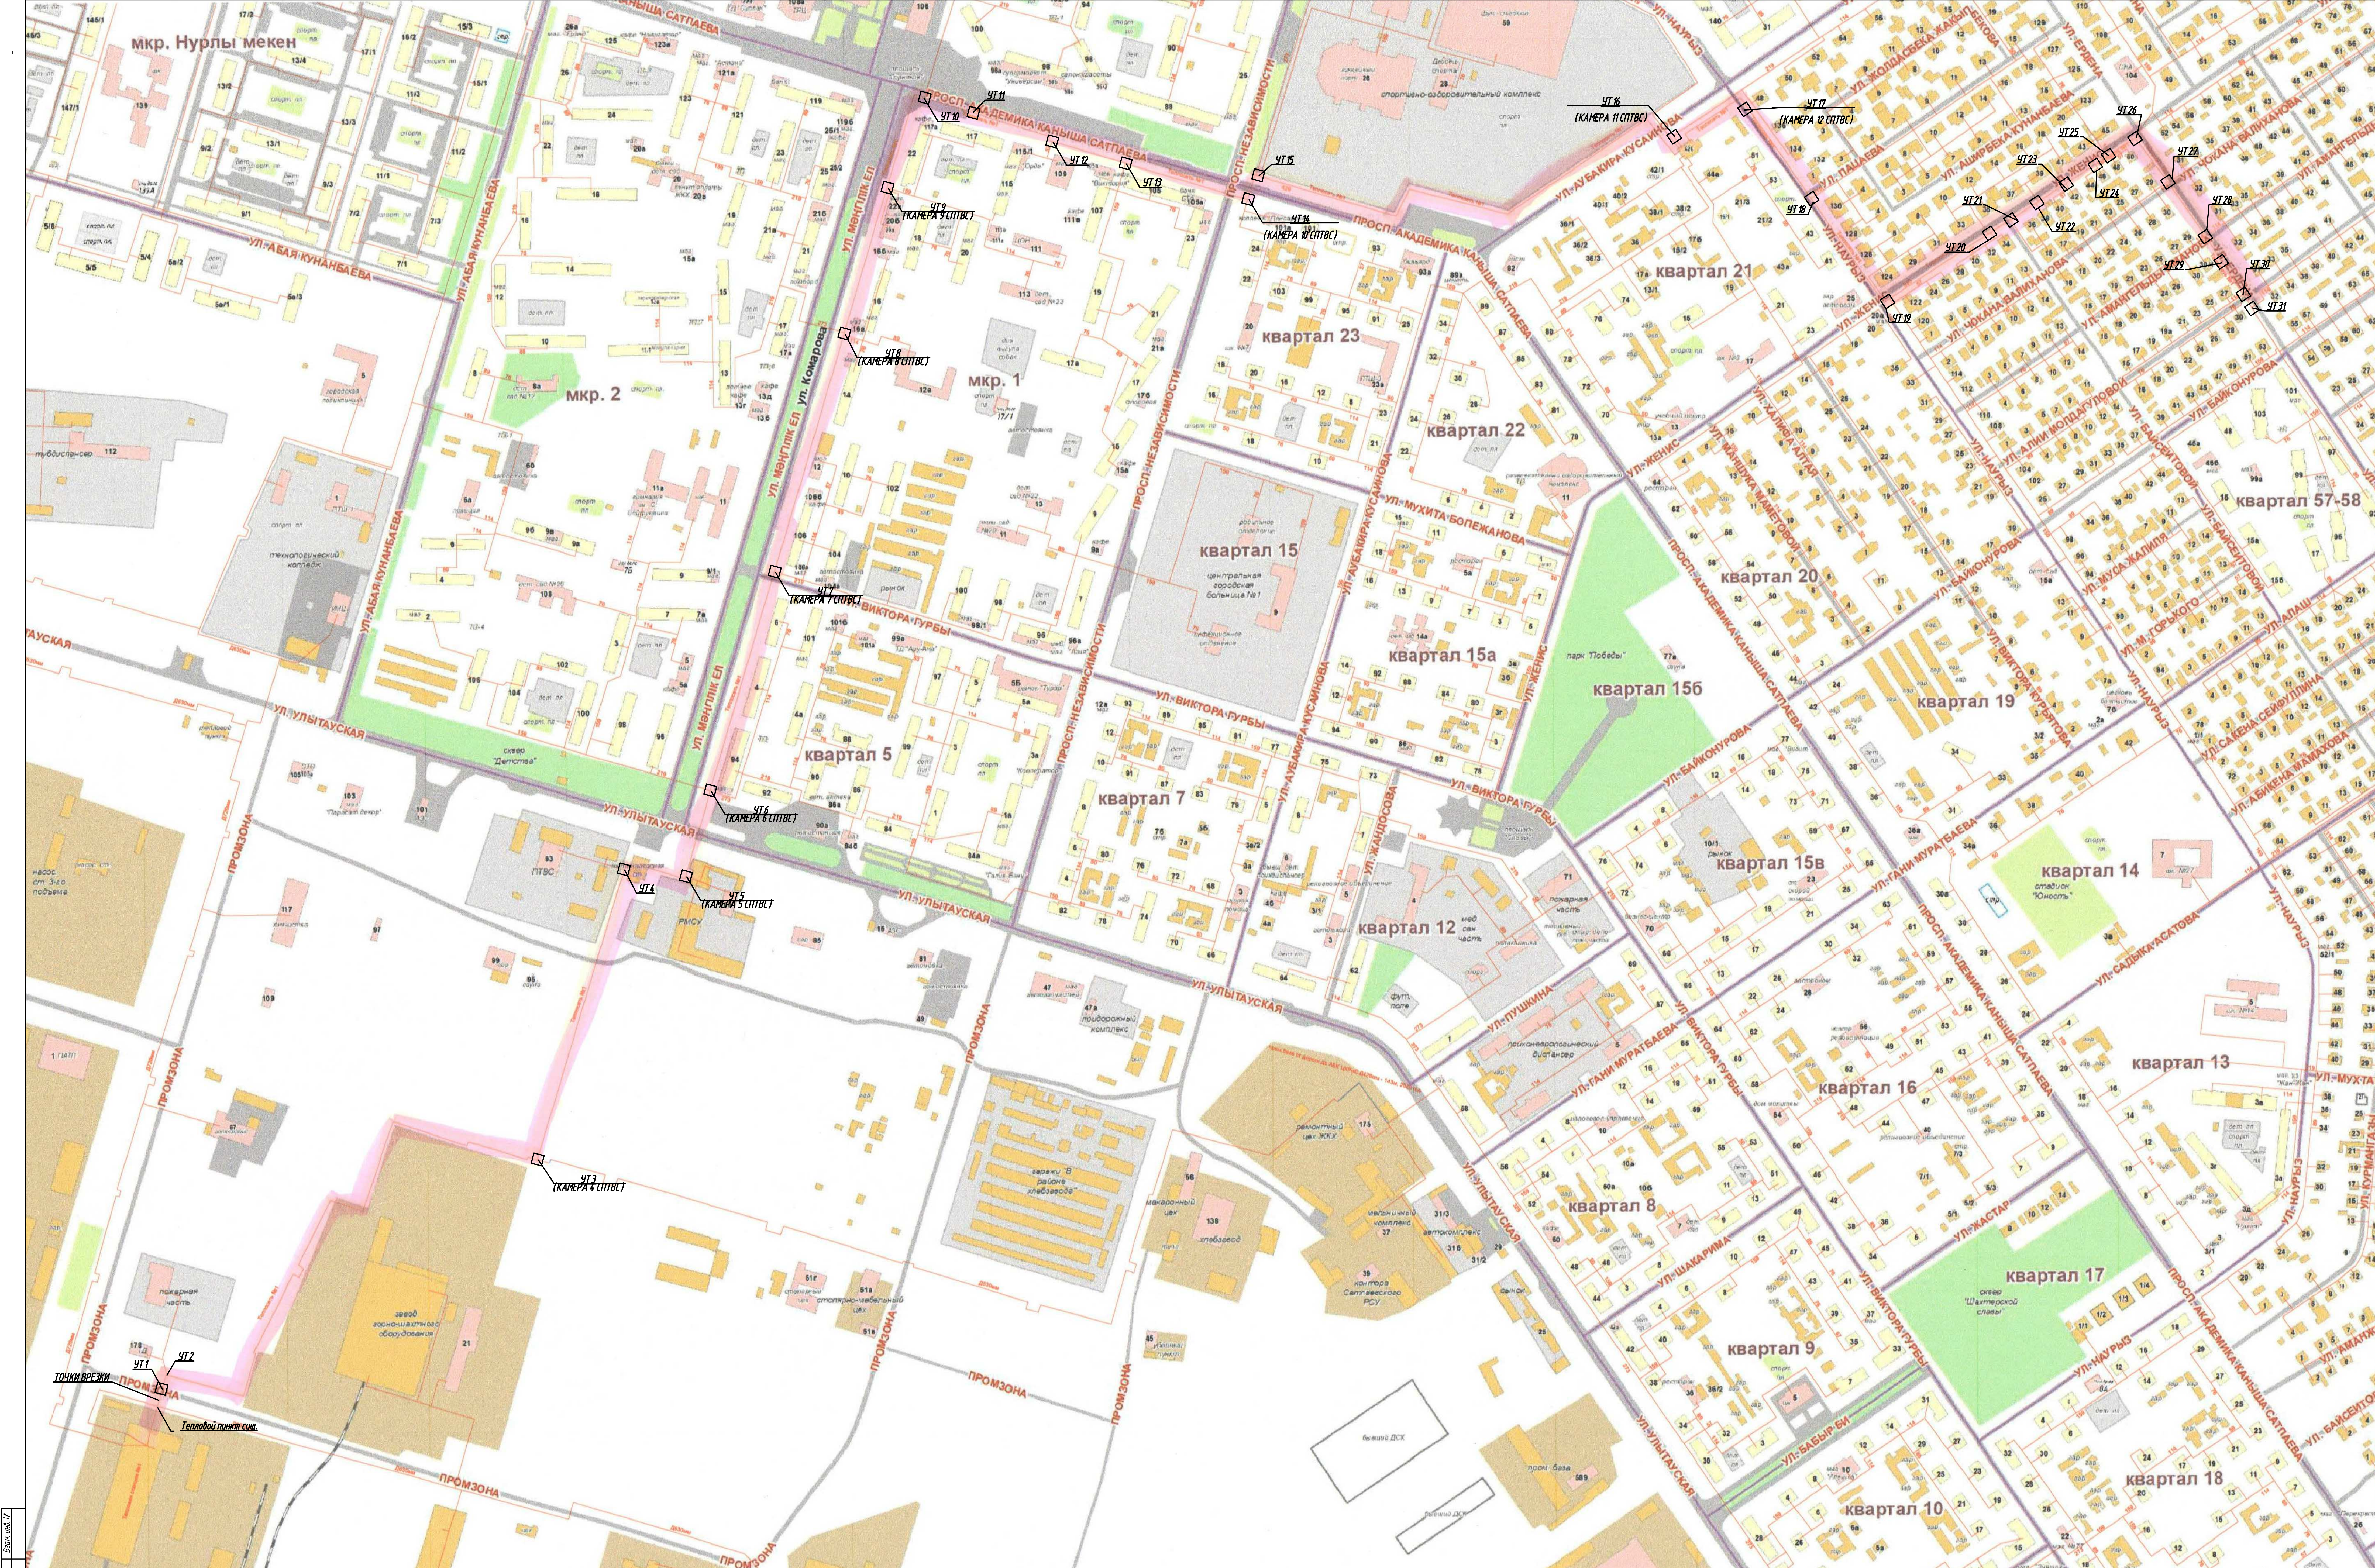

Масштаб: 1:5000
Лист: 1/1
Дата: 2023

327-0-ТС					
Реконструкция магистральной тепловой сети №12. Сатпаев					
Тепловые сети				Страна	Астана
				РП	1
Разработ	Затвердил	Дата	Лист	100	
Проектировщик	Голов	11.23	11.23	План-Схема тепловых сетей (на согласование)	
И.конт.	Размещено	22	11.23	"Курьер-экспресс-проект"	
				Формат	A0



Примечание:
1 Прокаты стальных сортовых
571, 5730- Угол равнобедренный, 1,30 - параллельно линии от проката
2 На стене не показаны фланцы в балки, также не указаны конструкторы и необходимые размеры
3 На стене акцентированной организации необходимо учитывать диаметры фланцев (выделены красным цветом)

Условные обозначения	
	Амперметр с электропроводящим
	Амперметр (измеряет силу тока, ватт, кВТ и т.д.)
	Граничные электропроводящие

						327-0-TC		
						Реконструкция малолетней тепловой сети №1 в Сосновке		
апр	апр	апр	апр	апр	апр	Тепловые сети		
						Средн	апр	апр
						ПЗ	2	
Рисард	Земуров	И.И.	И.И.			ТОО		
Григорьев	Григорьев	И.И.	И.И.			"Юридический центр"		
Схема тепловой сети (на соответствие)								