

**"Қазақстан Республикасы
Экология, геология және табиғи
ресурстар министрлігі Су
ресурстары комитетінің Су
ресурстарын пайдалануды реттеу
және қорғау жөніндегі Ертіс
бассейндік инспекциясы"
республикалық мемлекеттік
мекемесі**

Қазақстан Республикасы 010000, Семей қ.,
Лұқпан Өтепбаев көшесі 4

**Республиканское государственное
учреждение "Ертісская
бассейновая инспекция по
регулированию использования и
охране водных ресурсов Комитета
по водным ресурсам Министерства
экологии, геологии и природных
ресурсов Республики Казахстан"**

Республика Казахстан 010000, г.Семей,
улица Лукмана Утепбаева 4

19.12.2023 №ЖТ-2023-02585938

ЖАНУЗАКОВ АСХАТ ОРАЛОВИЧ
КАЗАХСТАН, АБАЙ, СЕМЕЙ, УЛИЦА Боровая, 54

На №ЖТ-2023-02585938 от 11 декабря 2023 года


19.12.2023 г. № ЖТ-2023-02585938 ИП Жанузаков Асхат Оралович На Ваше обращение от 11.12.2023 года № ЖТ-2023-025859382, РГУ «Ертісская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» (далее - Ертісская БИ) сообщает. По представленным координатам испрашиваемого Вами участка месторождения песчано-гравийной смеси «Жана-Семейское II» установлено, что ближайшим водными объектами являются – родники, находящиеся на расстоянии около 2,2 км от участка. Границы водоохранных зон и полос родников местными исполнительными органами не устанавливались. Испрашиваемый участок находится за пределами минимально рекомендованных водоохранных зон и полос родников (основание: Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 мая 2015 года № 19-1/446), в связи с чем согласование предпроектной и проектной документации с Ертісской БИ не требуется (ст.40 Водного кодекса). В силу ст.11 Закона Республики Казахстан от 11 июля 1997 года «О языках в Республике Казахстан», ответ предоставлен на языке обращения. Одновременно разъясняем, что в соответствии со ст.91 Административно-процедурно-процессуального кодекса, Вы имеете право обжалования данного ответа в вышестоящий орган или суд. Руководитель инспекции М.Жәдігер ұлы А.Сураубеков 8(7222)307183

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Руководитель

ЖӘДІГЕР ҰЛЫ МЕДЕТ

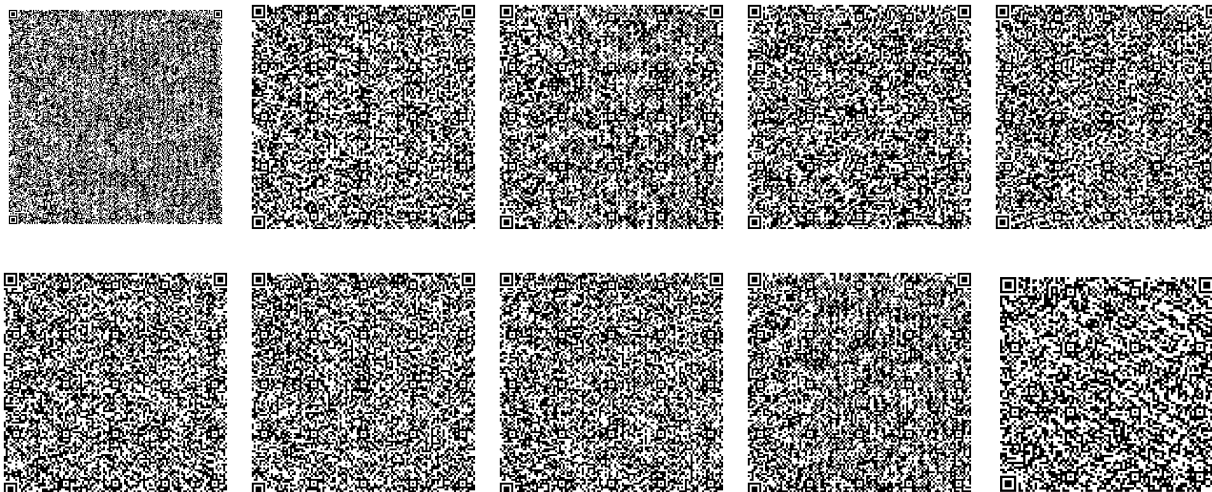

Исполнитель:

СУРАУБЕКОВ АСЛАН МУХАМЕТКАРИМОВИЧ

тел.: 7222307183

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.