



Первое пересечение ВЛ 220 кВ от ПС ЦРП «АНПЗ»




**При пересечении минимальное расстояние
от опор 203 (1У220-4т+15а) и 204
(1У220-4т+15а) 35 метров до береговой линии
каналов**

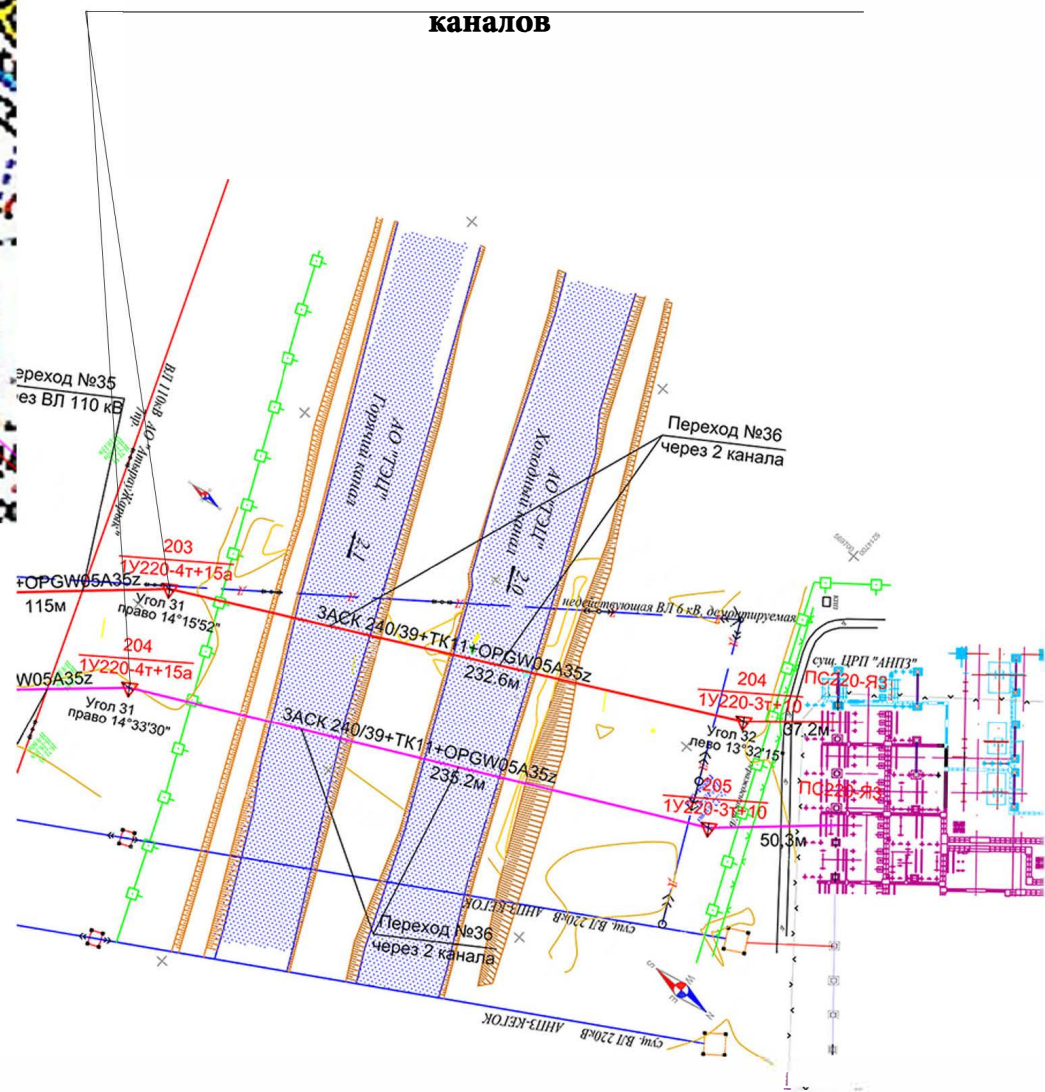


Второе и третье пересечение ВЛ 220 кВ от ПС ЦРП «АНПЗ»

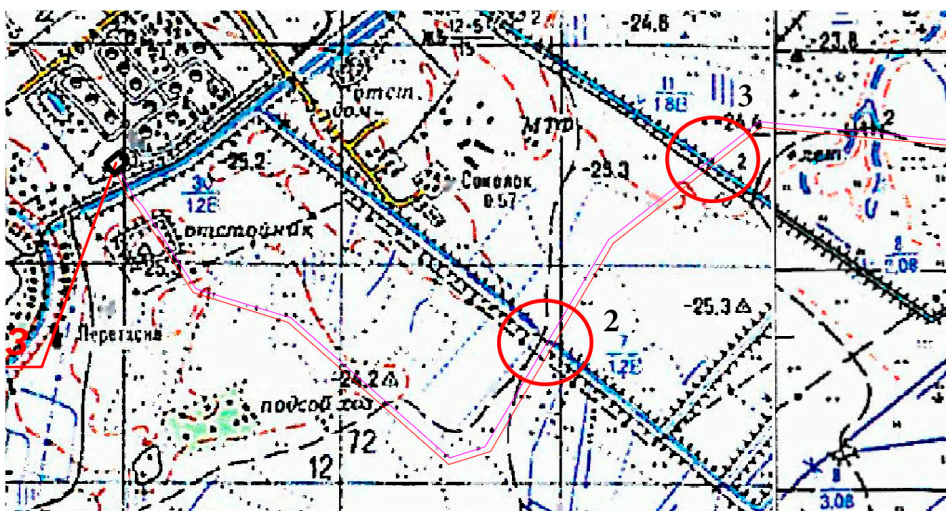


При пересечении Канала Заводской минимальное расстояние от опор 173 (2П220-1) 40 метров до береговой линии канала

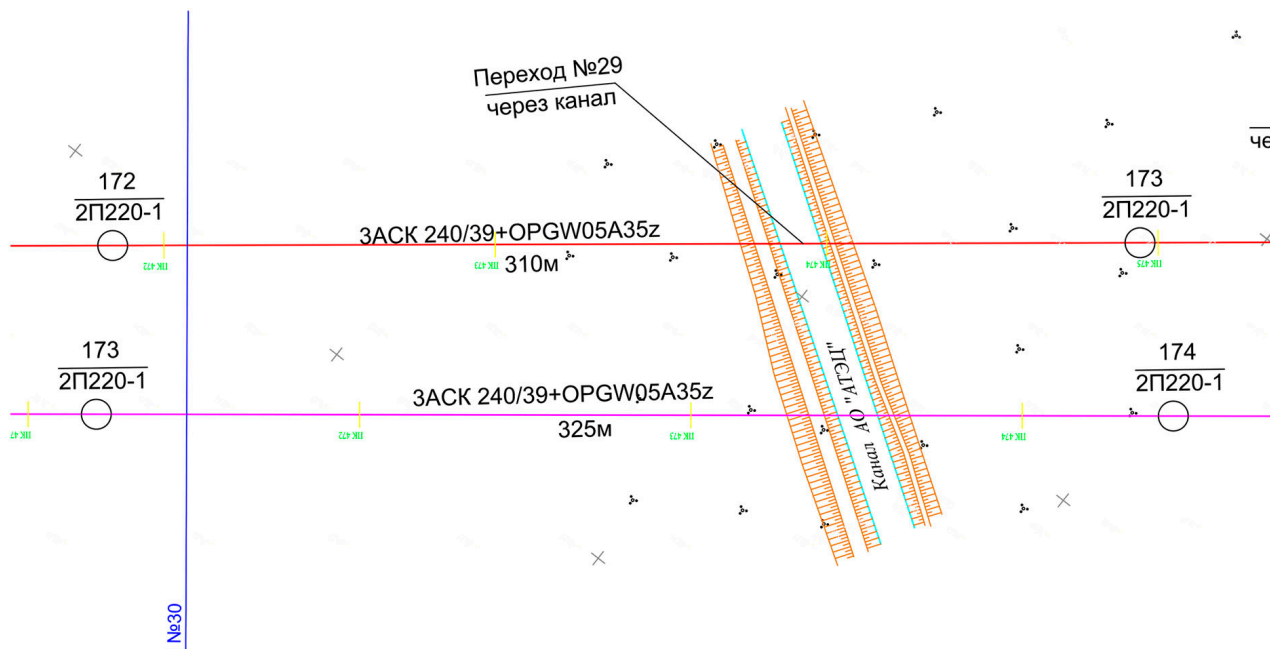

При пересечении Канала Котлован минимальное расстояние от опор 180 (2П220-1) 45 метров до береговой линии канала

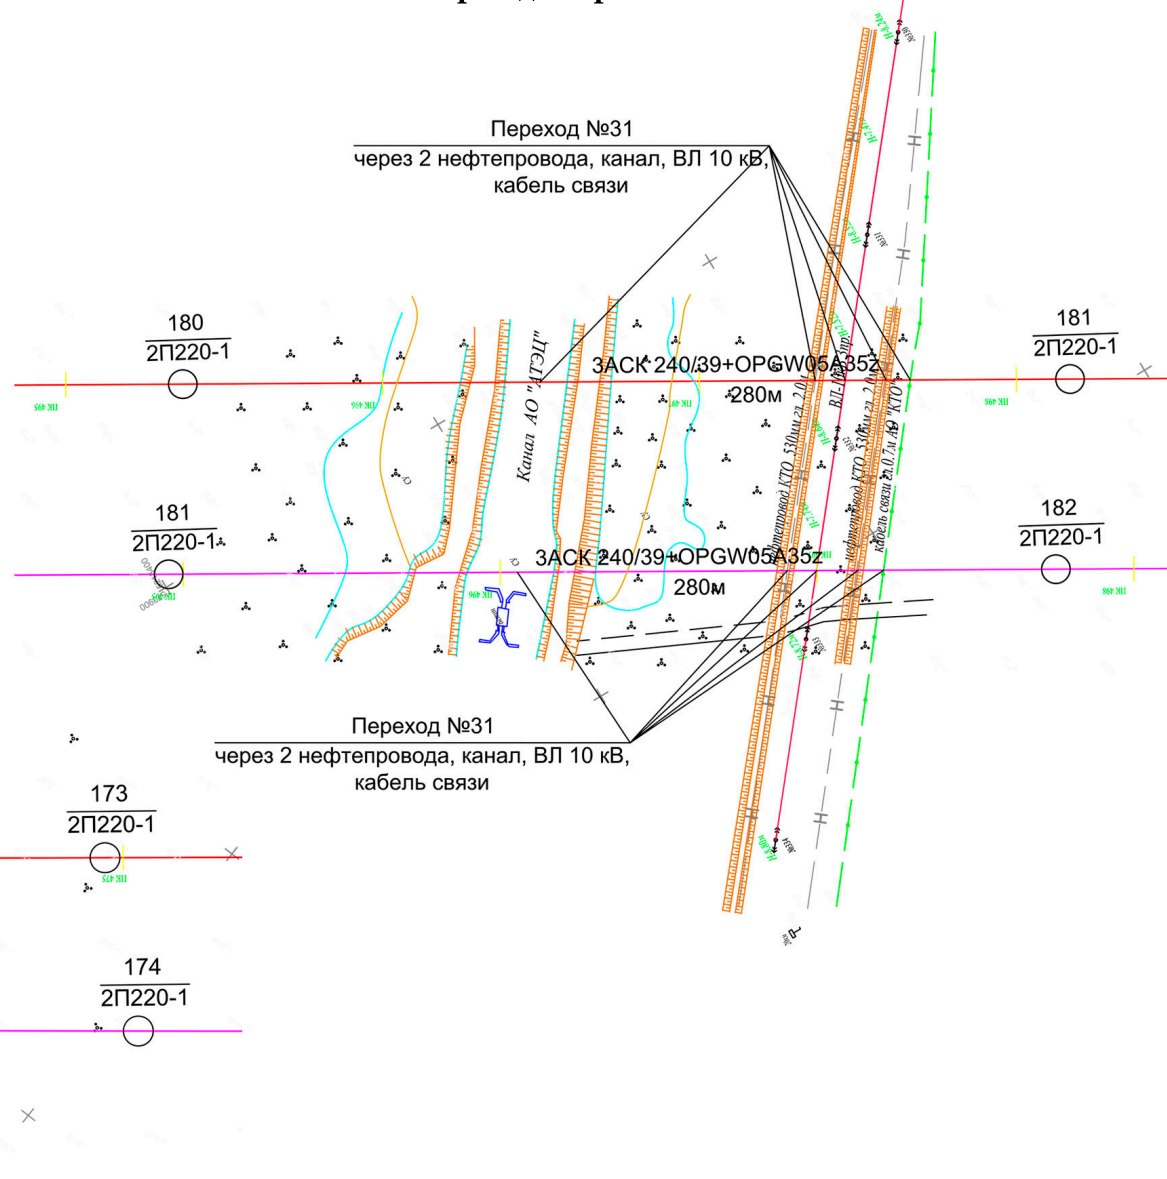

4-6 пересечение ВЛ 220 кВ от ПС ЦРП «АНПЗ»

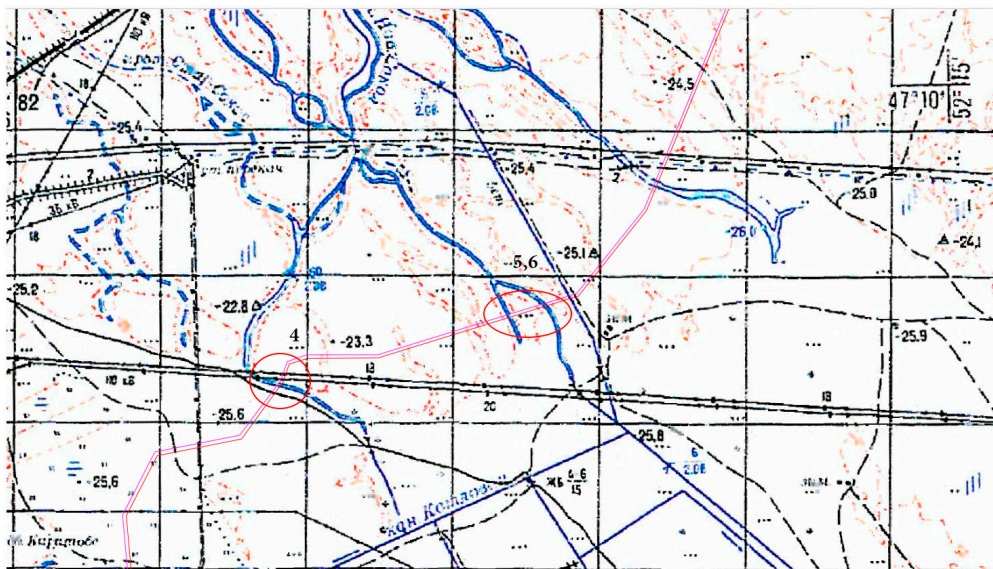

При пересечении балки Новый Сокол минимальное расстояние от опор 123 (1У220-4+15а) 35 метров до береговой линии канала, от опор 106 (2П220-1)-35 метров и опор 107 (2П220-1) - 40 метров.

