

РУДНЫЙ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ
«РУДНЫЙ ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ
ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РУДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ
АРХИТЕКТУРЫ И
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» АКИМАТА
ГОРОДА РУДНОГО

111500, Рудный қаласы, Космонавт д., 12
тел/факс: (71431) 4-63-73

111500, г. Рудный, пр. Космонавтов, 12
тел/факс: (71431) 4-63-73,

28.04.2025

№ 03-4/688

Временно исполняющий
обязанности руководителя
ГУ «Рудненский городской
отдел строительства»
акимата города Рудного
Жакенову Д.Т.

Рассмотрев Ваше обращение № 03-11/242 от 17 апреля 2025 года сообщая, что ГУ «Рудненский городской отдел архитектуры и градостроительства» акимата г. Рудного согласовывает разделы «Генеральный план» по девяти площадкам водозаборных сооружений и план трассы водовода от скважин водозаборов до площадки станции очистки воды, расположенной на территории существующей площадки водопроводных сооружений в поселке Качар Костанайской области, в рамках рабочего проекта «Строительство системы водоснабжения в поселке Качар Костанайской области из Костычевского месторождения подземных вод»

Руководитель

У. Бухвалова

Исп. И. Черкесова,
4 6373



РУДНЫЙ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ
«РУДНЫЙ ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ
ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РУДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ
АРХИТЕКТУРЫ И
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» АКИМАТА
ГОРОДА РУДНОГО

111500, Рудный қаласы, Космонавт д., 12
тел/факс: (71431) 4-63-73

111500, г. Рудный, пр. Космонавтов, 12
тел/факс: (71431) 4-63-73.

№ _____

Рудный қаласы әкімдігінің
«Рудный қалалық
құрылыс бөлімі» ММ
басшысының уақытша
міндетті атқарушы
Д.Т. Жәкеновке


Сіздің 2025 жылғы 17 сәуірдегі № 03-11/242 өтінішіңізді қарастыра отырып хабарлаймын, что Рудный қаласы әкімдігінің «Рудный қалалық сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ Қостанай облысының Қашар кентіндегі қолданыстағы су құбыры құрылыстары алаңының аумағында орналасқан «Қостанай облысының Қашар кентінде жер асты суларының Костычев кен орнынан сумен жабдықтау жүйесін салу» жұмыс жобасының шеңберінде су жинау құрылыстарының тоғыз алаңы бойынша және су тарту ұңғымаларынан суды тазарту станциясының алаңына дейінгі су тартқыш трассасының жоспары бойынша «Бас жоспар» бөлімдерін келіседі.

Басшы


У. Бухвалова

Орынб. И. Черкесова,
4 6373


Фасад 1-2

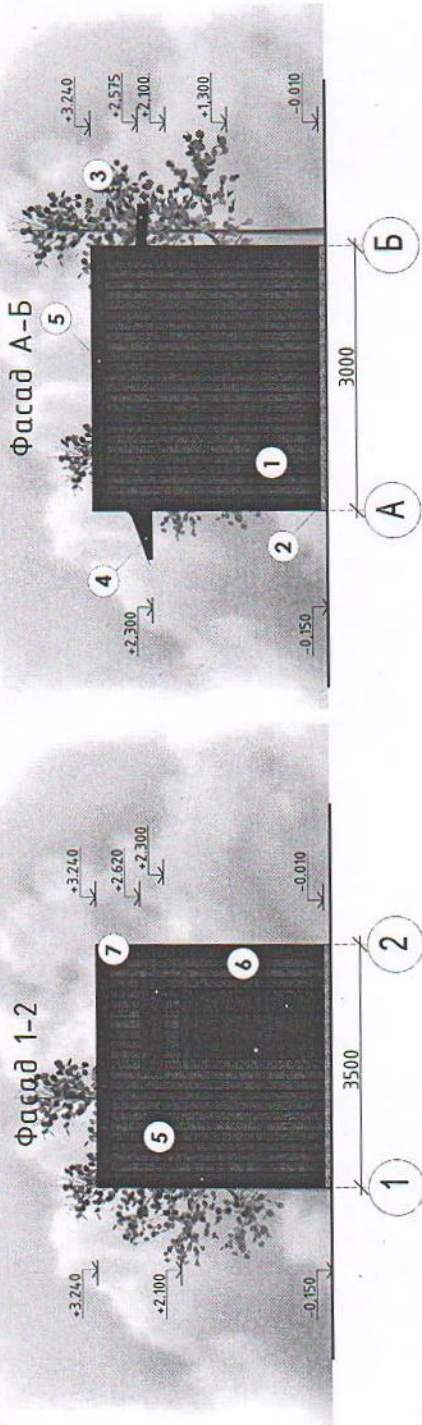


Фасад А-Б

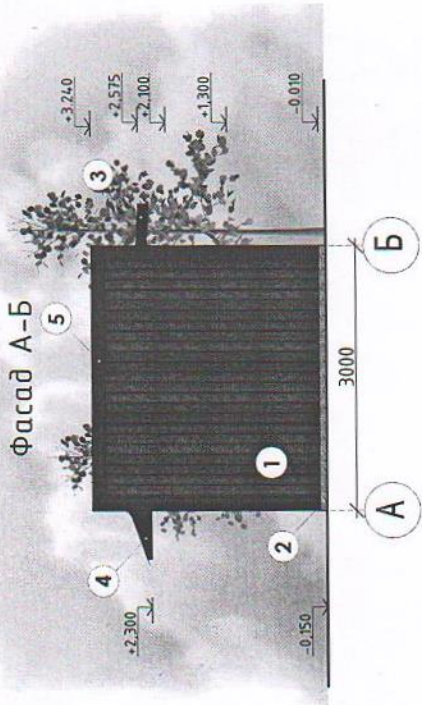

Фасад 2-1

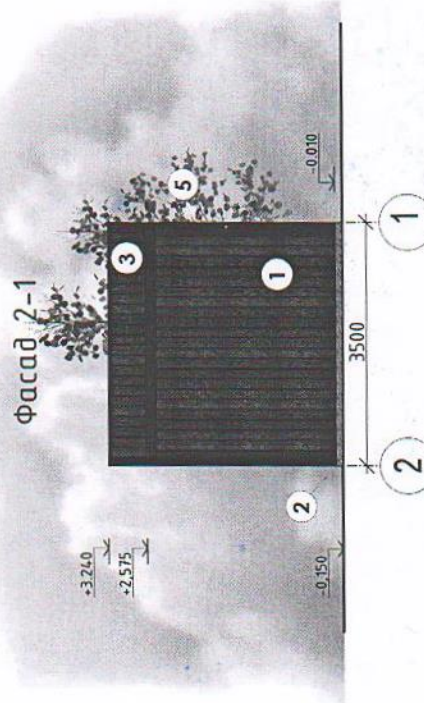

Фасад Б-А

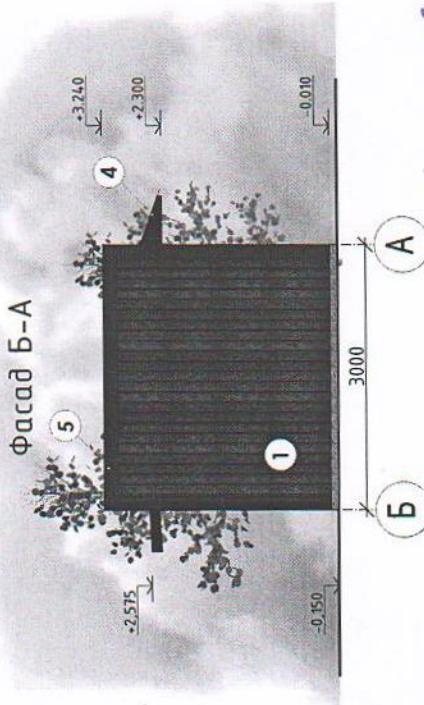

ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ

Поз. отделки	Наименование элемента фасада	Наименование материала отделки	Наименование и номер эталона цвета или образца колера	Примечание
1	Наружные стены	Панель Сендвич	RAL 8019 - Серо-шоколадный	Итоговые и окрашенные в заводских условиях
2	Цоколь	Керамическая плитка	RAL 8019 - Серо-шоколадный	Итоговые и окрашенные в заводских условиях
3	Кровля	Панель Сендвич	RAL 8019 - Серо-шоколадный	Итоговые и окрашенные в заводских условиях
4	Козырек	Металлические конструкции, Профлист кровельный	RAL 8019 - Серо-шоколадный	Итоговые в заводских условиях
5	Фасонные элементы	Металлические с полимерным покрытием	RAL 8019 - Серо-шоколадный	Итоговые и окрашенные в заводских условиях
6	Дверь	Металлические конструкции окраска эмалью	RAL 8019 - Серо-шоколадный	Резка и установка по месту
7	Козырек	Металлические конструкции, Профлист кровельный	RAL 8019 - Серо-шоколадный	Выполнение работ по месту

14013513-82/24-1.1-АС			
Строительство системы водоснабжения в поселке Качар Костанайской области из Костанайского месторождения подземных вод			
Изм.	Колуч.	Лист	Листов
ГИП	Ковалева	Подпись	03.24
Разработал	Баженов	Подпись	03.24
Н. контроль	Зосимаров	Подпись	03.24
Павильон над складской №1-7, 9,10		ТОО "ГеоСтрой-Север" лицензия 14013513	
Фасады 1-2, 2-1, А-Б, Б-А			

Согласовано
 19.06.2024
 19.06.2024
 19.06.2024



Инж. Н. подд.	Подпись и дата	Взак. инж.Н.
Инженер ПП Держа		
Инженер ЗОМ Ладрова		
Инженер ВК Шербок		

Схема водовода от скважинных водозаборов до площадок водопроводных сооружений в поселке Качар Федоровского района Кустанайской области



Составлено
Рук. и Г.у. Р.О.А. 17
Аммеба и Рук.О.
Туркенова 277



Составлено
Рук. и Г.у. Р.О.А. 17
Аммеба и Рук.О.
Туркенова 277



Водопроводный район
Скв. 17-18 - скв. 17-18
Скв. 17-18 - скв. 17-18
Скв. 17-18 - скв. 17-18

Водопроводный район
Скв. 17-18 - скв. 17-18
Скв. 17-18 - скв. 17-18
Скв. 17-18 - скв. 17-18

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Номер по плану	Наименование	Координаты центра здания
1	ПАВИЛЬОН НАД ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СВАЖИКОЙ №1 (проектируемый)	
2	КТПН-25-10/0.4 кВ (проектируемая)	


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Вид	Обозначение
	СООРУЖЕНИЯ - проектируемые
	ЩЕБЕНОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1 (проектируемое)
	ОТМОСТКА ТИП 2 (проектируемая)
	ГРАНИЦА УЧАСТКА
	ОГРАЖДЕНИЕ КТПН (проектируемое)
	ОГРАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ (проектируемое)
	ВОРОТА (проектируемые)
	ОСЬ ПРОЕЗДА
	КООРДИНАТЫ УГЛОВ УЧАСТКА
	ОТКОС - проектируемый
	СВЯЖИНА инженерно-геологических изысканий

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕЗДОВ, ТРОТУАРОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК

Пон. или	Наименование	Тип	Площадь, м²	Примечание
1	Щебеночное покрытие - проезды, площадки	1	480.00	-
2	Отмостка	2	11.50	-

РАЗВИВОННЫЙ ПЛАН М 1:500

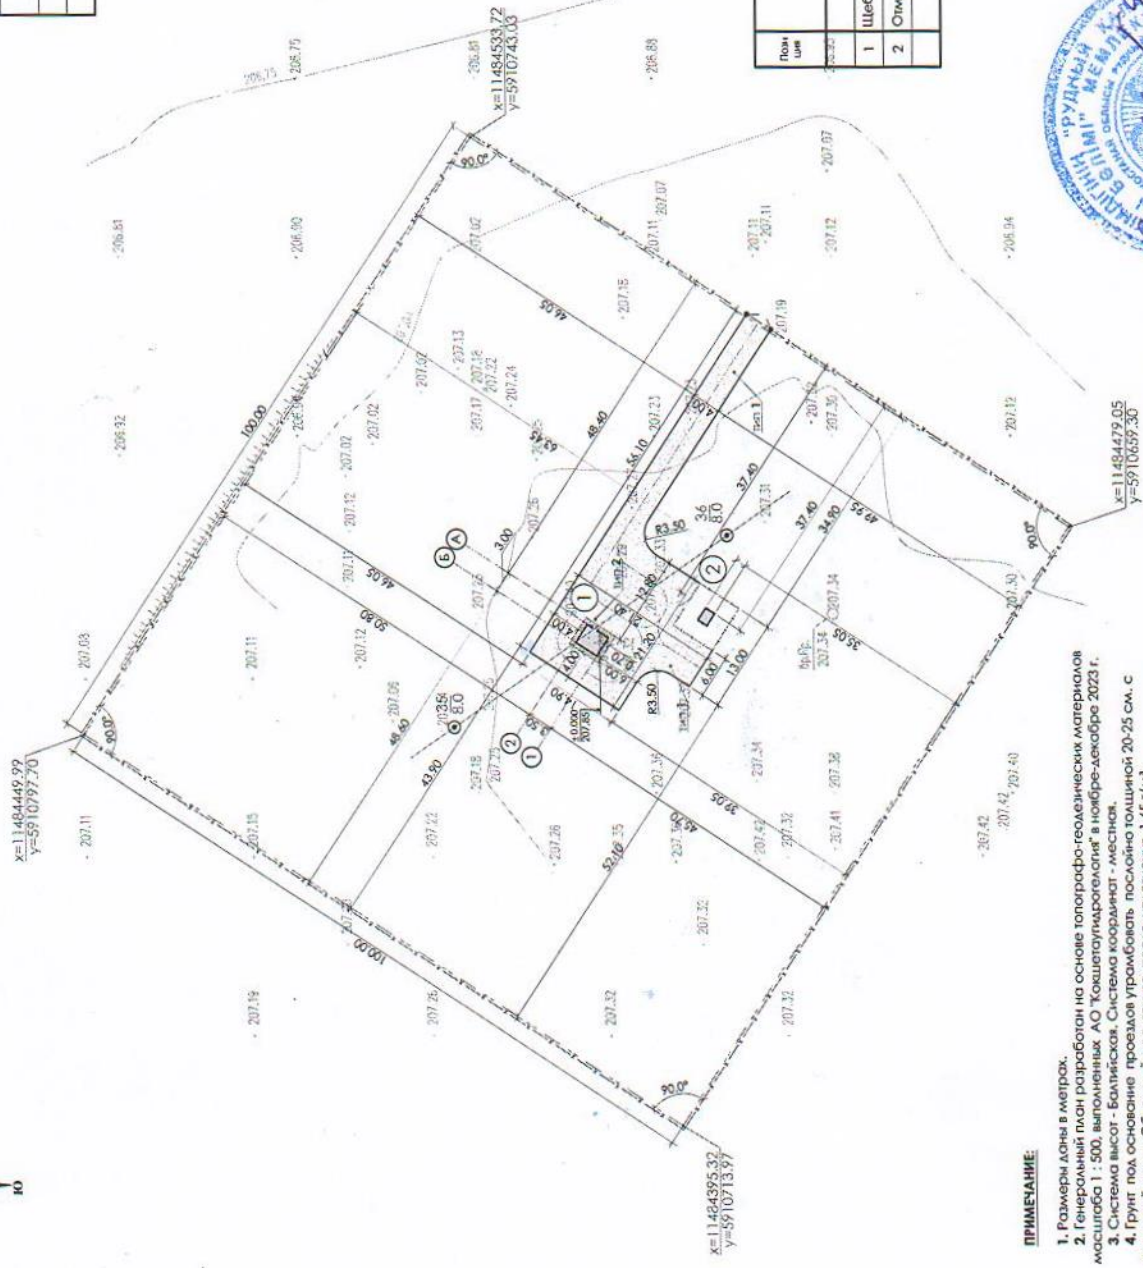

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Размеры даны в метрах.
2. Генеральный план разработан на основе топографо-геодезических материалов масштаба 1:500, выполненных АО "Токстауимдирелетин" в ноябре-декабре 2023 г.
3. Система высот - Балтийская. Система координат - местная.
4. Грунт под основание проездов упрощенно, согласно топиционной 20-25 см. с прочной подложкой.
5. При выносе проектных сооружений выполнять от границ участка на основании топографо-геодезических данных ГРЗ - прибора и линейных размеров.
6. При выполнении разбивочных работ в процессе строительства кроме разбивочного плана использовать ориентирно-строительные чертежи.
7. За отметку 0.000 принять точку павильона над свахой, что соответствует обсервационной отметке 207.85.
8. Выполнить установку металлического ограждения по границе участка по ГОСТу - 400.00 м.п., в том числе ворот 4.00 м.п. - Схема ограждения л. ПП - 7 (см. Раздел АС).
9. Радиус закругления щебеночных проездов - принят 3.50 м.
10. Данный лист смотреть совместно с листами ПП - 4, 7.

Составитель: *С.С. Савельев*
Проверил: *В.В. Савельев*
Инженер: *В.В. Савельев*
Проектировщик: *В.В. Савельев*



Составлено:	В.В. Савельев
Проверено:	В.В. Савельев
Инв. N подл.	Подпись и дата

РАЗБИВОЧНЫЙ ПЛАН М 1:500


Номер на поле	НАИМЕНОВАНИЕ	Координаты объекта съемки, Примечание
1	ПЛАВЬОНОВА, ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СВЯЗИ И №2 (проектируемый)	
2	КТПН - 25-10/0,4 кВ (проектируемая)	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВИА	ОБОЗНАЧЕНИЕ
	СООРУЖЕНИЯ - проектируемые
	ШЕБЕНОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1 (проектируемое)
	ОТМОСТКА ТИП 2 (проектируемой)
	ГРАНИЦА УЧАСТКА
	ОТРАЖДАЮЩИЕ КЛПН (проектируемой)
	ОТРАЖДАЮЩИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ (проектируемое)
	ВОРОТА (проектируемые)
	ОСЬ ПРОЕЗДА
	КООРДИНАТЫ УГЛОВ УЧАСТКА
	ОТКОС - проектируемый
	ОБЪЕДИНЕНИЕ НЕКОМПЛЕКТНОГО ИЛИ КОМПЛЕКТНОГО

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕЗДОВ, ТРОТУАРОВ, ДОРОЖЕК и ПЛОЩАДОК

Поз. шифр	НАИМЕНОВАНИЕ + 237.61	ВВП	ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ, кв.	ПРИМЕЧАНИЕ
	На участке:			
1	Щебеночное покрытие - проезды, площадки	1	477.00	-
2	Отмостка	2	11.50	-

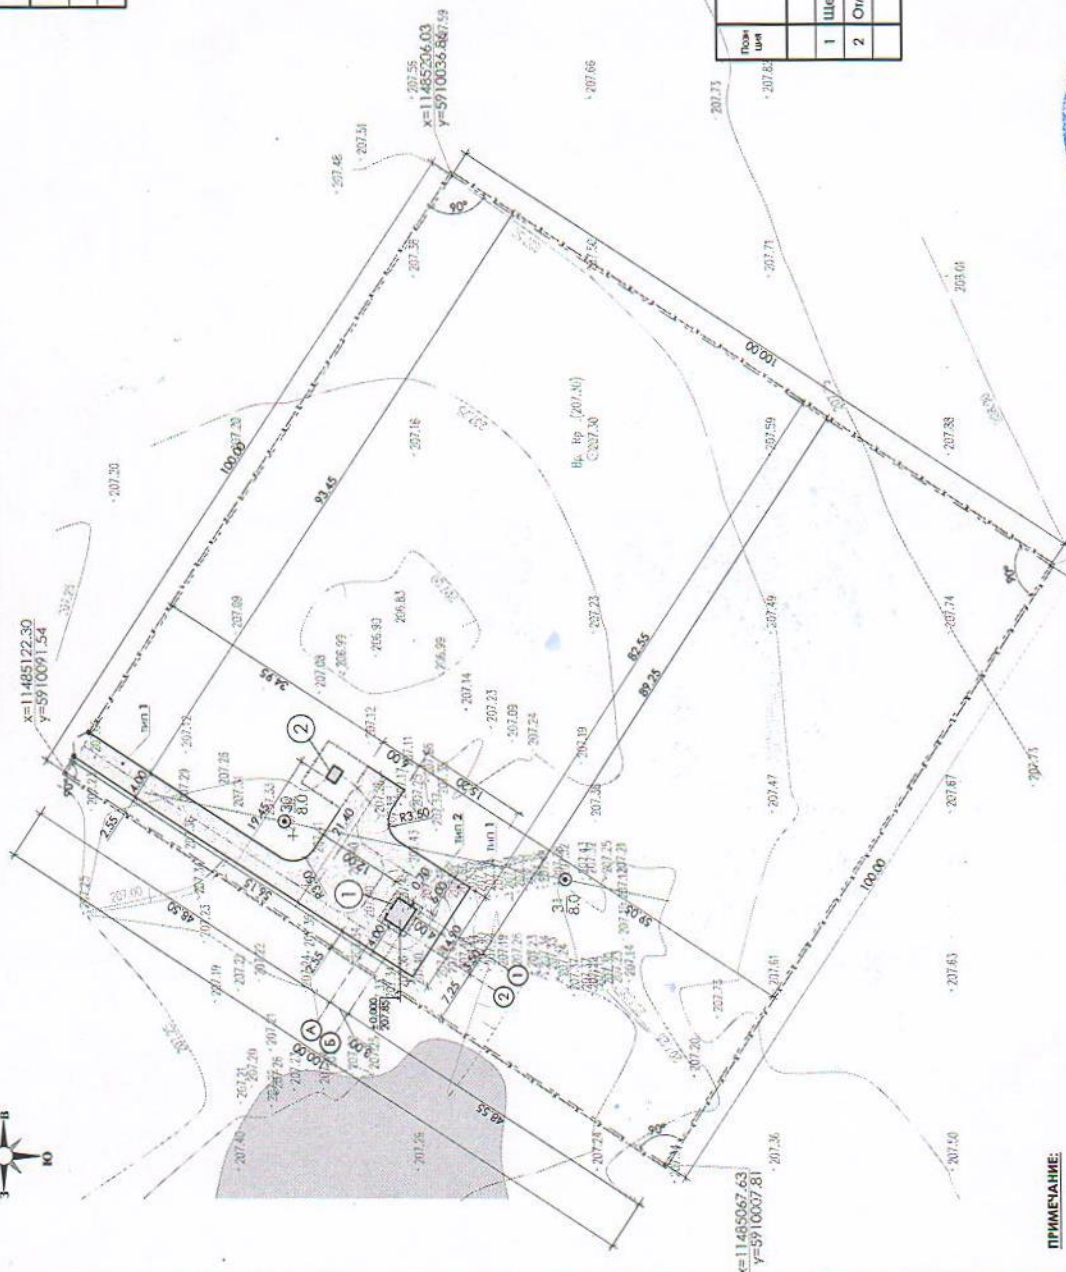

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Размеры донца в метрах.
2. Генеральный план разрабатан на основе топографо-геодезических материалов масштаба 1 : 500, выполненных АО "Коспитуагидрогеология" в ноябре-декабре 2023 г.
3. Система высот – Балтийская. Система координат – местная.
4. Грунт под основание провадов урбанизов. Последнюю толщину 20-25 см. с глинистой водой. Объемный вес грунта после уплотнения 1,45 т/м³.
5. Привязку проектируемых сооружений выполнять от границ участка на основании топографо – геодезических координат GPS – прибора и линейных размеров;
6. При выполнении разбивочных работ в процессе строительства кроме обвешивочного плана использовать ориентирную – строительные чертежи.
7. За отметку 0,000 принят полумаятник над сваевиком, что соответствует обвешивочному отметке 207,85.
8. Выполнить усиление металлического ограждения по провонье участка по паскуту - 10, в том числе ворота 4,00 м.л., в том числе ограждения л. ПП - 7 (см. Раздел АС);
9. Радуу зокрулення шебенных провадов: принят 3,50 м.;
10. Даний лист смогтир: совместно с листами ПП - 4, 7.



Султандык
1925 й. 12. 12
Амударя аймагы
Душанба ша

Имя	Кол-во	Лист	Масштаб	Полнота	Дата	ЗАКАЗ: 14013513 - 82/24 - 20 Строительство системы водоснабжения в поселке Кочур Костановской области в Костышевском месторождении подземных вод.	Листов 3	Листов 3	Лист 3
Имя	Кол-во	Лист	Масштаб	Полнота	Дата				
Имя	Кол-во	Лист	Масштаб	Полнота	Дата				
Имя	Кол-во	Лист	Масштаб	Полнота	Дата	Генеральный план свазины №2	100 "ТеоСтрой-Север" ГЛ №14013513 г. Петрозаводск		


РАЗБИВОЧНЫЙ ПЛАН М 1:500

Номер на плане	НАИМЕНОВАНИЕ	Координаты нидратов сетей. Примечание
1	ПАВЫЛОН НАД ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СХЕМОЙ №3 (проектный)	
2	КТПН -25/10/0.4 кВ (проектируемый)	

ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ
	СООРУЖЕНИЯ - проектируемые
	ЩЕБЕНОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП (проектируемое)
	ОТМОСТКА ТИП 2 (проектируемая)
	ГРАНИЦА УЧАСТКА
	ОГРАЖДЕНИЕ КТП (проектируемое)
	ОГРАЖДЕНИЕ МЕГАЛИТЕСКОЕ (проектируемое)
	ВОРОТА (проектируемые)
	ОСЬ ПРОЕЗДА
	КООРДИНАТЫ УГЛОВ УЧАСТКА
	ОТКОС - проектируемый
	СЕЗЖИГА инженерно-геологический (классный)
24 8.0	

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕЗДОВ, ТРОТУАРОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК

Позиция	НАИМЕНОВАНИЕ	тип	площадь покрытия, кв. м	примечание
	На участке:			
1	Щебеночное покрытие - проезды, площадки	1	479,00	-
2	Отмостка	2	11,50	-

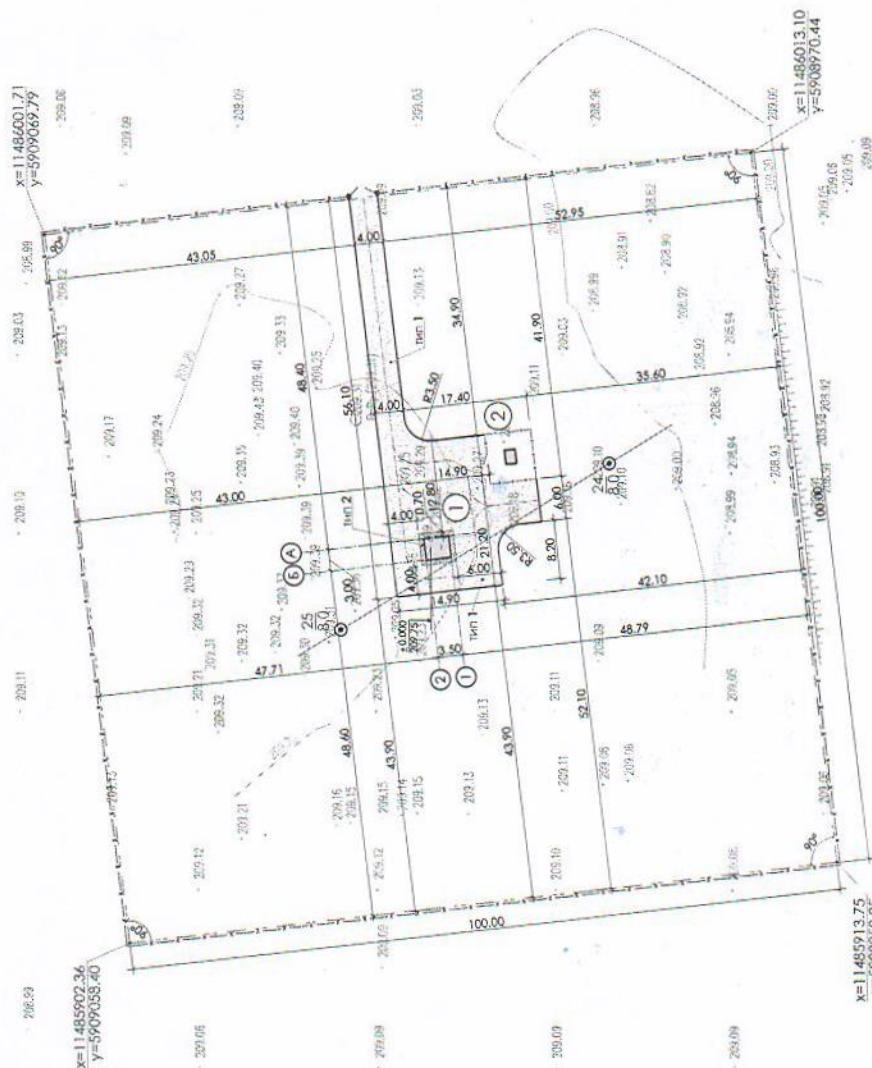

1. Размеры даны в метрах.

3. При выполнении работ по устройству кровли и устройству полов в помещениях, подлежащих ремонту, необходимо соблюдать следующие требования:
1. При выполнении работ по устройству кровли и устройству полов в помещениях, подлежащих ремонту, необходимо соблюдать следующие требования:
 2. При выполнении работ по устройству кровли и устройству полов в помещениях, подлежащих ремонту, необходимо соблюдать следующие требования:
 3. При выполнении работ по устройству кровли и устройству полов в помещениях, подлежащих ремонту, необходимо соблюдать следующие требования:
 4. При выполнении работ по устройству кровли и устройству полов в помещениях, подлежащих ремонту, необходимо соблюдать следующие требования:
 5. При выполнении работ по устройству кровли и устройству полов в помещениях, подлежащих ремонту, необходимо соблюдать следующие требования:
 6. При выполнении работ по устройству кровли и устройству полов в помещениях, подлежащих ремонту, необходимо соблюдать следующие требования:
 7. При выполнении работ по устройству кровли и устройству полов в помещениях, подлежащих ремонту, необходимо соблюдать следующие требования:
 8. При выполнении работ по устройству кровли и устройству полов в помещениях, подлежащих ремонту, необходимо соблюдать следующие требования:
 9. При выполнении работ по устройству кровли и устройству полов в помещениях, подлежащих ремонту, необходимо соблюдать следующие требования:
 10. При выполнении работ по устройству кровли и устройству полов в помещениях, подлежащих ремонту, необходимо соблюдать следующие требования:
- Объемный вес грунта после уплотнения 1,63 т/м³.
5. Привязку проектируемых сооружений выполнять от границ участка на основании топографо-геодезических координат GPS-прибора и линейных размеров:
6. При выполнении разбивочных работ в процессе строительства – строительных чертежей.
 7. За отметку 0,000 принят пол павильона над сваенной, что соответствует абсолютной отметке 209,75 м.
 8. Выполнить установку металлических ограждений по границе участка по госкаду – 400,00 м.п., в том числе вараота 4,00 м.п. – Схема ограждения л. ПП – 7 (см. Раздел АС);
 9. Размусивание щебеночных проездов – принят 3,50 м;
 10. Данный лист смотреть. Совместно с листами ПП – 4, 7.

ЗАКАЗ: 14013513 - 82/24 - 3.0											П
Строительство системы водоснабжения в поселке Бочар Костромской области в Костянского месторождения подземных вод.											
Изм.	Кор.изм.	Лист	Наим.	Подпись	Дата	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН, СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ	Стация	Лист	Листов		
1			ПН	КОМАНДИР	2024		РП	3			
2			ПРОЕКТА	ПРОЕКТА	2024						
3			НАЧЕРТ	НАЧЕРТ	2024						
										100 "ТестСтрой-Север" г.м 14013513 г. Виропавское	

6. При выполнении разовых работ в процессе строительства кроме разовочного плана использовать архитектурно - строительные чертежи.


7. За отметку 0,000 принят пол павильона над сквозиной, что соответствует абсолютной отметке 209,75

8. Выполнить установку металлического ограждения по границе участка по госакту - 400,00 м.п., в том числе: 400 м.п. - Схема ограждения А. П - 7 (см. Раздел АС):

9. Радиус закругления щебеночных проездов принят 3,50 м.;

10. Данный лист смотреть совместно с листами ГП - 4, 7.

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

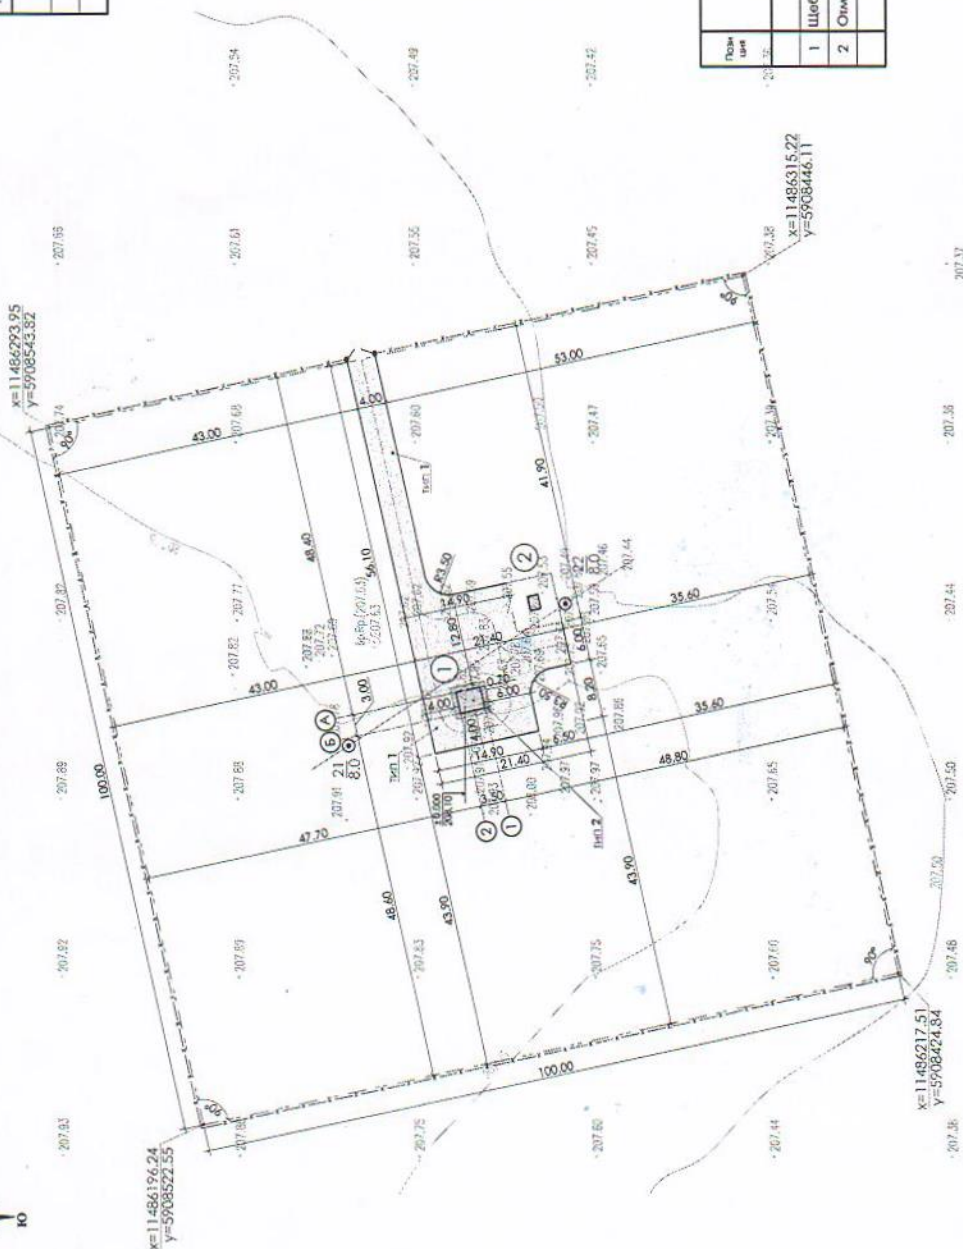

Номер пункта	НАИМЕНОВАНИЕ	Координаты мобильного сектора. Примечание
1	ПАВИЛЬОН НАД ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СХЕМОЙ №4 (проектируемый)	
2	КТПН-25-10/0,4 кВ (проектируемая)	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ
	СООРУЖЕНИЯ - проектируемые
	ШЕВНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1 (проектируемое)
	ОТМОСТКА ТИП 2 (проектируемая)
	ГРАНИЦА УЧАСТКА
	ОТРАЖЕНИЕ КПП (проектируемое)
	ОТРАЖЕНИЕ МЕГАЛИТЕСКОЕ (проектируемое)
	ВОРОТА (проектируемые)
	ОСЬ ПРОЕЗДА
	КООРДИНАТЫ УГЛОВ УЧАСТКА
	СВЯЖИНА инженерно-геологический изысканий

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕЗДОВ, ТРОТУАРОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК

Позиция	Наименование	Вит	Площадь покрытия, кв.м	Примечание
32	На участке:			
1	Шебеночное покрытие - проезды, площадки	1	479,00	-
2	Отсыпка	2	11,50	-

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Размеры даны в метрах.
2. Генеральный план разработан на основе топографо-геодезических материалов масштаба 1 : 500, выполненных АО "Южстатупроектоинж" в ноябре-декабре 2023 г.
3. Система высот - Балтийская. Система координат - местная.
4. Трент под основание проездов урбанировать по состоянию толщиной 20-25 см. с проливной водой. Объемный вес грунта после уплотнения 1,65 т/м³.
5. Привязку проецируемых сооружений выполнять от границ участка на основании топографо-геодезических координат GPS - прибора и линейных размеров.
6. При выполнении разбивочных работ в процессе строительства кроме разбивочного плана использовать архитектурно - строительные чертежи.
7. За отметку 0,000 принят пол паводковой над сжижной, что соответствует абсолютной отметке 208,10.
8. Выполнить устойчивую металлического ограждения на границе участка по габариту - 400,00 м.п., в том числе в пароте 4,00 м.п. - Схема ограждения м. ПП - 1 (см. Раздел АС).
9. Радиус закругления шебеночных проездов принят 3,50 м.
10. Данный м.п. смотреть совместно с аннотами ПП - 4, 7.

[illegible]

РАЗБИВОЧНЫЙ ПЛАН М 1:500




Номер планов	НАИМЕНОВАНИЕ	Коэффициент износного Слеса, (Процент)
1	ПЛАВЫШОН НАД. ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СЕВЯЖНОЙ №6 (проектируемая)	
2	КТПН -25-10/0,4 кв (проектируемая)	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВНД	ОБОЗНАЧЕНИЕ
	СООРУЖЕНИЯ - ПРОЕКТИРУЕМЫЕ
	ШЕБЕНОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1 (ПРОЕКТИРУЕМОЕ)
	ОШОСЛТА ТИП 2 (ПРОЕКТИРУЕМАЯ)
	ГРАНИЦА УЧАСТКА
	ОГРУЖДЕНИЕ КТП (ПРОЕКТИРУЕМОЕ)
	ОГРУЖДЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ (ПРОЕКТИРУЕМОЕ)
	ВОРОТА (ПРОЕКТИРУЕМЫЕ)
	ОСЬ ПРОЕЗДА
	КООРДИНАТЫ УГЛОВ УЧАСТКА
	ОТКОС - ПРОЕКТИРУЕМЫЙ
	СВЯЗКА инженерно-геологических пояснений

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕЗДОВ, ТРОТУАРОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК

Пол этажа	наименование	тип	площадь покрытия, кв.м	примечание
	На участке:			
1	Щебеночное покрытие - проезды, площадки	1	479,00	-
2	Отмостка	2	11,50	-

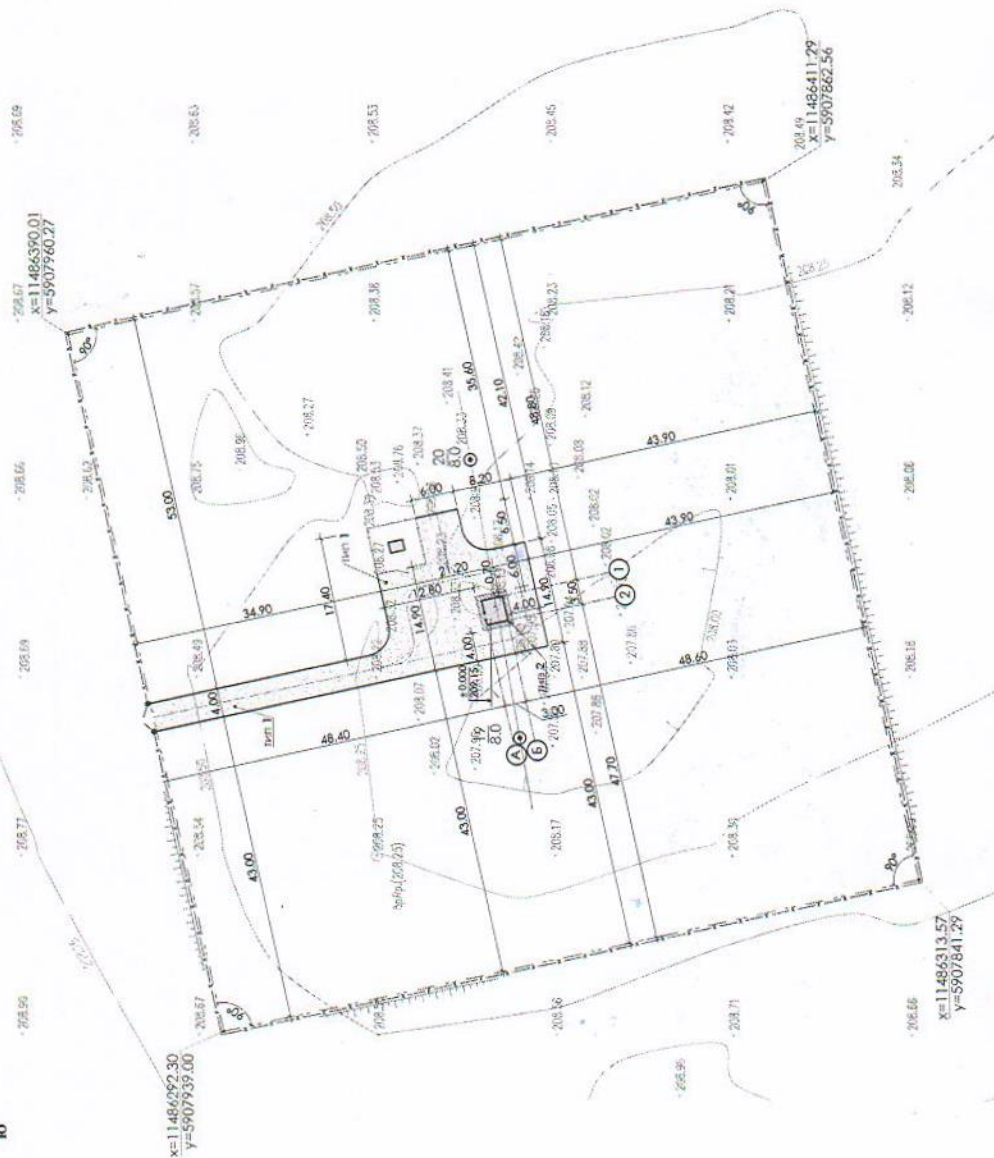

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Размеры даны в метрах.
2. Генеральный план разработан на основе топографо-геодезических материалов масштаба 1 : 500, выполненных АО "Космическая геодезия" в ноябре-декабре 2023 г.
3. Система высот - Балтийская. Система координат - местных.
4. Грунт по основанию проезда уравнивать посплошью толщиной 20-25 см, с проливкой югом.
5. Объемный вес грунта после уплотнения 1,65 т/м³.
6. Привязку проектируемых сооружений выполнять от границ участка на основании топографо-геодезических координат GPS - прибора и линейных размеров.
7. При выполнении разбивочных работ в процессе строительства кроме разбивочного плана использовать ориентирную - строительные чертежи.
8. За отметку **0,000** принят пол паводка над скажиной, что соответствует абсолютной отметке **209,15**.
9. Выполнить установку металлического ограждения по границе участка по госту - 400,00 м.п., в том числе ворота 400,00 м.п. - Схема ограждения, л. ПП - 7 (см. Раздел АС);
9. Размусь зачистления щебеночных проездов - принят 3,50 м.;
10. Давный мет. смотреть совместно с инвентарем ПП - 4, 7.

[illegible]

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ


Номер на плане	НАИМЕНОВАНИЕ	Координаты маршрута след. Примечание
1	ПАВЛОВСКИЙ НАД. ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СХВАЛЖИНОЙ №6 (проектируемый)	
2	КТПН -25-10/0.4 кВ (проектируемая)	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ
	СООРУЖЕНИЯ - проектируемые
	ЩЕБЕНОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1 (проектируемое)
	ОТЛОСКИ ТИП 2 (проектируемая)
	ГРАНИЦА УЧАСТКА
	ОТРАЖДАНИЕ КТП (проектируемое)
	ОТРАЖДАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ (проектируемое)
	ВОРОТА (проектируемые)
	ОСЬ ПРОЕЗДА
	КООРДИНАТЫ УГЛОВ УЧАСТКА
	АБСОЛЮТНАЯ ОТМЕТКА 0.000
	ОТЛОС - проектируемый
	СВЯЗКА инженерно-геологических выводов

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕЗДОВ, ТРОТУАРОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК

Пол. Use	НАИМЕНОВАНИЕ	тип	площадь покрытия, м²	примечание
	На участке:			
1	Щебеночное покрытие - проезды, площадки	1	511.00	-
2	Отсыпка	2	11.50	-

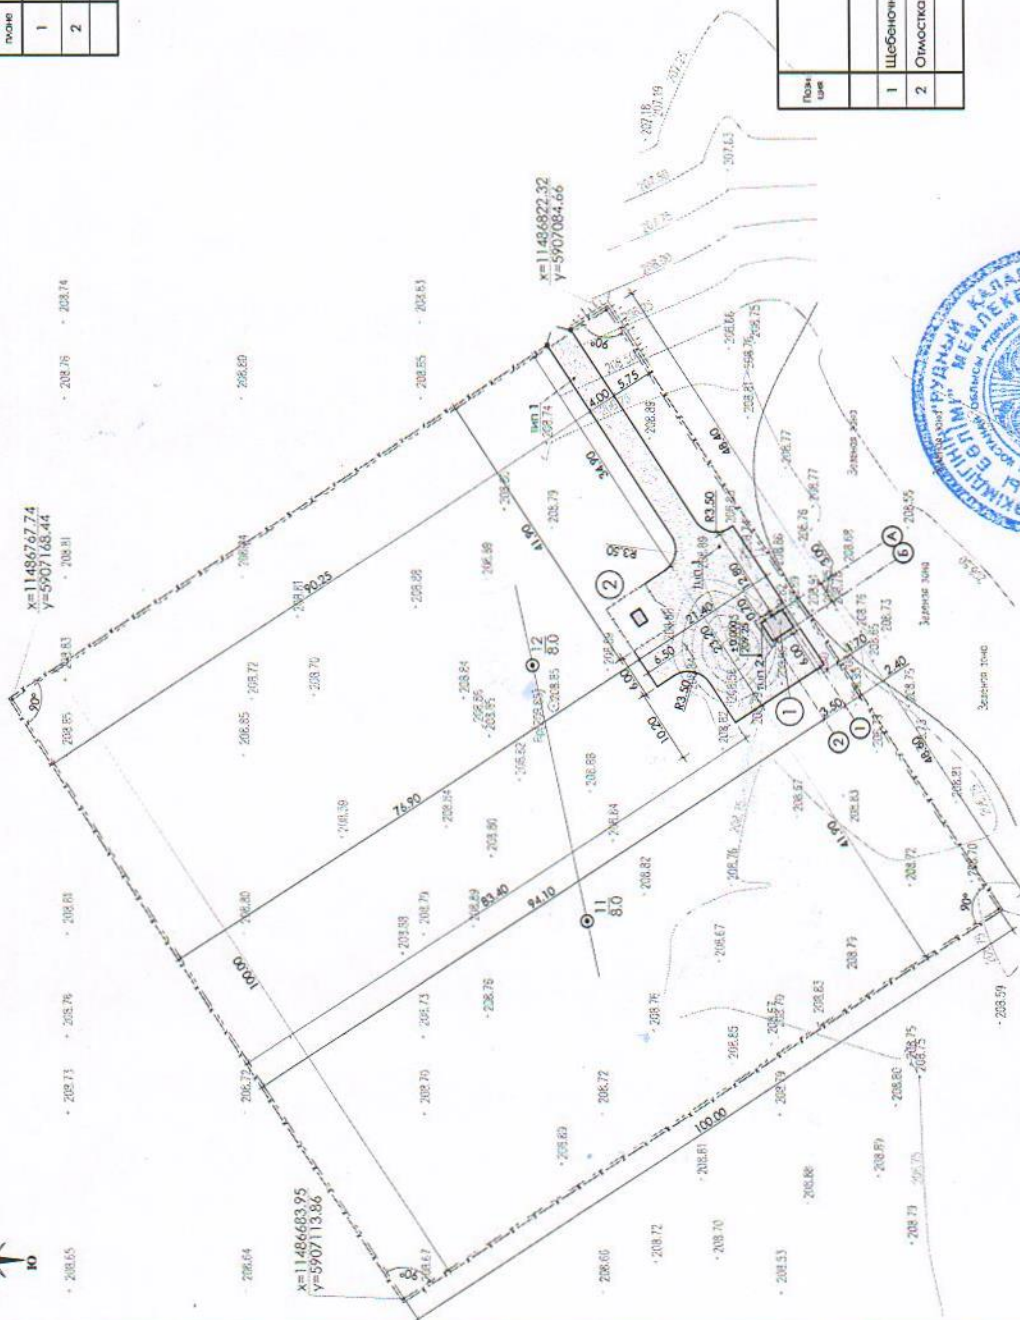

Внесено
рук-ве 14, 19/01/01
рук-во 14, 19/01/01
2. 19/01/01

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Размеры даны в метрах.
2. Генеральный план разработан на основе топографо-геодезических материалов масштаба 1 : 500, выполненных АО «Техноградстройинвест» в ноябре-декабре 2023 г.
3. Спектральный состав: «Великолепный сад».
4. Средняя высота: 60 м.
5. Ширина площадки: 20 м.
6. Толщина слоя: 20-25 см.
7. Диаметр: 20-25 см.
8. Диаметр: 20-25 см.
9. Диаметр: 20-25 см.
10. Диаметр: 20-25 см.
11. Диаметр: 20-25 см.
12. Диаметр: 20-25 см.
13. Диаметр: 20-25 см.
14. Диаметр: 20-25 см.
15. Диаметр: 20-25 см.
16. Диаметр: 20-25 см.
17. Диаметр: 20-25 см.
18. Диаметр: 20-25 см.
19. Диаметр: 20-25 см.
20. Диаметр: 20-25 см.
21. Диаметр: 20-25 см.
22. Диаметр: 20-25 см.
23. Диаметр: 20-25 см.
24. Диаметр: 20-25 см.
25. Диаметр: 20-25 см.
26. Диаметр: 20-25 см.
27. Диаметр: 20-25 см.
28. Диаметр: 20-25 см.
29. Диаметр: 20-25 см.
30. Диаметр: 20-25 см.
31. Диаметр: 20-25 см.
32. Диаметр: 20-25 см.
33. Диаметр: 20-25 см.
34. Диаметр: 20-25 см.
35. Диаметр: 20-25 см.
36. Диаметр: 20-25 см.
37. Диаметр: 20-25 см.
38. Диаметр: 20-25 см.
39. Диаметр: 20-25 см.
40. Диаметр: 20-25 см.
41. Диаметр: 20-25 см.
42. Диаметр: 20-25 см.
43. Диаметр: 20-25 см.
44. Диаметр: 20-25 см.
45. Диаметр: 20-25 см.
46. Диаметр: 20-25 см.
47. Диаметр: 20-25 см.
48. Диаметр: 20-25 см.
49. Диаметр: 20-25 см.
50. Диаметр: 20-25 см.
51. Диаметр: 20-25 см.
52. Диаметр: 20-25 см.
53. Диаметр: 20-25 см.
54. Диаметр: 20-25 см.
55. Диаметр: 20-25 см.
56. Диаметр: 20-25 см.
57. Диаметр: 20-25 см.
58. Диаметр: 20-25 см.
59. Диаметр: 20-25 см.
60. Диаметр: 20-25 см.
61. Диаметр: 20-25 см.
62. Диаметр: 20-25 см.
63. Диаметр: 20-25 см.
64. Диаметр: 20-25 см.
65. Диаметр: 20-25 см.
66. Диаметр: 20-25 см.
67. Диаметр: 20-25 см.
68. Диаметр: 20-25 см.
69. Диаметр: 20-25 см.
70. Диаметр: 20-25 см.
71. Диаметр: 20-25 см.
72. Диаметр: 20-25 см.
73. Диаметр: 20-25 см.
74. Диаметр: 20-25 см.
75. Диаметр: 20-25 см.
76. Диаметр: 20-25 см.
77. Диаметр: 20-25 см.
78. Диаметр: 20-25 см.
79. Диаметр: 20-25 см.
80. Диаметр: 20-25 см.
81. Диаметр: 20-25 см.
82. Диаметр: 20-25 см.
83. Диаметр: 20-25 см.
84. Диаметр: 20-25 см.
85. Диаметр: 20-25 см.
86. Диаметр: 20-25 см.
87. Диаметр: 20-25 см.
88. Диаметр: 20-25 см.
89. Диаметр: 20-25 см.
90. Диаметр: 20-25 см.
91. Диаметр: 20-25 см.
92. Диаметр: 20-25 см.
93. Диаметр: 20-25 см.
94. Диаметр: 20-25 см.
95. Диаметр: 20-25 см.
96. Диаметр: 20-25 см.
97. Диаметр: 20-25 см.
98. Диаметр: 20-25 см.
99. Диаметр: 20-25 см.
100. Диаметр: 20-25 см.

Имя	Кол-во	Лист	Наимено	Подпись	Дата
Павл			Клемина Е.В.	<i>Е.В. Клемина</i>	01.01.2024
РАЗРАБОТКА			ДЕПУТОВ С.	<i>С. Депутов</i>	01.01.2024
ПРОЕДИКА			МИНУЛОВ	<i>С. Минулов</i>	01.01.2024
НАСНИР			СОЛДАТ	<i>С. Солдат</i>	01.01.2024

ЗАКАЗ: 14013513 - 827/24 - 6.0

Строительство системы водоснабжения в поселке Бугор Костановской области из Костановского месторождения подземных вод.

Лист 3

Листов

гп

100 "ТестСтрой-Север"
Г/А № 14013513
г. Петропавловск

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ



Номер пункта	Наименование	Координаты вершины привязки
1	Павильон на экспозиционной площадке №7 (проектируемый)	
2	КТП - 25/10/0.4 кВ (проектируемая)	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ
	СООРУЖЕНИЯ - ПРОЕКТИРУЕМЫЕ
	ШЕБЕНОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1 (проектируемое)
	ОТМОСТКА ТИП 2 (проектируемая)
	ГРАНИЦА УЧАСТКА
	ОТРАЖДАНИЕ КИПН (проектируемое)
	ОТРАЖДАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ (проектируемое)
	ВОРОТА (проектируемые)
	ОСЬ ПРОЕЗДА
	КООРДИНАТЫ УГЛОВ УЧАСТКА
	АБСОЛЮТНАЯ ОТМЕТКА 0.000
	СКВАЖИНА инженерно-геологический напесный

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕЗДОВ, ТРОТУАРОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК

Позиция	Наименование	Вид	Площадь покрытия, м²	Примечание
1	Щебеночное покрытие - проезды, площадки	1	479,00	-
2	Отсыпка	2	11,50	-

[illegible]

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Размеры даны в метрах.
2. Генеральный план разработан на основе топографо-геодезических материалов масштаба 1 : 500, выполненных АО "Хокстаунгидроинженер" в ноябре-декабре 2023 г.
3. Система высот - Балтийская. Система координат - местная.
4. Грунт по описанию проезда урбанизован послойно толщиной 20-25 см. с проливной водой. Объемный вес грунта после уплотнения 1,65 т/м³.
5. Привязку проектируемых сооружений к границе участка на основании топографо - геодезических координат GPS - прибора и линейных размеров;
6. При выполнении разбивочных работ в процессе строительства кроме разбивочного плана использовать ориентирную - строительную чертёж.
7. За отметку **0,000** принят пол павильона над скважиной, что соответствует абсолютной отметки **207,75**.
8. Выполнить установку металлического ограждения по границе участка по посаку - 400,00 м.л. в том числе ворота 4,00 м.л. - Секция ограждения А. ПП - 7 (см. Раздел АС);
9. Размусчивание щебеночных проездов. принят 3,50 м.;
10. Долный изл смотать, совместно с листами ПП - 4, 7.



Имя N под.	Подпись и дата	Взам инв N	3С	Копиров	33	Шербок		
Согласовано:								

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗАДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ


Номер на полке	НАИМЕНОВАНИЕ	Координаты полки (этаж, секция) Примечание
1	ПАВИБОН НАД. ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СВЯЖНОЙ №9 (проектируемый)	
2	КТПН -25-10/0.4 кВ (проектируемый)	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ
	СООРУЖЕНИЯ - проектируемые
	ШЕРОХАТОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1 (проектируемое)
	ОТМОСТКА ТИП 2 (проектируемая)
	ГРАНИЦА УЧАСТКА
	ОТГРАЖДЕНИЕ КИПН (проектируемое)
	ОТГРАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ (проектируемое)
	ВОРОТА (проектируемые)
	ОСЬ ПРОЕЗДА
	КООРДИНАТЫ УГЛОВ УЧАСТКА
	АБСОЛЮТНАЯ ОТМЕТКА 0.000
	ОТКОС - проектируемый
	СВЯЗЬ МЕЖА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕЗДОВ, ТРОТУАРОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК

п.п.	наименование	тип	площадь покрытия, м²	примечание
1	Щебеночное покрытие - проезды, площадки	1	478,00	-
2	Откоса	2	11,50	-

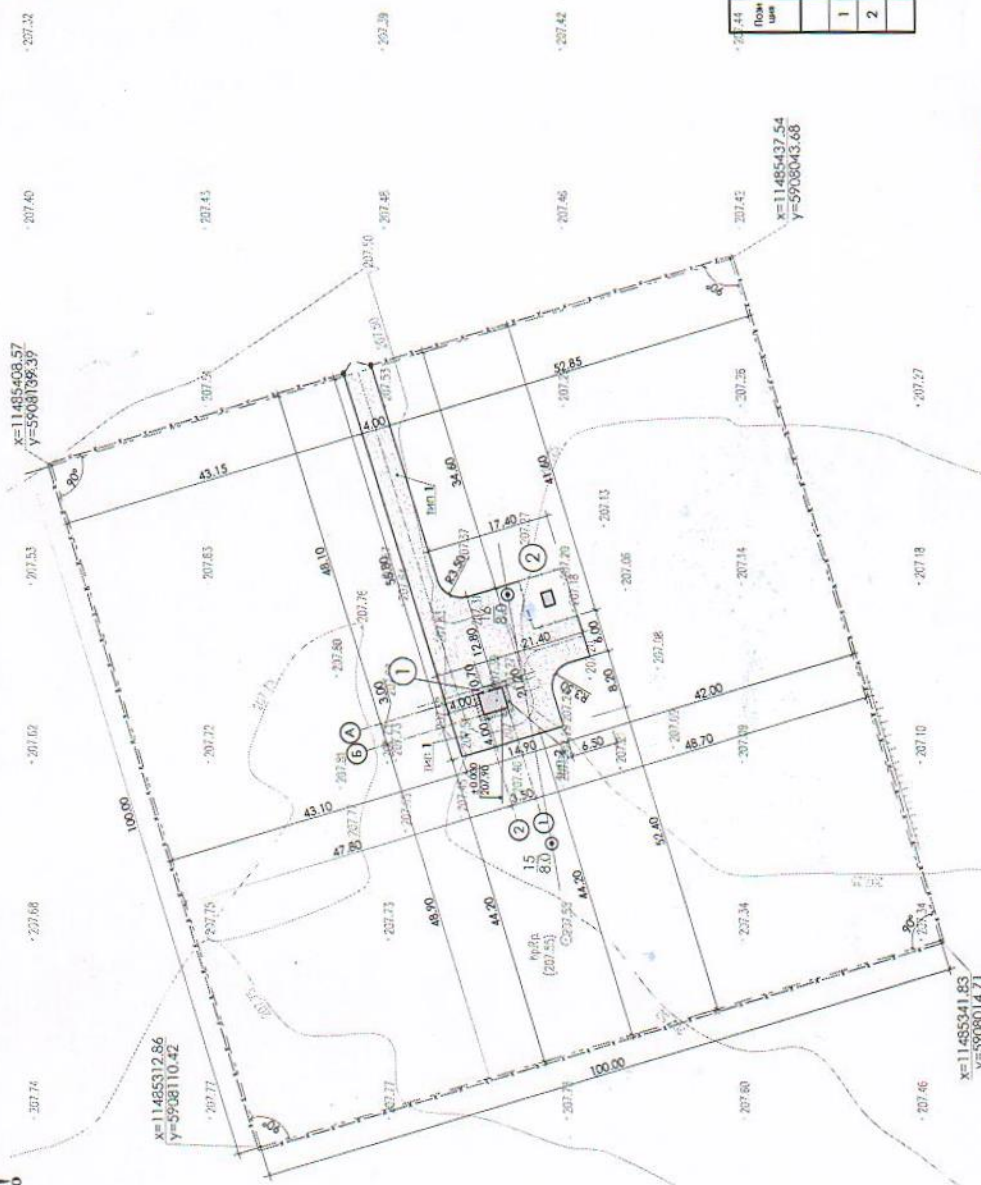


ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Размеры даны в метрах.
2. Генеральный план разработан на основе топографо-геодезических материалов масштаба 1 : 500, полученных АО "Коллестуриинголк" в ноябре-декабре 2023 г.
3. Система высот – Балтийская. Система координат – местная.
4. Грунт под основными проездами упрощенно показан толщиной 20-25 см. с проливной водой.
5. Удельный вес грунта после уплотнения 1,65 т/м³.
6. Привязку проецируемых сооружений выполнили в/м.п. на основании топографо-геодезических координат GPS – прибора и инвентных размеров.
7. При выполнении различных работ в процессе строительства кроме разбивочного плана пользоваться ориентирными – строительные чертоты.
8. По отметке 0,000 принят пол, павильона над колодезной, что соответствует абсолютной отметке 207,90
9. Выполнить установку металлического ограждения по правому участку по госту 400-00 м.п., в том же водора 4,00 м.п. - Схема ограждения л. ПП - 7 (см. Раздел АС).
9. Рядом с ограждением шебенчатых проездов принят 3,50 м.п.
10. Данный АИСТ смоделировать совместно с АИСТОМ (П. 4, 7).

[illegible]

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗАДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

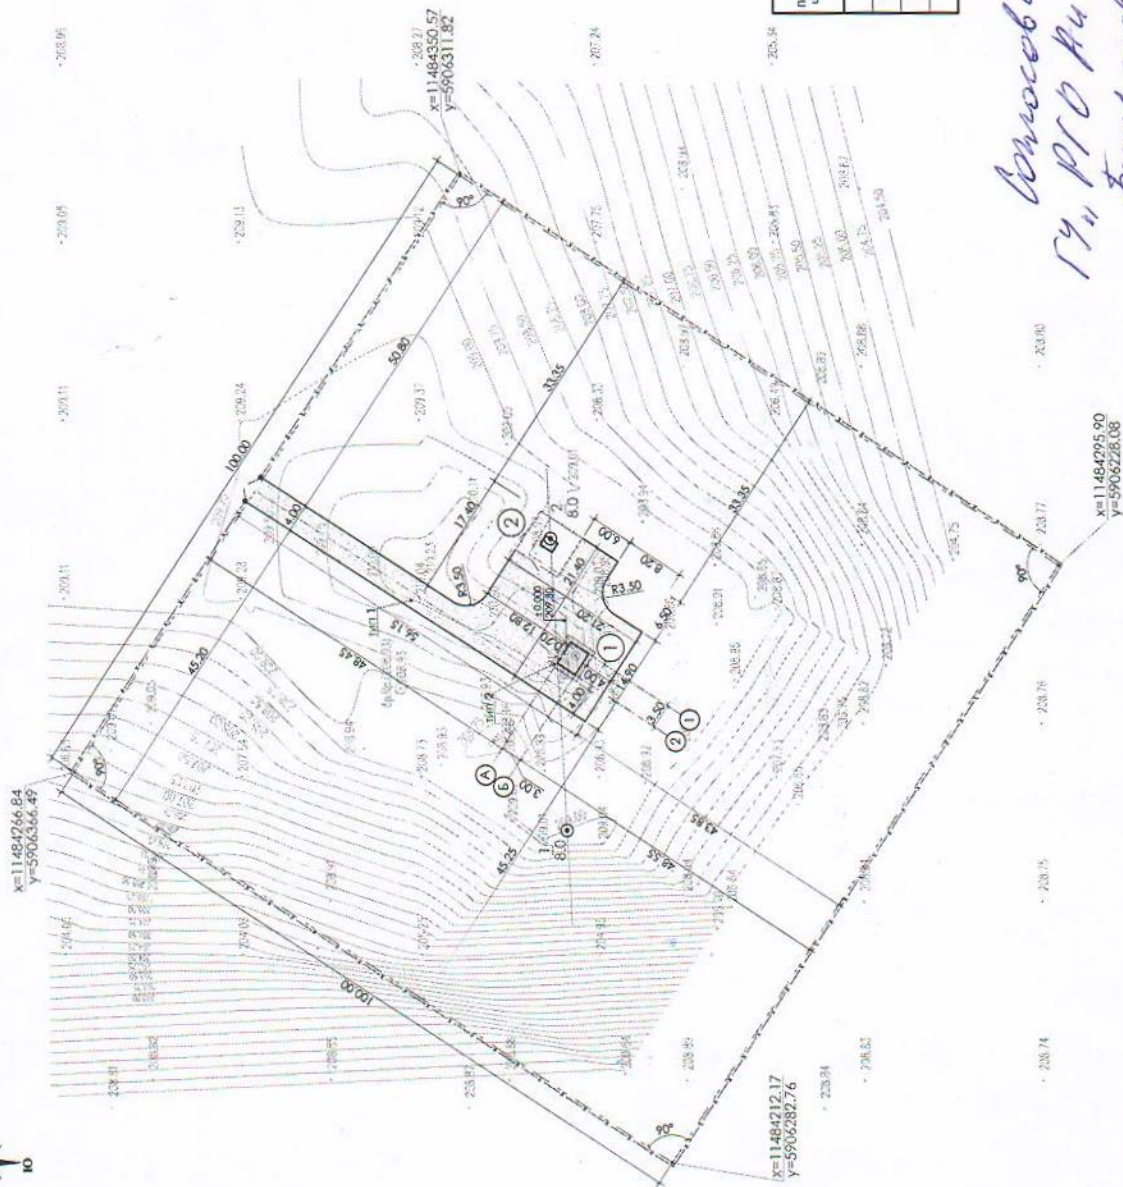

Номер по плану	НАИМЕНОВАНИЕ	Координаты вершины скважины (примечание)
1	ПАВЛЫОНОВ НАД ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СВАЖИНОЙ №10 (проектируемая)	
2	КТН-25-10/0,4 кВ (проектируемая)	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ
	СООРУЖЕНИЯ - проектируемые
	ЩЕБЕНОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ВИП 1 (проектируемое)
	ОШОСКИ ВИП 2 (проектируемая)
	ГРАНИЦА УЧАСТКА
	ОГЛАЖДЕНИЕ КТПН (проектируемое)
	ОГЛАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ (проектируемое)
	ВОРОТА (проектируемые)
	ОСЬ ПРОЕЗДА
	КООРДИНАТЫ УГЛОВ УЧАСТКА
	АБСОЛЮТНАЯ ОШЕЛКА 0,000
	ОШЕЛКА инженерно-геодезическим изысканий

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕЗДОВ, ТРОТУАРОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК

Позиция	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД	ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ, кв.м	ПРИМЕЧАНИЕ
	На участке:			
1	Щебеночное покрытие - проезды, пешеходная дорожка	1	479,00	-
2	Отмостка	2	11,50	-

Внесено в
ГЧ, ПГО РЧ 1-го Акм. 1-го
Инж. 2-го

[illegible]

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Размеры даны в метрах.
2. Спереди показан разрез по основанию топографо-геодезических материковой масштаба 1 : 500, выполненных АО "Колхетиниаргология" в ноябре-декабре 2023 г.
3. Сверху показана Б.С.П. Система координат - местная.
4. Грunt под основанием проезда упрощен, последний толщиной 20-25 см. с проливной воли. Объемный вес грунта после уплотнения 1,65 т/м³.
5. Планку основания проезда упрощен, последний толщиной 20-25 см. с проливной воли. Объемный вес грунта после уплотнения 1,65 т/м³.
6. Планку основания проезда упрощен, последний толщиной 20-25 см. с проливной воли. Объемный вес грунта после уплотнения 1,65 т/м³.
7. Планку основания проезда упрощен, последний толщиной 20-25 см. с проливной воли. Объемный вес грунта после уплотнения 1,65 т/м³.
8. При выполнении различных работ в процессе строительства кроме различного плана изобразить ориентацию строительных элементов и их размеры.
9. За отметку 0,000 принят пол уровня на высоте от проектной отметки 209,30.
10. Выполнить 0,000 принят пол уровня на высоте от проектной отметки 209,30.
11. Выполнить 0,000 принят пол уровня на высоте от проектной отметки 209,30.
12. Выполнить 0,000 принят пол уровня на высоте от проектной отметки 209,30.
13. Выполнить 0,000 принят пол уровня на высоте от проектной отметки 209,30.
14. Выполнить 0,000 принят пол уровня на высоте от проектной отметки 209,30.
15. Выполнить 0,000 принят пол уровня на высоте от проектной отметки 209,30.
16. Выполнить 0,000 принят пол уровня на высоте от проектной отметки 209,30.
17. Выполнить 0,000 принят пол уровня на высоте от проектной отметки 209,30.
18. Выполнить 0,000 принят пол уровня на высоте от проектной отметки 209,30.
19. Выполнить 0,000 принят пол уровня на высоте от проектной отметки 209,30.
20. Выполнить 0,000 принят пол уровня на высоте от проектной отметки 209,30.

Имя и ПОА	Полный и АТО	Возраст и №	ВЗ	Идеология	Идеология
Содержание:	Содержание:	Содержание:	Содержание:	Содержание:	Содержание: