

**"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану комитетінің Су ресурстарын қорғау және пайдалануды реттеу жөніндегі Есіл бассейндік су инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі**



Қазақстан Республикасы 010000,  
Сарыарқа ауданы, Сәкен Сейфуллин  
көшесі 29

**Республиканское государственное учреждение «Есильская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»**

Республика Казахстан 010000, район  
Сарыарка, улица Сәкен Сейфуллин 29

24.11.2025 №ЗТ-2025-03910891

Товарищество с ограниченной  
ответственностью "AAEngineering Group"

На №ЗТ-2025-03910891 от 6 ноября 2025 года


РГУ «Есильская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан», рассмотрев Ваше обращение за № ЗТ-2025-03910891 от 06 ноября 2025 года, касательно предоставления информации о расположении проектируемого объекта «Строительство складов ЗИФ "Аксу" ТОО «Казахалтын Technology» в поселке Аксу Акмолинской области», сообщает следующее. 1 52° 27'30.26"C 71°55'47.13"B 2 52°27'29.71"C 71°55'58.95"B 3 52°27'27.45"C 71°55'59.53"B 4 52° 27'27.77"C 71°55'53.53"B 5 52°27'21.66"C 71°55'53.40"B 6 52°27'21.73"C 71°55'47.13"B 7 52° 27'24.67"C 71°55'47.53"B 8 52°27'26.36"C 71°55'46.27"B Согласно предоставленным географическим координатам, ближайшим водным объектом к проектируемому участку является река Аксу, которая находится на расстоянии около 4550 метров. В соответствии с постановлением акимата Акмолинской области №А-8/440 от 08.08.2025, ширина водоохраной зоны реки Аксу составляет – 500 метров, водоохранная полоса составляет – 35 метров. Таким образом, данный проектируемый участок находится за пределами водоохраной зоны и полосы реки Аксу. Согласно ст.91 Административного процедурно-процессуального кодекса РК» при несогласии с принятым решением участник административной процедуры вправе обжаловать административный акт, административное действие (бездействие), не связанное с принятием административного акта, в административном (досудебном) порядке.

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Заместитель руководителя

**СЕРӘЛІ АЙБЕК СӨРСЕНҰЛЫ**

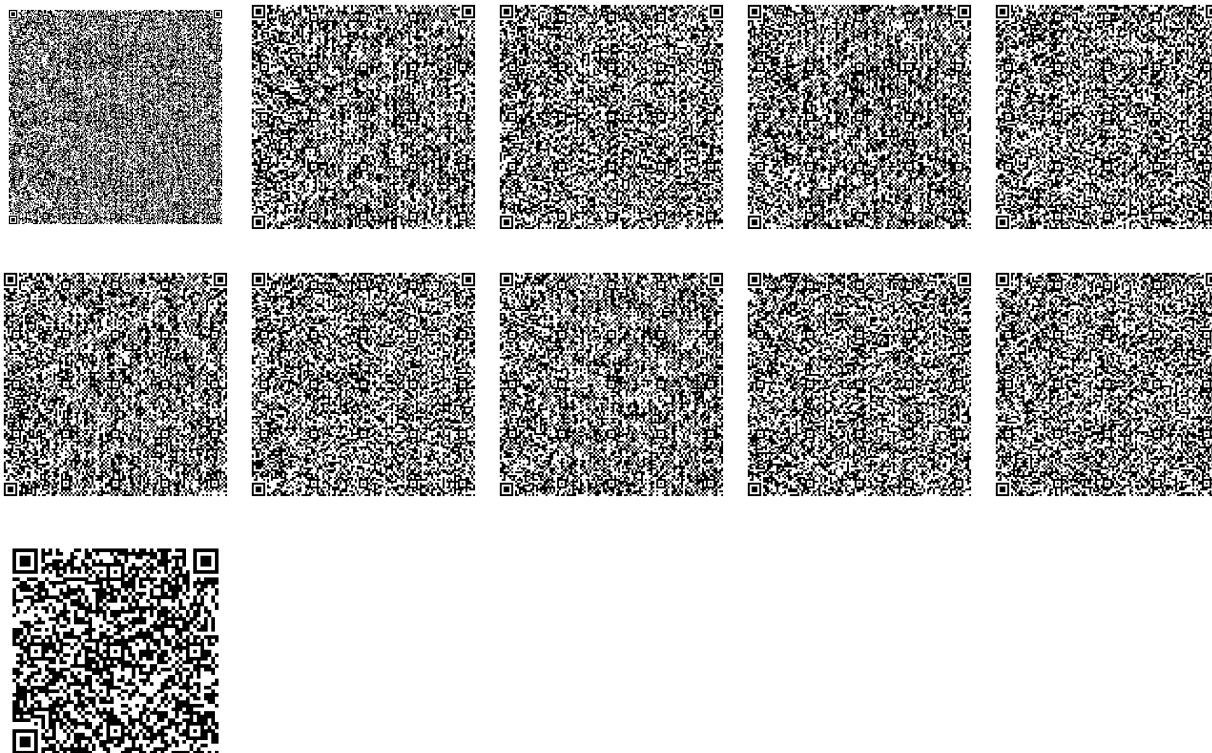

Исполнитель

**АЙТҚАЛИЕВА ЖАНСАЯ ЕРЛАНҚЫЗЫ**

тел.: 7007241288

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

---

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.