

**"Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрлігі
Санитариялық-эпидемиологиялық
бақылау комитеті Қарағанды
облысының санитариялық-
эпидемиологиялық бақылау
департаменті" республикалық
мемлекеттік мекемесі**



**Республиканское государственное
учреждение "Департамент
санитарно-эпидемиологического
контроля Карагандинской области
Комитета санитарно-
эпидемиологического контроля
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан"**

Қазақстан Республикасы 010000, Қазыбек
би атын. ауданы, Әлиханов көшесі 2

Республика Казахстан 010000, район им.
Казыбек би, улица Алиханова 2

19.03.2026 №ЗТ-2026-01162894

Акционерное общество "Горнорудная компания
"SatKomir" (СатКомир)

На №ЗТ-2026-01162894 от 17 марта 2026 года

Генеральному директору АО «Горнорудная компания "SatKomir"» (СатКомир) Н.М. Бейсембаеву
Ответ на обращение Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской
области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения
Республики Казахстан (далее - Департамент), рассмотрев Ваше обращение от 17 марта 2026
года №47 касательно предоставления информации о наличии или отсутствии очагов сибирской
язвы на земельных участках месторождения Верхнесокурское АО «Горнорудная компания
"SatKomir"» (СатКомир) (разрез Кумыскудукский) в Карагандинской области, в пределах
компетенции сообщает следующее. Согласно данным Кадастра стационарно-неблагополучных
по сибирской язве населенных пунктов в Республики Казахстан, зарегистрированным в период с
1948 по 2002 годы на территории Карагандинской области на координатах: 1) с.ш. - 49°44'26.38",
в.д. - 73°39'45.70" 2) с.ш. - 49°44'10.99", в.д. - 73°39'15.86" 3) с.ш. - 49°43'52.13", в.д. - 73°39'01.40"
4) с.ш. - 49°43'49.89", в.д. - 73°38'35.75" 5) с.ш. - 49°43'56.68", в.д. - 73°37'53.61" 6) с.ш. - 49°
44'22.15", в.д. - 73°37'38.29" 7) с.ш. - 49°45'04.11", в.д. - 73°38'43.54" 8) с.ш. - 49°45'30.31", в.д. - 73°
39'09.92" 9) с.ш. - 49°45'49.66", в.д. - 73°39'52.48" 10) с.ш. - 49°46'08.34", в.д. - 73°40'48.32" 11) с.ш.
- 49°46'03.59", в.д. - 73°40'57.44" 12) с.ш. - 49°45'37.64", в.д. - 73°40'52.27" 13) с.ш. - 49°45'28.27", в.
д. - 73°40'54.52" 14) с.ш. - 49°45'08.80", в.д. - 73°41'11.04" 15) с.ш. - 49°45'06.50", в.д. - 73°41'03.43"
16) с.ш. - 49°44'57.92", в.д. - 73°40'29.85" 17) с.ш. - 49°44'52.46", в.д. - 73°40'32.94" 18) с.ш. - 49°
44'50.57", в.д. - 73°40'29.30" 19) с.ш. - 49°44'57.87", в.д. - 73°40'29.30" 20) с.ш. - 49°44'50.41", в.д. -
73°40'18.21" 21) с.ш. - 49°44'39.70", в.д. - 73°40'21.65" 22) с.ш. - 49°44'29.81", в.д. - 73°40'03.14" и в
радиусе 1000 м от указанных координат эпидемические очаги сибирской язвы не учтены. В
период с 2003 года по настоящее время на территориях г.Караганды и Бухар-жырауского района
Карагандинской области в пределах рассматриваемого Вами участков, новые очаги сибирской
язвы и других особо опасных инфекций не установлены. В свою очередь, Департамент
напоминает, что в соответствии с п.6 главы 2 Санитарных правил "Санитарно-
эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических,
санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению особо опасных инфекционных


Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-
бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного
процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

заболеваний", утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 ноября 2021 года № ҚР ДСМ-114 «в санитарно-защитной зоне стационарно-неблагополучных пунктов и почвенных очагов сибирской язвы не допускается отвод земельных участков для проведения агромелиоративных, изыскательских, гидромелиоративных, строительных работ, связанных с выемкой и перемещением грунта сибиреязвенных захоронений, затоплением, а также передача в аренду, продажа земельных участков в личную собственность, выделение под сады, огороды или землепользование». Дополнительно сообщаем, что в случае несогласия с ответом за Вами остается право подачи жалобы в порядке статей 91, 89 часть 2 Административного процедурно-процессуального кодекса РК. Заместитель руководителя Байгутанова Г.Ж.

Заместитель руководителя департамента

БАЙГУТАНОВА ГУЛЖАН ЖАКТАЕВНА

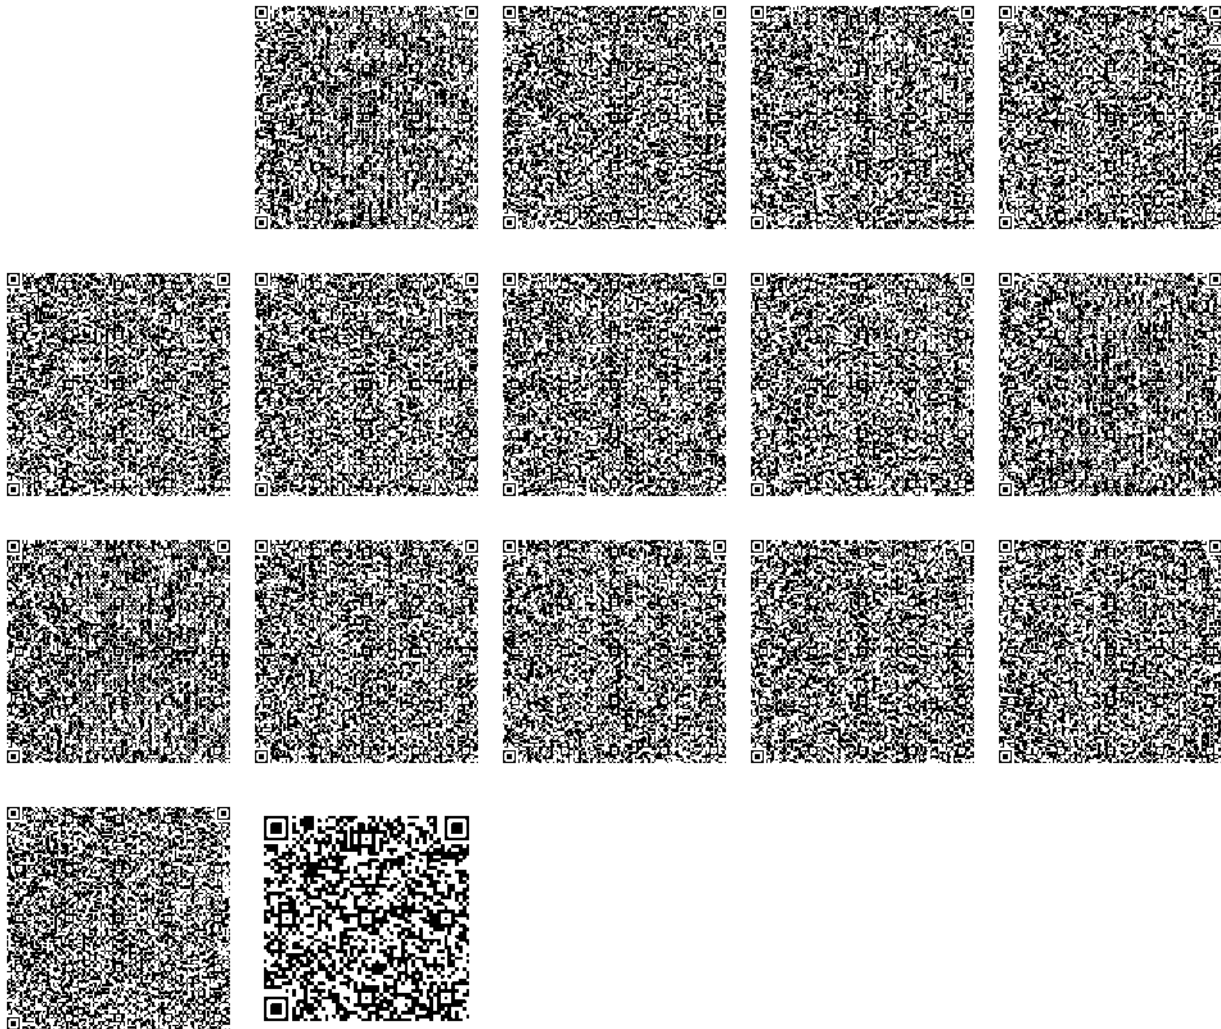

Исполнитель

ЕЛЕУСИЗОВА АКБОТА АРКЕНОВНА

тел.: 7212411494

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗПК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.