
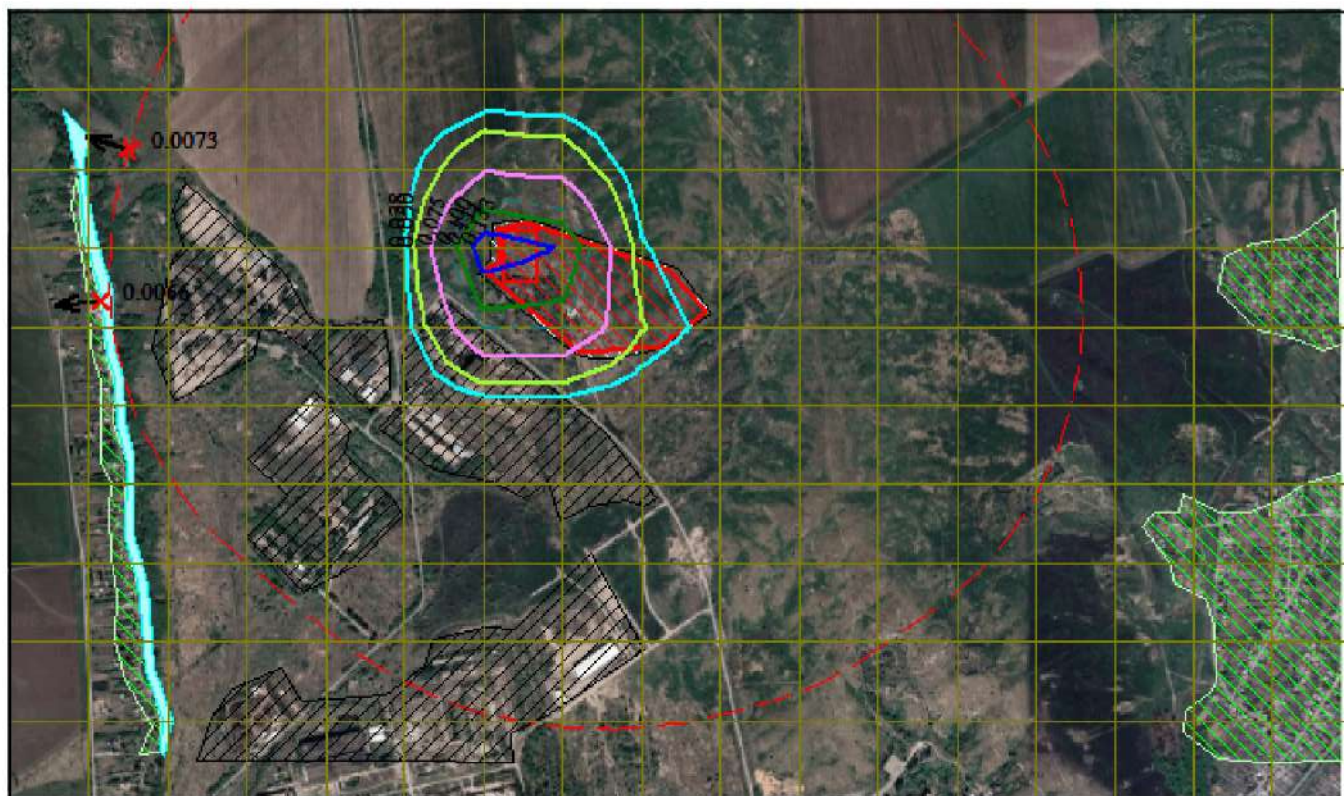


Город : 008 г. Усть-Каменогорск

Объект : 0004 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Строительство 3 Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014

0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)




Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.038 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.075 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.111 ПДК
- 0.133 ПДК



Макс концентрация 0.1477702 ПДК достигается в точке $x=106$ $y=111$
При опасном направлении 101° и опасной скорости ветра 0.67 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0004 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Строительство 3 Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 _ПЛ 2902+2908+2936

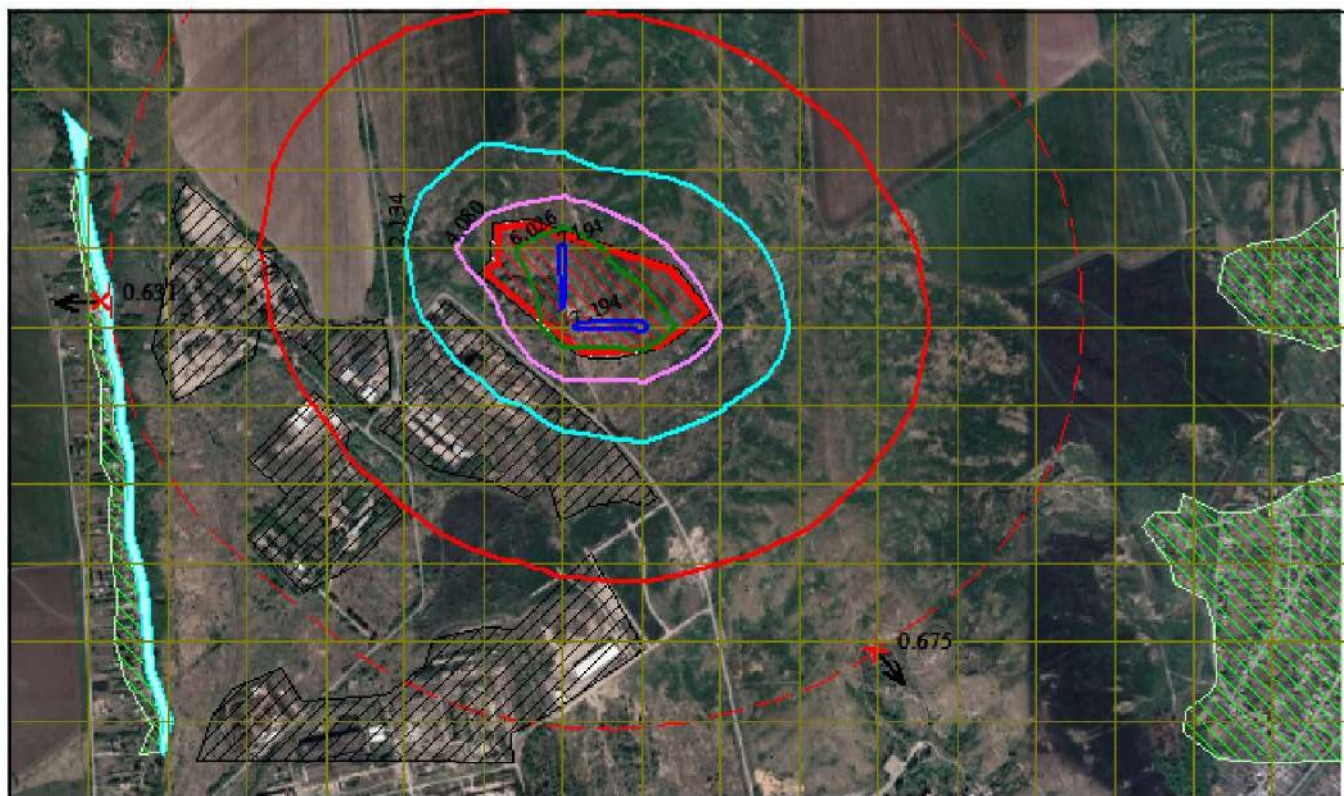

Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

- 1.0 ПДК
- 2.134 ПДК
- 4.080 ПДК
- 6.026 ПДК
- 7.194 ПДК

0 204 612м.
 Масштаб 1:20400

Макс концентрация 7.4541588 ПДК достигается в точке $x = 532$ $y = -102$
 При опасном направлении 303° и опасной скорости ветра 0.54 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0004 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Строительство 3 Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

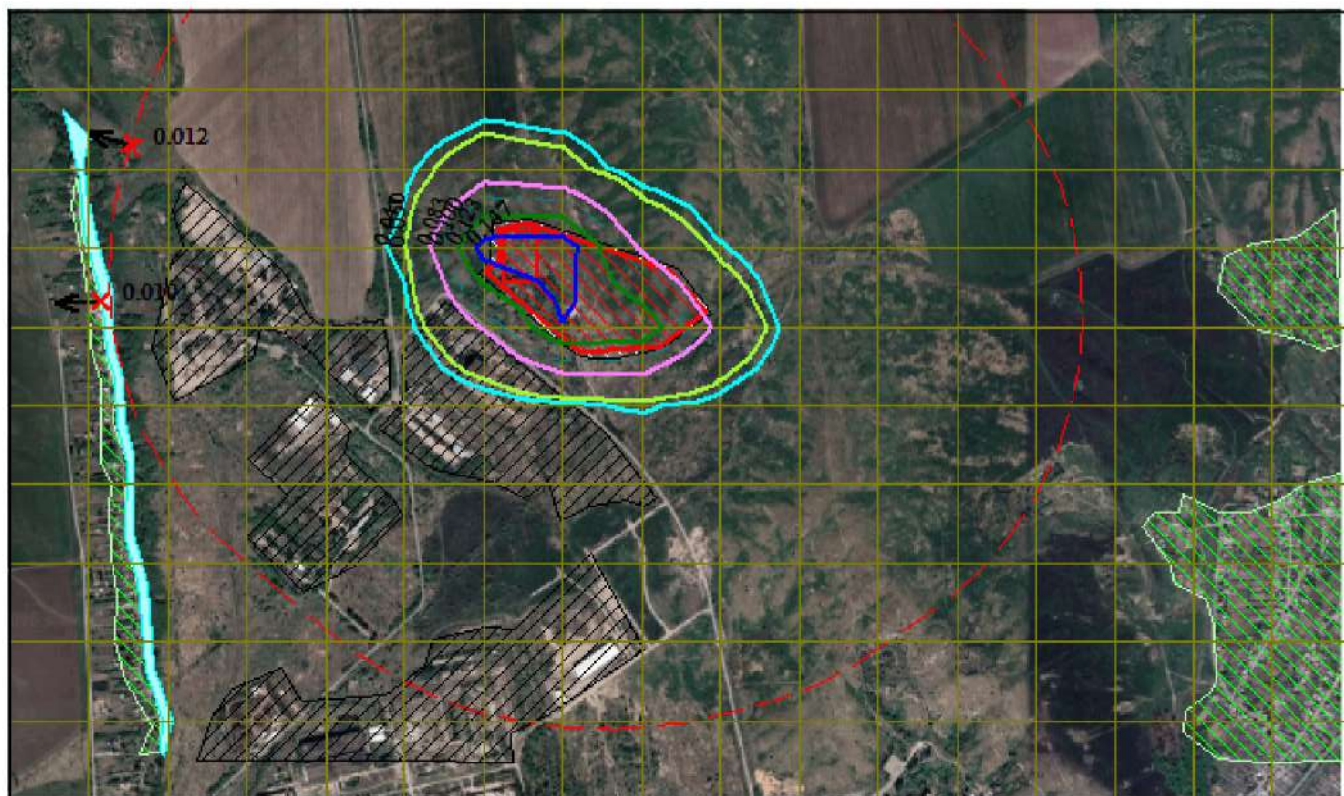


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.043 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.083 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.123 ПДК
- 0.147 ПДК



Макс концентрация 0.163057 ПДК достигается в точке $x=319$ $y=111$
 При опасном направлении 258° и опасной скорости ветра 0.56 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0004 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Строительство 3 Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

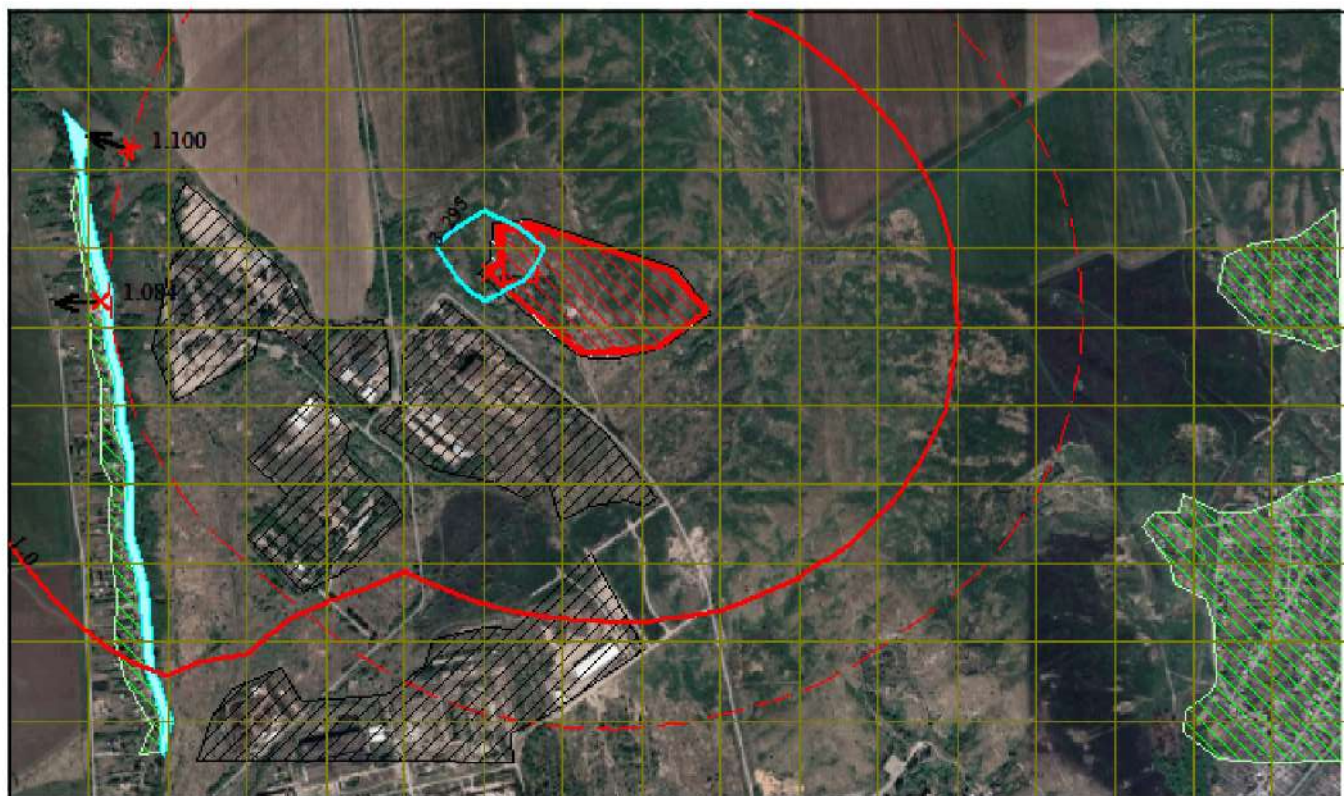


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01


Изолинии в долях ПДК

- 1.0 ПДК
- 3.295 ПДК



Макс концентрация 4.711182 ПДК достигается в точке $x= 106$ $y= 111$
 При опасном направлении 163° и опасной скорости ветра 1.3 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0004 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Строительство 3 Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)




Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

0.508 ПДК



Макс концентрация 0.5747011 ПДК достигается в точке $x = 106$ $y = 111$
 При опасном направлении 163° и опасной скорости ветра 2.02 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0004 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Строительство 3 Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

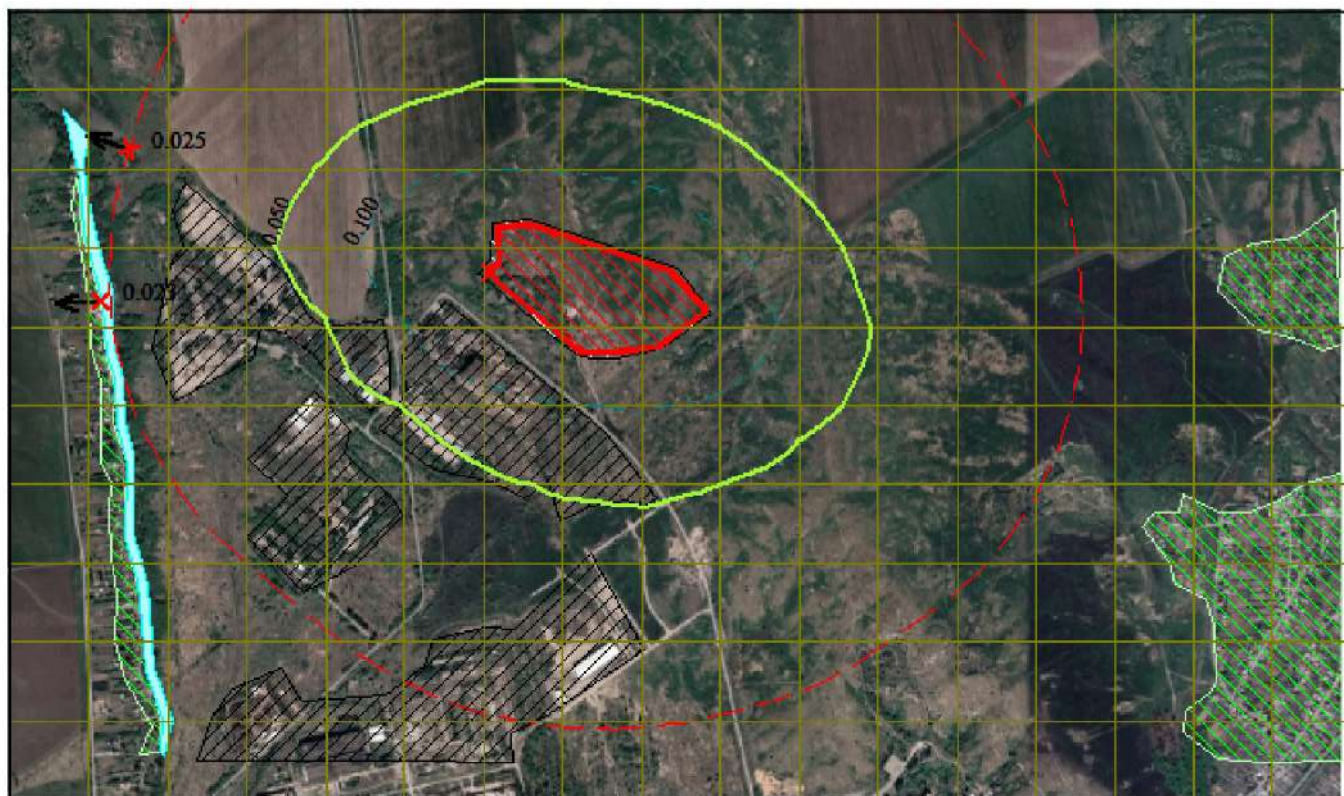


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01


Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК



Макс концентрация 0.5775024 ПДК достигается в точке $x=106$ $y=111$
 При опасном направлении 163° и опасной скорости ветра 1.67 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0004 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Строительство 3 Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)




Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

1.0 ПДК



Макс концентрация 1.0316437 ПДК достигается в точке $x=106$ $y=111$
 При опасном направлении 163° и опасной скорости ветра 1.3 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на существующее положение.


Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0004 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Строительство 3 Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

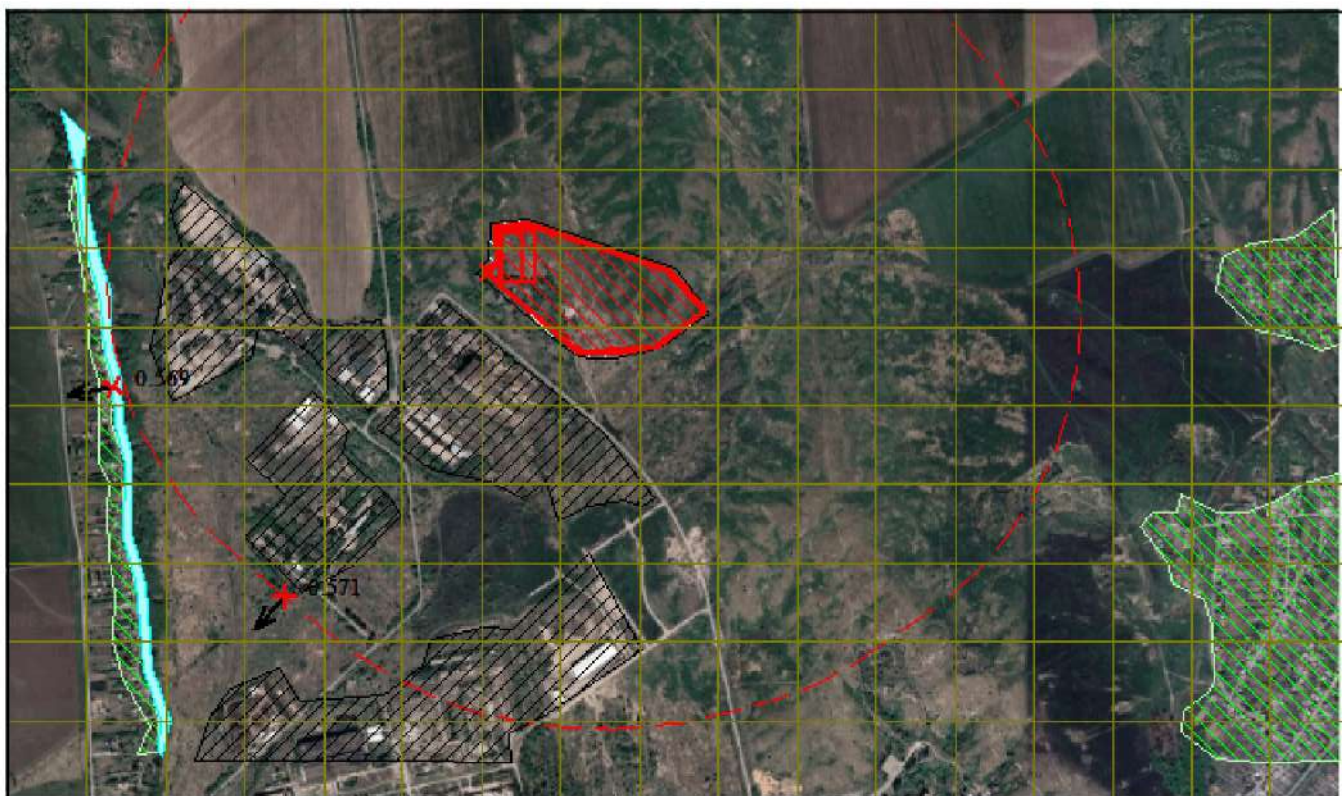

Условные обозначения:



- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01

Изолинии в долях ПДК



Макс концентрация 0.7231543 ПДК достигается в точке $x=532$ $y=-102$
 При опасном направлении 299° и опасной скорости ветра 0.5 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0004 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Строительство 3 Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

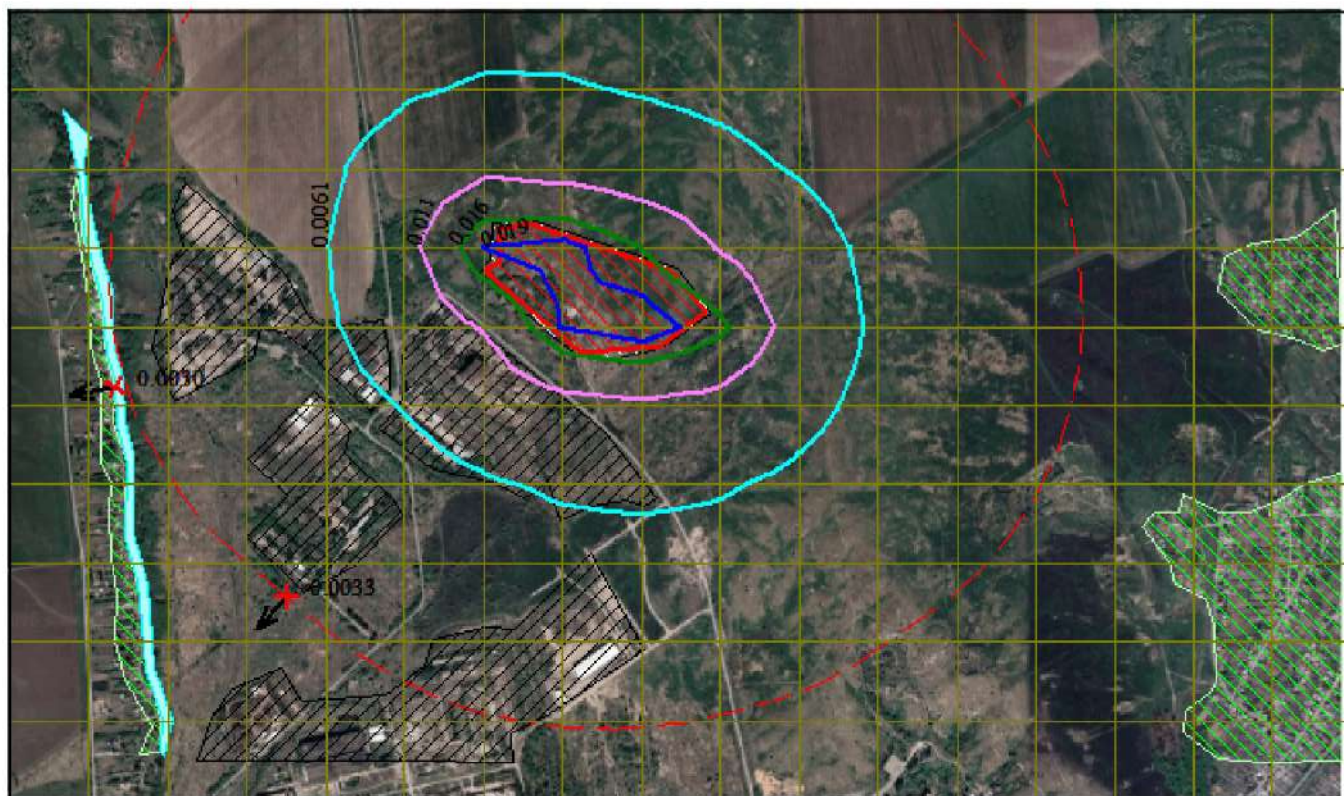


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01

Изолинии в долях ПДК

- 0.0061 ПДК
- 0.011 ПДК
- 0.016 ПДК
- 0.019 ПДК





Макс концентрация 0.0211114 ПДК достигается в точке $x = 532$ $y = -102$
 При опасном направлении 300° и опасной скорости ветра 0.52 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск

Объект : 0004 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Строительство 3 Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014

0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

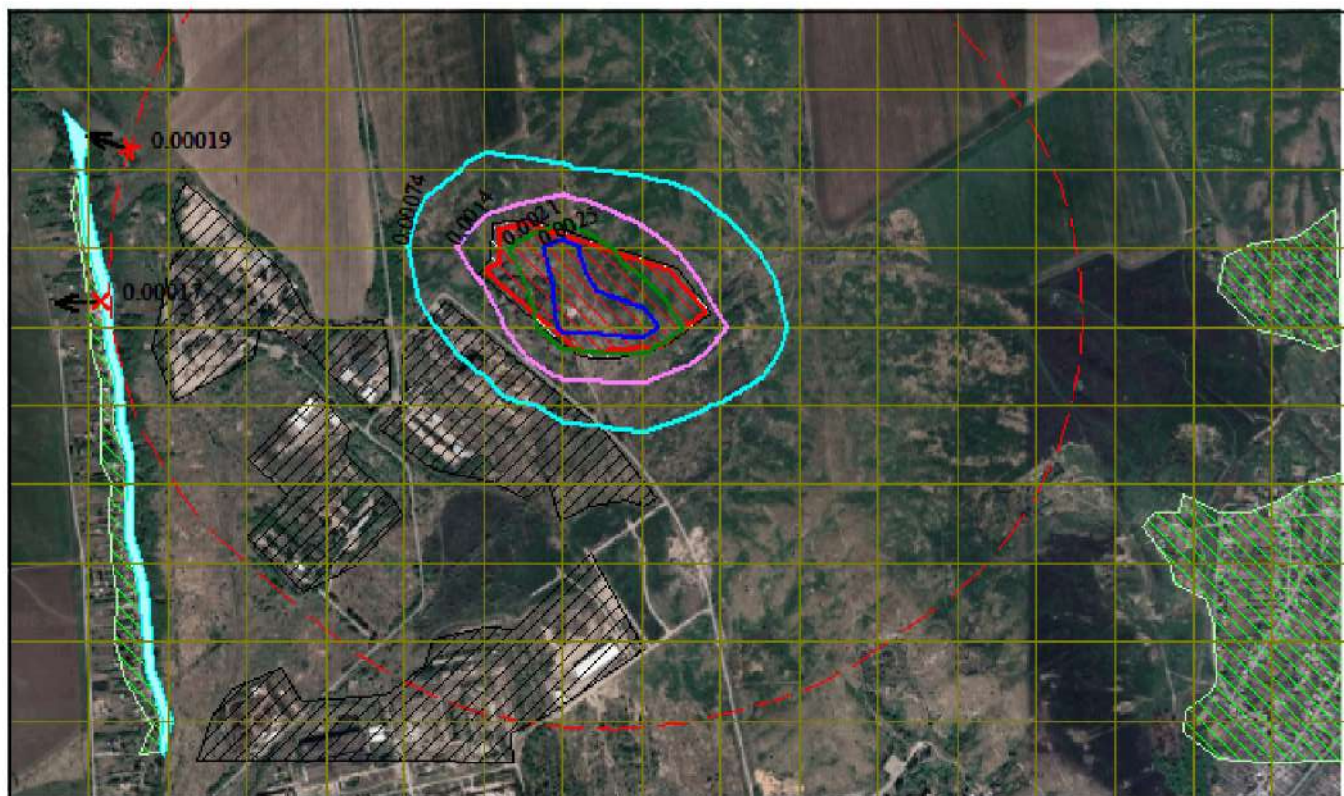


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01


Изолинии в долях ПДК

- 0.00074 ПДК
- 0.0014 ПДК
- 0.0021 ПДК
- 0.0025 ПДК



Макс концентрация 0.0027591 ПДК достигается в точке $x=532$ $y=-102$
При опасном направлении 300° и опасной скорости ветра 0.54 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0004 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Строительство 3 Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)




Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

1.0 ПДК



Макс концентрация 5.1511421 ПДК достигается в точке $x = 532$ $y = -102$
 При опасном направлении 301° и опасной скорости ветра 0.52 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0004 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Строительство 3 Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0621 Метилбензол (349)

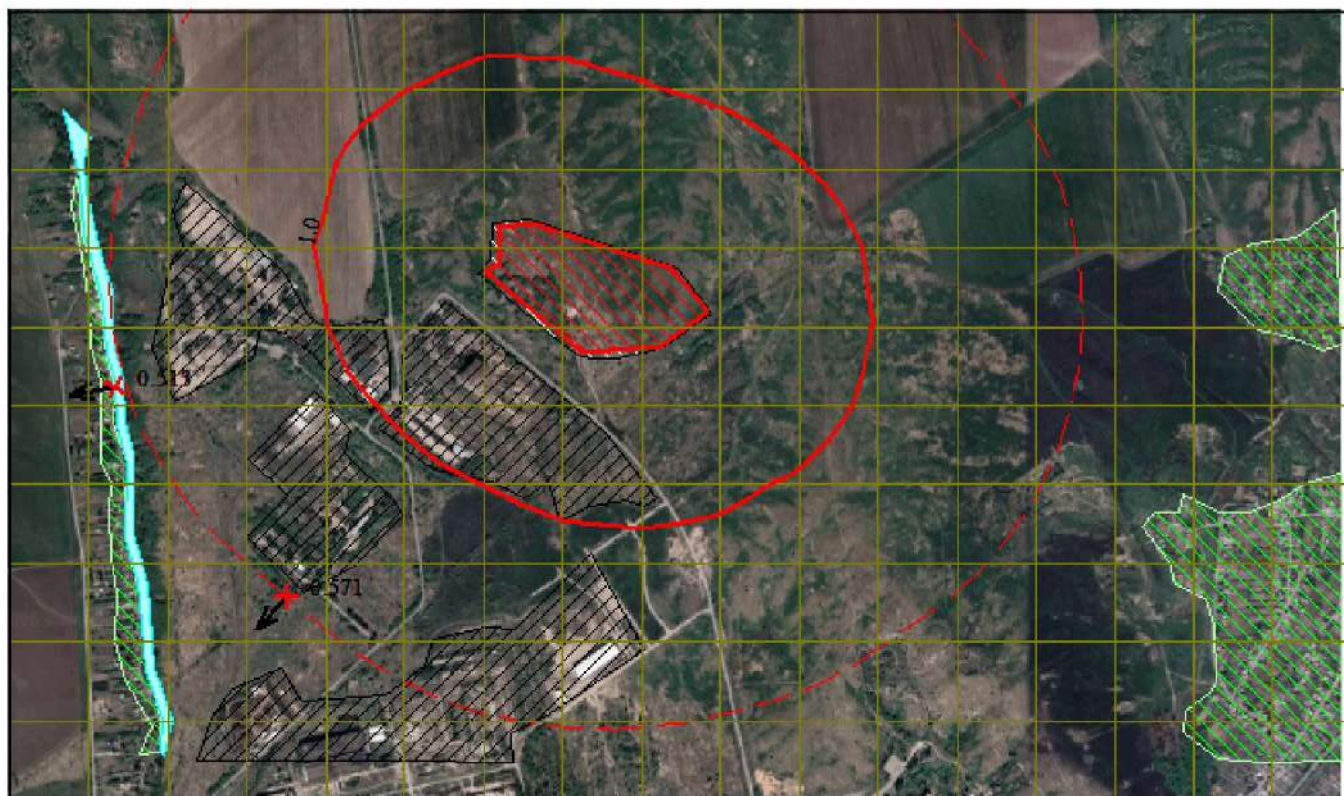


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

1.0 ПДК



Макс концентрация 3.5886283 ПДК достигается в точке $x=532$ $y=-102$
 При опасном направлении 301° и опасной скорости ветра 0.52 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0004 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Строительство 3 Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

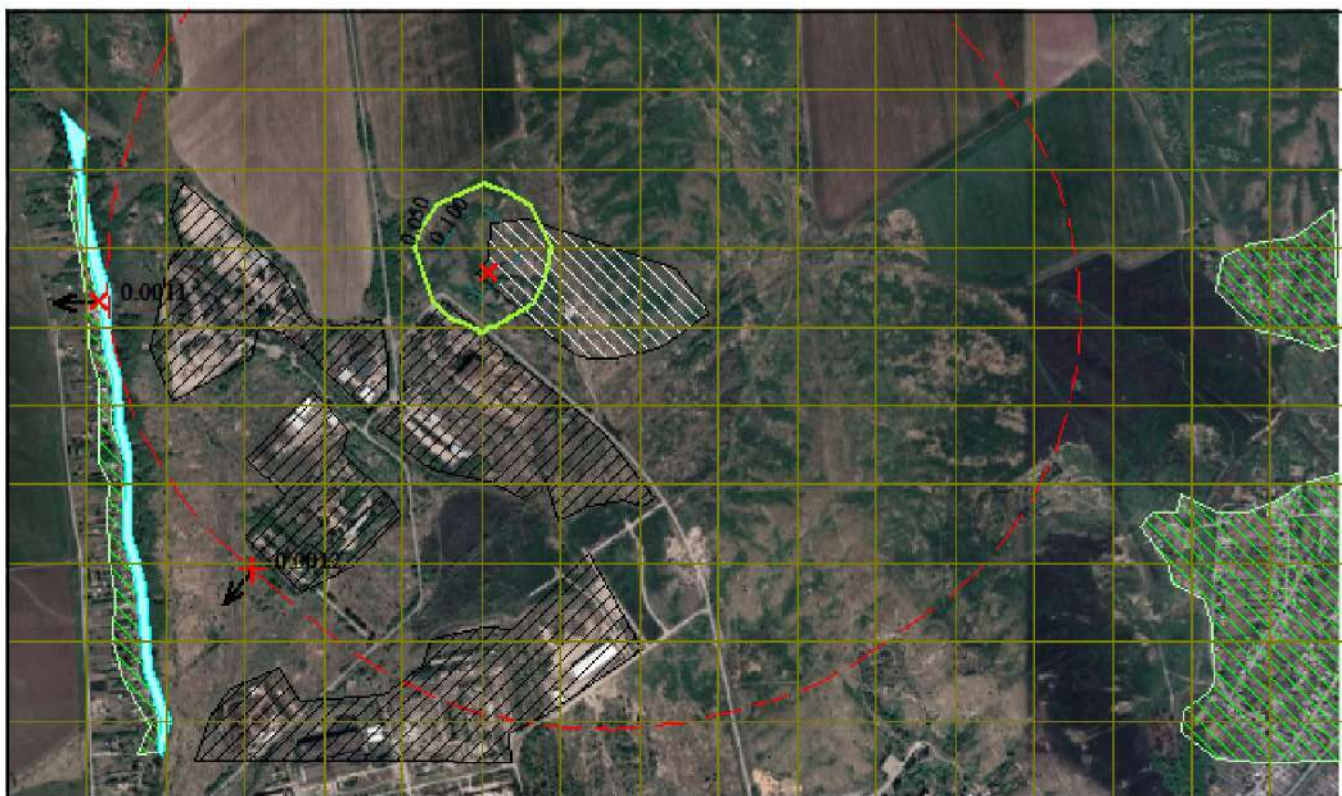


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01


Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК



Макс концентрация 0.1757529 ПДК достигается в точке $x=106$ $y=111$
 При опасном направлении 164° и опасной скорости ветра 1.69 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0004 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Строительство 3 Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)




Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

1.0 ПДК



Макс концентрация 2.9591589 ПДК достигается в точке $x=532$ $y=-102$
 При опасном направлении 301° и опасной скорости ветра 0.52 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0004 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Строительство 3 Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 1048 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)

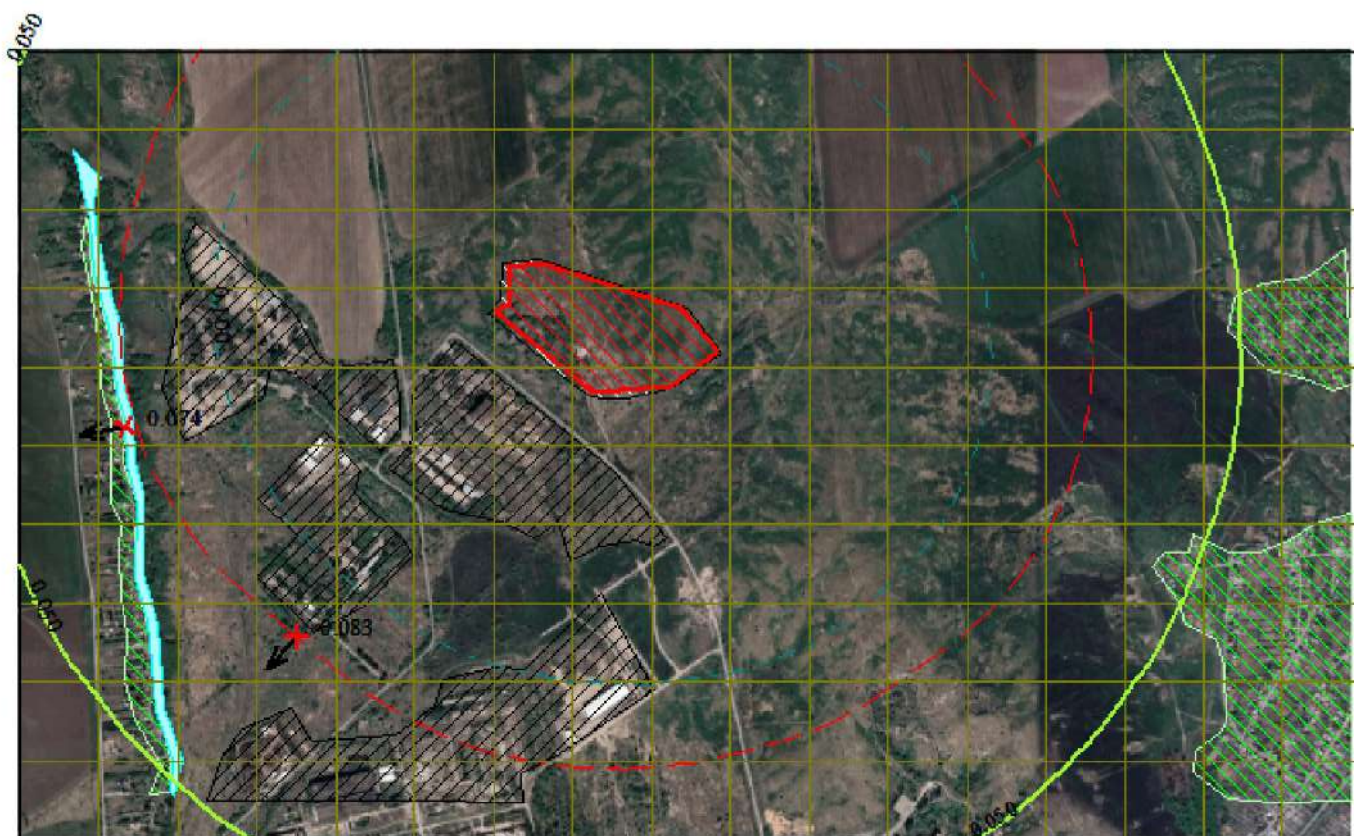


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01


Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК



Макс концентрация 0.5205889 ПДК достигается в точке $x= 532$ $y= -102$
 При опасном направлении 301° и опасной скорости ветра 0.52 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0004 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Строительство 3 Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)




Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01


Изолинии в долях ПДК

0.050 ПДК



Макс концентрация 0.0569914 ПДК достигается в точке $x=532$ $y=-102$
 При опасном направлении 301° и опасной скорости ветра 0.52 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0004 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Строительство 3 Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 1119 2-Этоксэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)




Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК



Макс концентрация 0.1252552 ПДК достигается в точке $x=532$ $y=-102$
 При опасном направлении 301° и опасной скорости ветра 0.52 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0004 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Строительство 3 Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

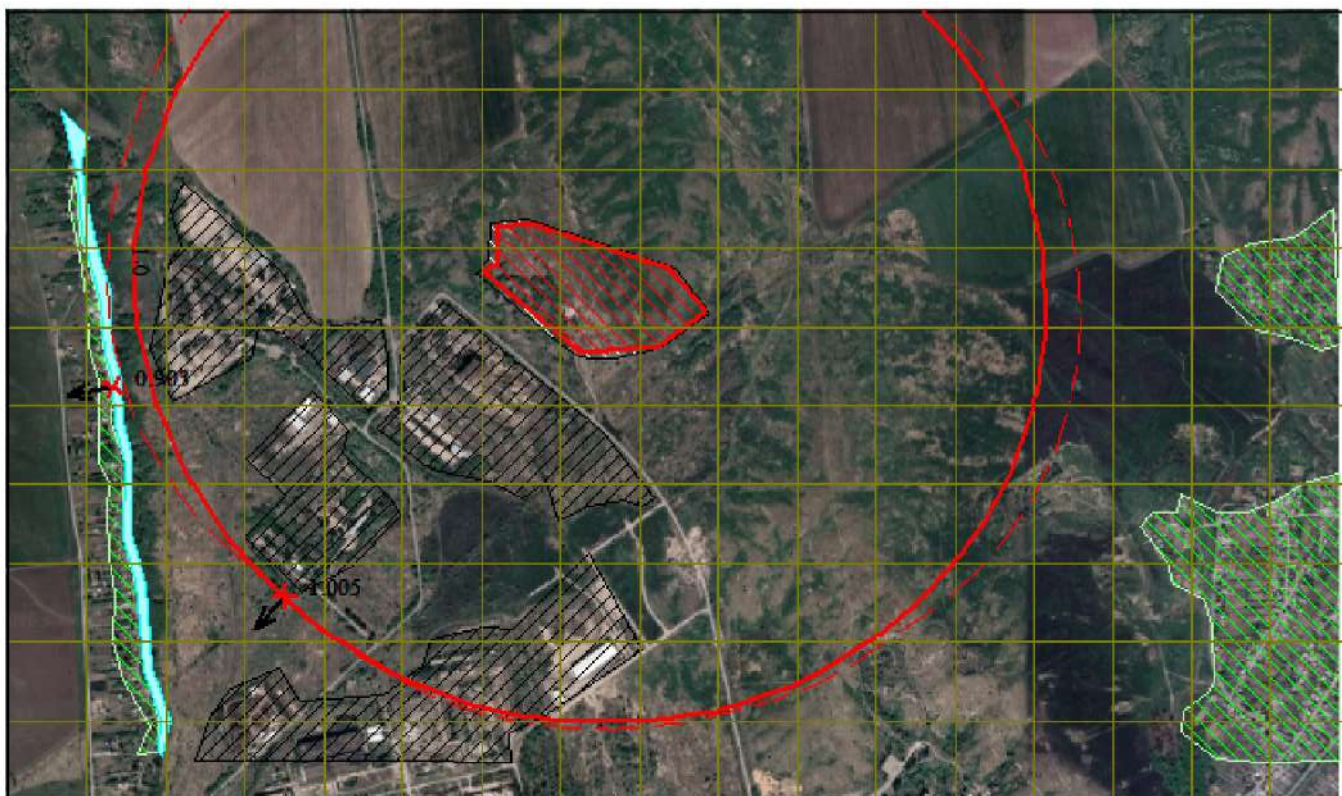


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01

Изолинии в долях ПДК

1.0 ПДК



Макс концентрация 6.3172712 ПДК достигается в точке $x=532$ $y=-102$
 При опасном направлении 301° и опасной скорости ветра 0.52 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчёт на существующее положение.





0 204 612M.

- 
- Масштаб 1:20400

Макс концентрация 3.068768 ПДК достигается в точке $x = 532$ $y = -102$
При опасном направлении 301° и опасной скорости ветра 0.52 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0004 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Строительство 3 Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

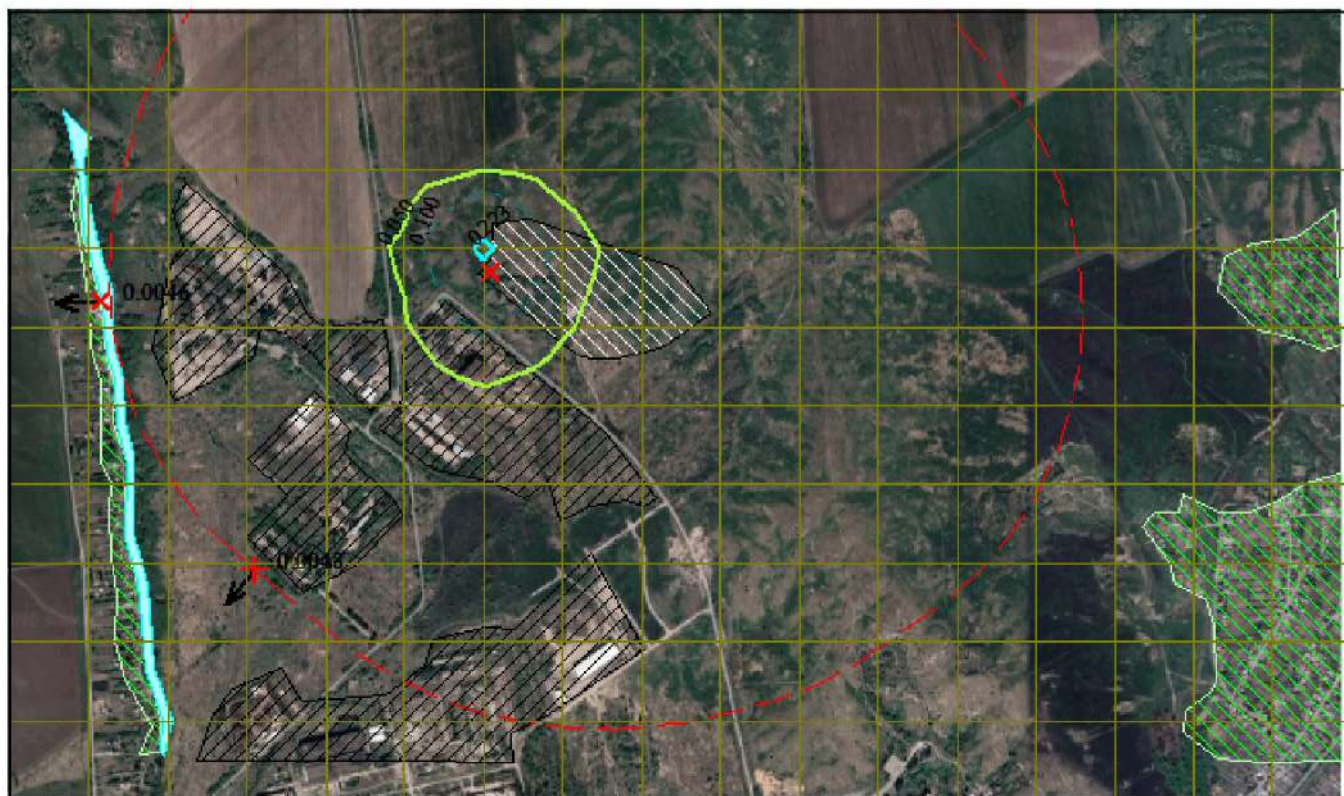


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.223 ПДК



Макс концентрация 0.2452507 ПДК достигается в точке $x=106$ $y=111$
 При опасном направлении 164° и опасной скорости ветра 1.35 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0004 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Строительство 3 Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

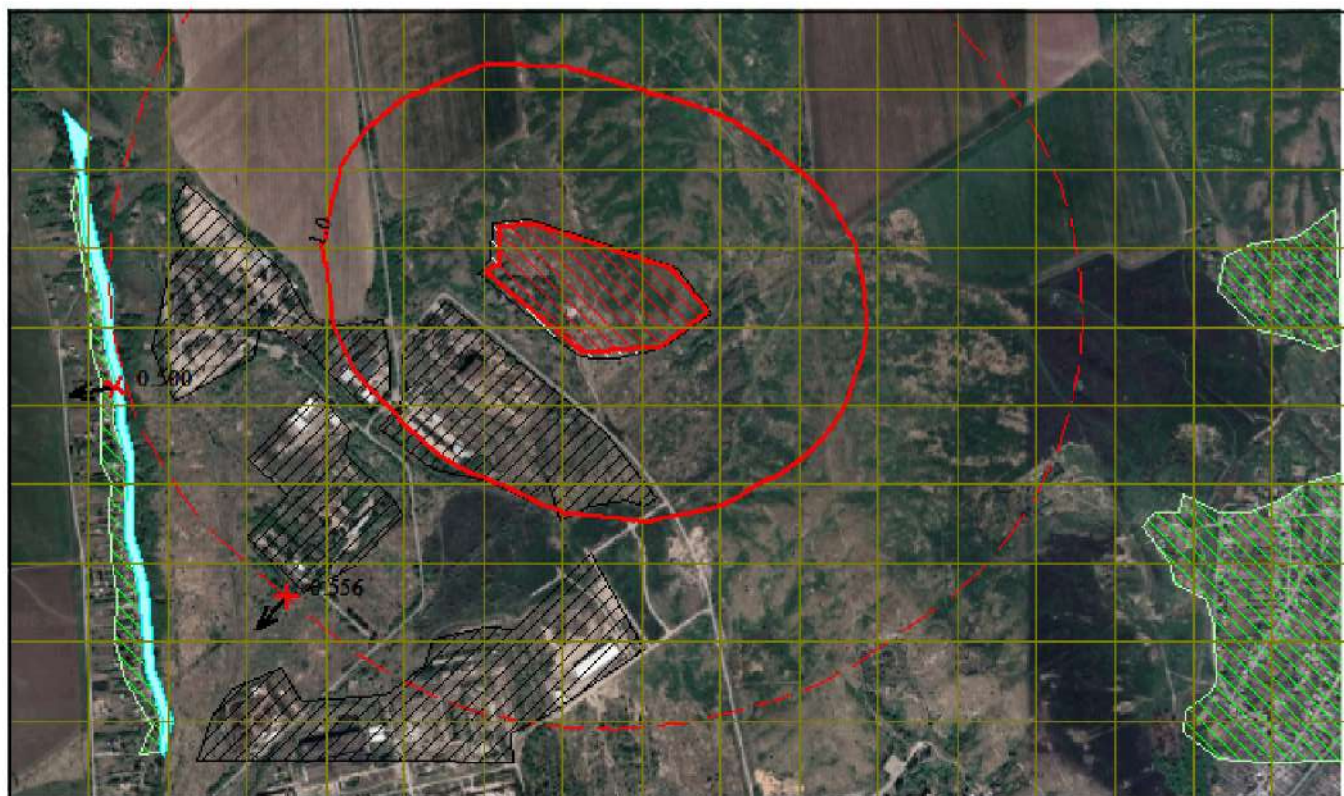


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

1.0 ПДК



Макс концентрация 3.495261 ПДК достигается в точке $x=532$ $y=-102$
 При опасном направлении 301° и опасной скорости ветра 0.52 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0004 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Строительство 3 Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

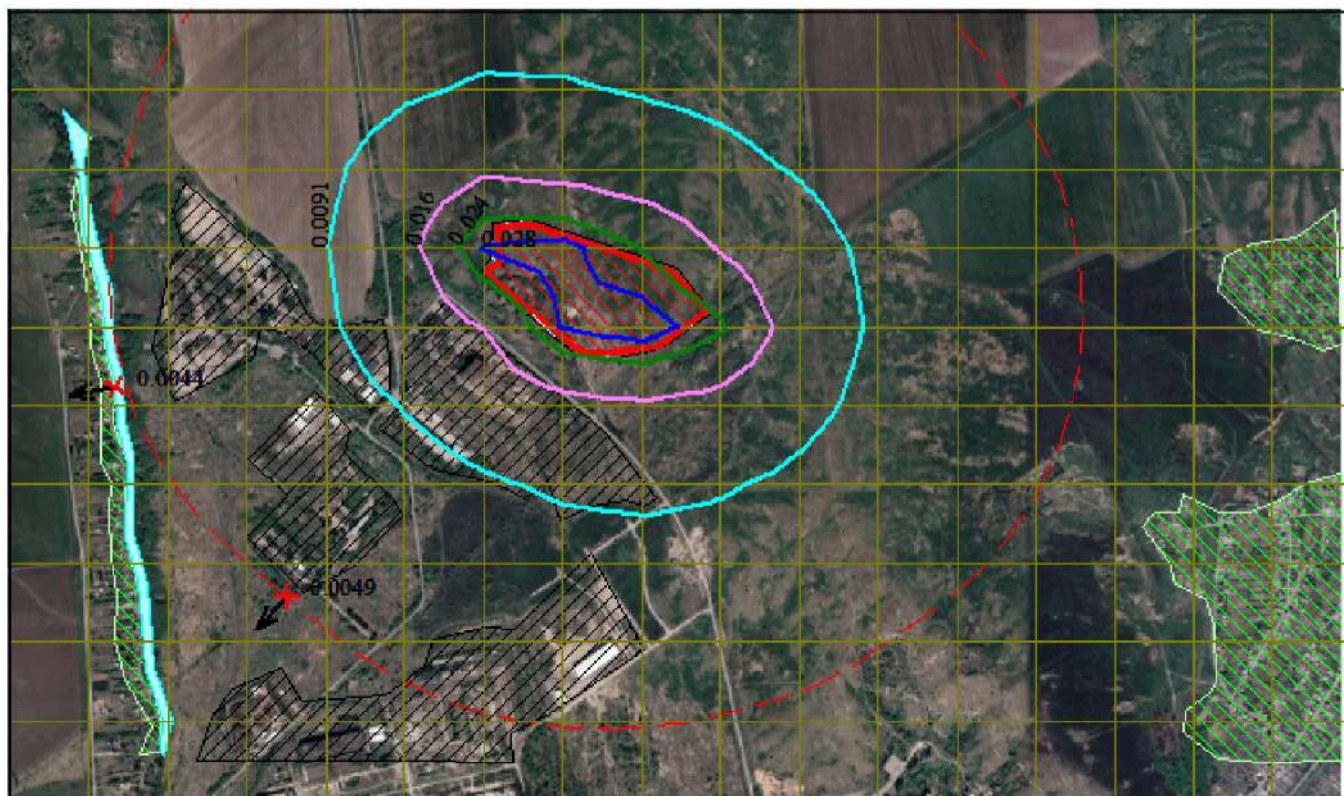


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.0091 ПДК
- 0.016 ПДК
- 0.024 ПДК
- 0.028 ПДК



Макс концентрация 0.03117 ПДК достигается в точке $x = 532$ $y = -102$
 При опасном направлении 300° и опасной скорости ветра 0.52 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0004 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Строительство 3 Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 2732 Керосин (654*)

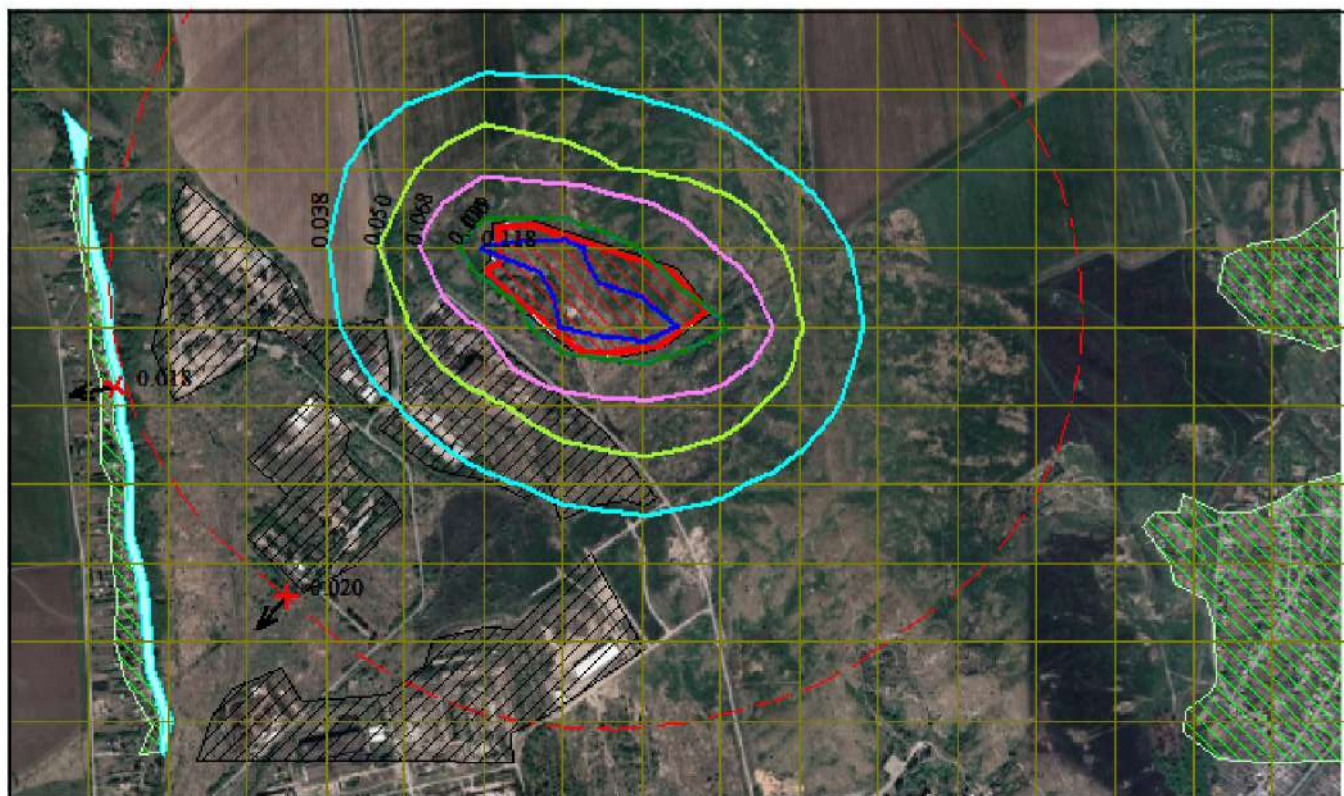


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01


Изолинии в долях ПДК

- 0.038 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.068 ПДК
- 0.099 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.118 ПДК



Макс концентрация 0.1298752 ПДК достигается в точке $x = 532$ $y = -102$
 При опасном направлении 300° и опасной скорости ветра 0.52 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0004 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Строительство 3 Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 2750 Сольвент нафта (1149*)




Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01


Изолинии в долях ПДК

1.0 ПДК



Макс концентрация 6.5912647 ПДК достигается в точке $x=532$ $y=-102$
 При опасном направлении 301° и опасной скорости ветра 0.52 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0004 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Строительство 3 Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 2752 Уайт-спирит (1294*)



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01

Изолинии в долях ПДК

1.0 ПДК

0 204 612м.
 Масштаб 1:20400


Макс концентрация 1.8631788 ПДК достигается в точке $x=532$ $y=-102$
 При опасном направлении 301° и опасной скорости ветра 0.52 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск

Объект : 0004 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Строительство 3 Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014

2754 Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

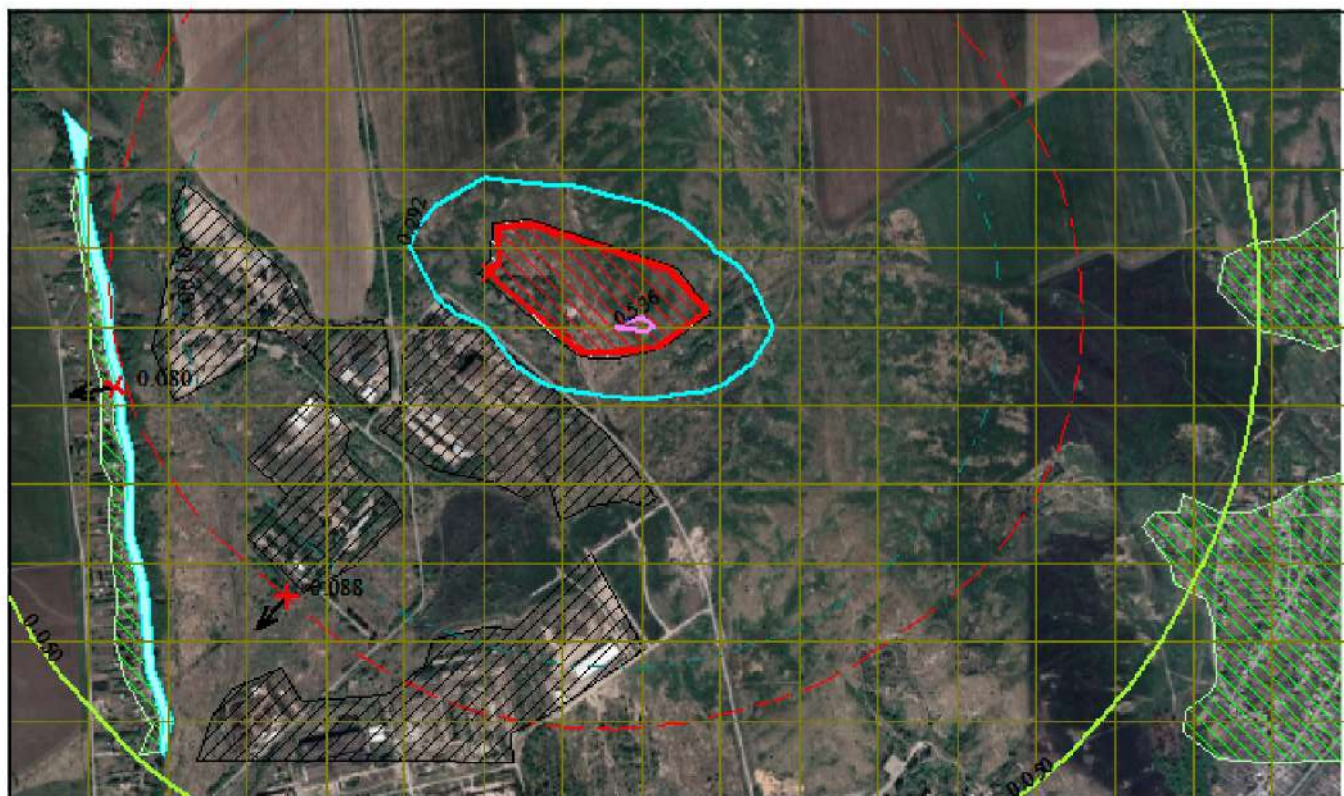


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.292 ПДК
- 0.536 ПДК



Макс концентрация 0.5549765 ПДК достигается в точке $x=532$ $y=-102$
При опасном направлении 299° и опасной скорости ветра 0.51 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
Расчёт на существующее положение.


Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0004 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Строительство 3 Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 2902 Взвешенные частицы (116)

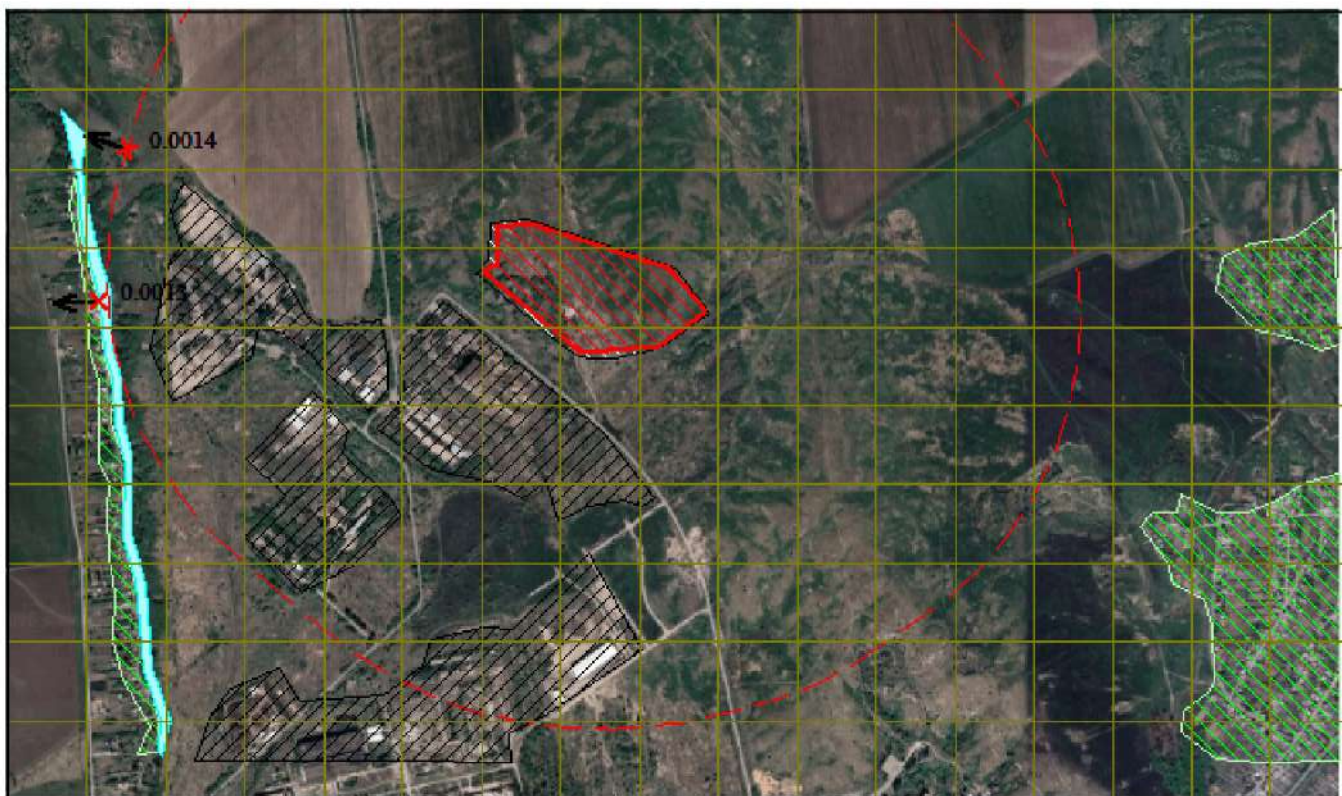

Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01

Изолинии в долях ПДК




Макс концентрация 0.0204838 ПДК достигается в точке $x=532$ $y=-102$
 При опасном направлении 303° и опасной скорости ветра 0.54 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск

Объект : 0004 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Строительство 3 Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

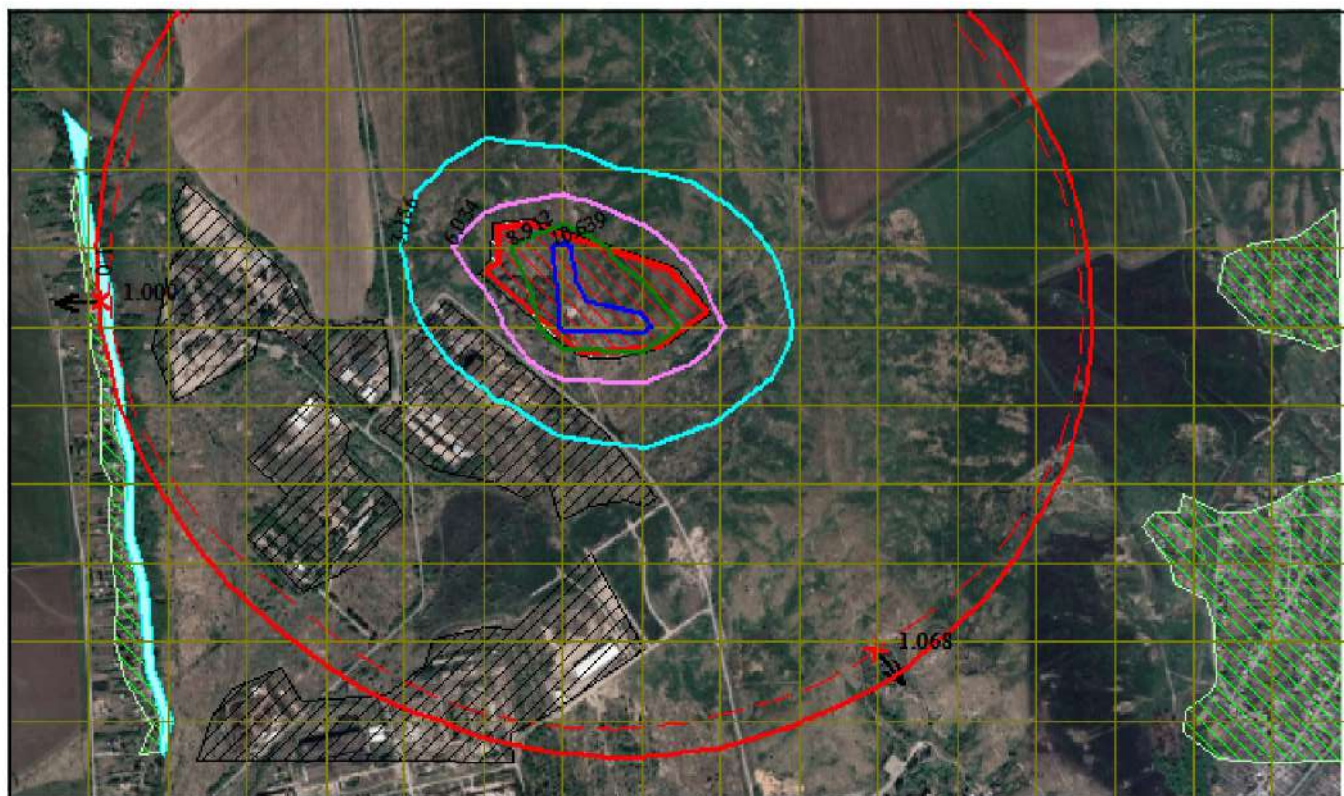

Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

- 1.0 ПДК
- 3.156 ПДК
- 6.034 ПДК
- 8.912 ПДК
- 10.639 ПДК

0 204 612м.
Масштаб 1:20400

Макс концентрация 11.2729883 ПДК достигается в точке $x = 532$ $y = -102$
При опасном направлении 303° и опасной скорости ветра 0.54 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0004 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Строительство 3 Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 2936 Пыль древесная (1039*)

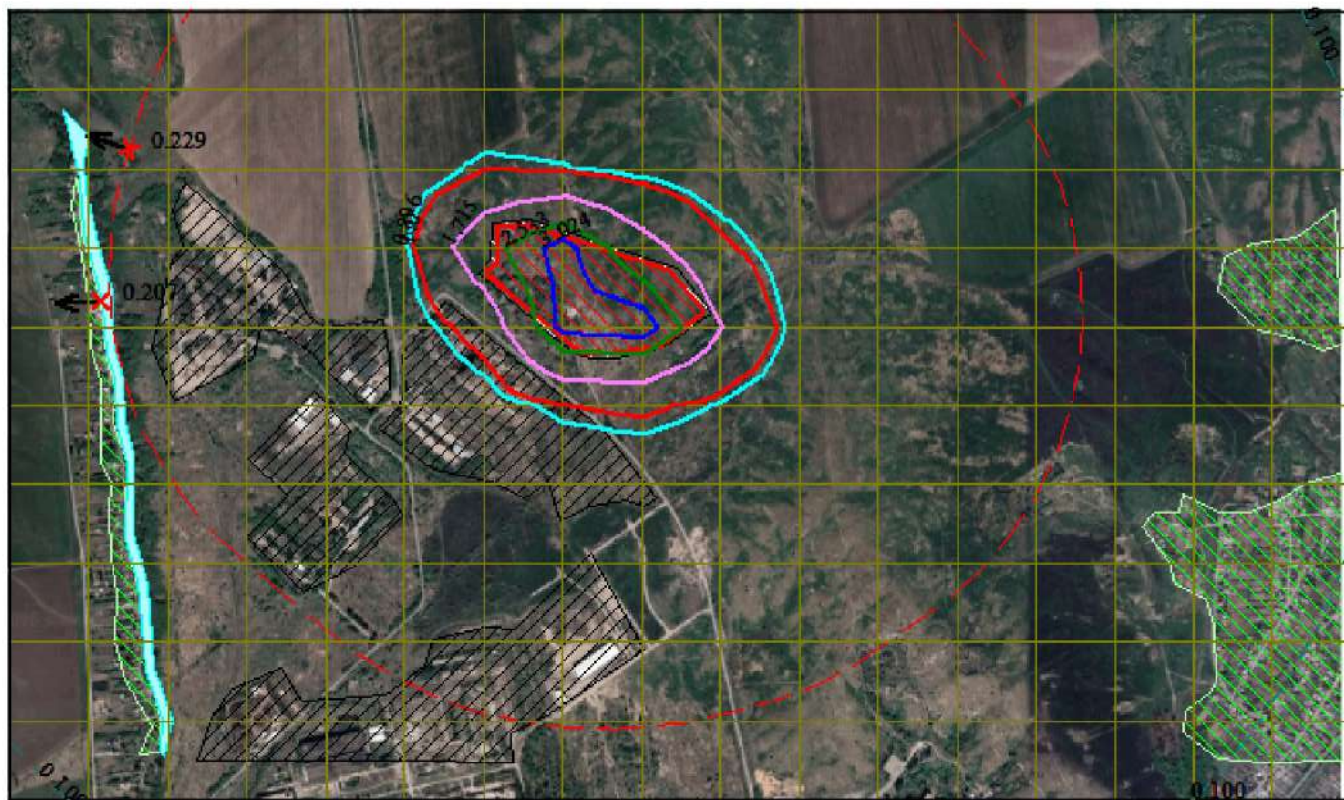


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01


Изолинии в долях ПДК

- 0.100 ПДК
- 0.896 ПДК
- 1.0 ПДК
- 1.715 ПДК
- 2.533 ПДК
- 3.024 ПДК



Макс концентрация 3.351037 ПДК достигается в точке $x=532$ $y=-102$
 При опасном направлении 301° и опасной скорости ветра 0.54 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0004 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Строительство 3 Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 6007 0301+0330




Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01


Изолинии в долях ПДК

3.478 ПДК



Макс концентрация 5.7427578 ПДК достигается в точке $x=106$ $y=111$
 При опасном направлении 163° и опасной скорости ветра 1.3 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0004 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Строительство 3 Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 6041 0330+0342




Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

1.0 ПДК



Макс концентрация 1.0341488 ПДК достигается в точке $x=106$ $y=111$
 При опасном направлении 163° и опасной скорости ветра 1.3 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0004 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Строительство 3 Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 6359 0342+0344

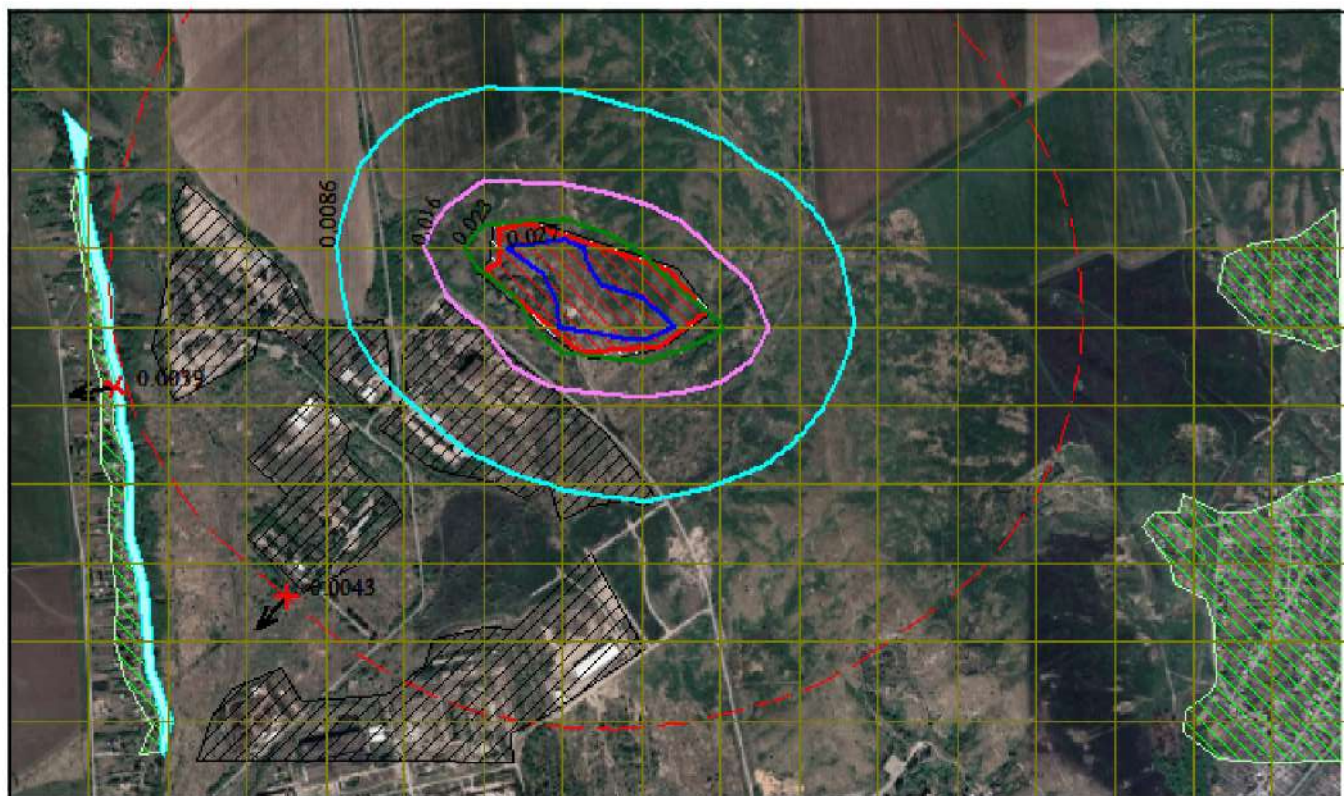


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01

Изолинии в долях ПДК

- 0.0086 ПДК
- 0.016 ПДК
- 0.023 ПДК
- 0.027 ПДК



Макс концентрация 0.0298349 ПДК достигается в точке $x=532$ $y=-102$
 При опасном направлении 300° и опасной скорости ветра 0.53 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчёт на существующее положение.