



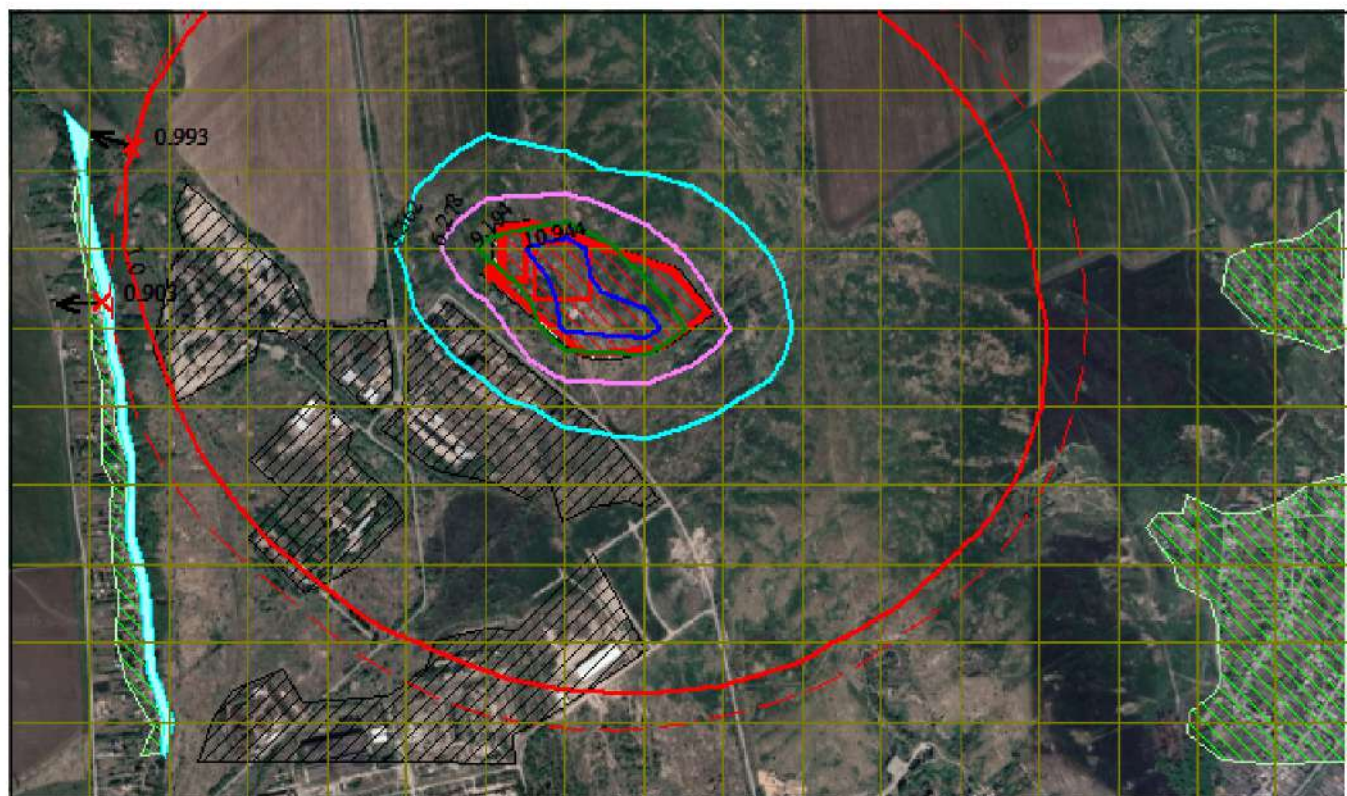



— Сетка для РП N 01

10.944 ПДК



Макс концентрация 12.1100903 ПДК достигается в точке $x = 319$ $y = 111$
 При опасном направлении 131° и опасной скорости ветра 0.54 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18*11
 Расчет на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0003 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Эксплуатация Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

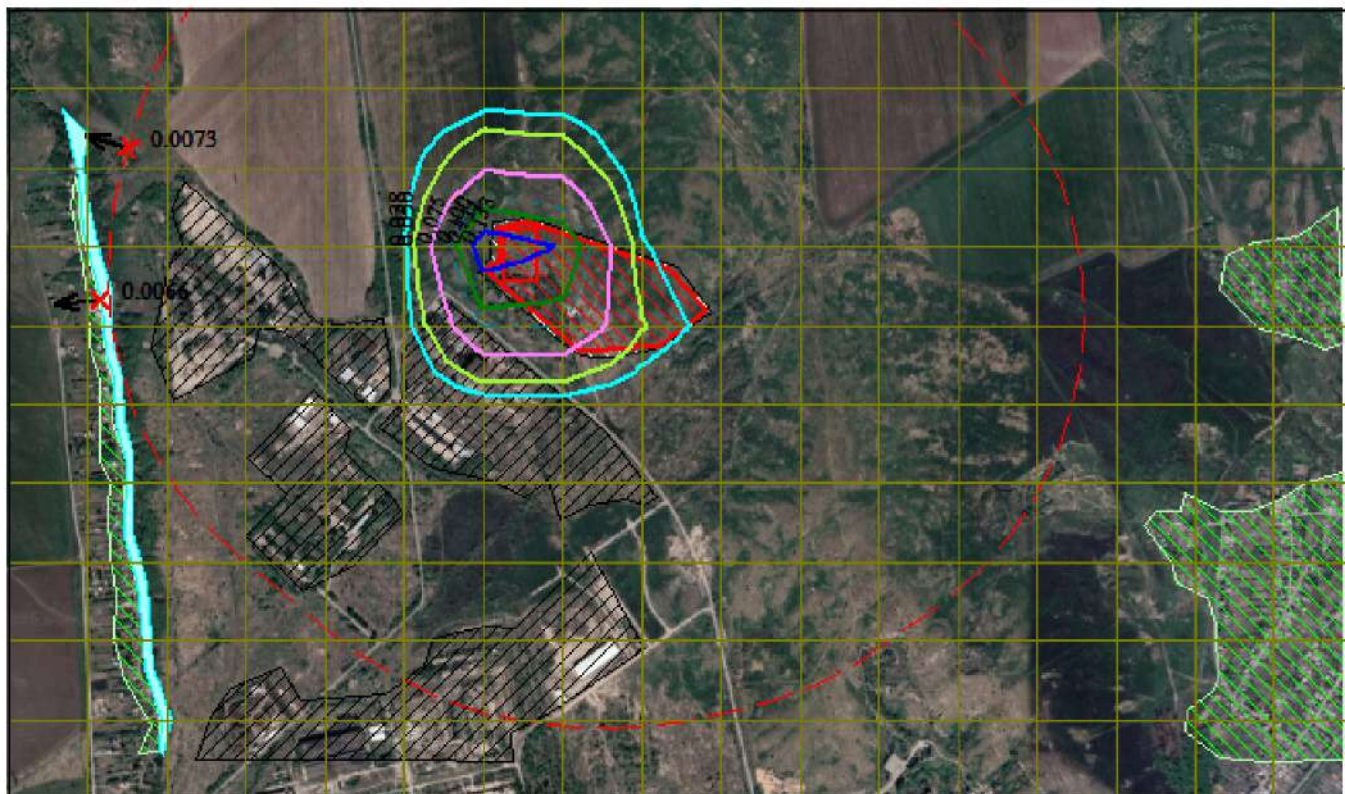


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.038 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.075 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.111 ПДК
- 0.133 ПДК



Макс концентрация 0.1477702 ПДК достигается в точке $x=106$ $y=111$
 При опасном направлении 101° и опасной скорости ветра 0.67 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0003 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Эксплуатация Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

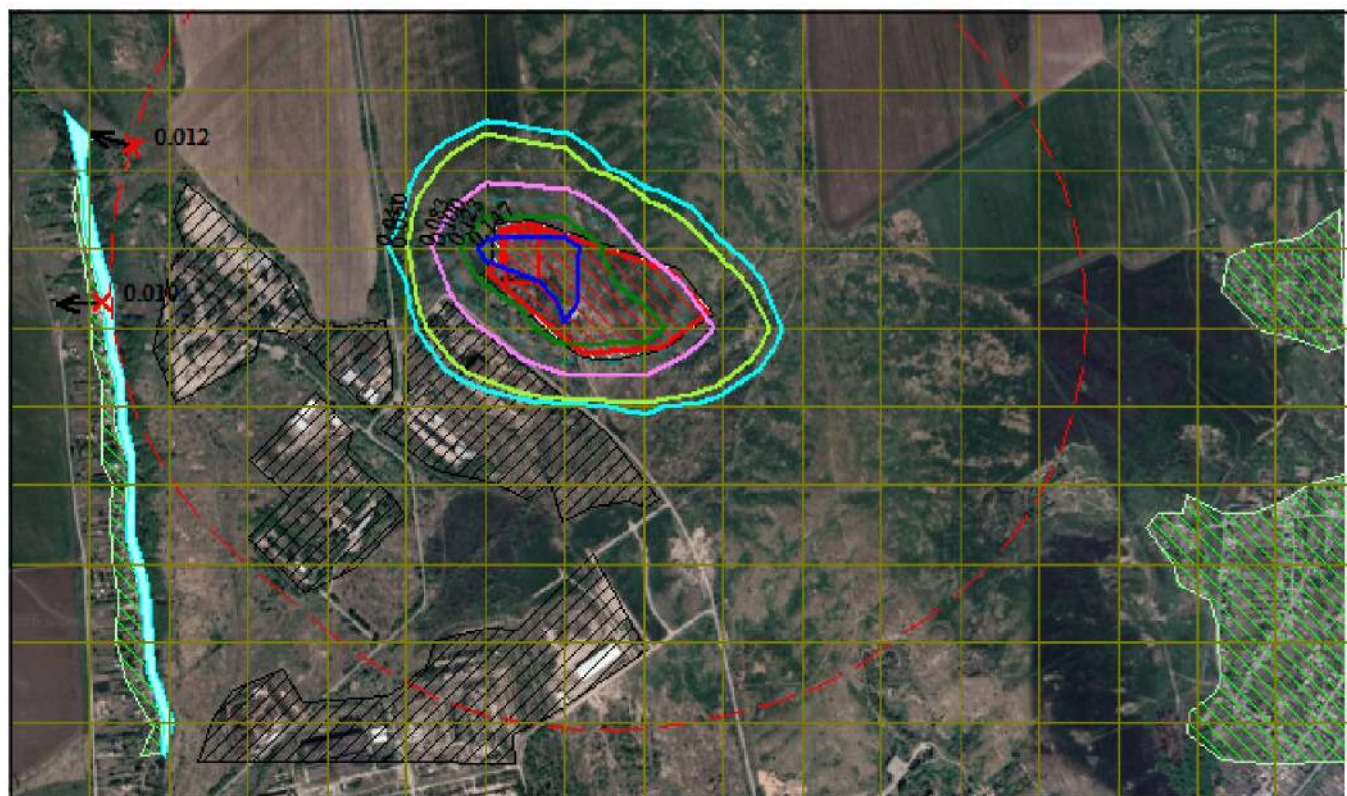


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.043 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.083 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.123 ПДК
- 0.147 ПДК



Макс концентрация 0.163057 ПДК достигается в точке $x=319$ $y=111$
 При опасном направлении 258° и опасной скорости ветра 0.56 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0003 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Эксплуатация Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

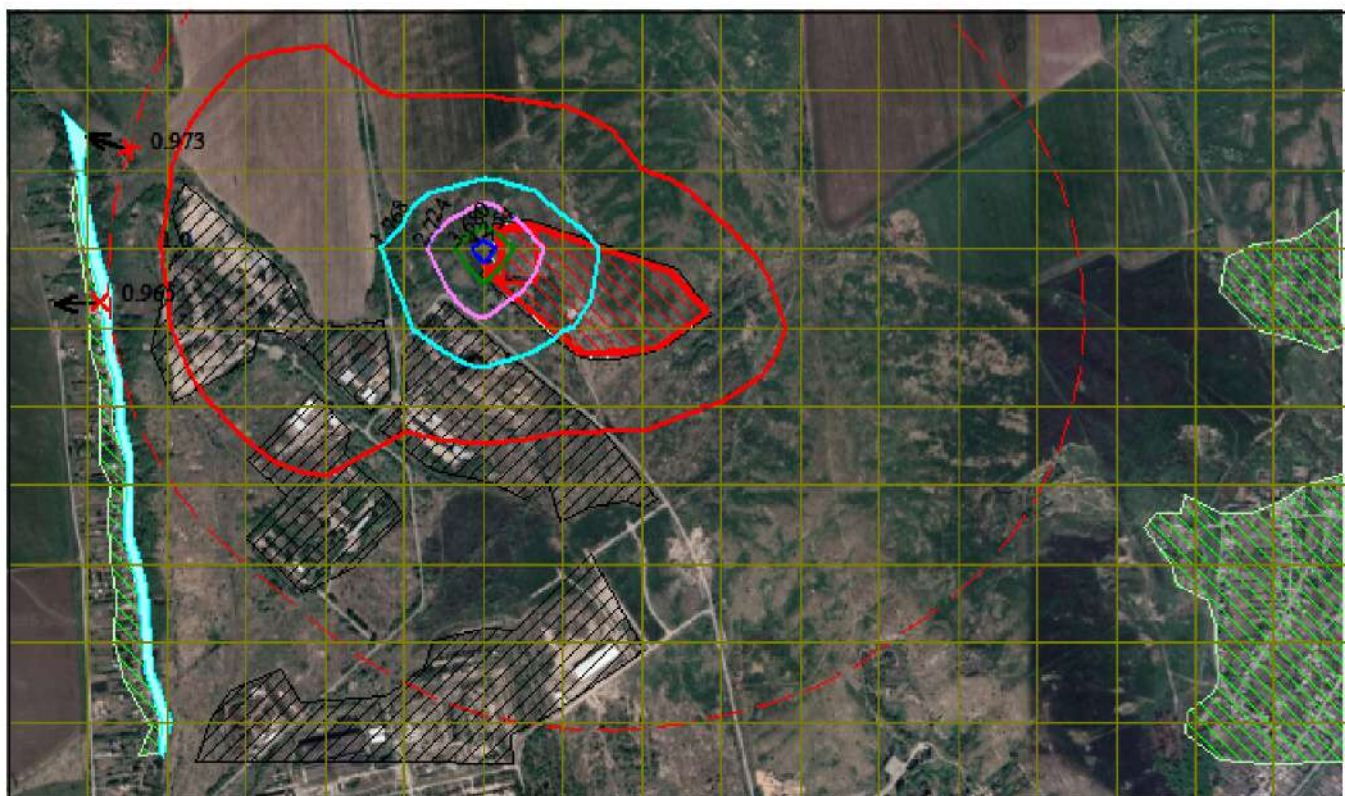


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

- 1.0 ПДК
- 1.768 ПДК
- 2.724 ПДК
- 3.680 ПДК
- 4.254 ПДК



Макс концентрация 4.6364355 ПДК достигается в точке $x=106$ $y=111$
 При опасном направлении 163° и опасной скорости ветра 1.32 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0003 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Эксплуатация Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

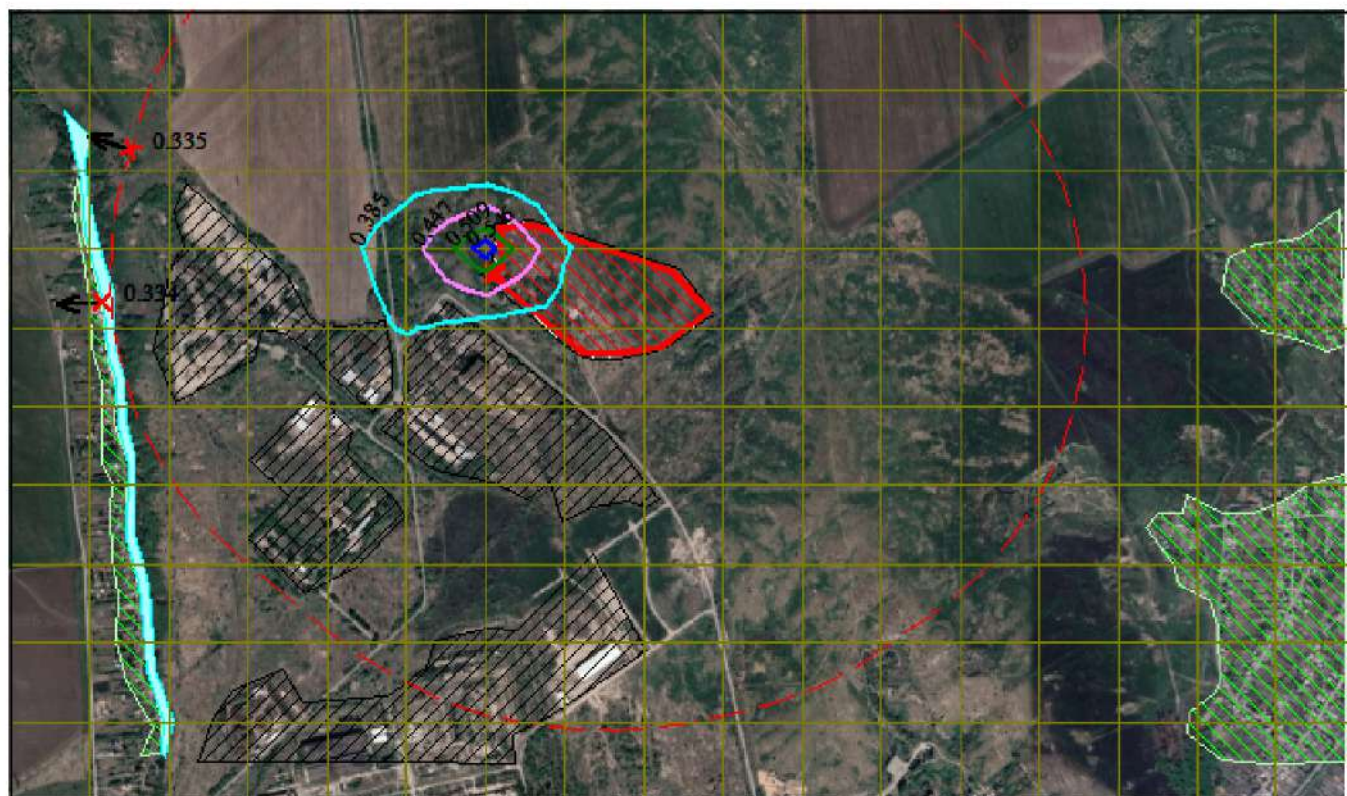


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.385 ПДК
- 0.447 ПДК
- 0.509 ПДК
- 0.546 ПДК



Макс концентрация 0.5708627 ПДК достигается в точке $x=106$ $y=111$
 При опасном направлении 163° и опасной скорости ветра 2.02 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0003 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Эксплуатация Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

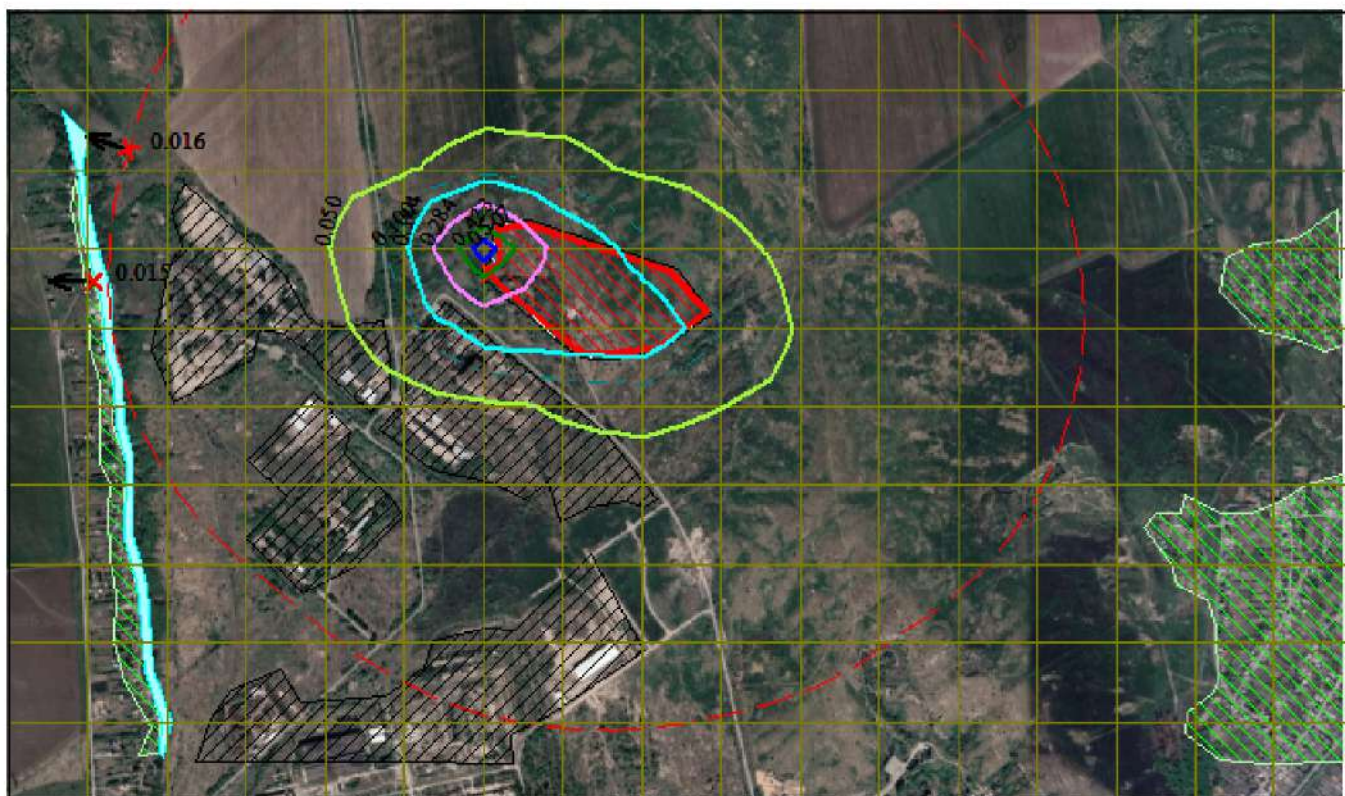


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.144 ПДК
- 0.284 ПДК
- 0.423 ПДК
- 0.507 ПДК



Макс концентрация 0.56291 ПДК достигается в точке $x = 106$ $y = 111$
 При опасном направлении 163° и опасной скорости ветра 1.68 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0003 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Эксплуатация Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

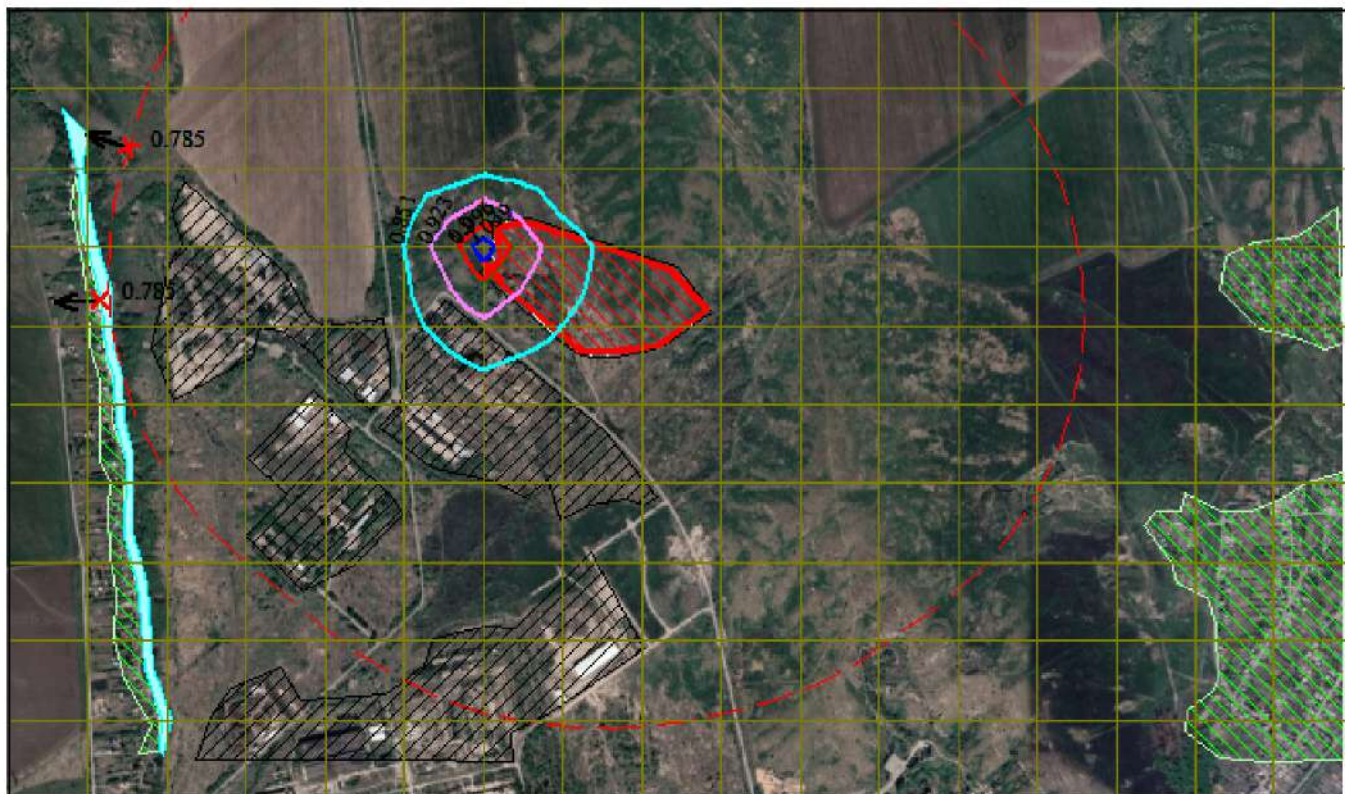


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.851 ПДК
- 0.923 ПДК
- 0.996 ПДК
- 1.0 ПДК
- 1.039 ПДК



Макс концентрация 1.068205 ПДК достигается в точке $x=106$ $y=111$
 При опасном направлении 162° и опасной скорости ветра 1.26 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0003 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Эксплуатация Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

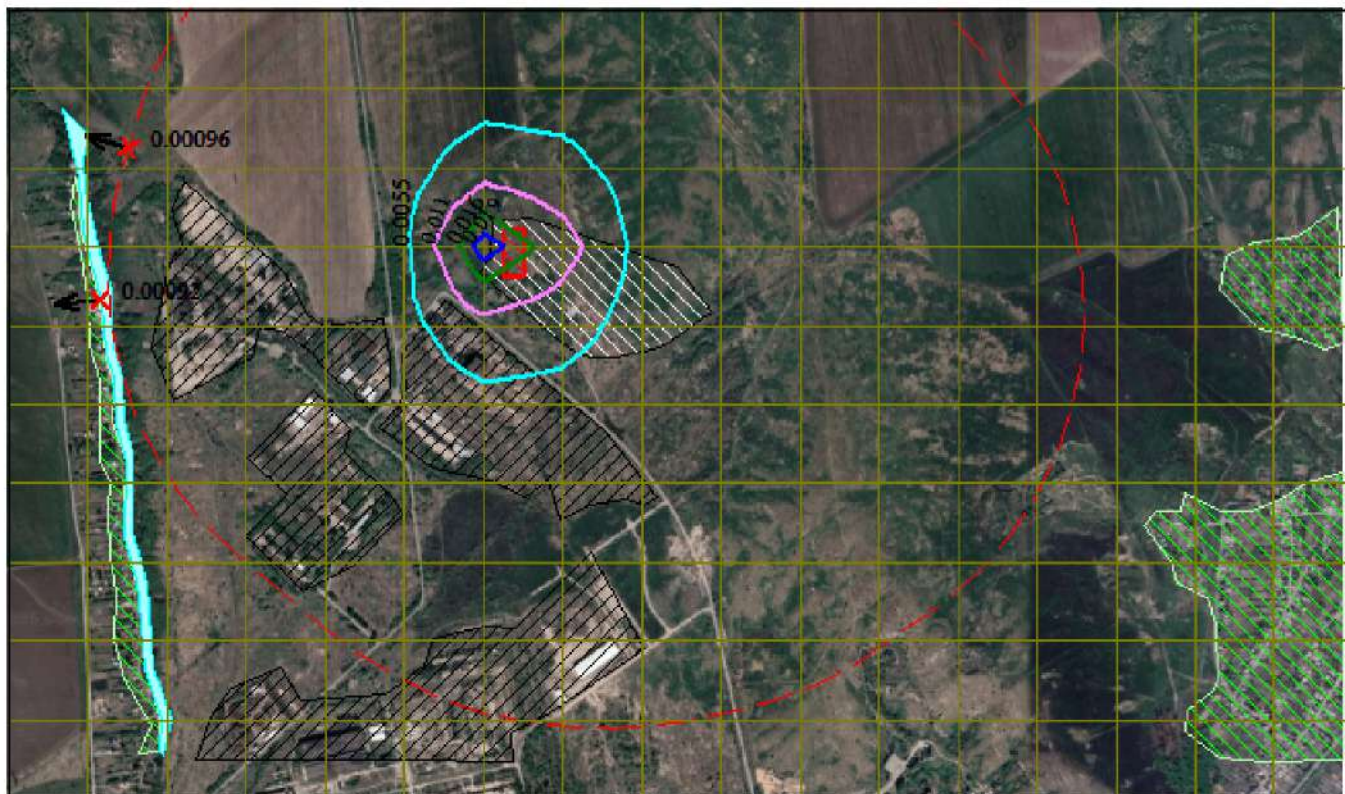


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.0055 ПДК
- 0.011 ПДК
- 0.016 ПДК
- 0.019 ПДК



Макс концентрация 0.0212299 ПДК достигается в точке $x=106$ $y=111$
 При опасном направлении 98° и опасной скорости ветра 0.56 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0003 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Эксплуатация Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0337 Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

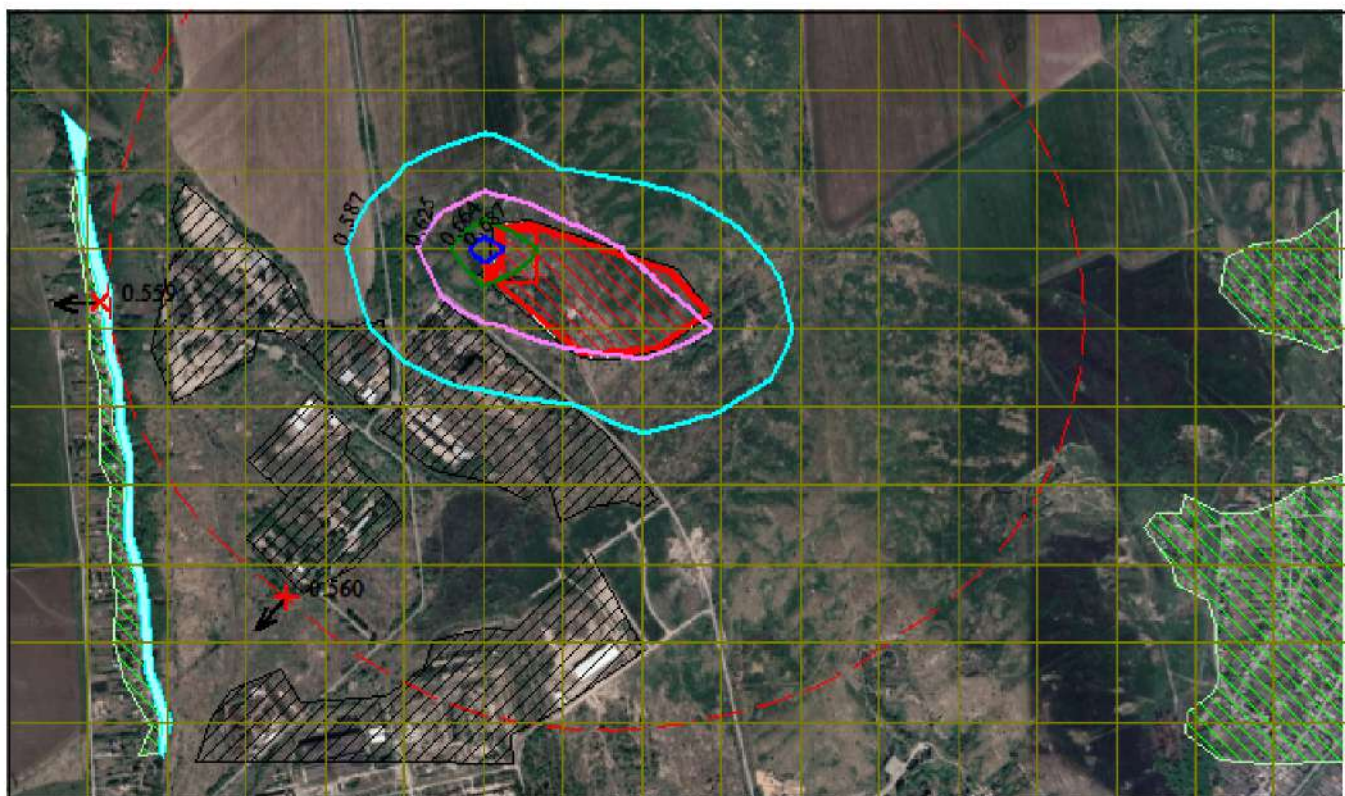


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.587 ПДК
- 0.625 ПДК
- 0.664 ПДК
- 0.687 ПДК



Макс концентрация 0.7019305 ПДК достигается в точке $x=106$ $y=111$
 При опасном направлении 161° и опасной скорости ветра 1.1 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0003 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Эксплуатация Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

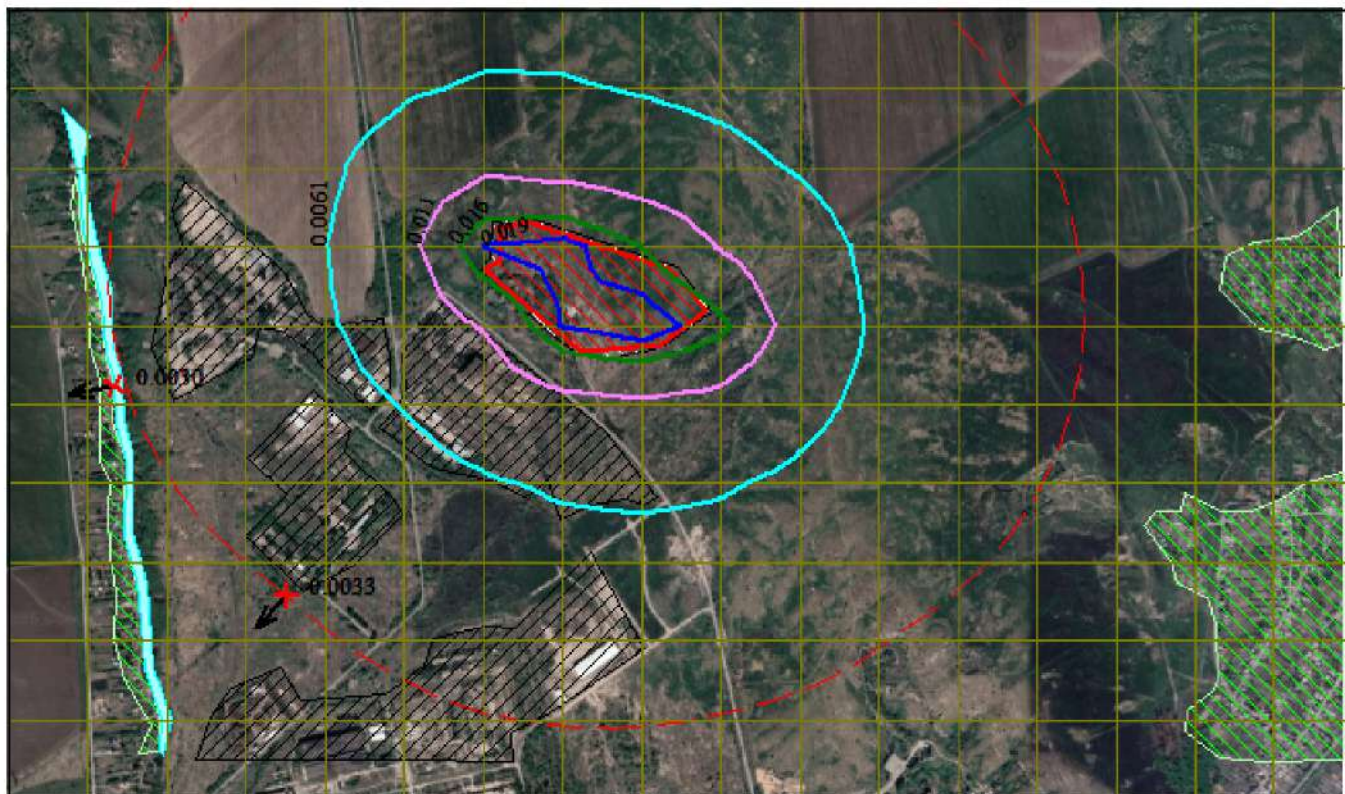


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01

Изолинии в долях ПДК

- 0.0061 ПДК
- 0.011 ПДК
- 0.016 ПДК
- 0.019 ПДК





Макс концентрация 0.0211114 ПДК достигается в точке $x=532$ $y=-102$
 При опасном направлении 300° и опасной скорости ветра 0.52 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск

Объект : 0003 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Эксплуатация Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014

0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

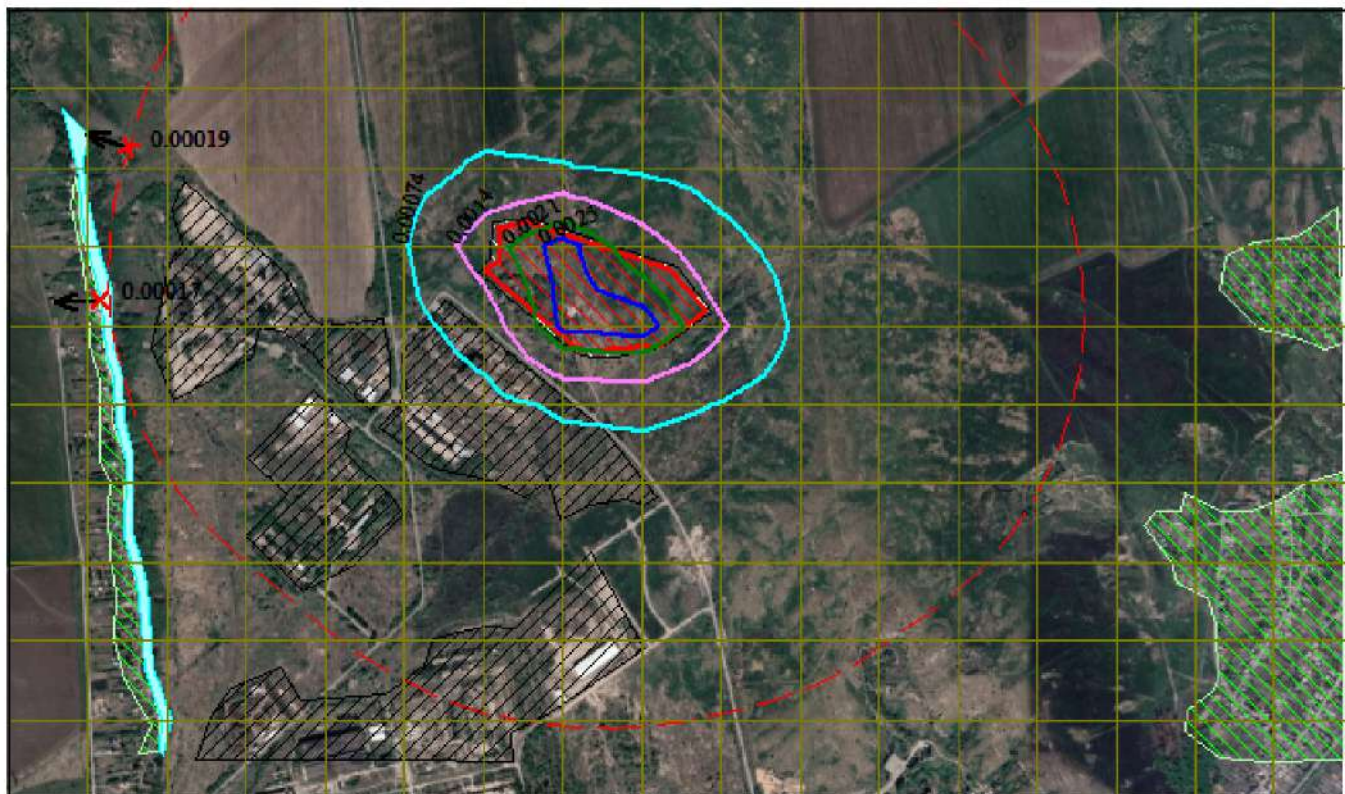


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.00074 ПДК
- 0.0014 ПДК
- 0.0021 ПДК
- 0.0025 ПДК



Макс концентрация 0.0027591 ПДК достигается в точке $x = 532$ $y = -102$
При опасном направлении 300° и опасной скорости ветра 0.54 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0003 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Эксплуатация Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

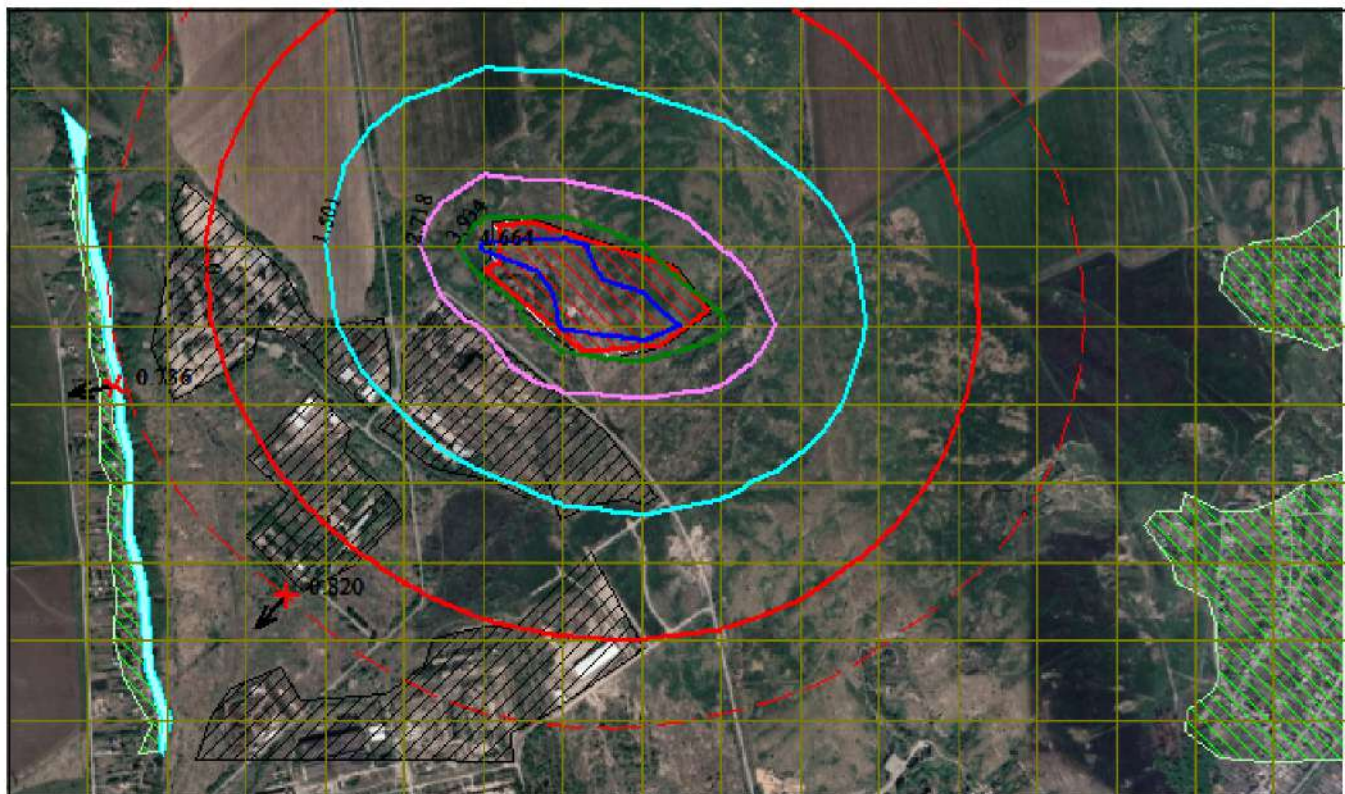


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

- 1.0 ПДК
- 1.501 ПДК
- 2.718 ПДК
- 3.934 ПДК
- 4.664 ПДК



Макс концентрация 5.1511421 ПДК достигается в точке $x = 532$ $y = -102$
 При опасном направлении 301° и опасной скорости ветра 0.52 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0003 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Эксплуатация Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0621 Метилбензол (349)

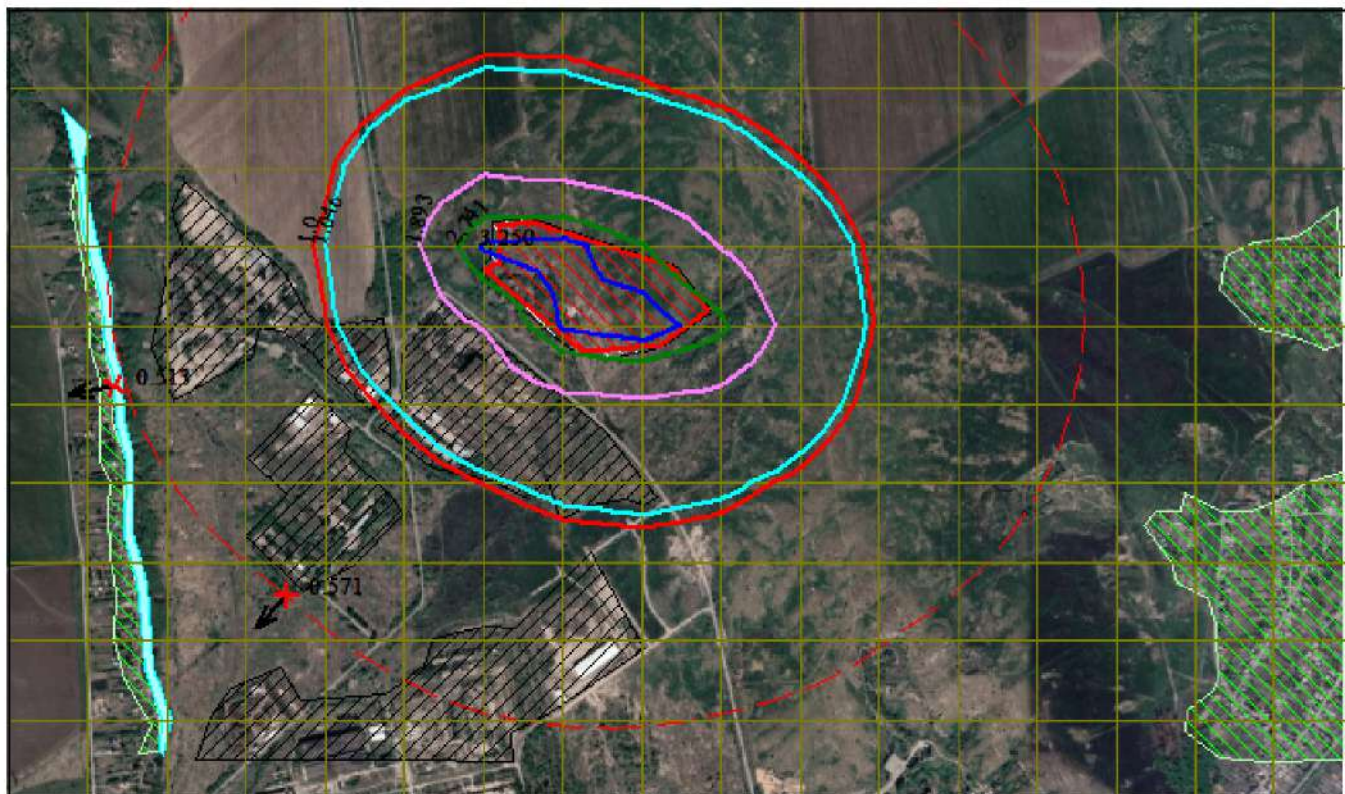


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

- 1.0 ПДК
- 1.046 ПДК
- 1.893 ПДК
- 2.741 ПДК
- 3.250 ПДК



Макс концентрация 3.5886283 ПДК достигается в точке $x=532$ $y=-102$
 При опасном направлении 301° и опасной скорости ветра 0.52 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0003 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Эксплуатация Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

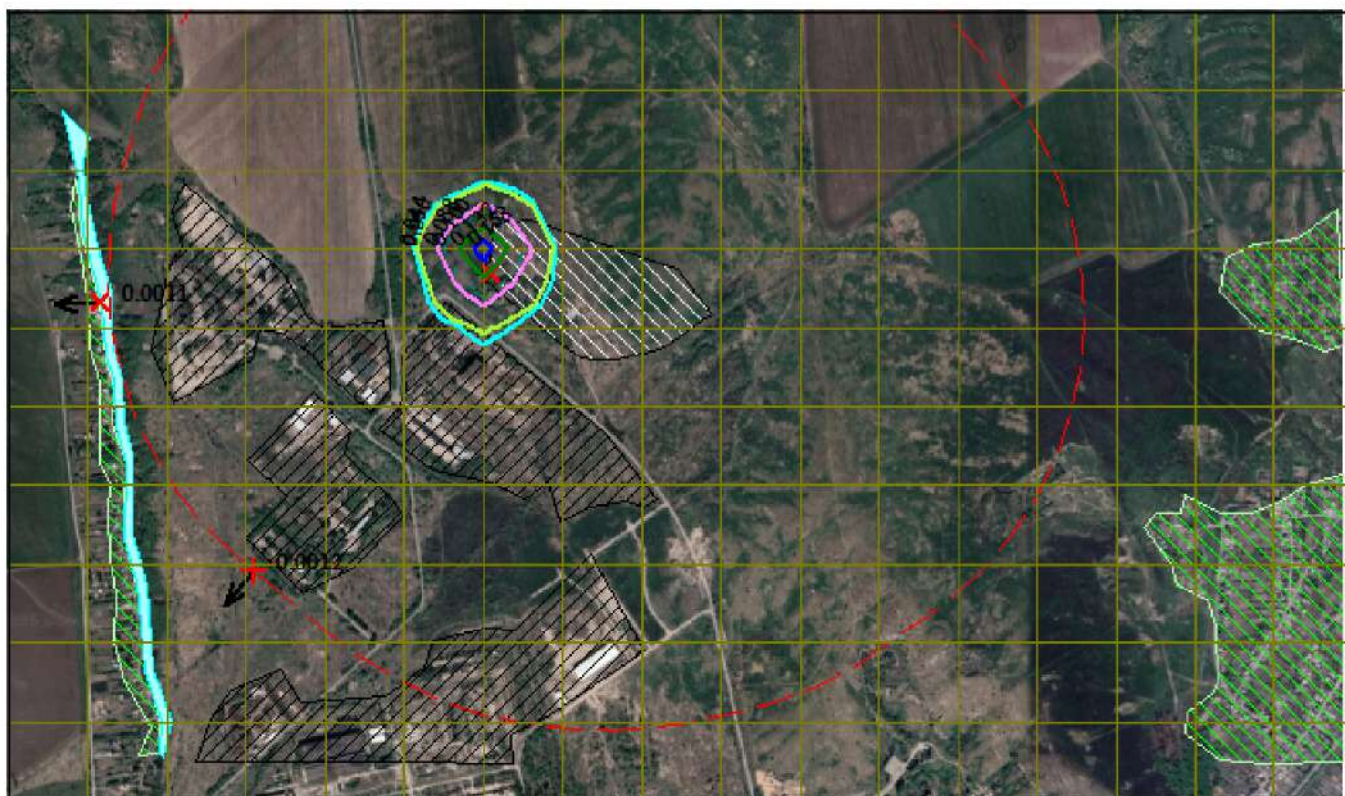


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.044 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.088 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.132 ПДК
- 0.158 ПДК



Макс концентрация 0.1757529 ПДК достигается в точке $x=106$ $y=111$
 При опасном направлении 164° и опасной скорости ветра 1.69 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0003 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Эксплуатация Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

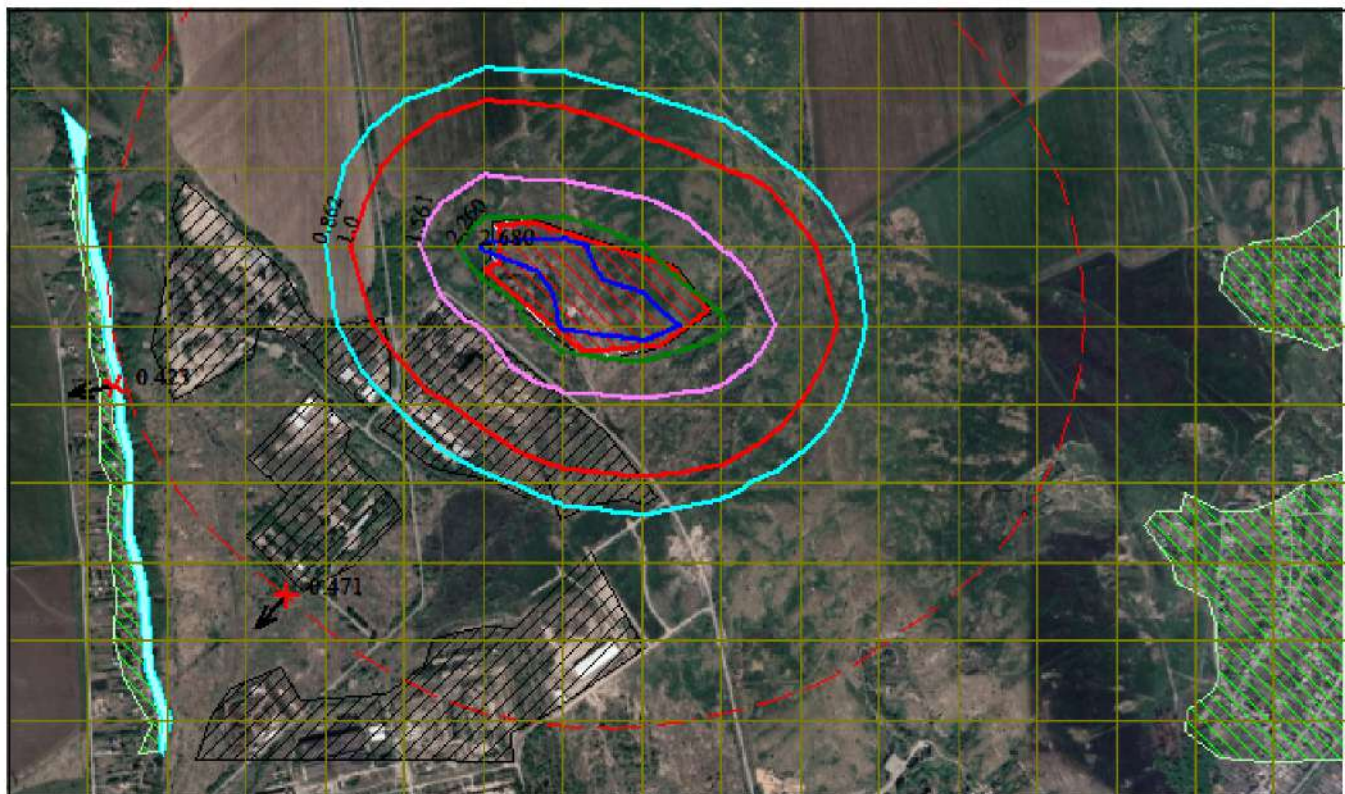


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.862 ПДК
- 1.0 ПДК
- 1.561 ПДК
- 2.260 ПДК
- 2.680 ПДК



Макс концентрация 2.9591589 ПДК достигается в точке $x=532$ $y=-102$
 При опасном направлении 301° и опасной скорости ветра 0.52 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0003 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Эксплуатация Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 1048 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)

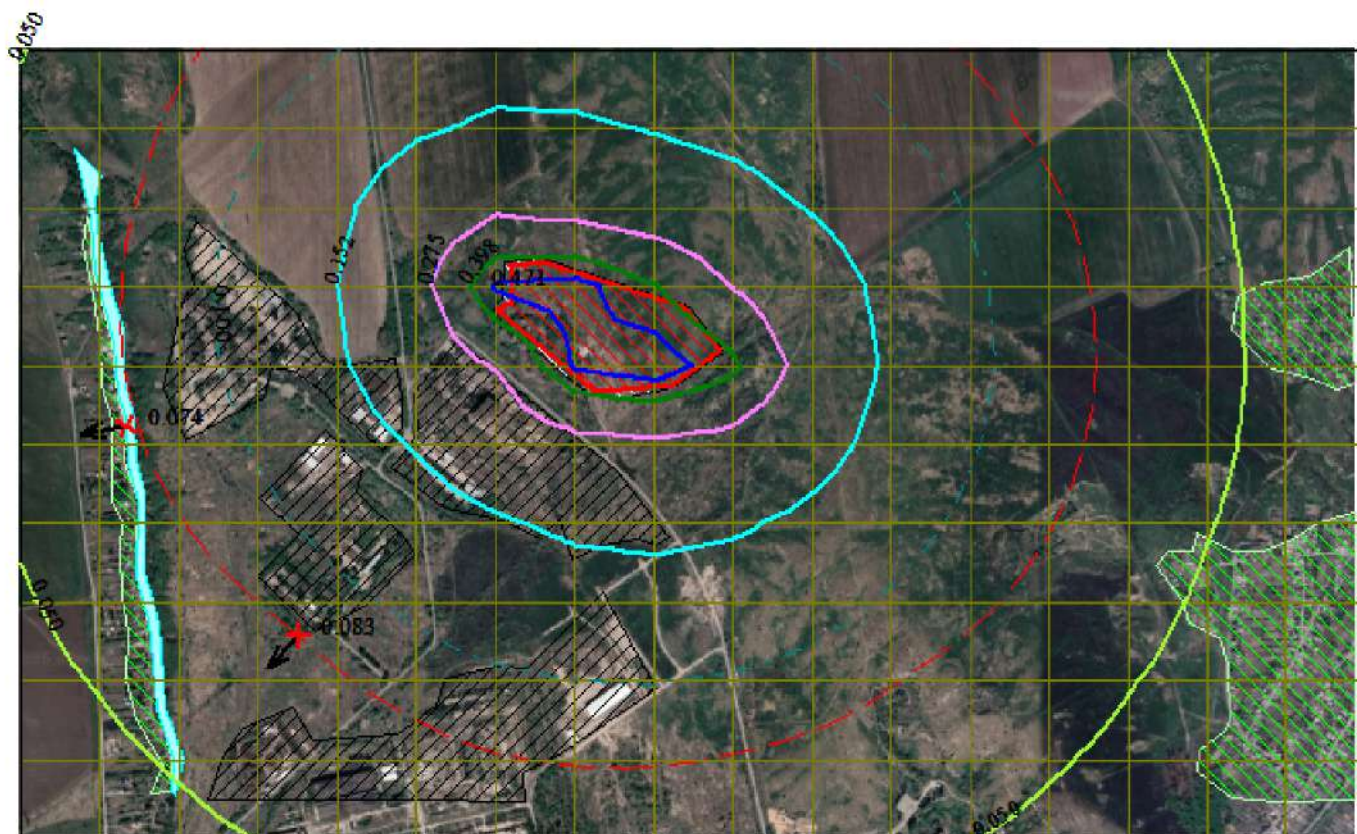


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.152 ПДК
- 0.275 ПДК
- 0.398 ПДК
- 0.471 ПДК



Макс концентрация 0.5205889 ПДК достигается в точке $x = 532$ $y = -102$
 При опасном направлении 301° и опасной скорости ветра 0.52 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0003 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Эксплуатация Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)

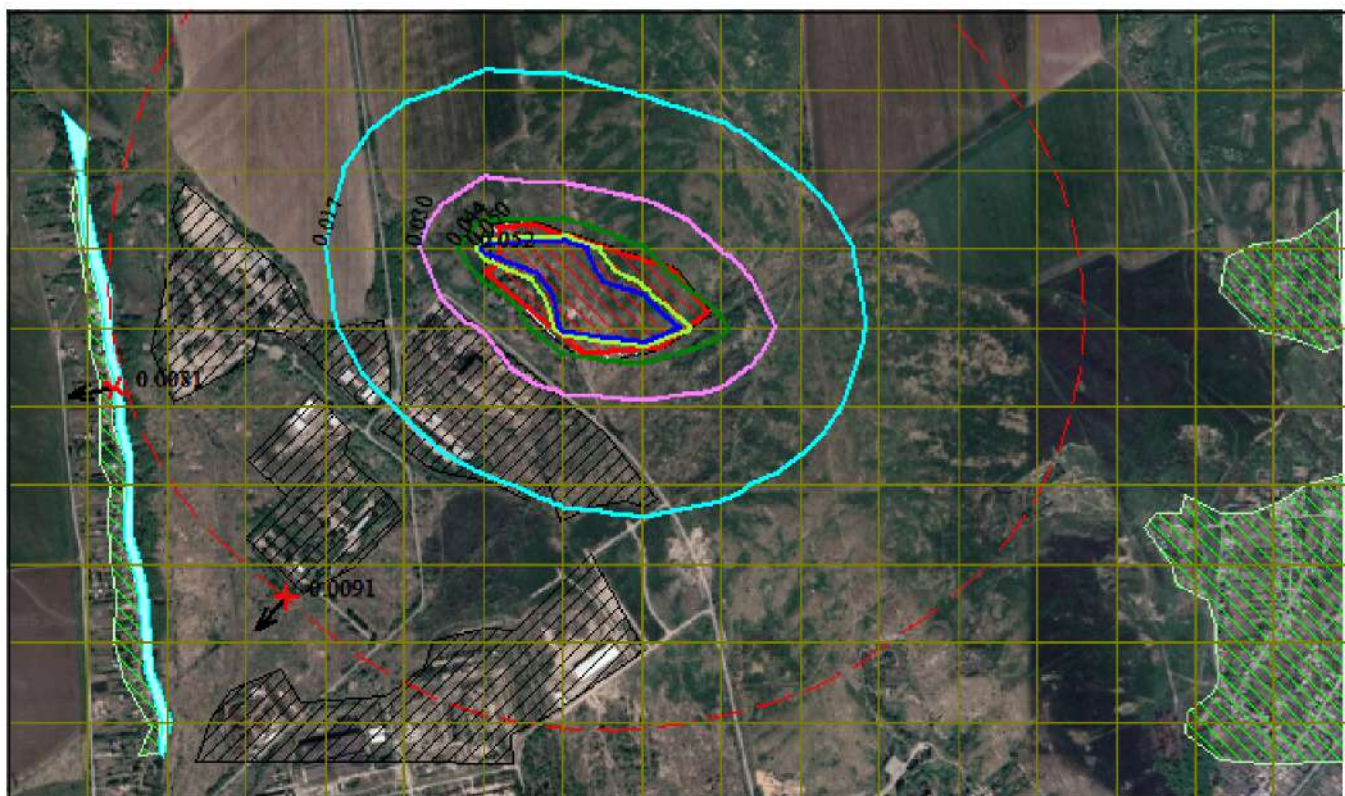


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.017 ПДК
- 0.030 ПДК
- 0.044 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.052 ПДК



Макс концентрация 0.0569914 ПДК достигается в точке $x = 532$ $y = -102$
 При опасном направлении 301° и опасной скорости ветра 0.52 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0003 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Эксплуатация Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 1119 2-Этоксизэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

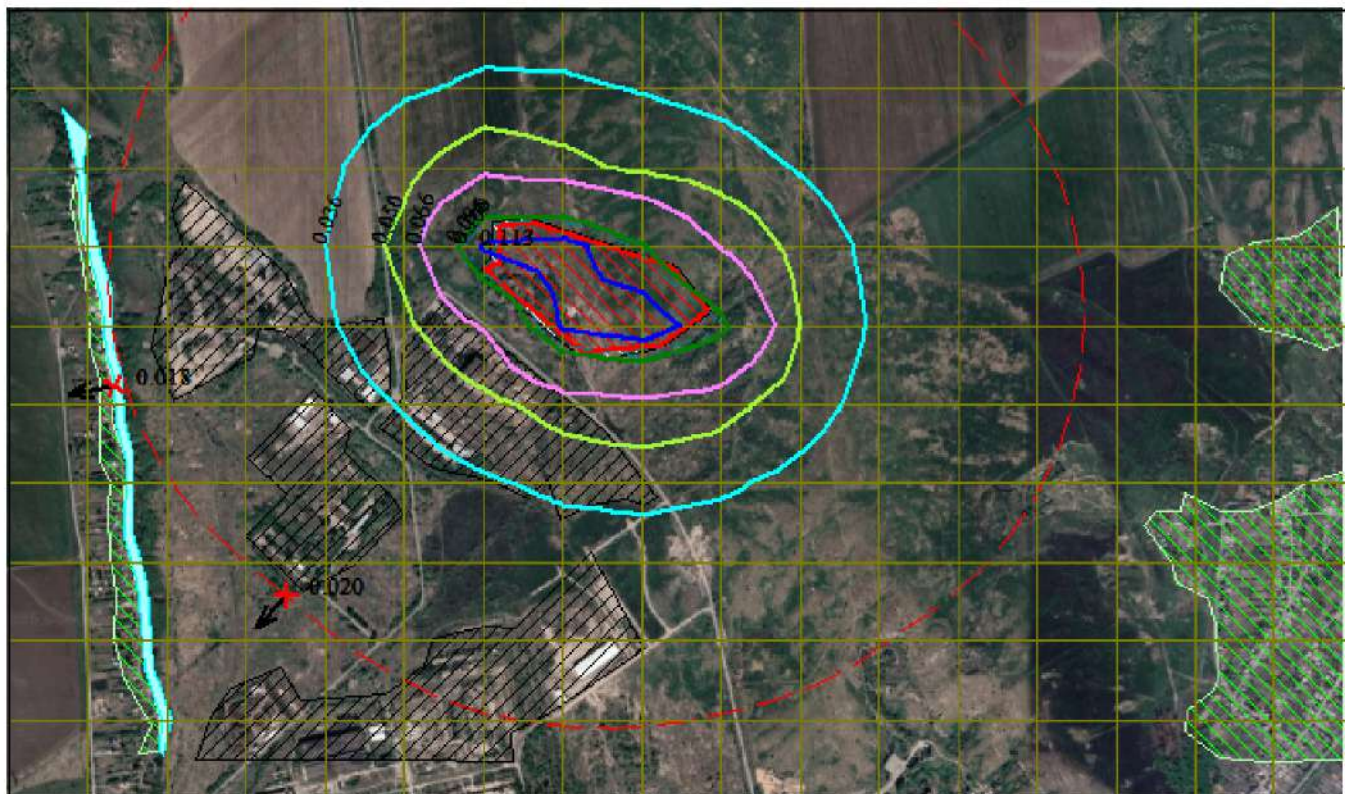


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.036 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.066 ПДК
- 0.096 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.113 ПДК



Макс концентрация 0.1252552 ПДК достигается в точке $x = 532$ $y = -102$
 При опасном направлении 301° и опасной скорости ветра 0.52 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0003 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Эксплуатация Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

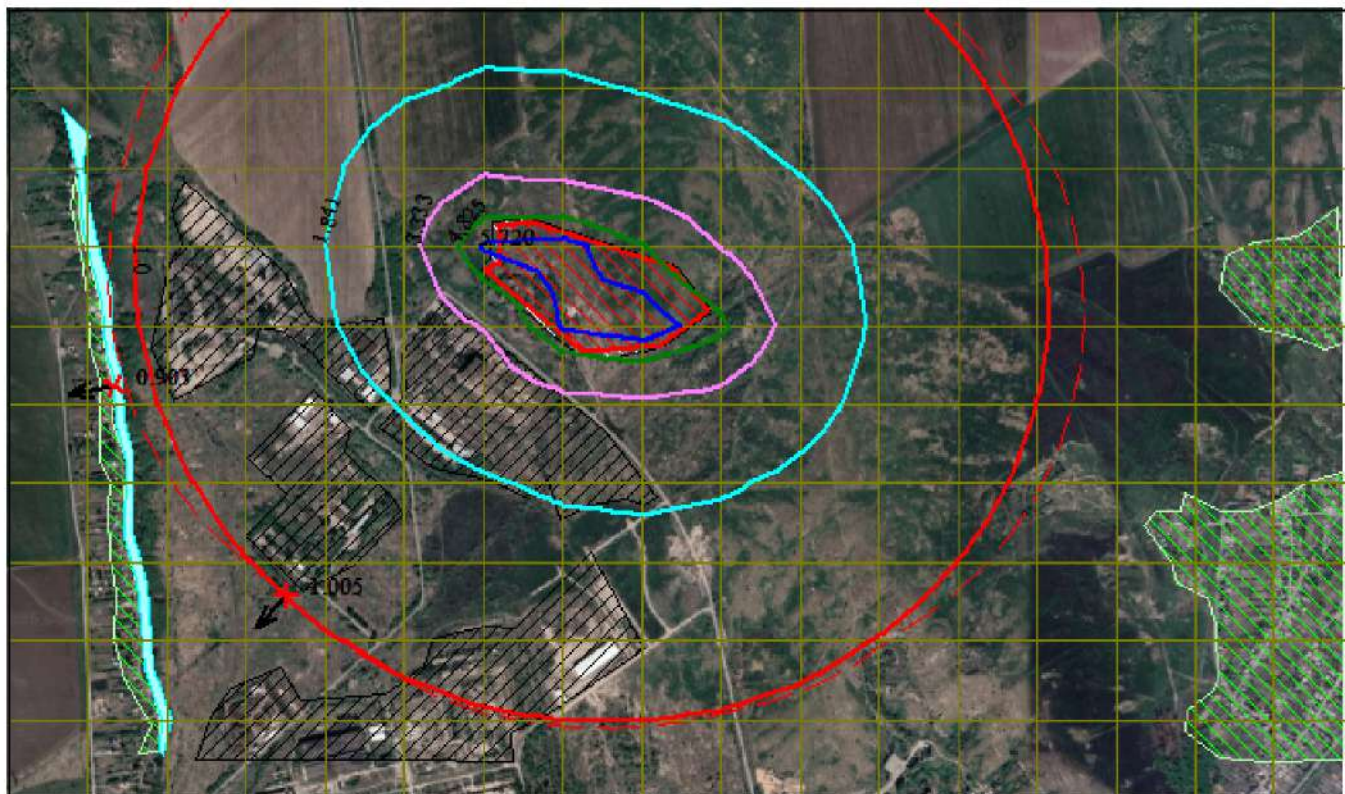


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

- 1.0 ПДК
- 1.841 ПДК
- 3.333 ПДК
- 4.825 ПДК
- 5.720 ПДК



Макс концентрация 6.3172712 ПДК достигается в точке $x = 532$ $y = -102$
 При опасном направлении 301° и опасной скорости ветра 0.52 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0003 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Эксплуатация Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 1240 Этилацетат (674)

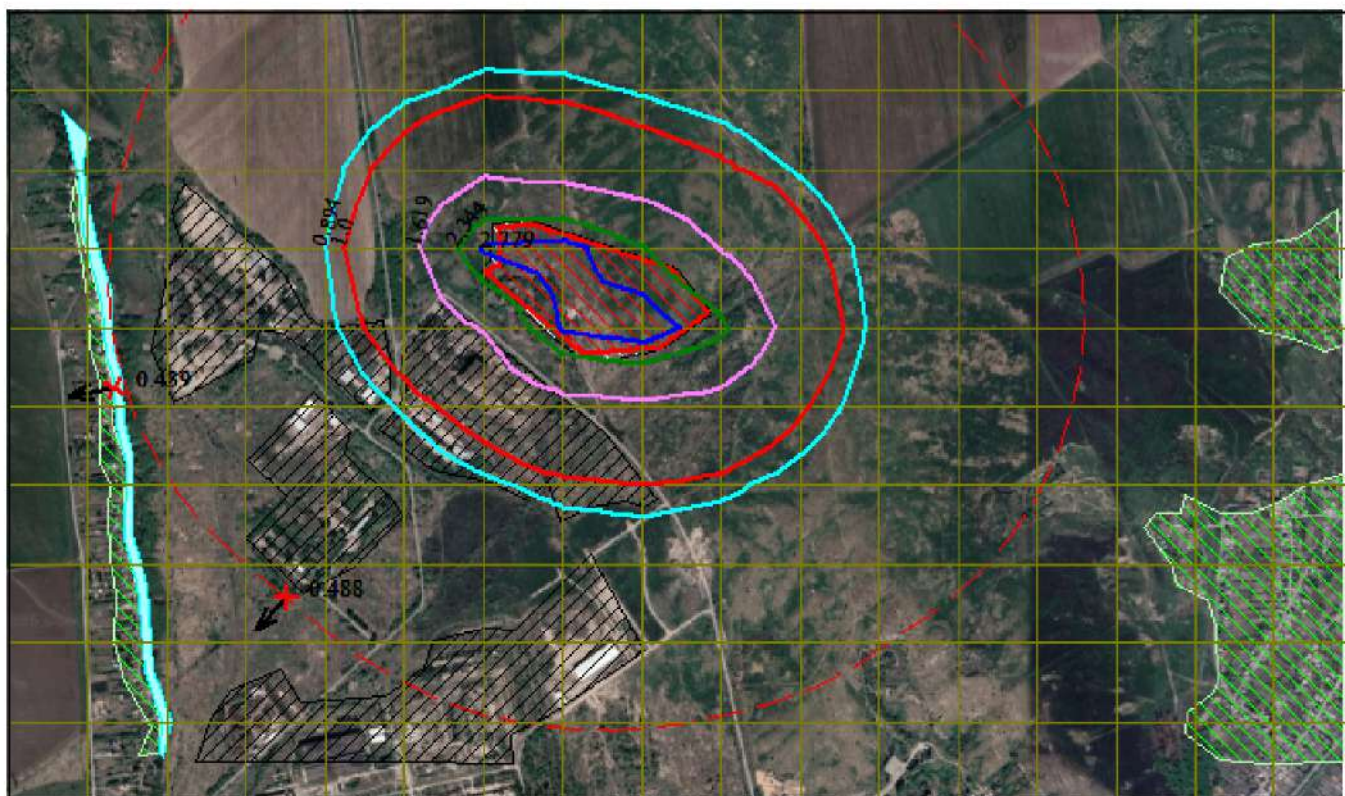


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.894 ПДК
- 1.0 ПДК
- 1.619 ПДК
- 2.344 ПДК
- 2.779 ПДК



Макс концентрация 3.068768 ПДК достигается в точке $x=532$ $y=-102$
 При опасном направлении 301° и опасной скорости ветра 0.52 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0003 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Эксплуатация Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

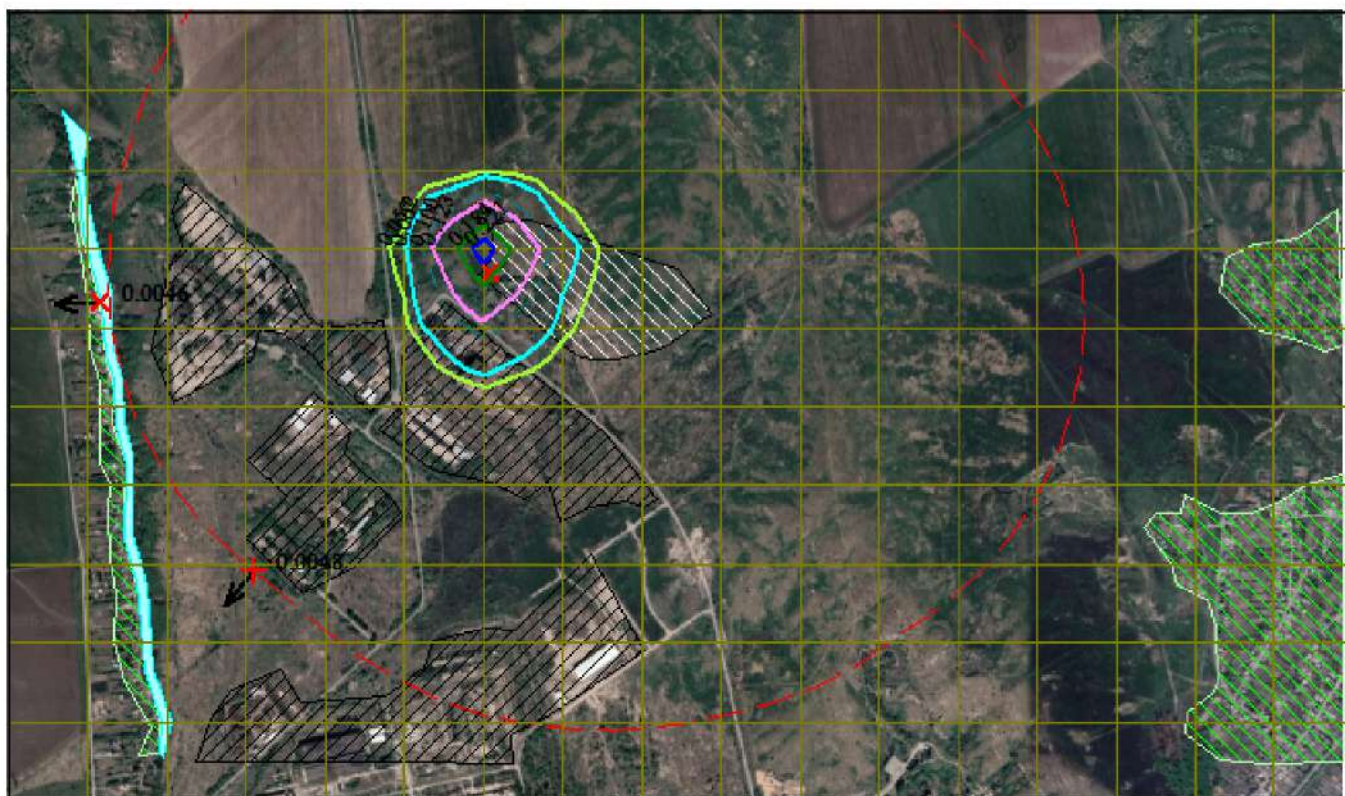


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.062 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.123 ПДК
- 0.184 ПДК
- 0.221 ПДК



Макс концентрация 0.2452507 ПДК достигается в точке $x=106$ $y=111$
 При опасном направлении 164° и опасной скорости ветра 1.35 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0003 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Эксплуатация Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

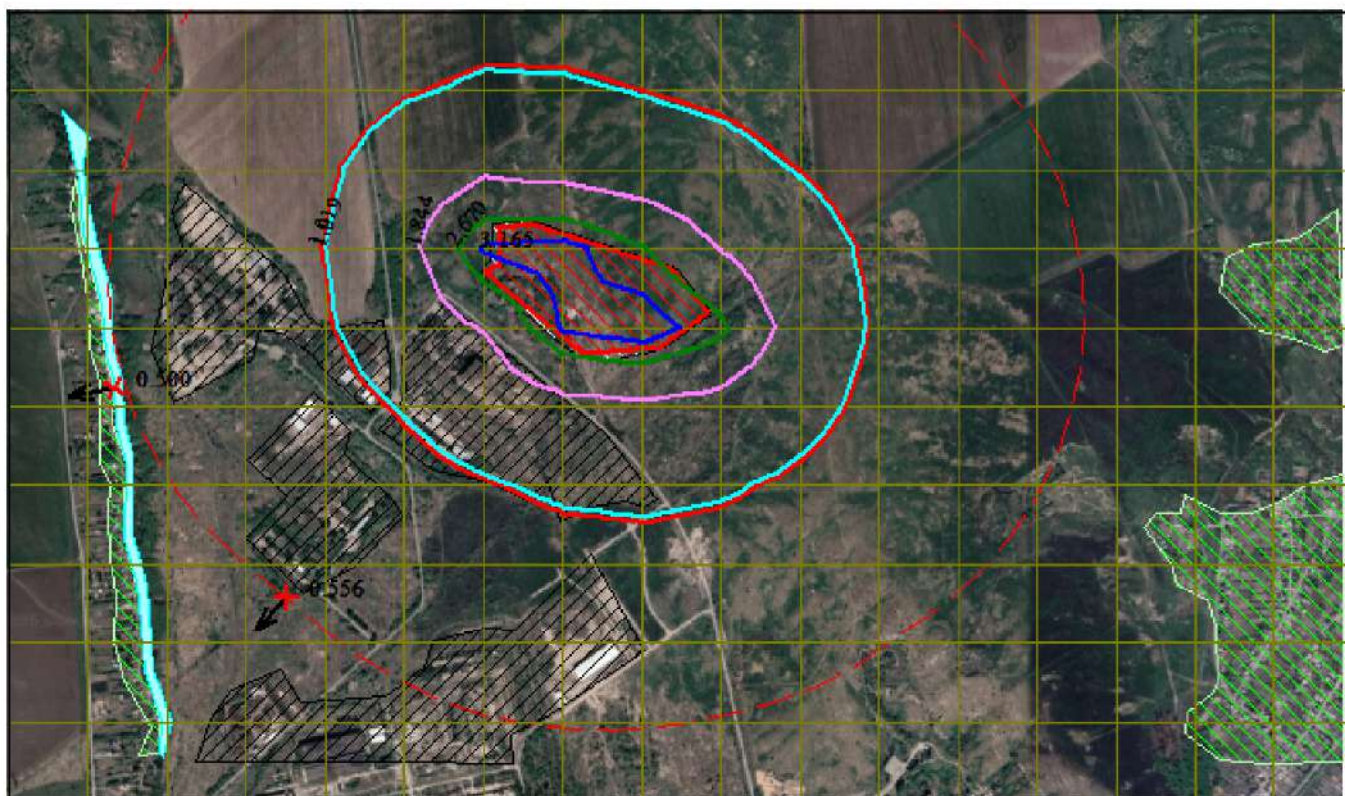


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

- 1.0 ПДК
- 1.019 ПДК
- 1.844 ПДК
- 2.670 ПДК
- 3.165 ПДК



Макс концентрация 3.495261 ПДК достигается в точке $x=532$ $y=-102$
 При опасном направлении 301° и опасной скорости ветра 0.52 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0003 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Эксплуатация Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

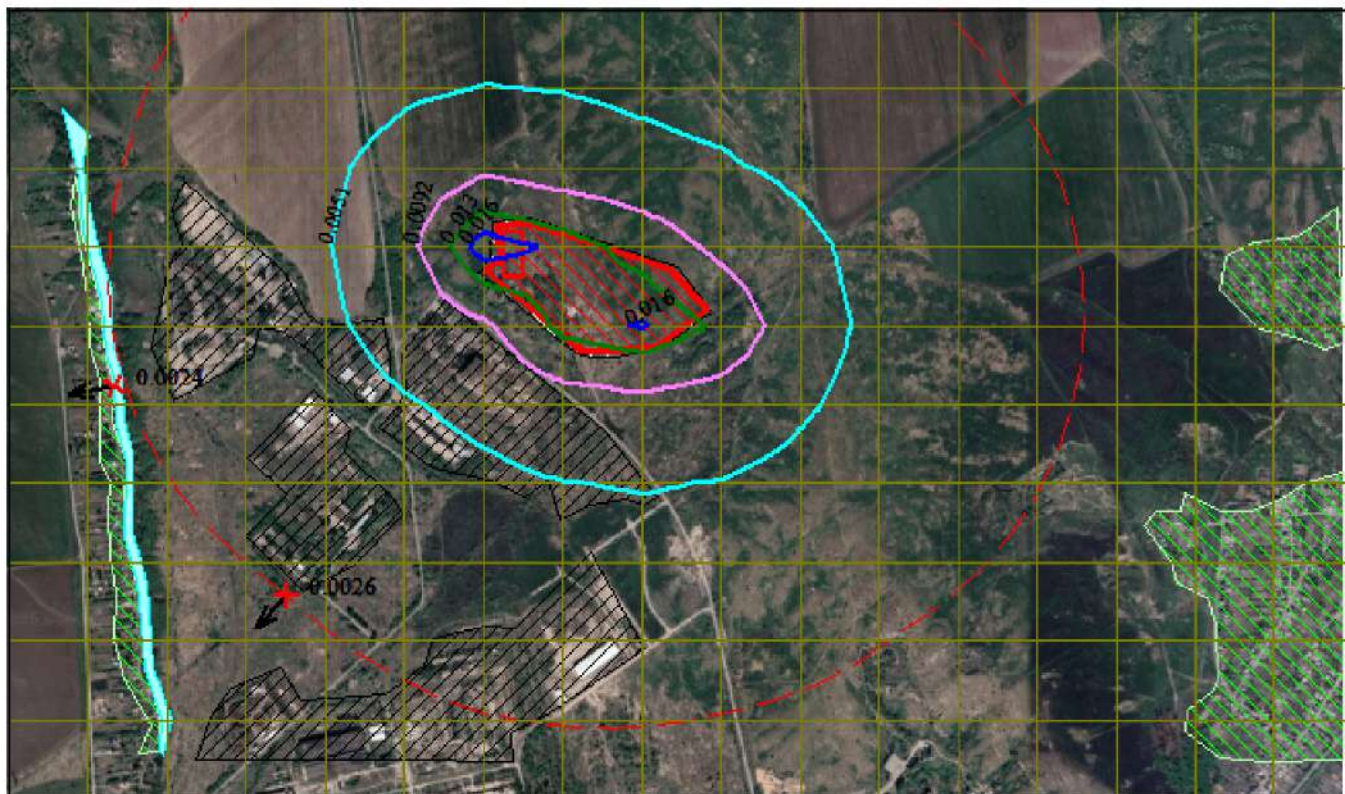


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.0051 ПДК
- 0.0092 ПДК
- 0.013 ПДК
- 0.016 ПДК



Макс концентрация 0.0175974 ПДК достигается в точке $x=106$ $y=111$
 При опасном направлении 109° и опасной скорости ветра 0.59 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0003 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Эксплуатация Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 2732 Керосин (654*)

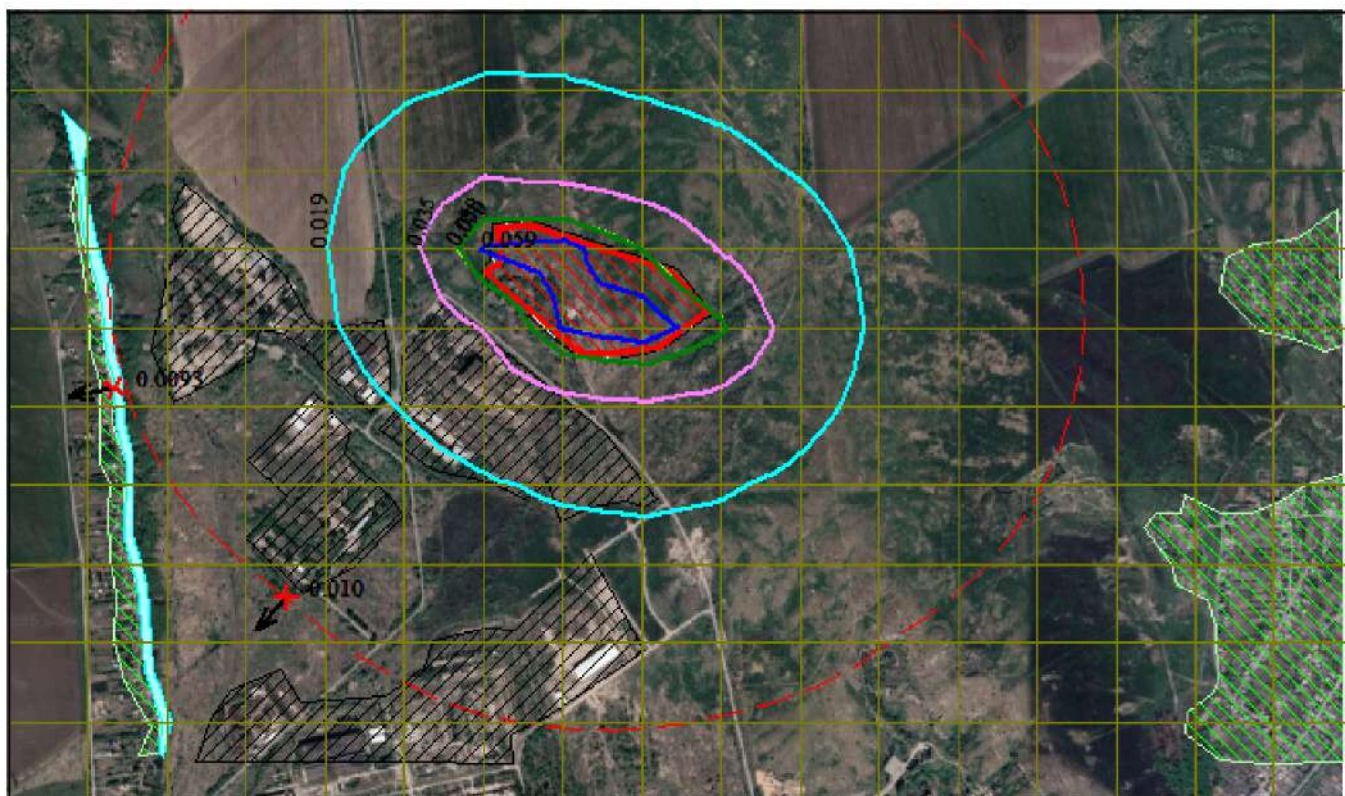


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.019 ПДК
- 0.035 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.059 ПДК



Макс концентрация 0.0655871 ПДК достигается в точке $x = 532$ $y = -102$
 При опасном направлении 301° и опасной скорости ветра 0.52 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0003 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Эксплуатация Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 2750 Сольвент нафта (1149*)

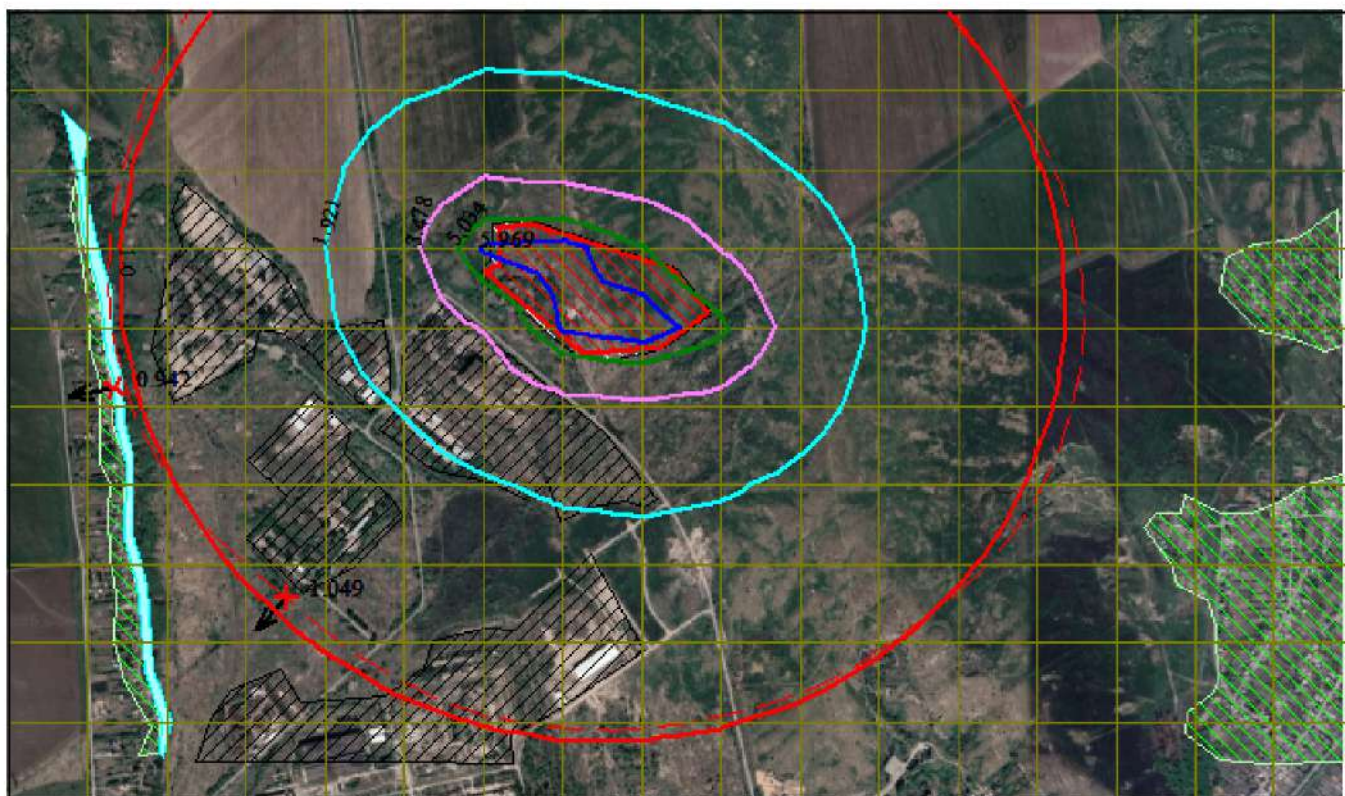


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

- 1.0 ПДК
- 1.921 ПДК
- 3.478 ПДК
- 5.034 ПДК
- 5.969 ПДК



Макс концентрация 6.5912647 ПДК достигается в точке $x=532$ $y=-102$
 При опасном направлении 301° и опасной скорости ветра 0.52 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0003 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Эксплуатация Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 2752 Уайт-спирит (1294*)

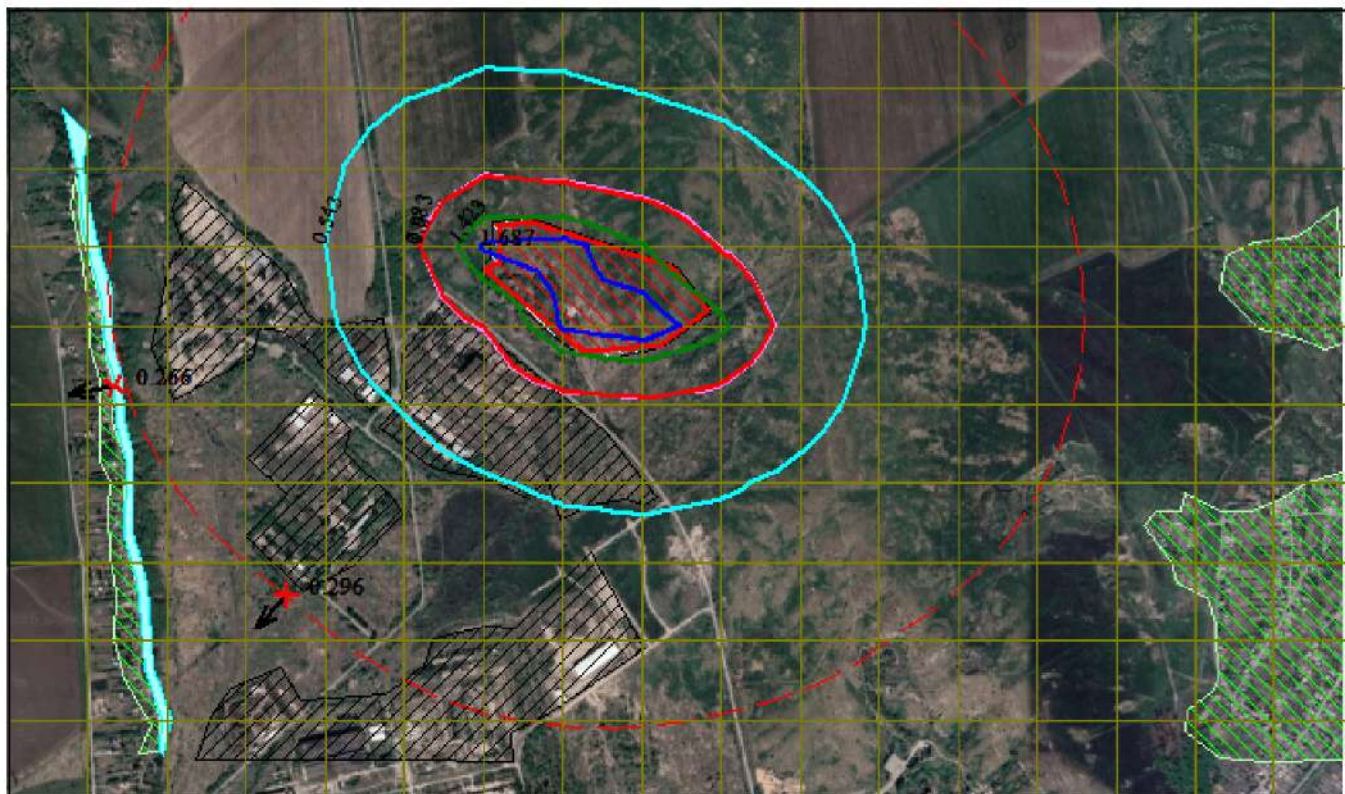


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01


Изолинии в долях ПДК

- 0.543 ПДК
- 0.983 ПДК
- 1.0 ПДК
- 1.423 ПДК
- 1.687 ПДК



Макс концентрация 1.8631788 ПДК достигается в точке $x = 532$ $y = -102$
 При опасном направлении 301° и опасной скорости ветра 0.52 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0003 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Эксплуатация Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 2754 Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель
 РПК-265П) (10)

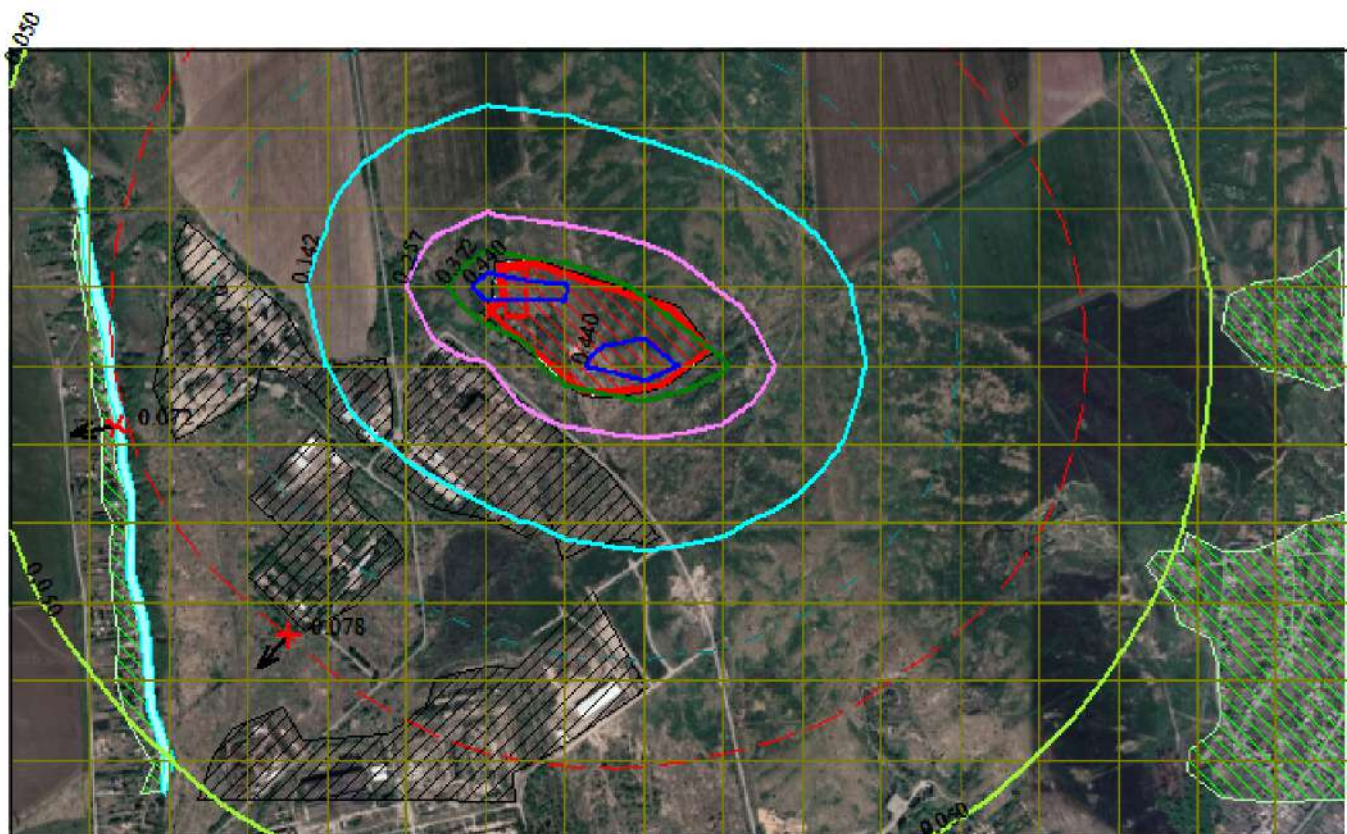


Условные обозначения:


- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01

Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.142 ПДК
- 0.257 ПДК
- 0.372 ПДК
- 0.440 ПДК




Макс концентрация 0.4862143 ПДК достигается в точке $x = 532$ $y = -102$
 При опасном направлении 299° и опасной скорости ветра 0.5 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на существующее положение.

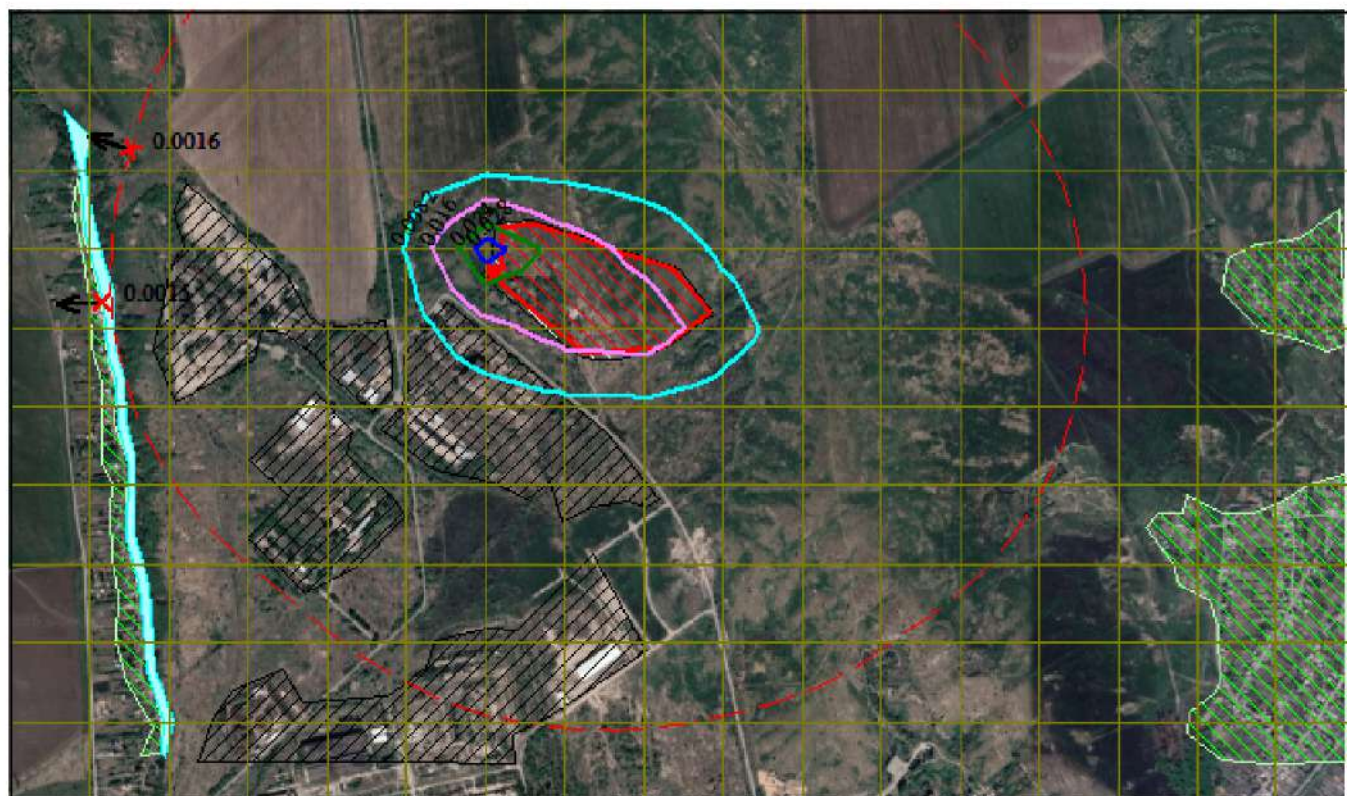

Изолинии в долях ПДК

- 0.0082 ПДК
0.016 ПДК
0.024 ПДК
0.028 ПДК




Макс концентрация 0.0313984 ПДК достигается в точке $x = 106$ $y = 111$
 При опасном направлении 156° и опасной скорости ветра 2.99 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск

Объект : 0003 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Эксплуатация Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

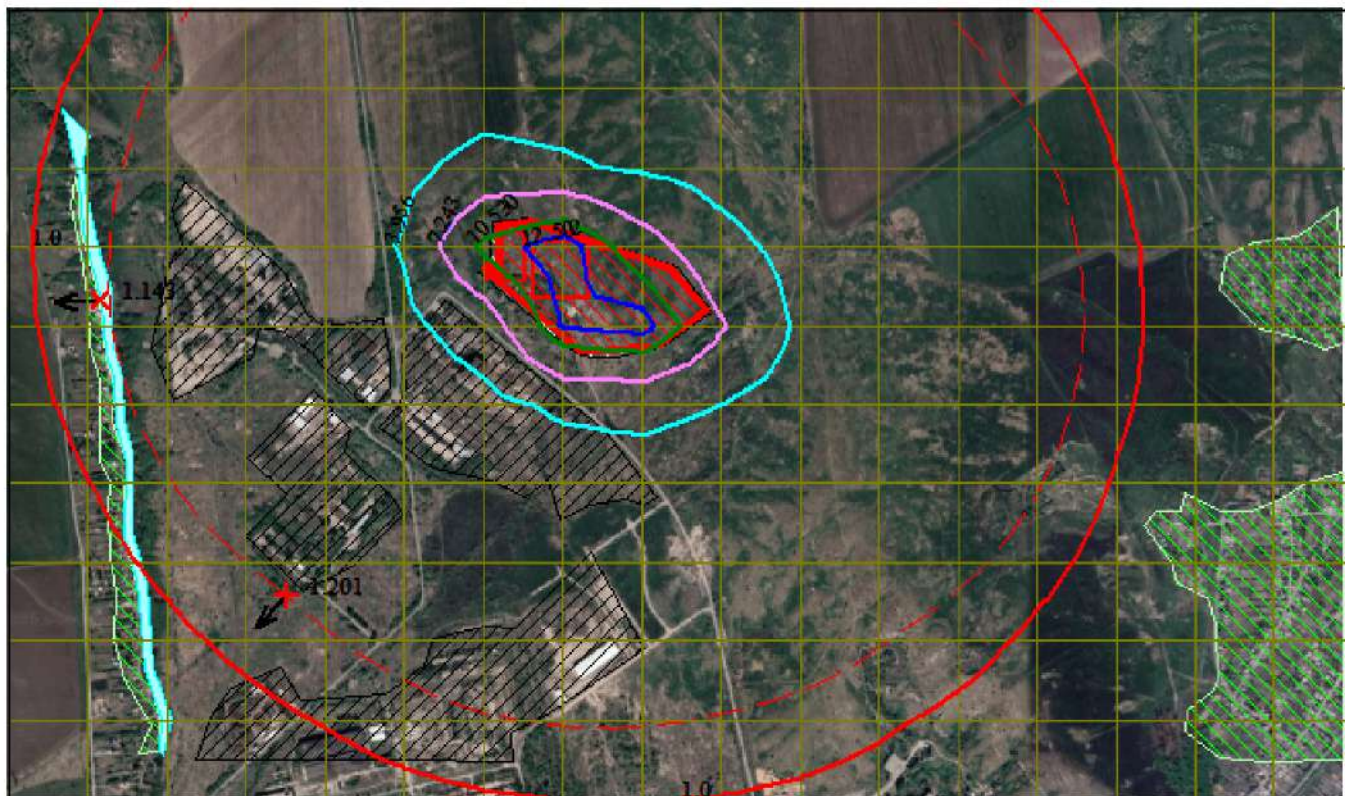


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01

Изолинии в долях ПДК

- 1.0 ПДК
- 3.956 ПДК
- 7.243 ПДК
- 10.530 ПДК
- 12.502 ПДК



Масштаб 1:20400


Макс концентрация 13.8173141 ПДК достигается в точке $x=319$ $y=111$
При опасном направлении 131° и опасной скорости ветра 0.53 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск

Объект : 0003 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Эксплуатация Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014

2909 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)

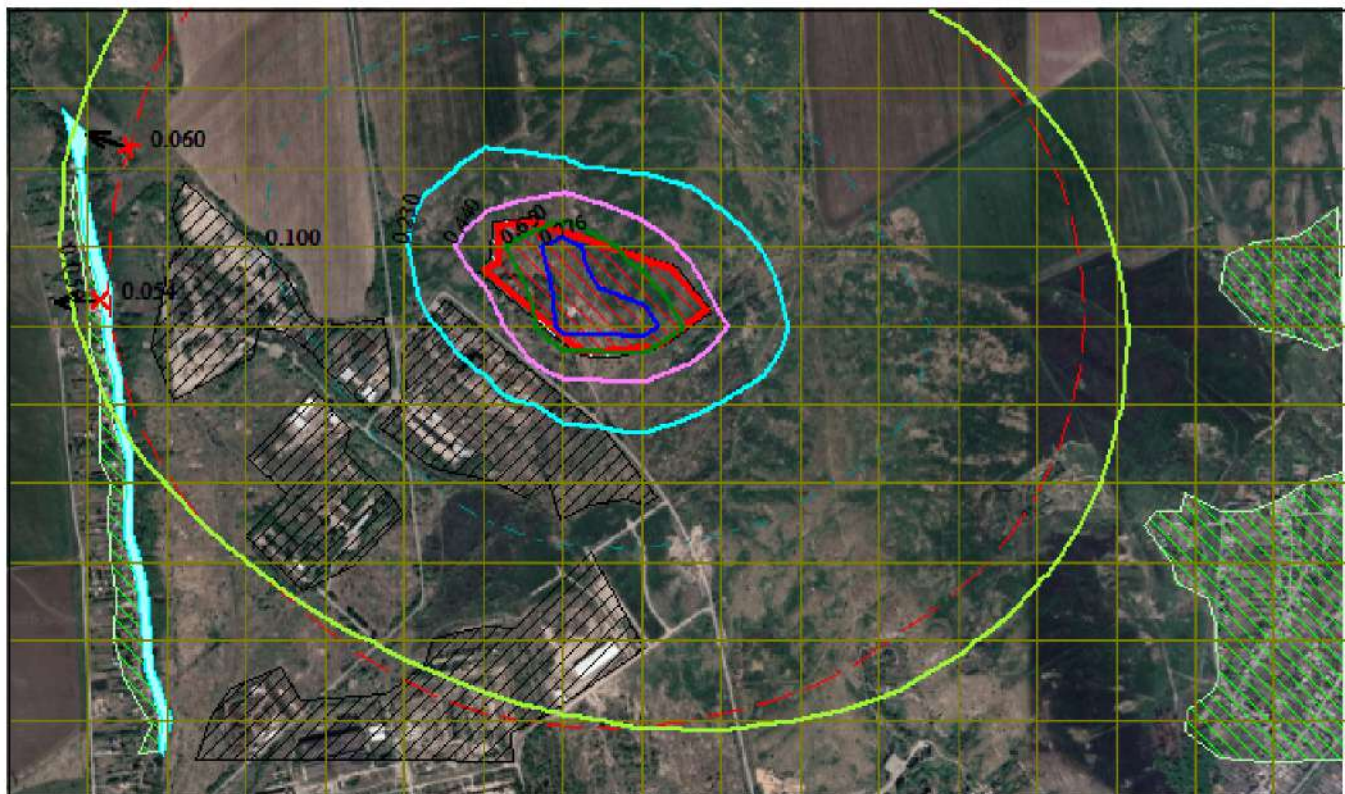


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.230 ПДК
- 0.440 ПДК
- 0.650 ПДК
- 0.776 ПДК



Макс концентрация 0.8602119 ПДК достигается в точке $x=532$ $y=-102$
При опасном направлении 302° и опасной скорости ветра 0.54 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
Расчёт на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0003 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Эксплуатация Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 2936 Пыль древесная (1039*)

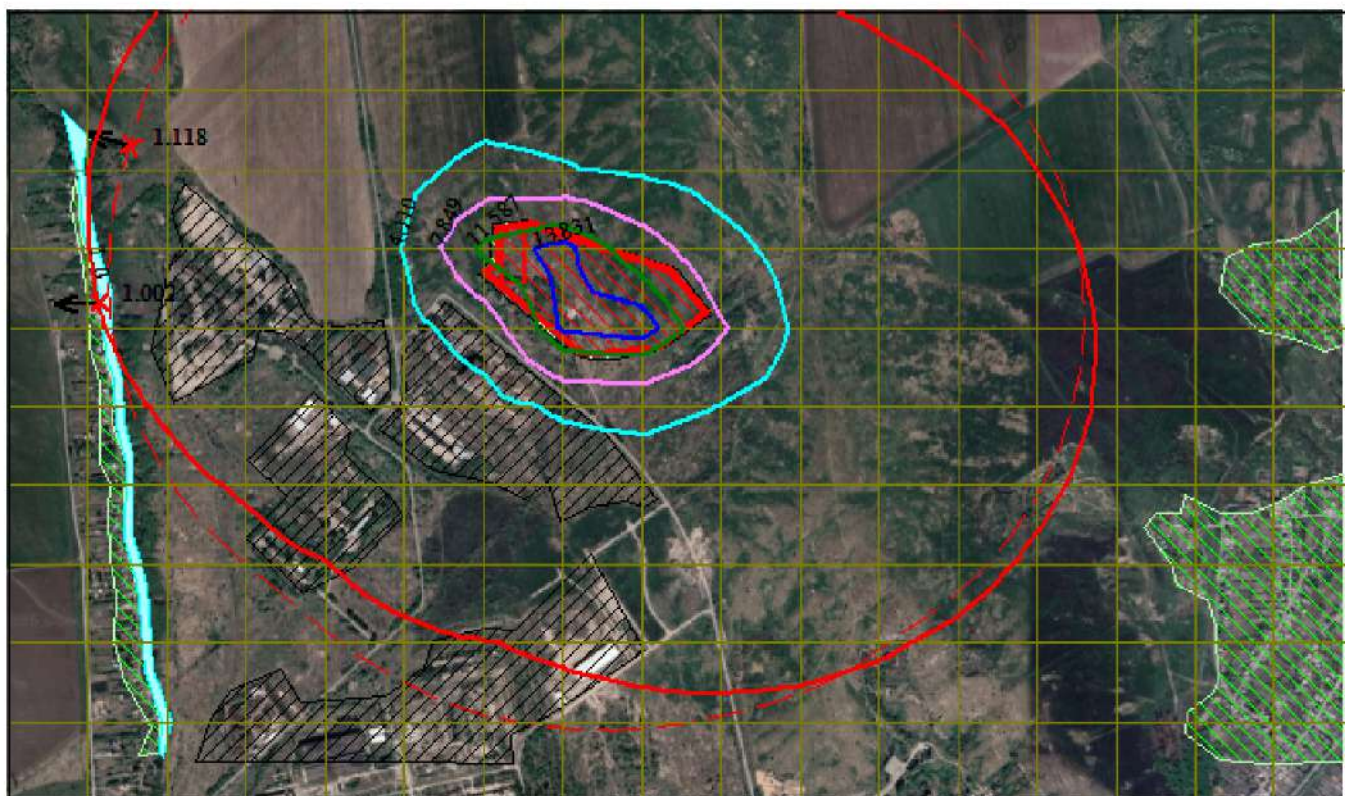


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

- 1.0 ПДК
- 4.110 ПДК
- 7.849 ПДК
- 11.587 ПДК
- 13.831 ПДК



Макс концентрация 15.3263216 ПДК достигается в точке $x=532$ $y=-102$
 При опасном направлении 301° и опасной скорости ветра 0.55 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0003 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Эксплуатация Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 2978 Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)

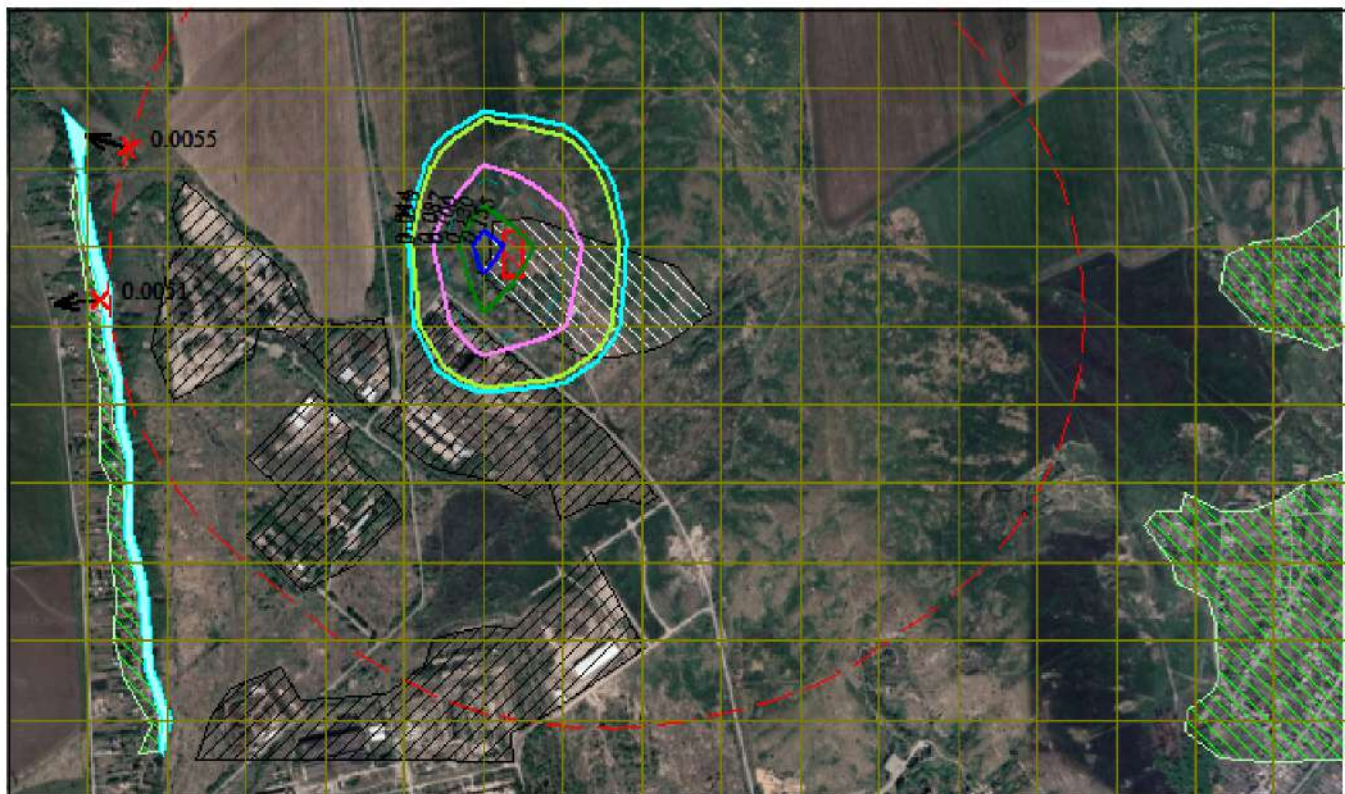


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.044 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.087 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.130 ПДК
- 0.155 ПДК



Макс концентрация 0.1725168 ПДК достигается в точке $x=106$ $y=111$
 При опасном направлении 95° и опасной скорости ветра 1 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0003 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Эксплуатация Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 6007 0301+0330

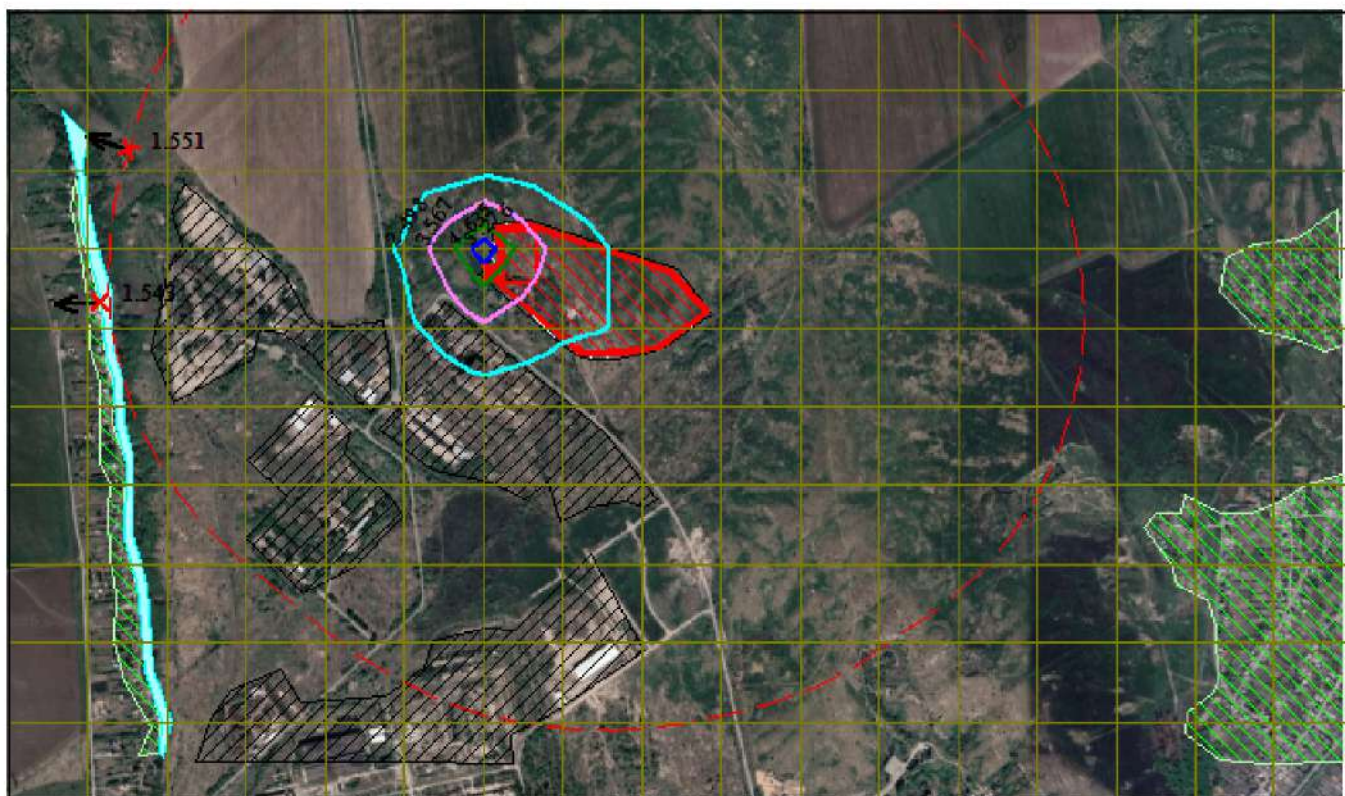


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

- 2.498 ПДК
- 3.567 ПДК
- 4.635 ПДК
- 5.276 ПДК



Макс концентрация 5.7038212 ПДК достигается в точке $x=106$ $y=111$
 При опасном направлении 163° и опасной скорости ветра 1.32 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0003 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Эксплуатация Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 6037 0333+1325

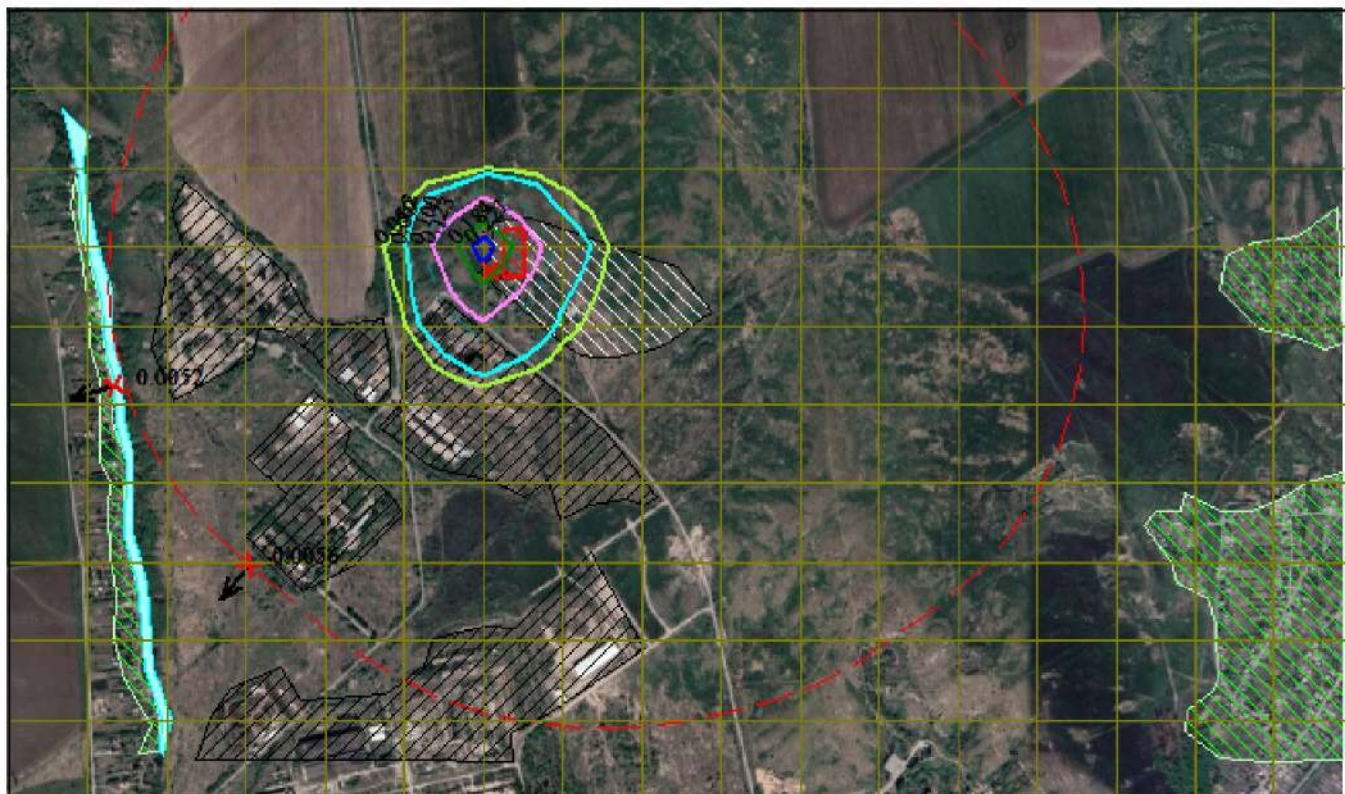


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.062 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.123 ПДК
- 0.184 ПДК
- 0.221 ПДК



Макс концентрация 0.2453669 ПДК достигается в точке $x=106$ $y=111$
 При опасном направлении 164° и опасной скорости ветра 1.34 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0003 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Эксплуатация Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 6041 0330+0342

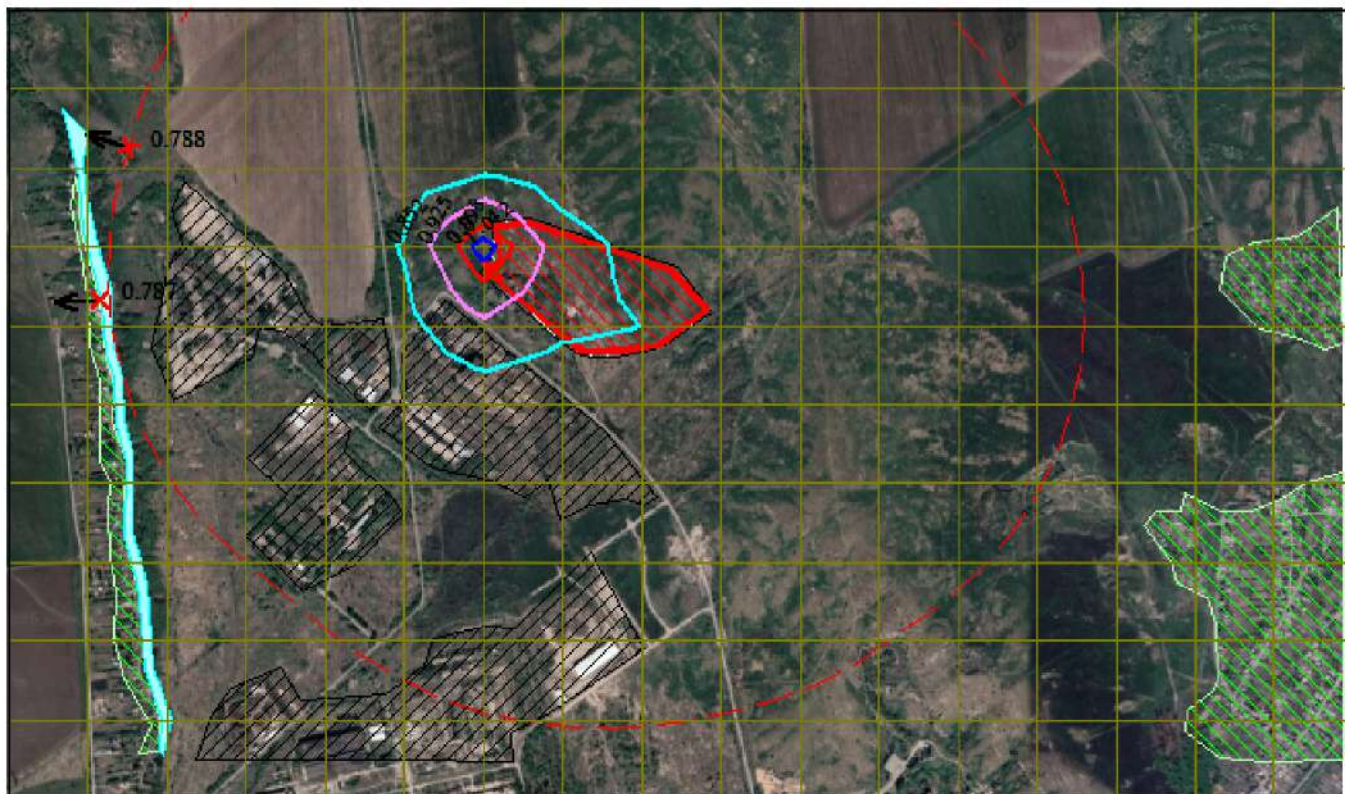


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.852 ПДК
- 0.925 ПДК
- 0.998 ПДК
- 1.0 ПДК
- 1.042 ПДК



Макс концентрация 1.0709599 ПДК достигается в точке $x=106$ $y=111$
 При опасном направлении 162° и опасной скорости ветра 1.25 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0003 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Эксплуатация Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 6042 0322+0330

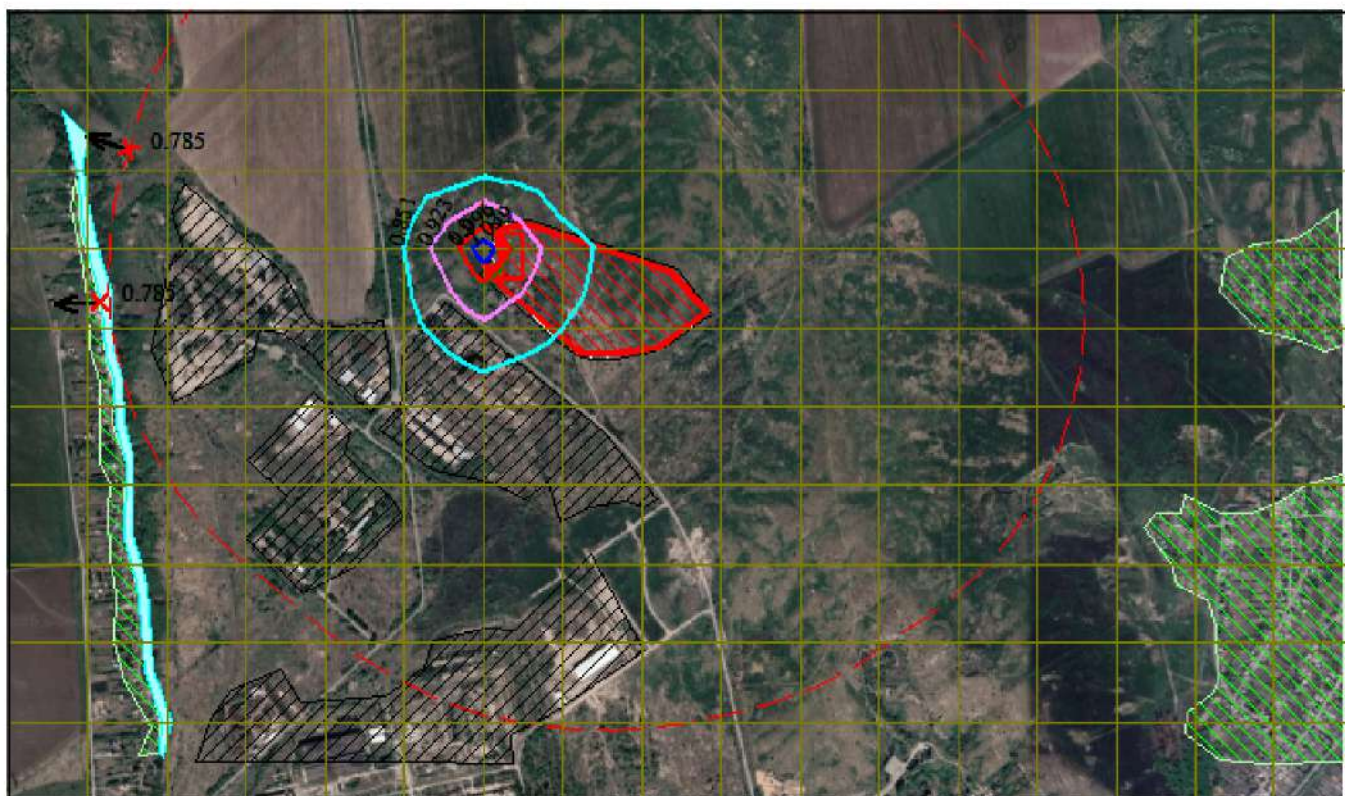


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.851 ПДК
- 0.923 ПДК
- 0.996 ПДК
- 1.0 ПДК
- 1.039 ПДК



Макс концентрация 1.0682082 ПДК достигается в точке $x=106$ $y=111$
 При опасном направлении 162° и опасной скорости ветра 1.26 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0003 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Эксплуатация Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 6044 0330+0333

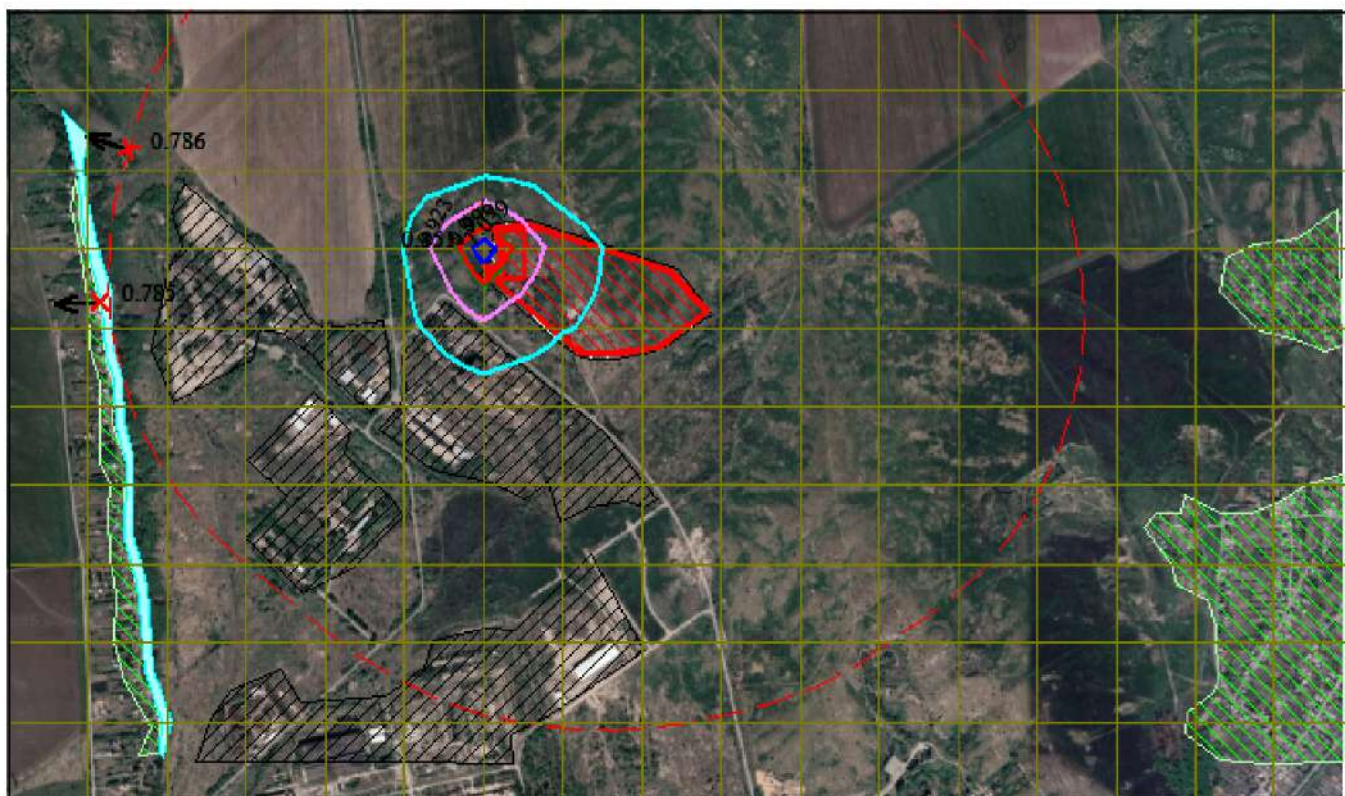


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.851 ПДК
- 0.923 ПДК
- 0.996 ПДК
- 1.0 ПДК
- 1.039 ПДК



Макс концентрация 1.0684431 ПДК достигается в точке $x=106$ $y=111$
 При опасном направлении 162° и опасной скорости ветра 1.26 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 008 г. Усть-Каменогорск
 Объект : 0003 ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Эксплуатация Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 6359 0342+0344

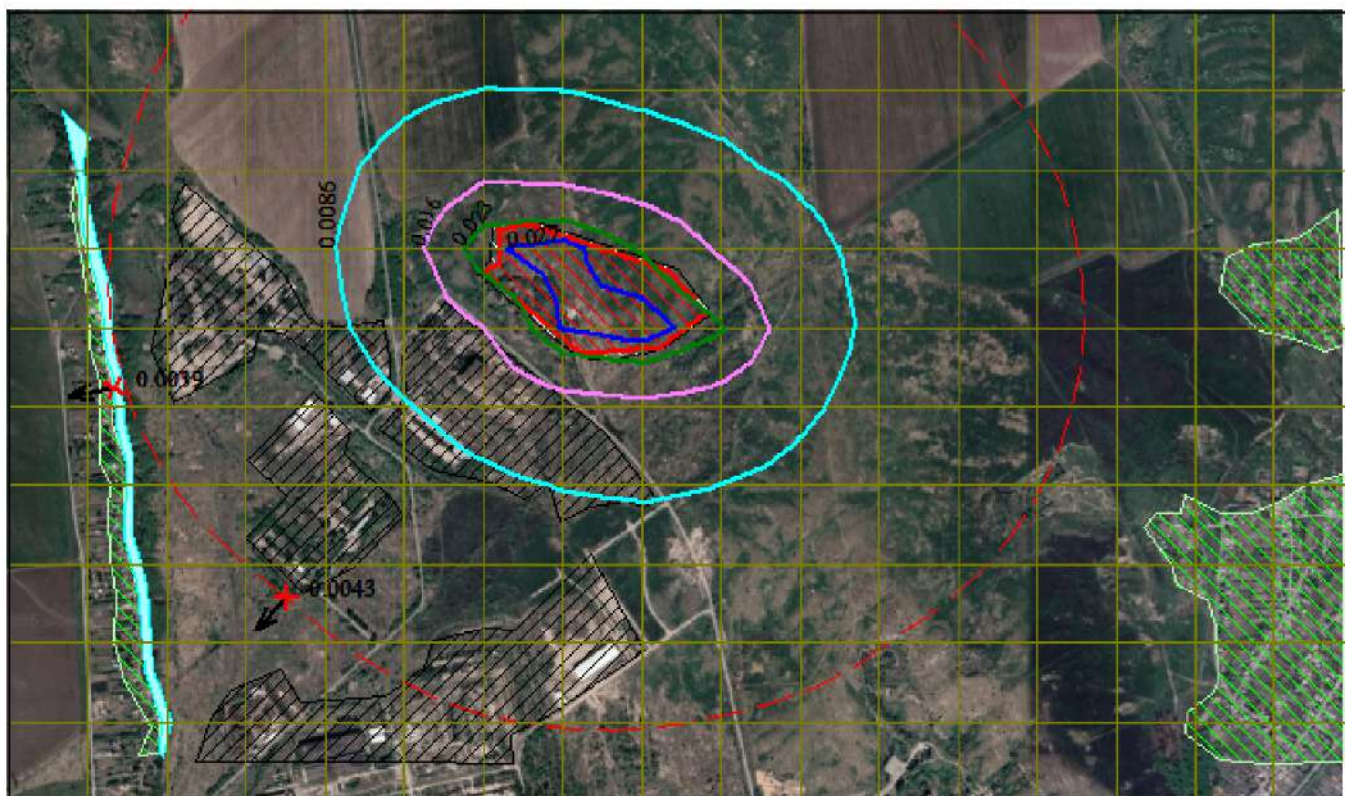


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Жилые зоны, группа N 03
- Водные объекты
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01

Изолинии в долях ПДК

- 0.0086 ПДК
- 0.016 ПДК
- 0.023 ПДК
- 0.027 ПДК



Макс концентрация 0.0298349 ПДК достигается в точке $x = 532$ $y = -102$
 При опасном направлении 300° и опасной скорости ветра 0.53 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 3621 м, высота 2130 м,
 шаг расчетной сетки 213 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на существующее положение.