

"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану комитетінің Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану жөніндегі Жайық-Каспий бассейндік инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі



Республиканское государственное учреждение "Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

Қазақстан Республикасы 010000, Атырау қ., Абай көшесі 10А

Республика Казахстан 010000, г.Атырау, улица Абая 10А

27.07.2026 №ЗТ-2026-03077616

Атырауский филиал товарищества с ограниченной ответственностью "КМГ Инжиниринг"

На №ЗТ-2026-03077616 от 17 июля 2026 года


РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использованию водных ресурсов» (далее-Инспекция (далее Инспекция) на запрос Атырауского филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» подготовленный на основании договора, заключенного с ТОО «Казахтуркмунай» (далее – Заказчик), о предоставлении сведений по проектам «Дополнение к проекту разработки месторождения Лактыбай и месторождение Каратобе Южное», сообщает следующее. Согласно представленным координатам, рассматриваемые участки месторождений Лактыбай и Каратобе Южное расположены за пределами водоохранной зоны и водоохранной полосы. Ближайшим поверхностным водным объектом к месторождению Лактыбай является река Эмба (Жем), расположенная на расстоянии примерно 18-20 км от границы участка. Ближайшим поверхностным водным объектом к месторождению Каратобе Южное является река Эмба (Жем), расположенная на расстоянии примерно 1,8 км от границы участка. В соответствии с Постановлением Акимата Актюбинской области за №309 от 15.10.2010 года «Об установлении водоохранных зон и полос рек Эмба, Сагиз, Темир и их притокам» ширина водоохранной полосы составляет 50 метров, а ширина водоохранной зоны 500 метров от уреза среднесноголетнего уровня воды. В соответствии с частью 1 статьи 91 Административного Процессуального Кодекса РК (далее-Кодекс), в случае несогласия с ответом Инспекции, Вы праве обжаловать его вышестоящем органе, а далее обратиться суд. В соответствии пункта 2 статьи 89 Кодекса ответ на запрос подготовлен на языке обращения.

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процессуально-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Инпекция басшысының орынбасары

ОТЕГАЛИЕВ КАНАТ БОЛАТОВИЧ

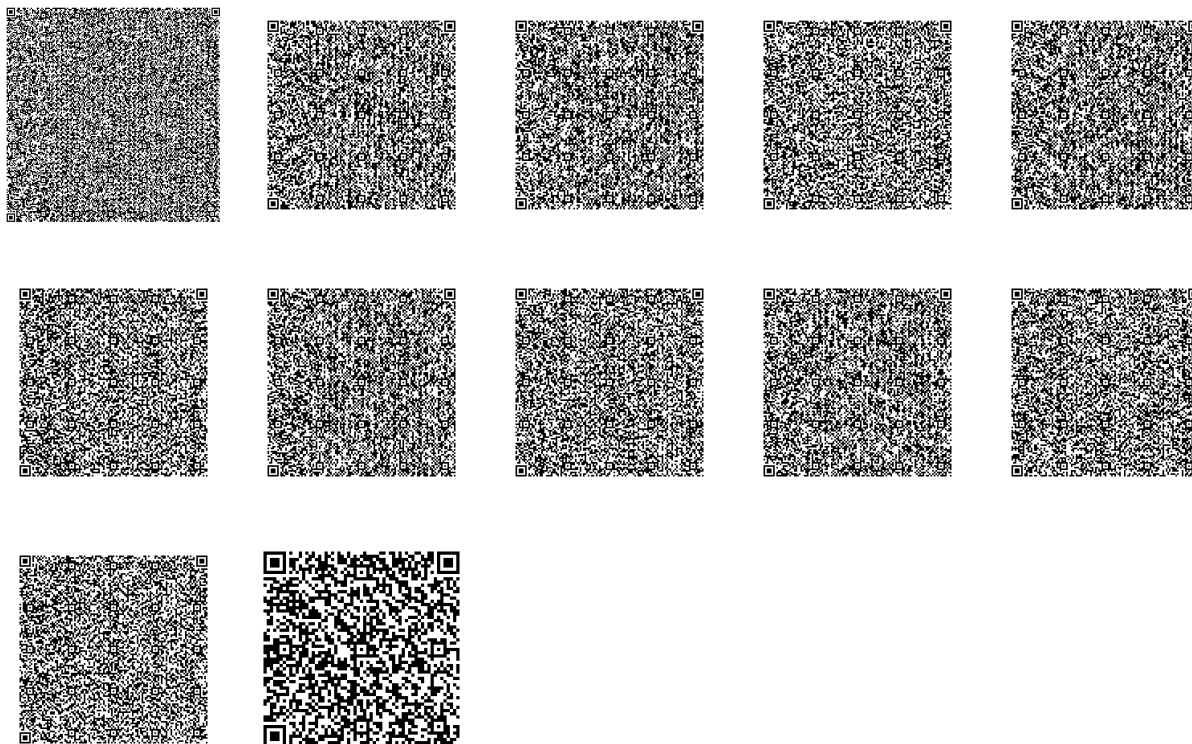

Орындаушы

ЖҮРГЕНБАЙ МИРАС АМАНҒОСҰЛЫ

тел.:

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 2026 жылғы 9 қаңтардағы N255-VIII Заңының 62-бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 ЗРК от 9 января 2026 года N255-VIII Цифрового Кодекса Республики Казахстан, равнозначен документу на бумажном носителе.

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.