

Приложение 12.2

Карты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

Алматинская область

Енбекшиказахский р-он АО

Разъезд Екпенды

карта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (I) - раз.Екпинды. Лето. Строительство [02.11.2025 12:49 - 02.11.2025 12:50] „ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0328 (Углерод (Сажа))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

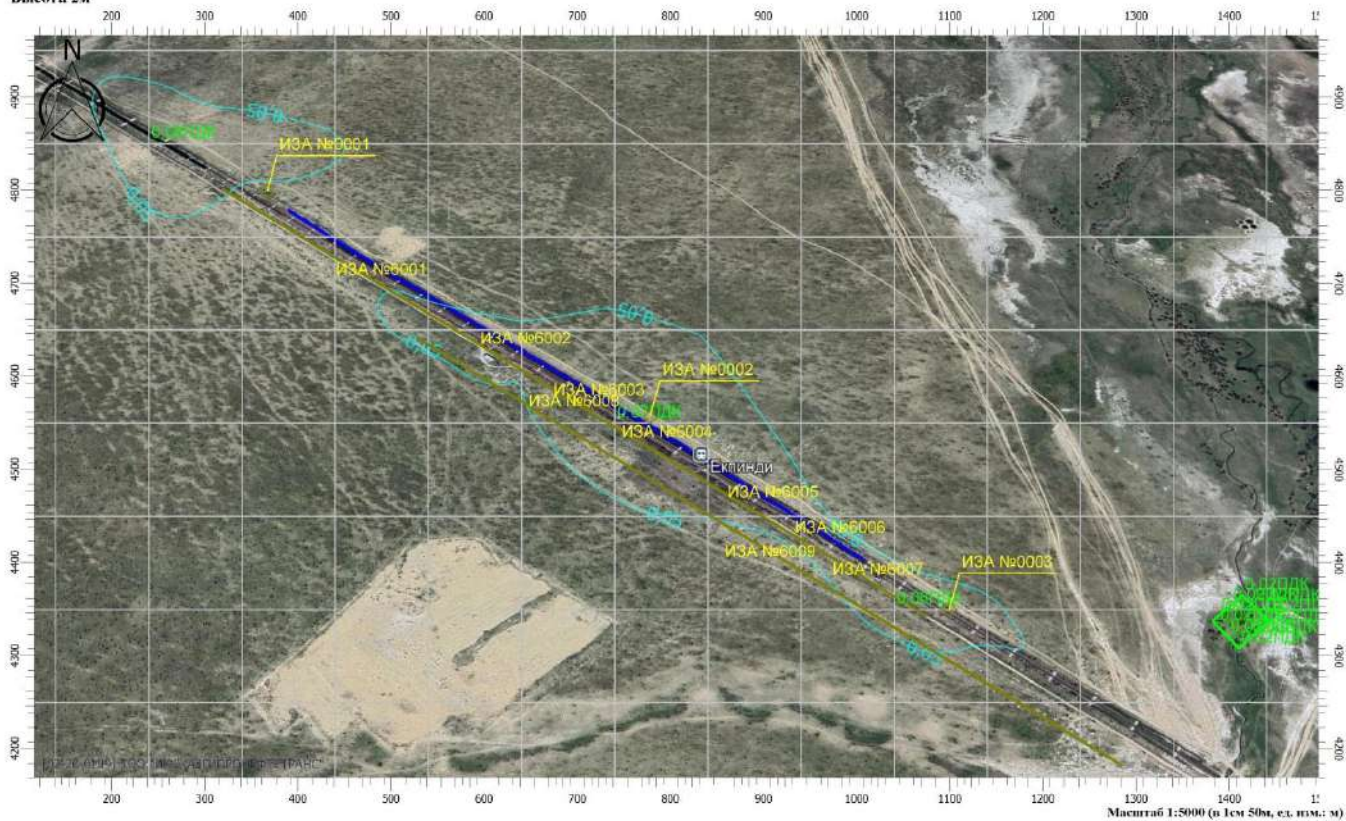

карта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (I) - раз.Екпинды. Лето. Строительство [02.11.2025 12:49 - 02.11.2025 12:50] „ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2908 (Пыль неорганическая: 70-20% SiO₂)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

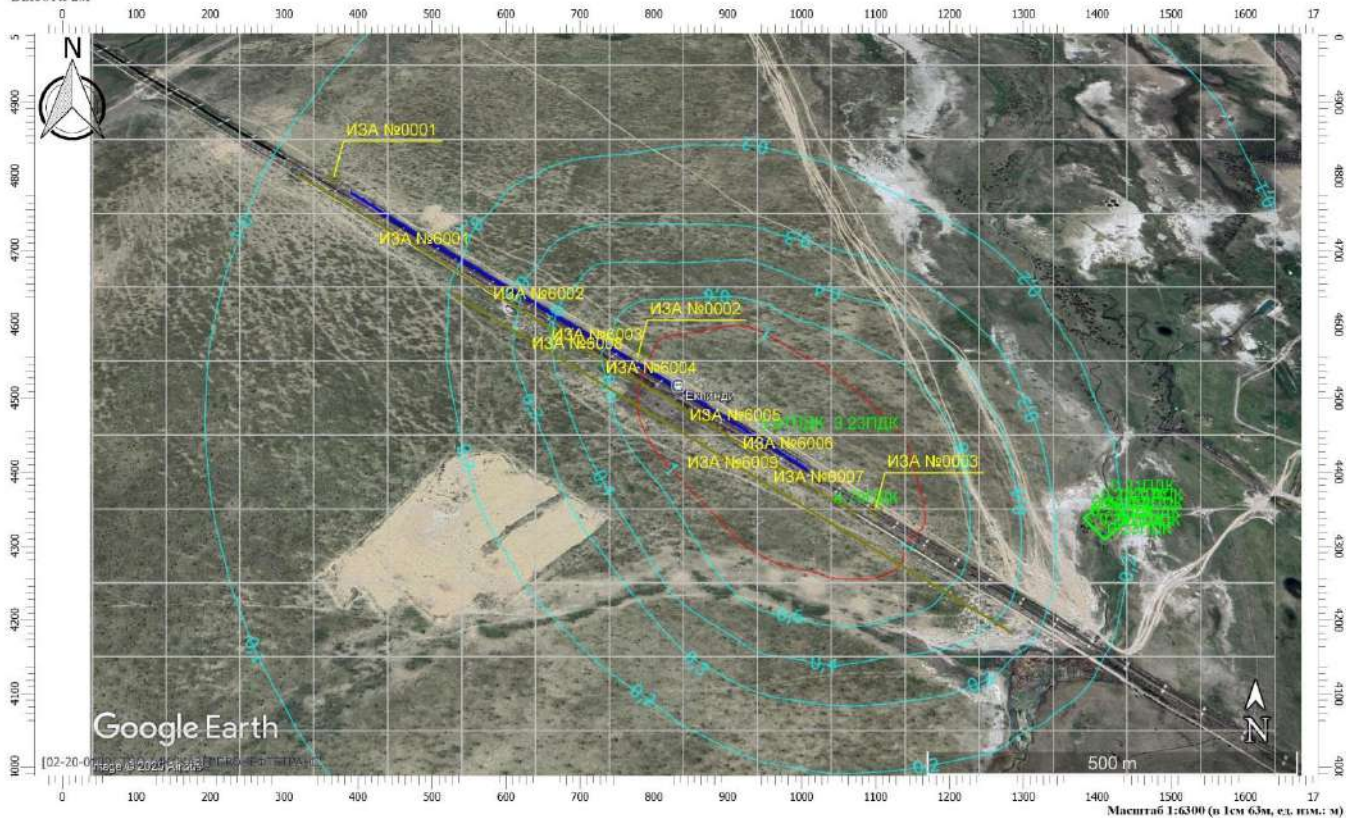

карта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтыньколь-ст.Жетыген (I) - раз.Екпиды. Лето. Строительство [02.11.2025 12:49 - 02.11.2025 12:50] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2909 (Пыль неорганическая: до 20% SiO₂)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

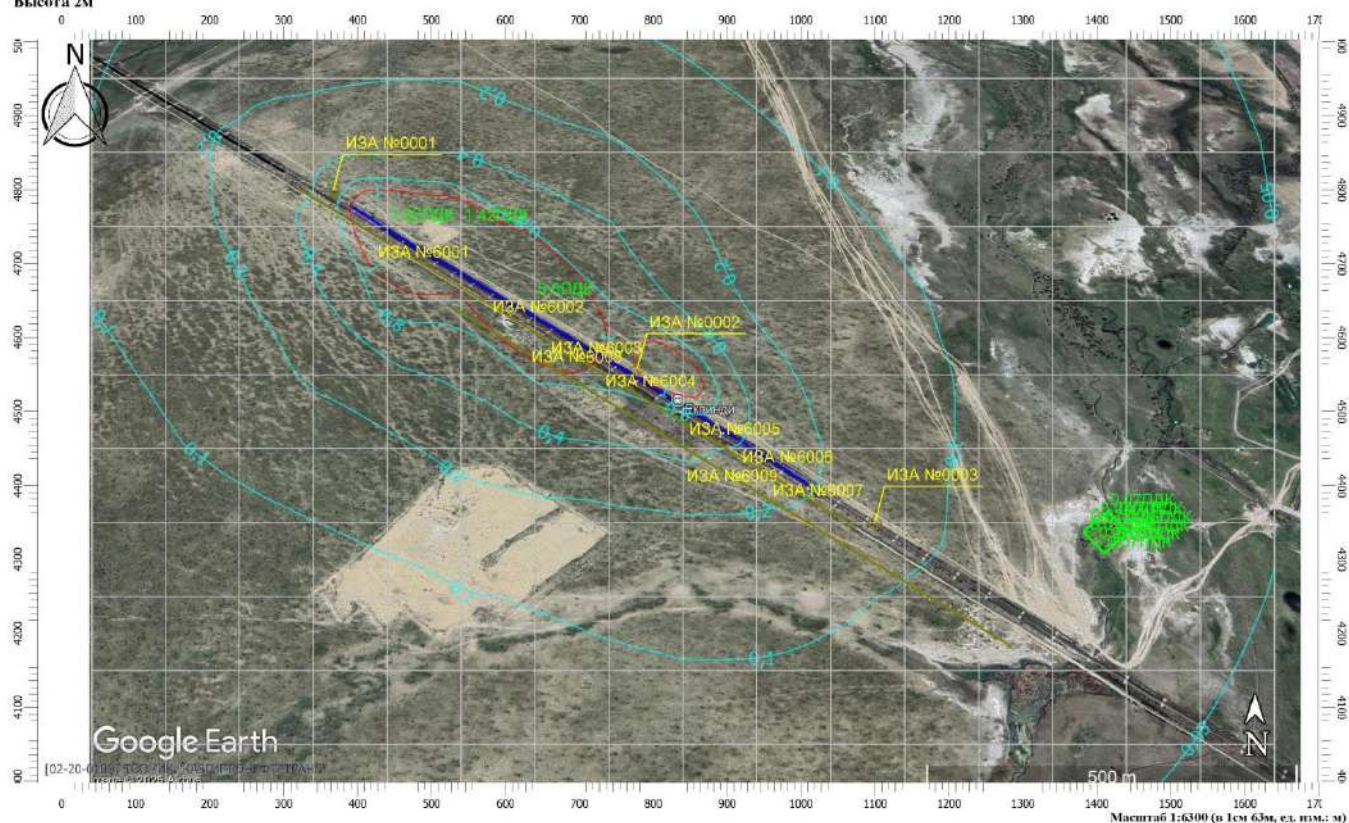

карта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтыньколь-ст.Жетыген (I) - раз.Екпиды. Лето. Строительство [02.11.2025 12:49 - 02.11.2025 12:50] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6046 (Углерода оксид и пыль цементного производства)


Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

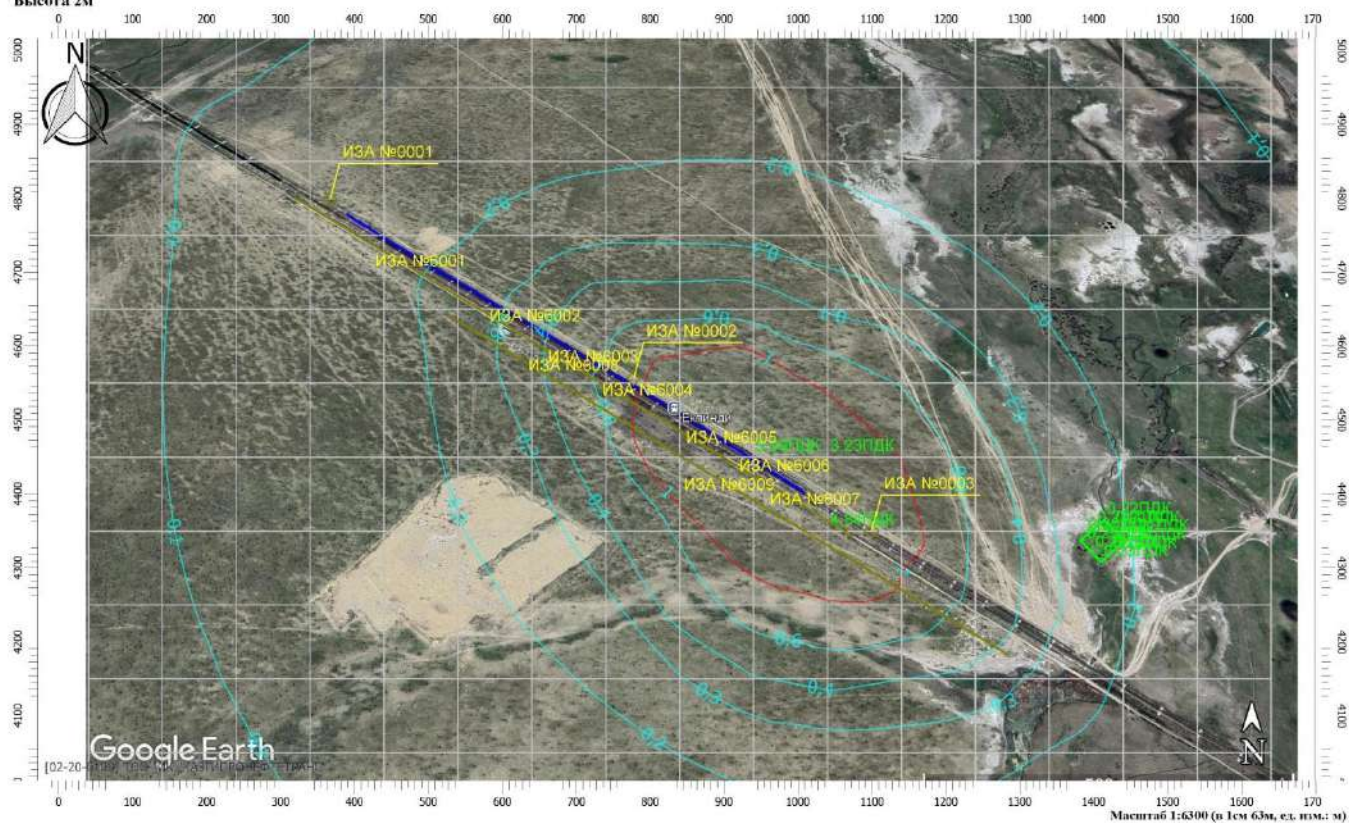


карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтыньколь-ст.Жетыген (I) - раз.Екпиды. Лето. Строительство [02.11.2025 12:49 - 02.11.2025 12:50] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м

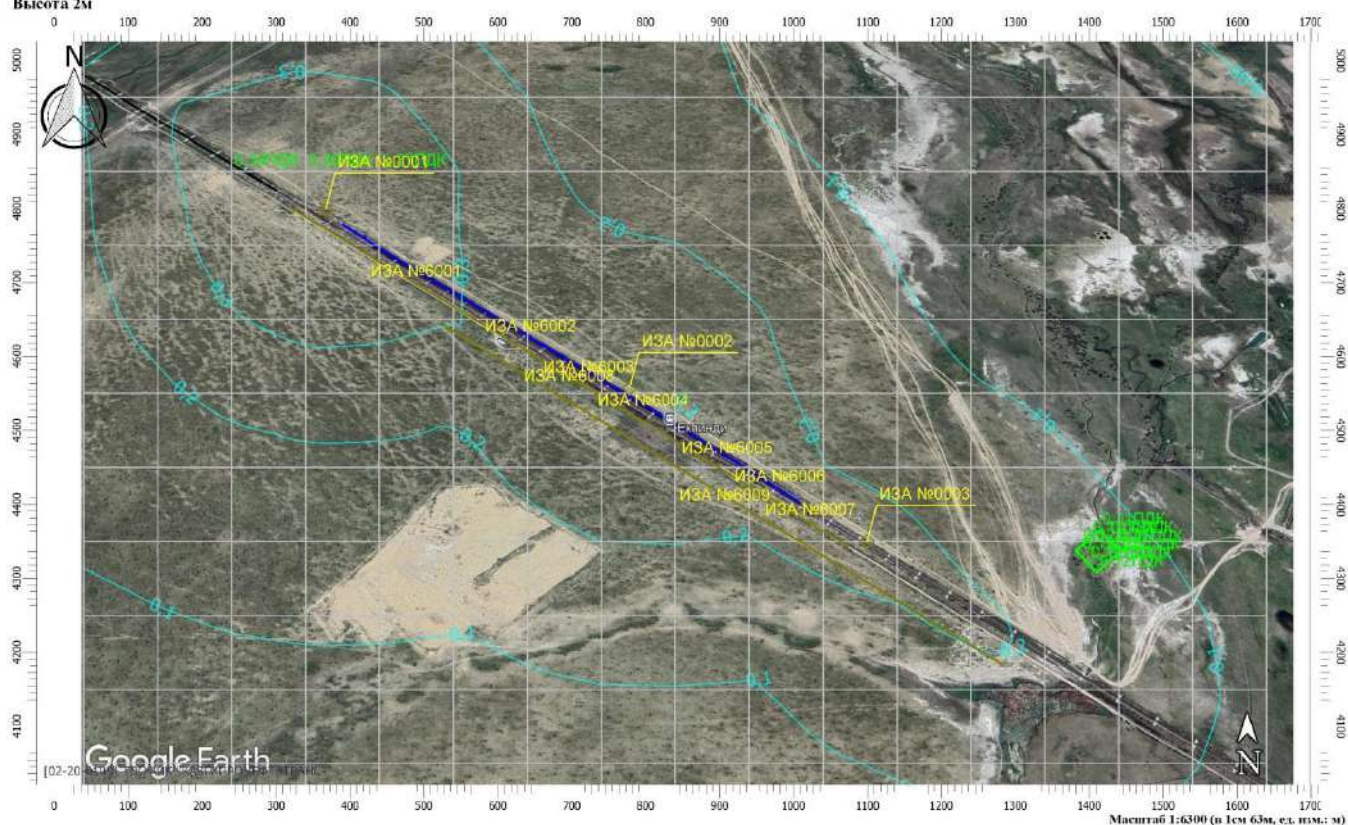


карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтыньколь-ст.Жетыген (I) - раз.Екпиды. Лето. Строительство [02.11.2025 12:49 - 02.11.2025 12:50] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 0301 (Азота диоксид)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м

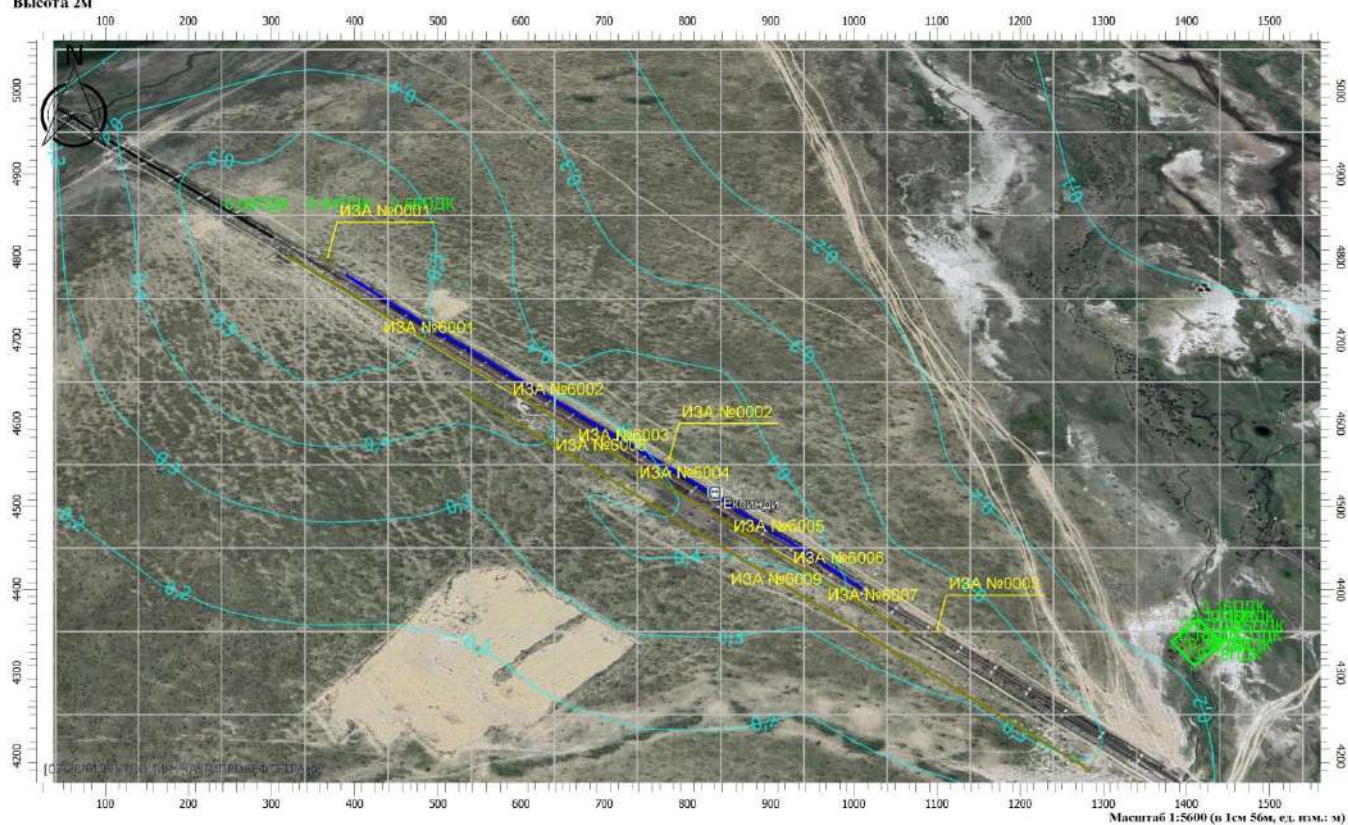


2. Разъезд 1

Карта рассеивания
Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетымен (I) - Разъезд 1, Лето, Строительство [28.10.2025 19:45 - 28.10.2025 19:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1042 (Бутил-Т-ол)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

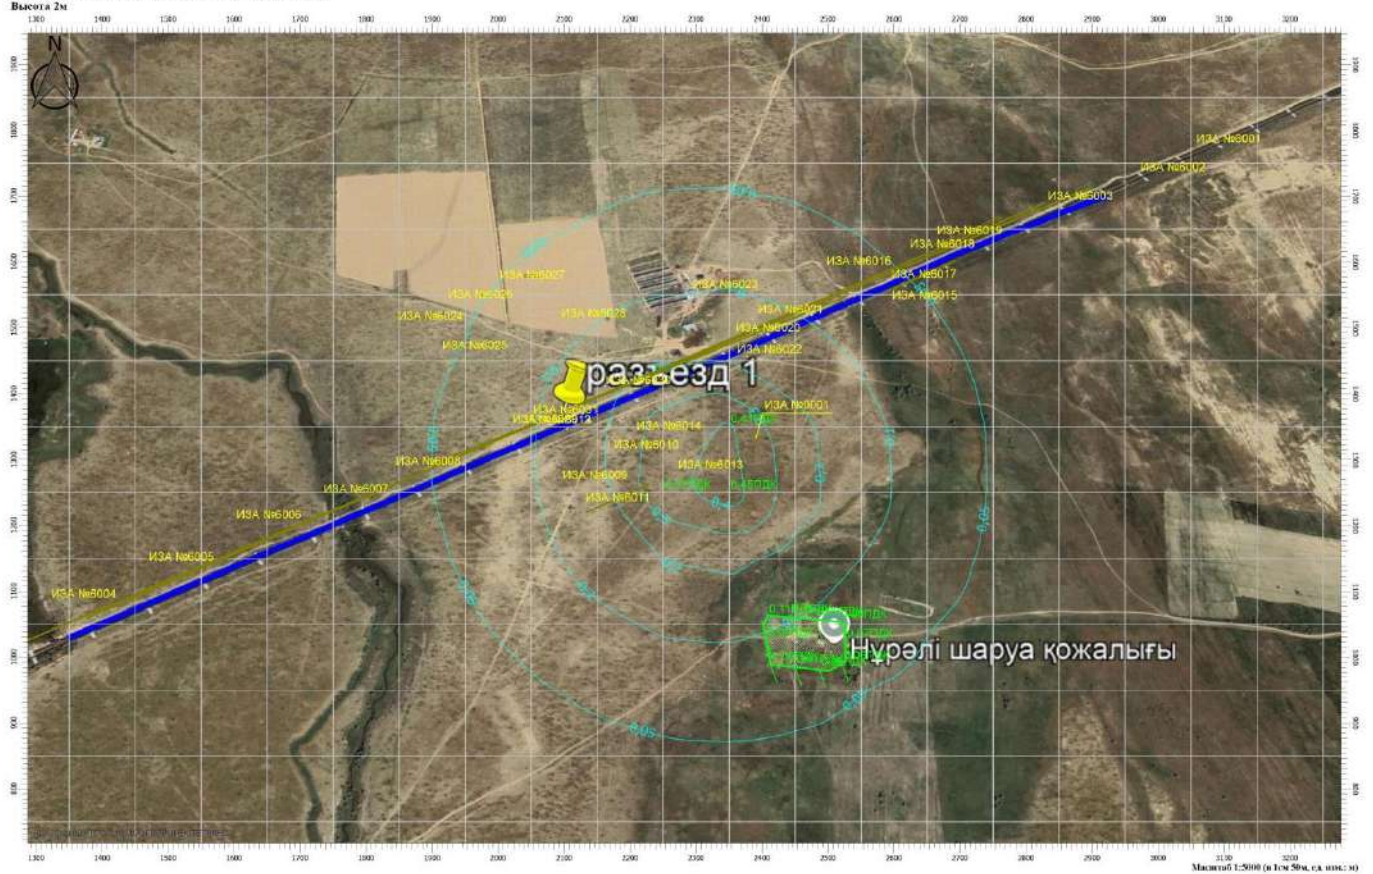

Карта рассеивания
Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетымен (I) - Разъезд 1, Лето, Строительство [28.10.2025 19:45 - 28.10.2025 19:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1210 (Бутилацетат)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

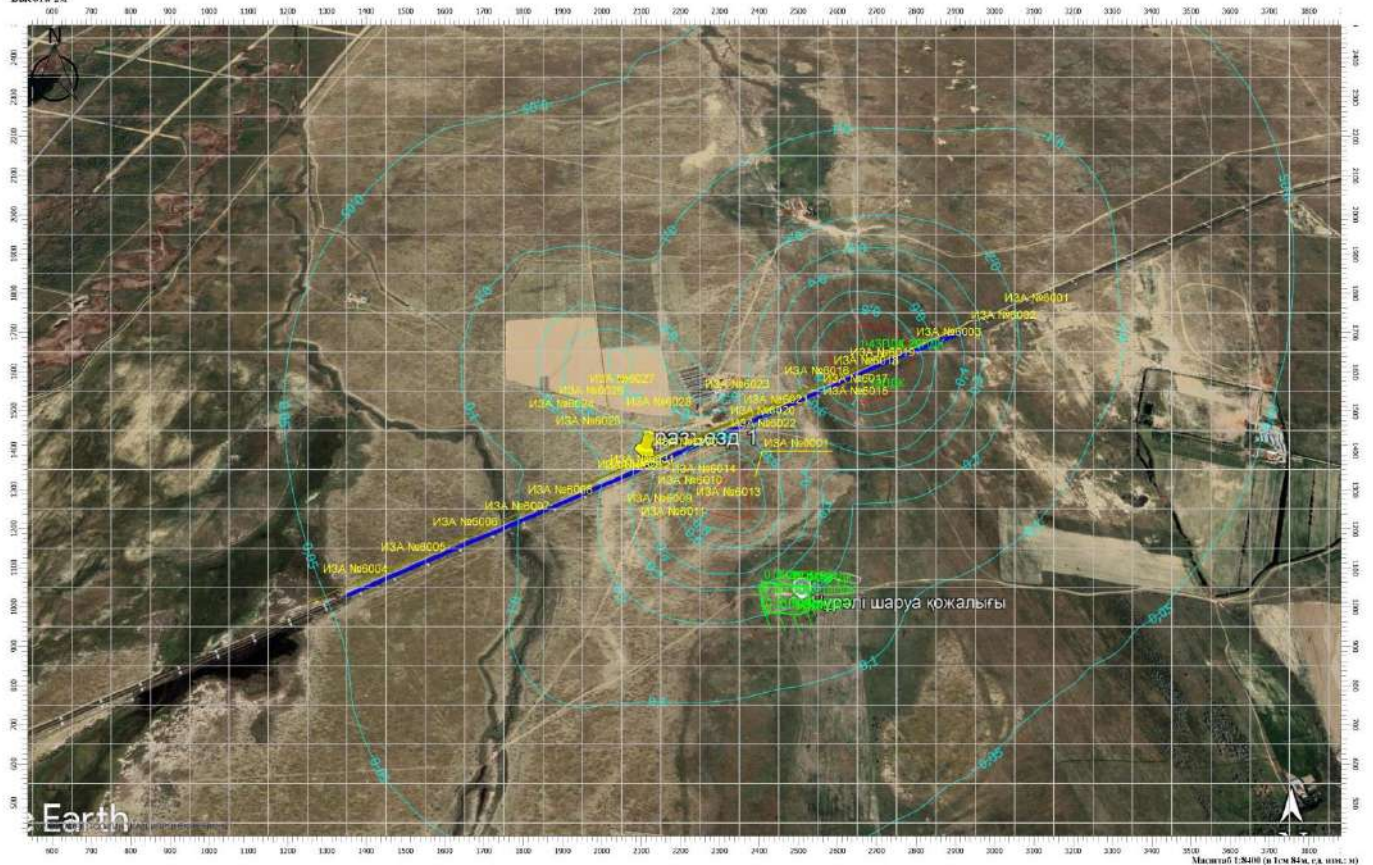


Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетымен (1) - Разъезд 1, Лето, Строительство [28.10.2025 19:45 - 28.10.2025 19:46] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 1401 (Пропан-2-он)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м



Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетымен (1) - Разъезд 1, Лето, Строительство [28.10.2025 19:45 - 28.10.2025 19:46] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 1411 (Дихлорэтанол)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м

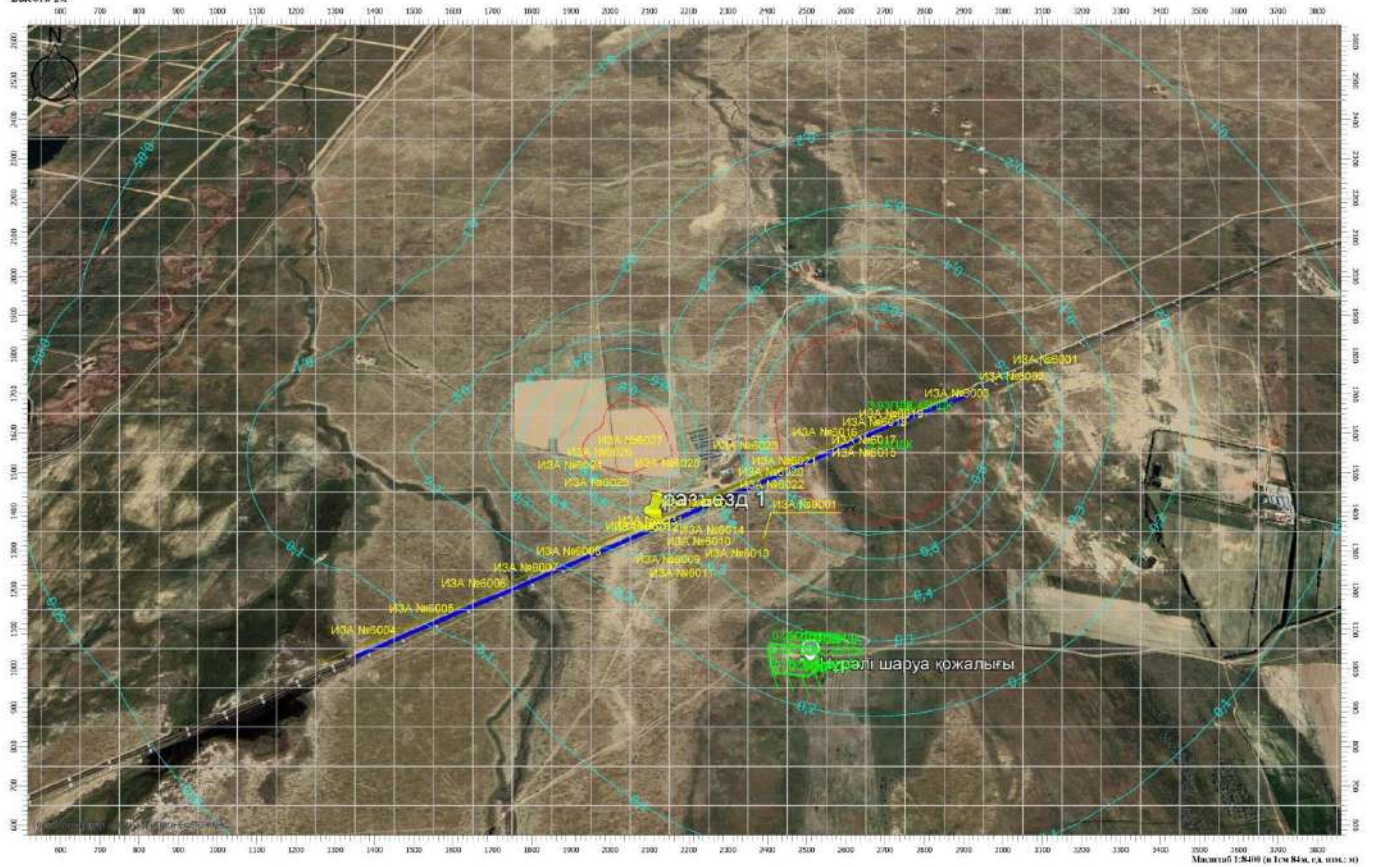

Карта рассевания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынкуль-ст.Жетысай (1) - Районд. 1. Лето. Строительство [28.10.2025 19:45 - 28.10.2025 19:46] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по вешам

Код расчета: 2759 (Сольент нефтя)

Параметры: Концентрация вредного вещества (в л/м³ ПДК)

Высота 2м



Карта рассевания
 Вариант расчета: модернизация ст.Алтынкуль-ст.Жетыяны (1) - Райезд 1. Лето. Строительство [28.10.2025 19:45 - 28.10.2025 19:46] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по вешамтам
 Код расчета: 2752 (Найт-спирит)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м



Карта расселения

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынск-ст.Жетыген (1) - Разъезд 1. Лето. Строительство [28.10.2025 19:45 - 28.10.2025 19:46] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2754 (Алканы C12-C19 (в пересчете на C1))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Карта расселения

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2902 (Взвешенные вещества)
Параметр: Концентрация взвешенных веществ (в долях ПДК)

Карта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетымен (1) - Разъезд 1, Лето, Строительство [28.10.2025 19:45 - 28.10.2025 19:46] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Концентрация: 2908 (Пыль неорганическая: до 20% SiO2)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

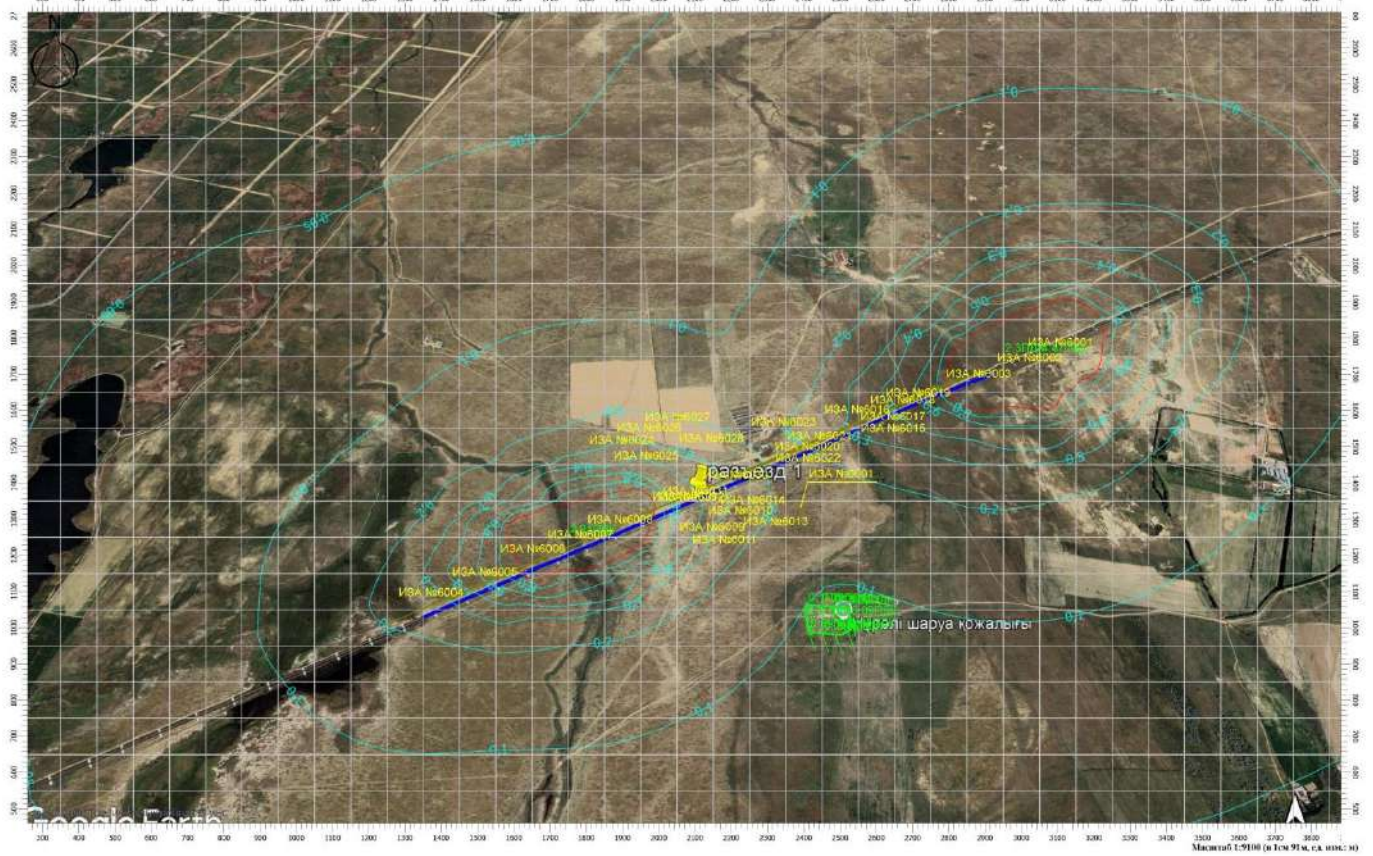

Карта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетымен (1) - Разъезд 1, Лето, Строительство [28.10.2025 19:45 - 28.10.2025 19:46] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Концентрация: 2099 (Пыль неорганическая: до 20% SiO2)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

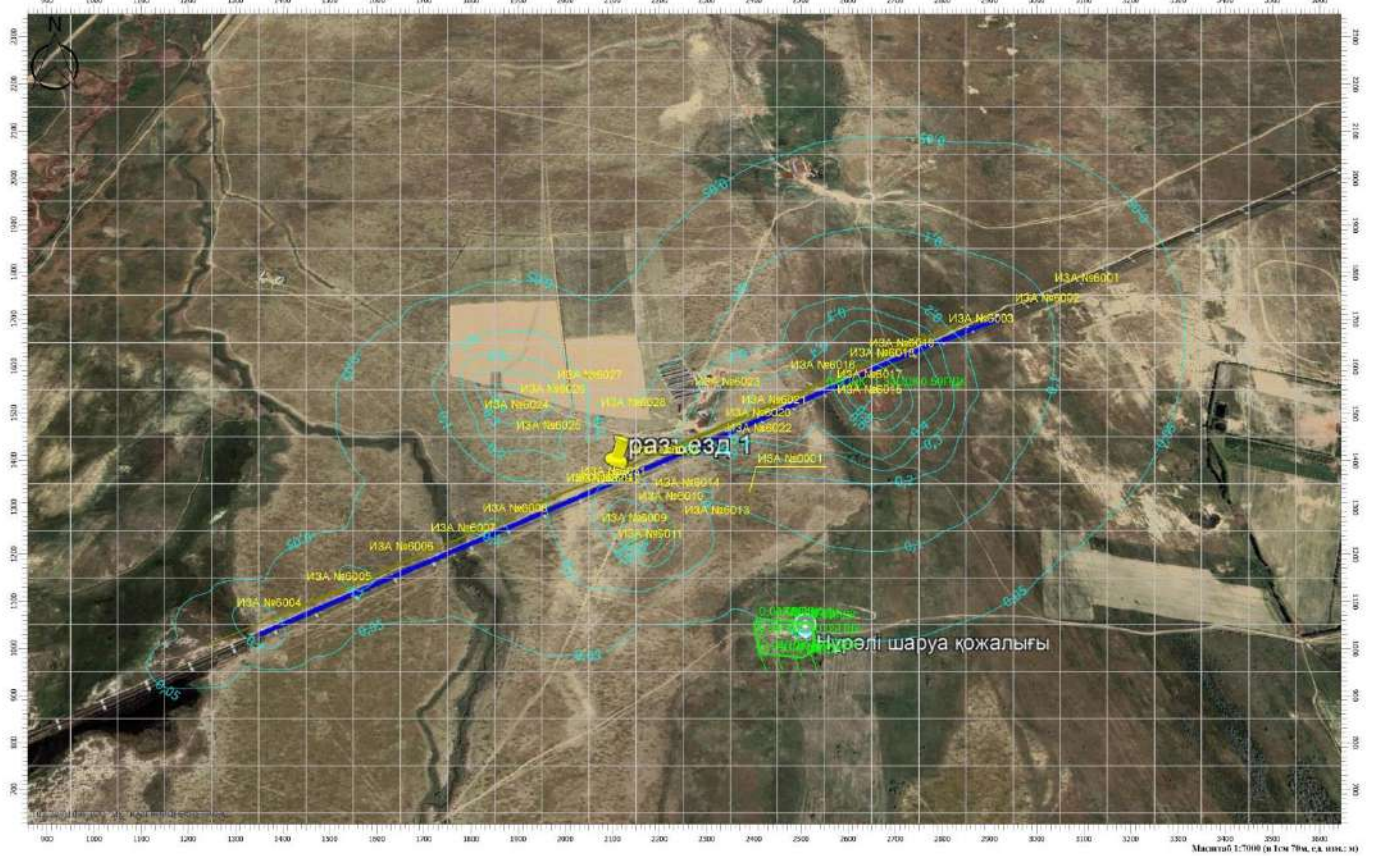


Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыкен (1) - Разъезд 1, Лето, Строительство [28.10.2025 19:45 - 28.10.2025 19:46], ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 2930 (Пыль абразивная)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м



Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыкен (1) - Разъезд 1, Лето, Строительство [28.10.2025 19:45 - 28.10.2025 19:46], ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 6046 (Углерода окис и пыль цементного производства)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м

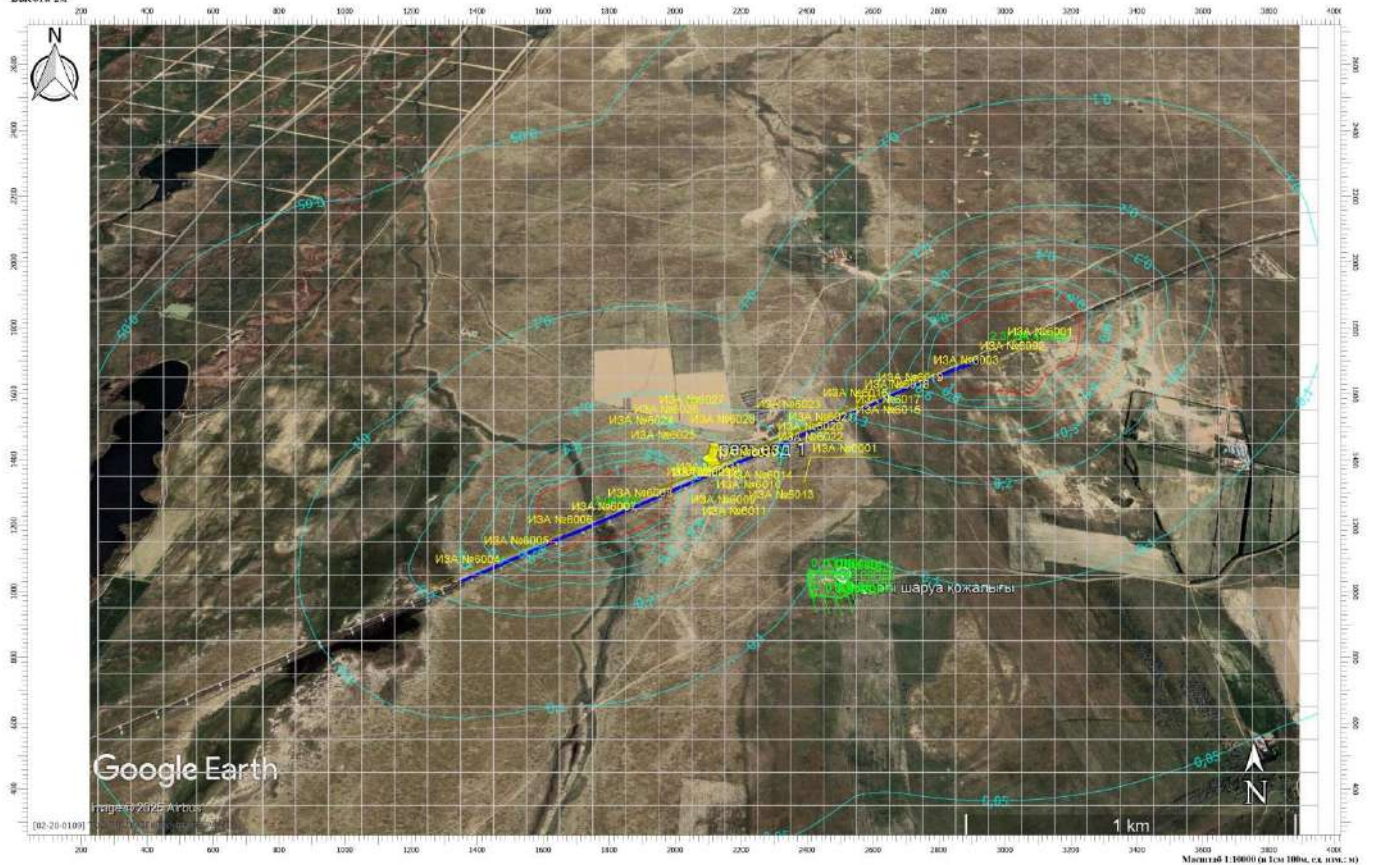


Карта рассейвания
 Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жыткен (1) - Разъезд 1, Лето, Строительство [28.10.2025 19:45 - 28.10.2025 19:46] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 6053 (Фтористый водород и хлористоровидные соли фтора)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м




Карта расселения
Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жезыген (1) - Разъезд 1. Лето. Строительство [30.10.2025 15:52 - 30.10.2025 15:54] , ЛЕТО

Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетымен (1) - Разъезд 1, Лето, Строительство [28.10.2025 19:45 - 28.10.2025 19:46] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 6205 (Сырьевые и горючий газ)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в дозах ПДК)
 Высота 2м

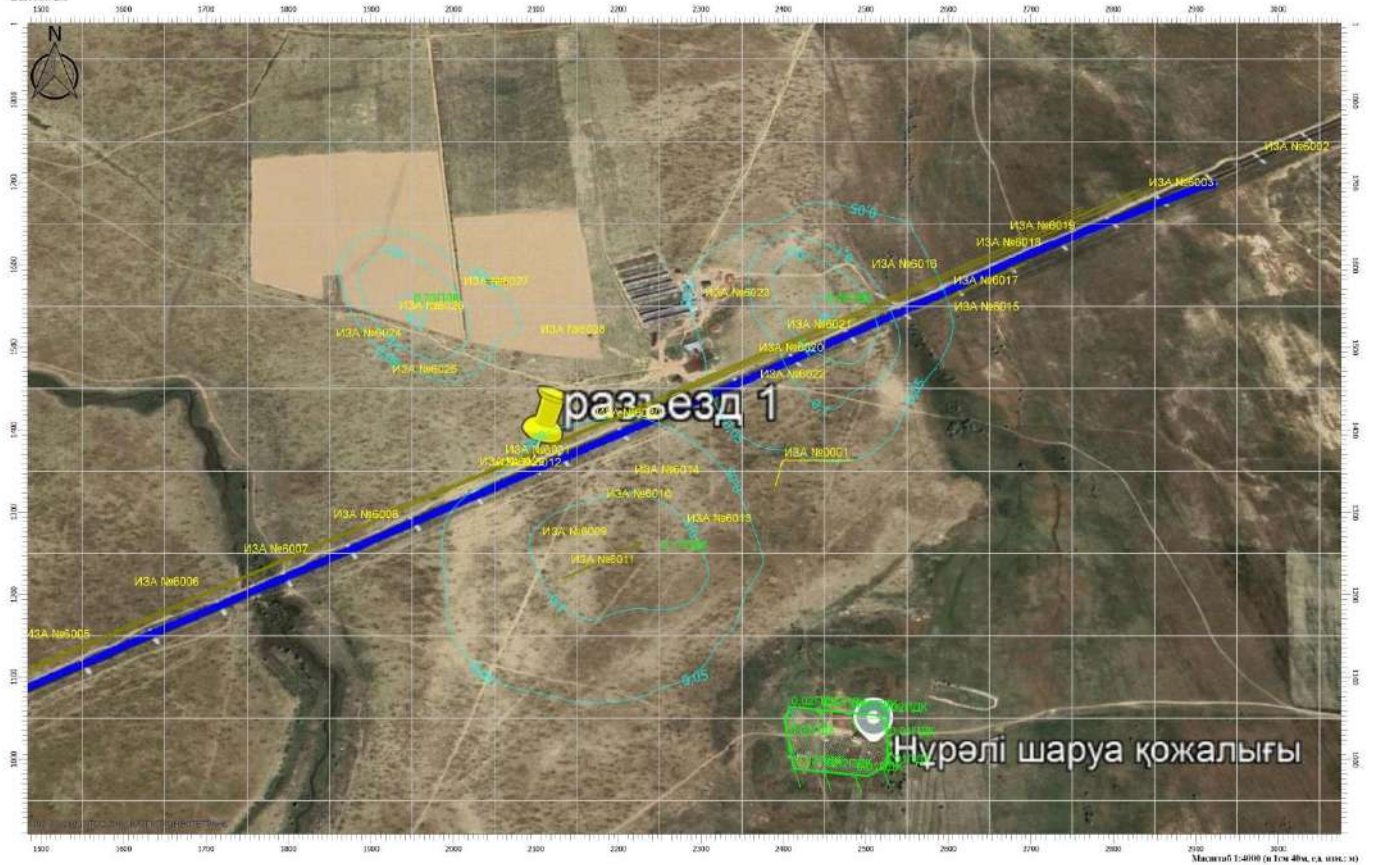

Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетымен (1) - Разъезд 1, Лето, Строительство [28.10.2025 19:45 - 28.10.2025 19:46] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 0123 (дистанция трюмной (железа окисл) (в пересчете на желез))
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в дозах ПДК)
 Высота 2м

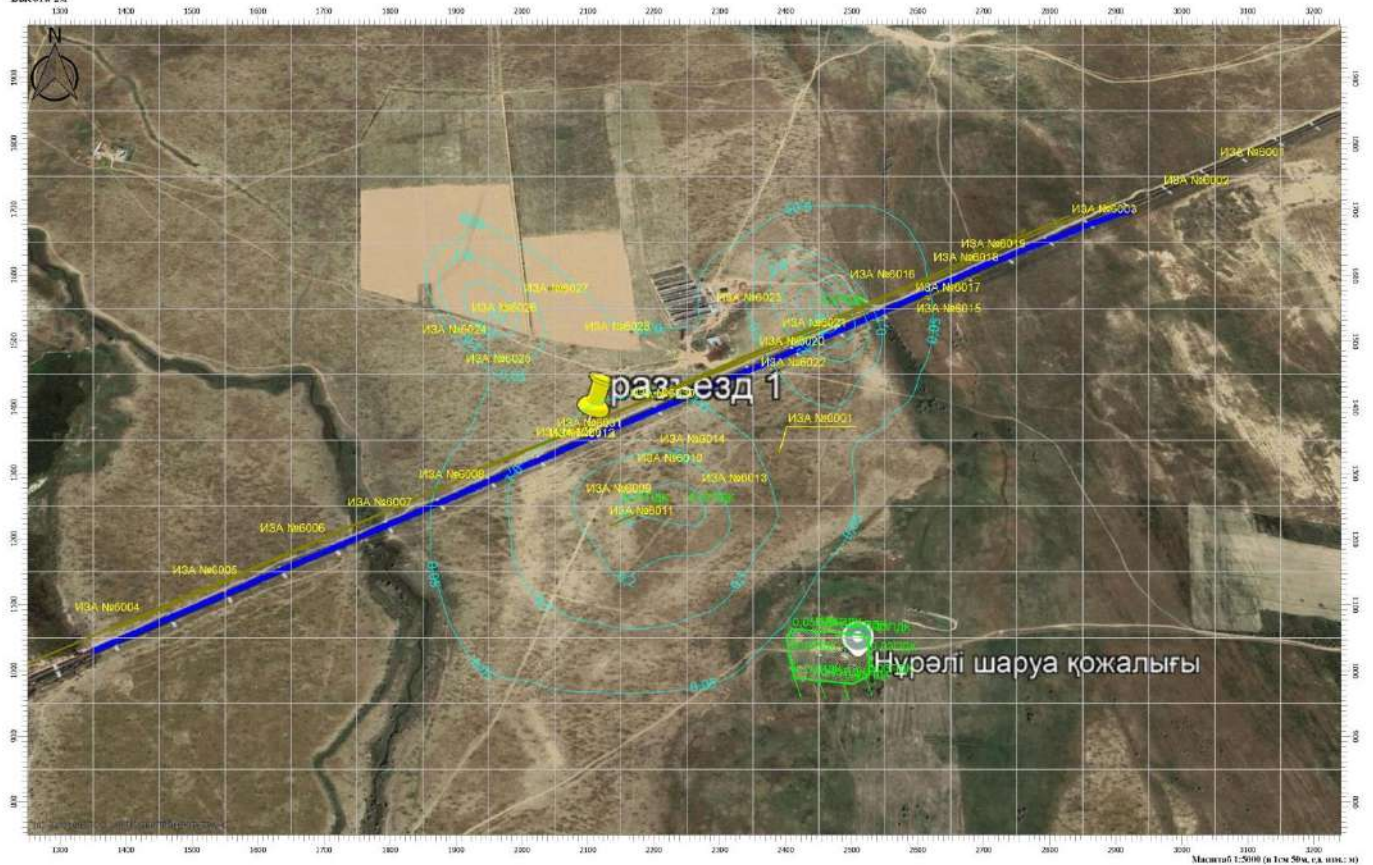

Карта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыкен (I) - Разъезд 1, Лето, Строительство [28.10.2025 19:45 - 28.10.2025 19:46], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0143 (Маятник в с/в состоянии (в пересчете на маятник (IV) окисл))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в дозах ПДК)

Высота 2м

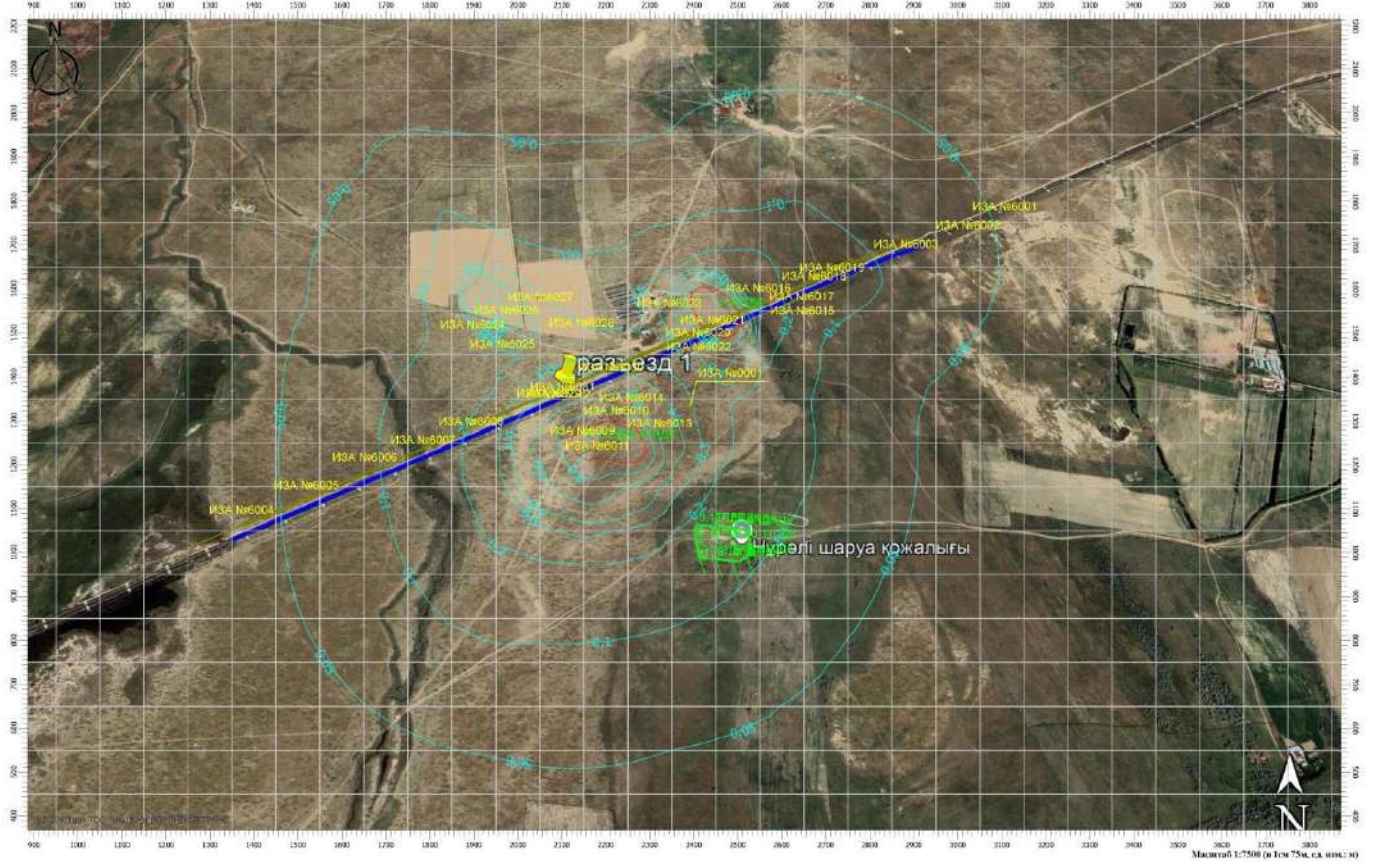

Карта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыкен (I) - Разъезд 1, Лето, Строительство [30.10.2025 15:52 - 30.10.2025 15:54], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0391 (Амгга, шовска)


Параметр: Концентрация вредного вещества (в дозах ПДК)

Высота 2м

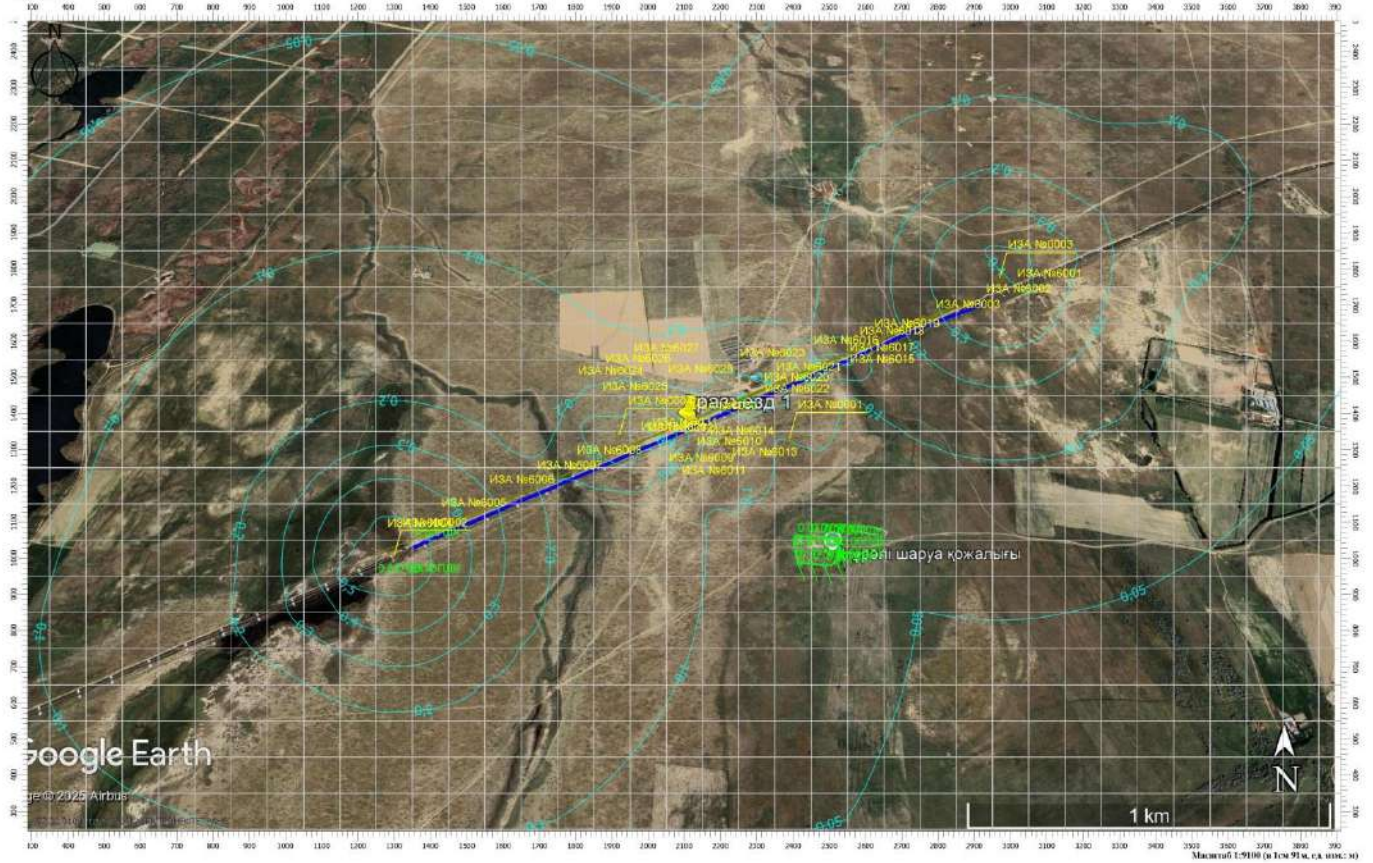


Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыкен (1) - Разъезд 1, Лето, Строительство [28.10.2025 19:45 - 28.10.2025 19:46] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 0342 (Фотонная газобразная)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м

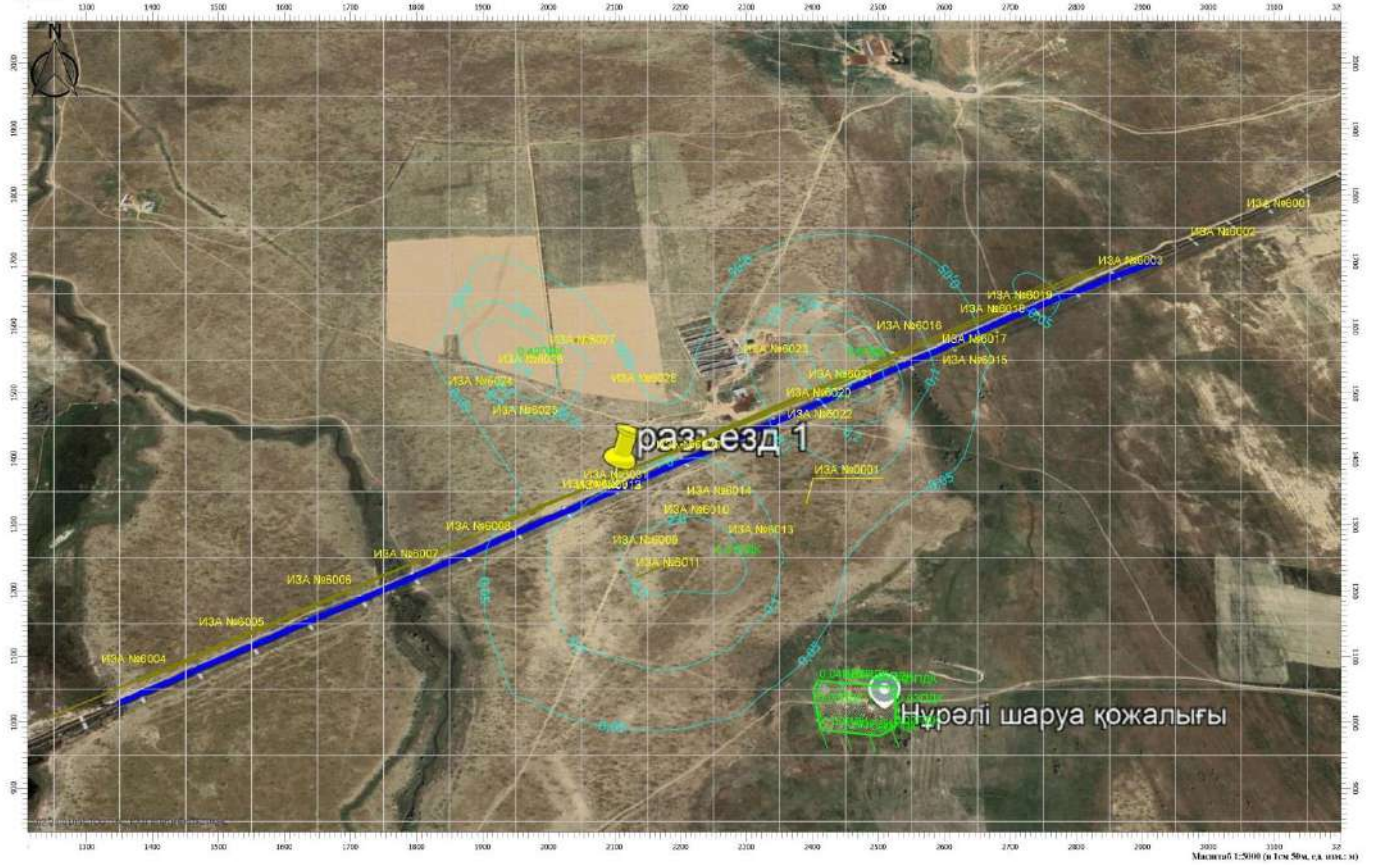


Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыкен (1) - Разъезд 1, Лето, Строительство [28.10.2025 19:45 - 28.10.2025 19:46] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 0344 (Фотонная плазма растворимая)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м

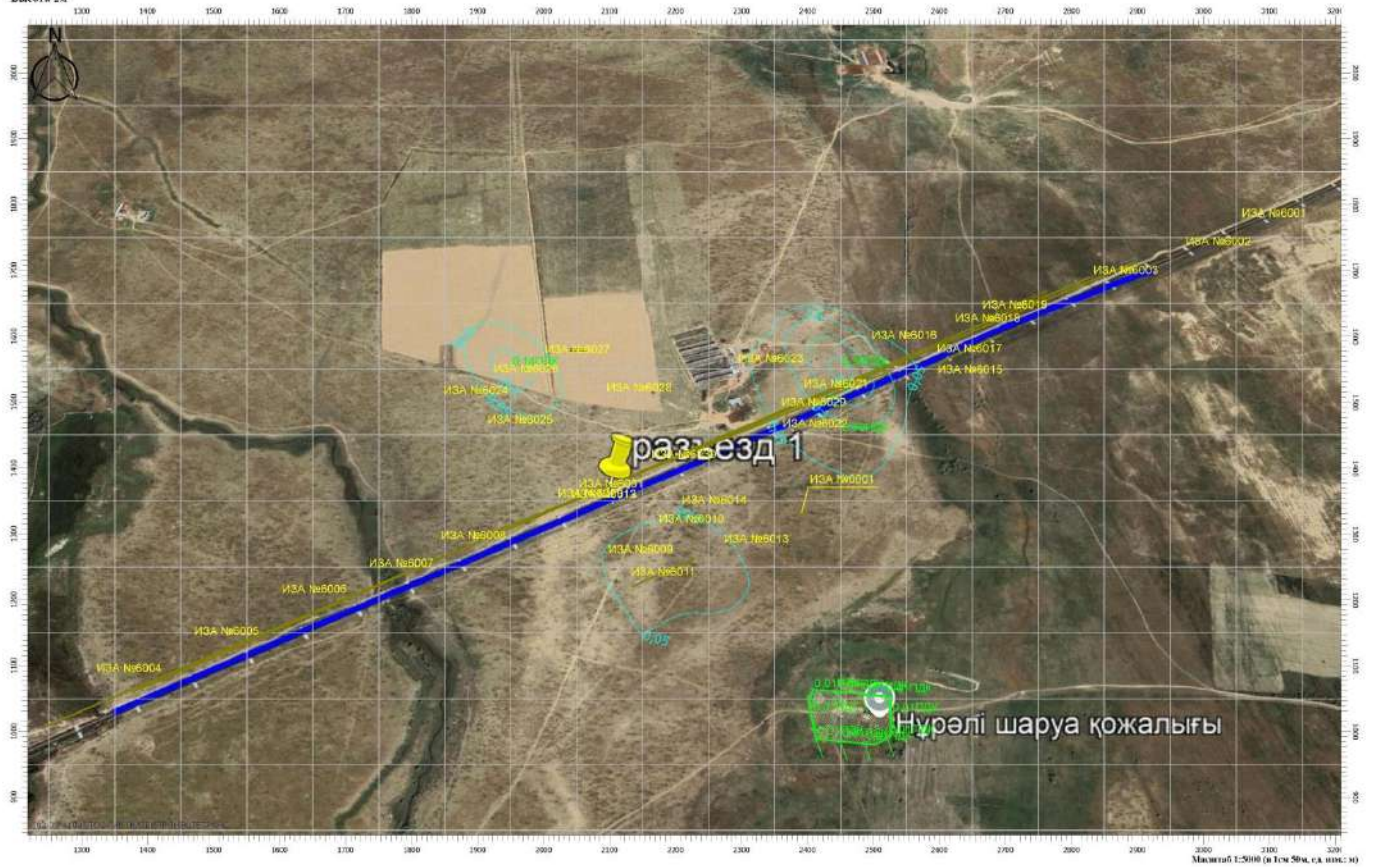


Карта рассевания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетымен (1) - Разъезд 1, Лето, Строительство [28.10.2025 19:45 - 28.10.2025 19:46] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по внешнему
 Код расчета: 0616 (Демонтажная (смена номеров в-м, в-п))
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м

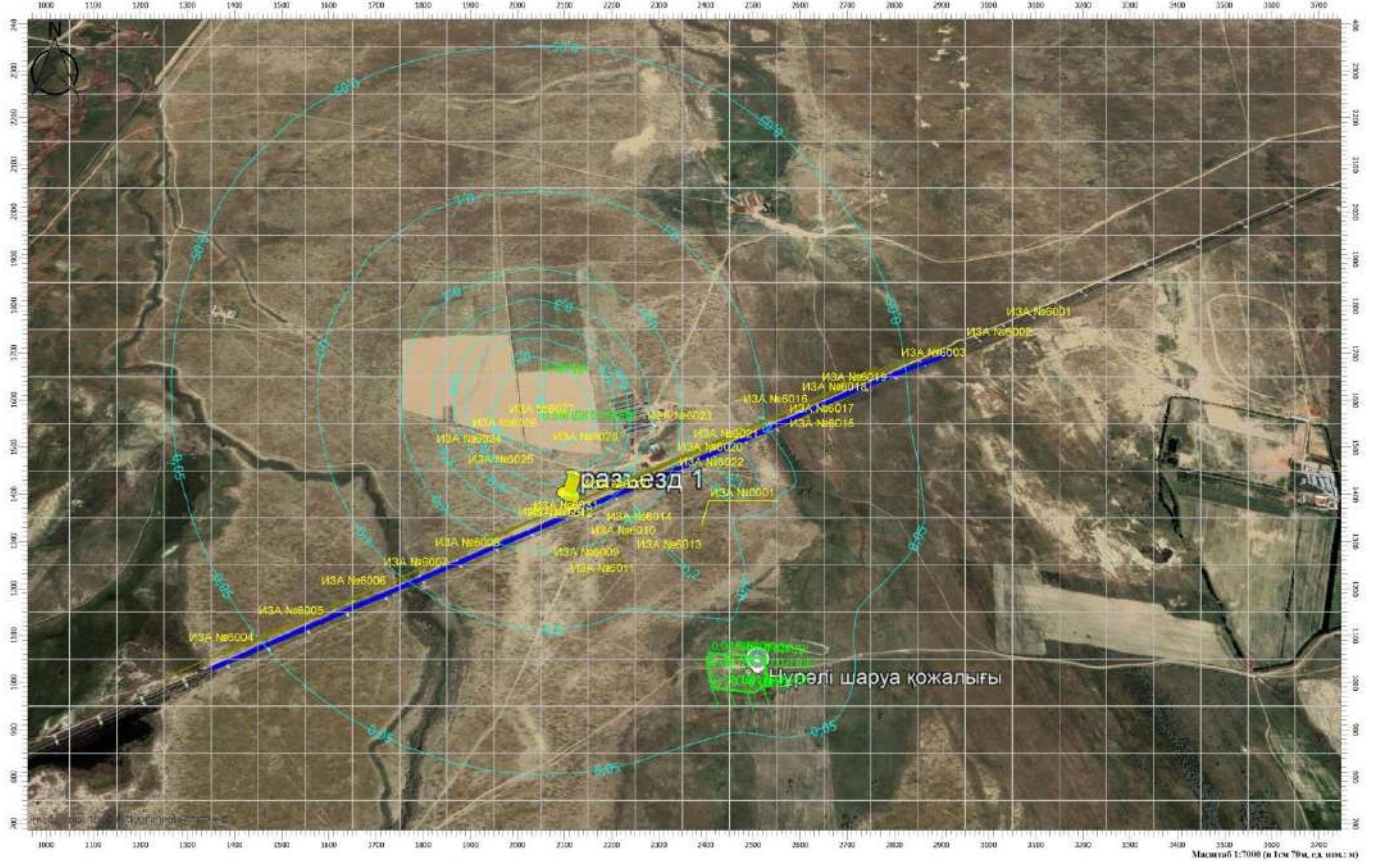

Карта рассевания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетымен (1) - Разъезд 1, Лето, Строительство [28.10.2025 19:45 - 28.10.2025 19:46] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по внешнему
 Код расчета: 0620 (Эксплуатация)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м

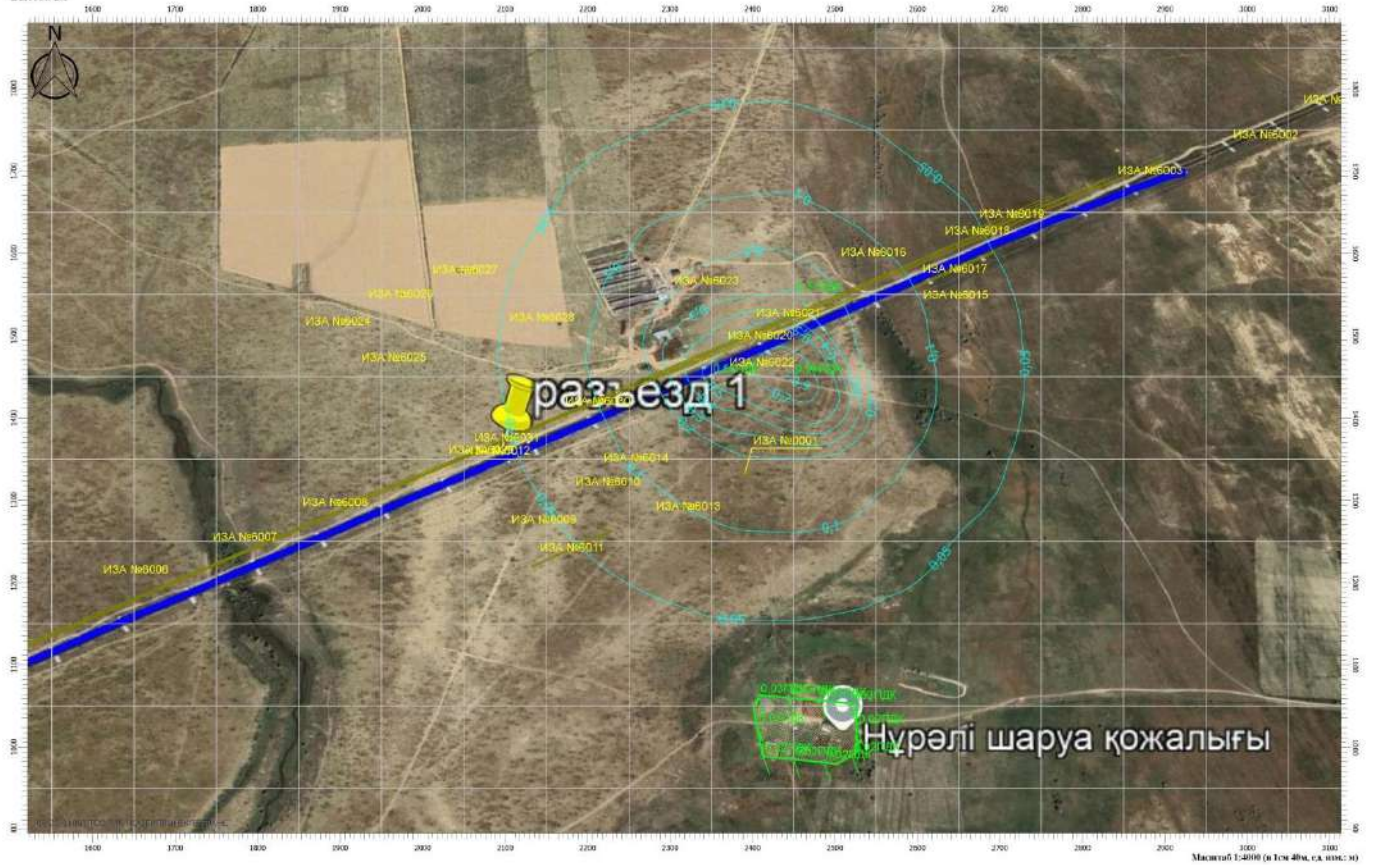


Карта расселения

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 1. Лето. Строительство [28.10.2025 19:45 - 28.10.2025 19:46] - ЛЕТО

Код расчета: 0621 (Метилбензол)

Параметры: Концентрация исходного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м




Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - раз.Жарсу. Лето. Строительство [02.11.2025 13:08 - 02.11.2025 13:08] , ЛЕТО

Код расчета: 0301 (Азота диоксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

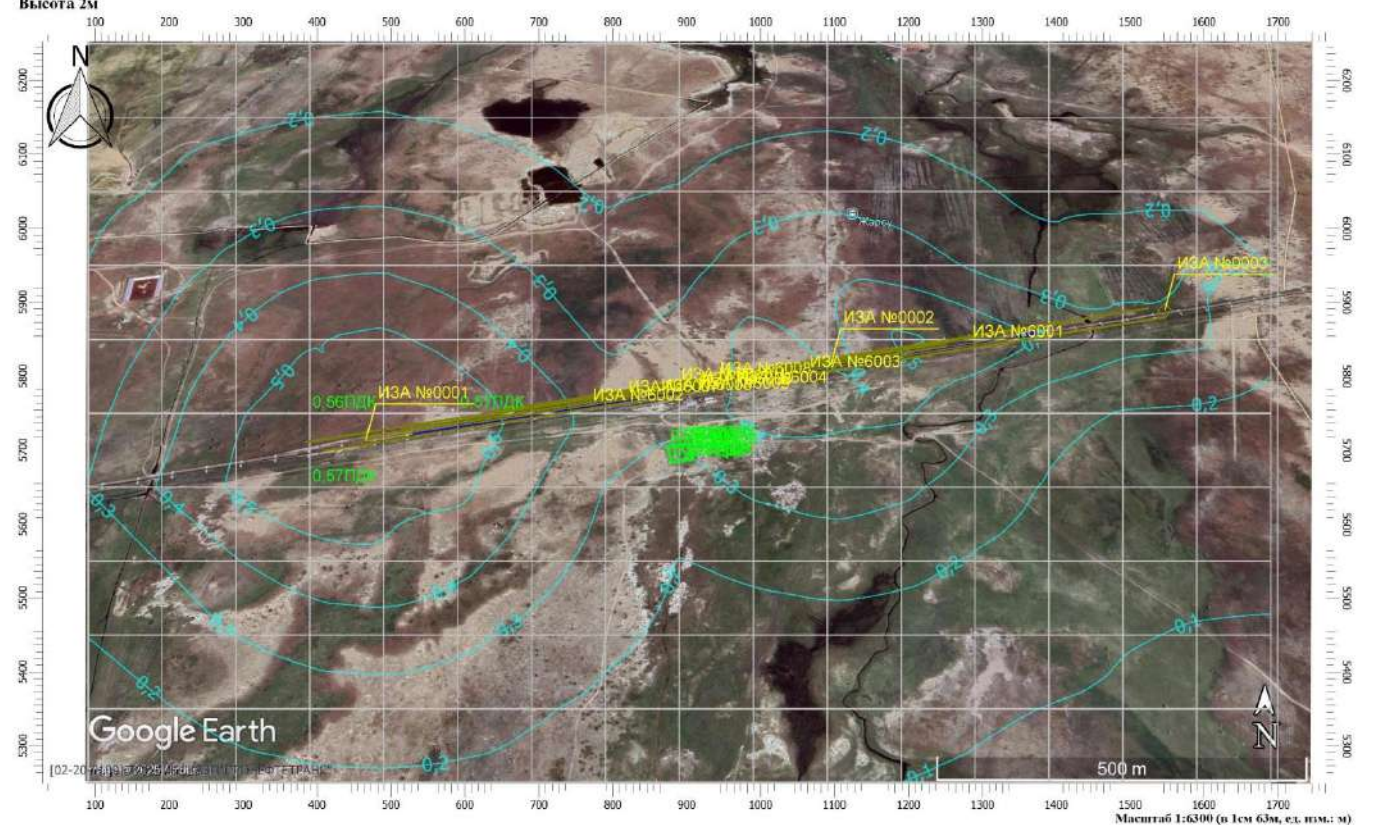

карта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - раз.Жарсу. Лето. Строительство [02.11.2025 13:08 - 02.11.2025 13:08] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0328 (Углерод (Сажа))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

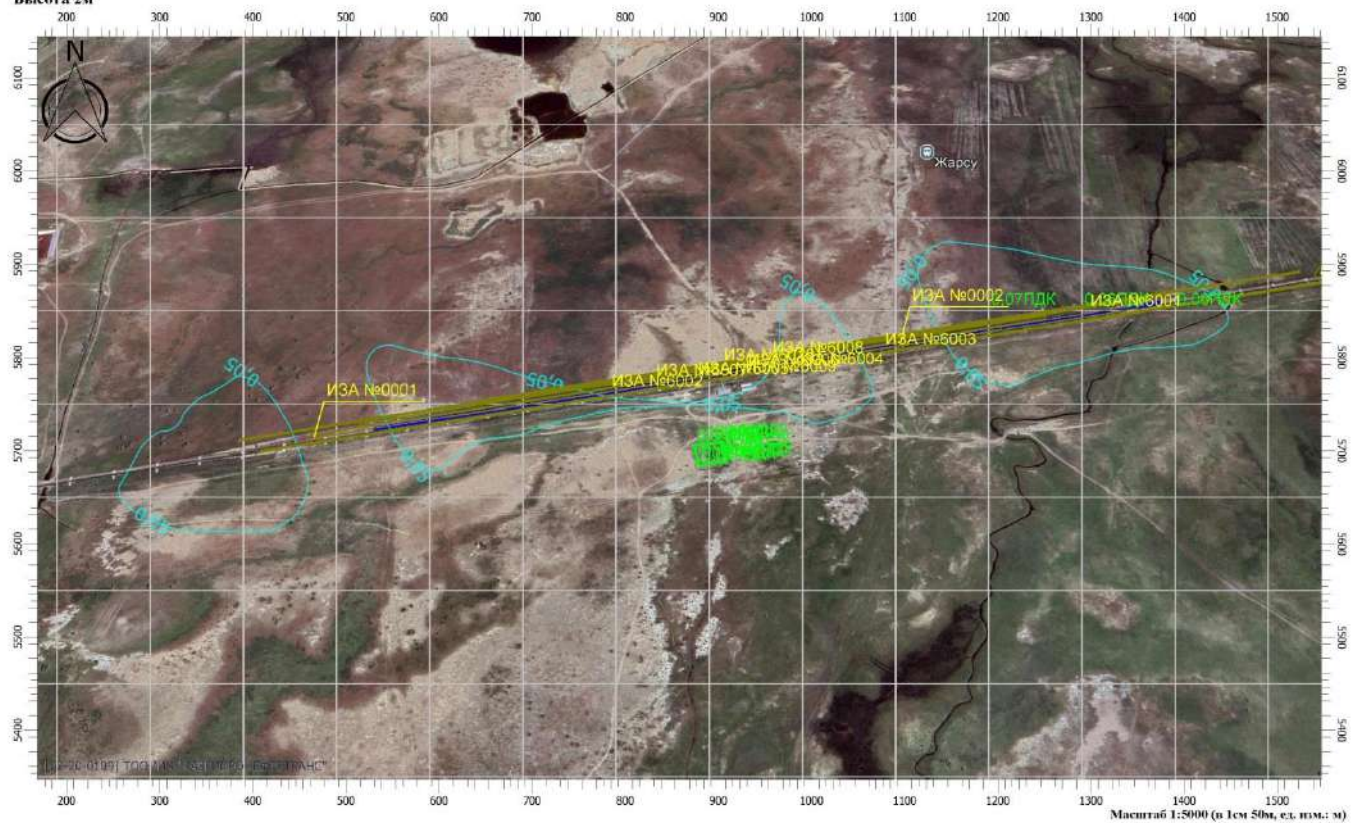

карта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - раз.Жарсу. Лето. Строительство [02.11.2025 13:08 - 02.11.2025 13:08] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2908 (Пыль неорганическая: 70-20% SiO₂)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

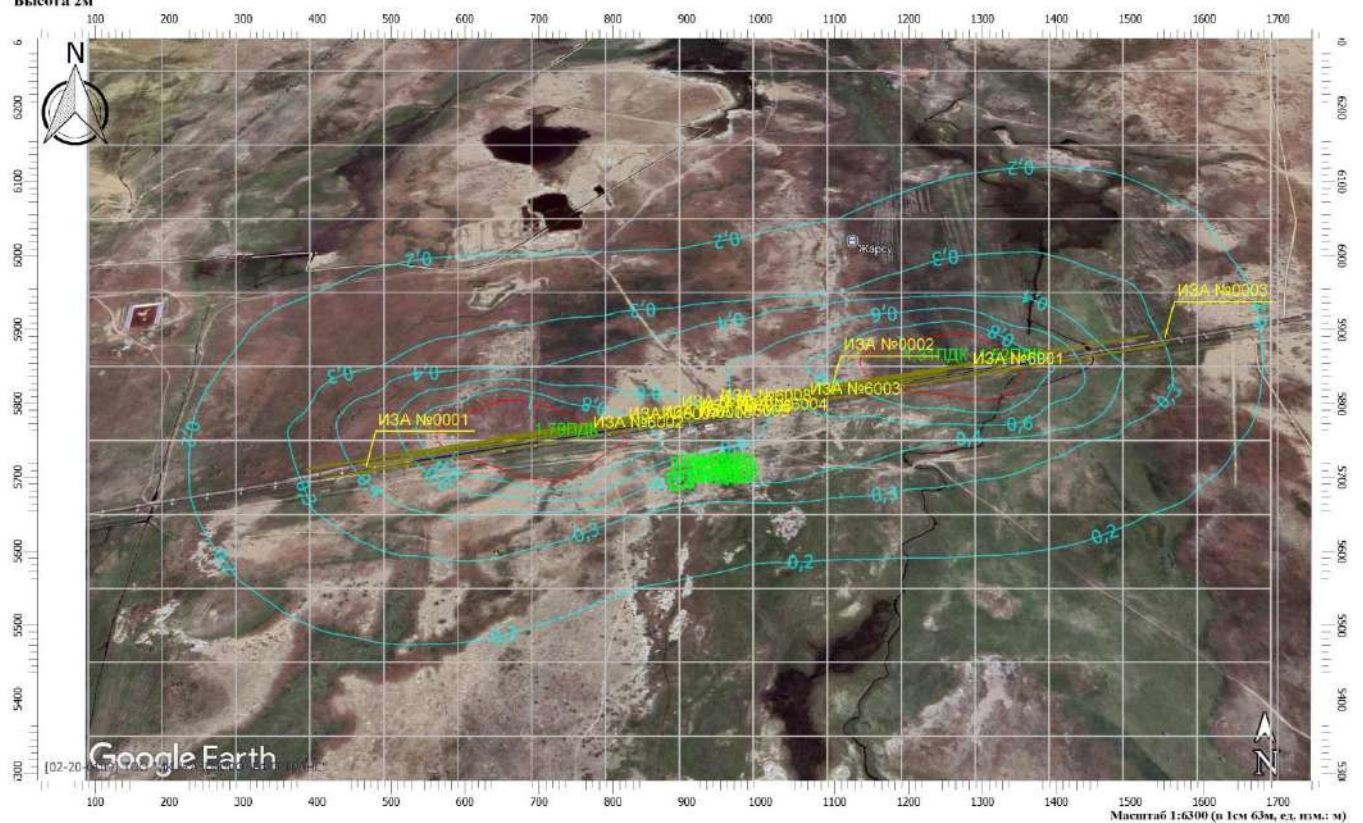

карта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтыньколь-ст.Жетыген (I) - раз.Жарсу. Лето. Строительство [02.11.2025 13:08 - 02.11.2025 13:08] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2909 (Пыль неорганическая: до 20% SiO₂)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

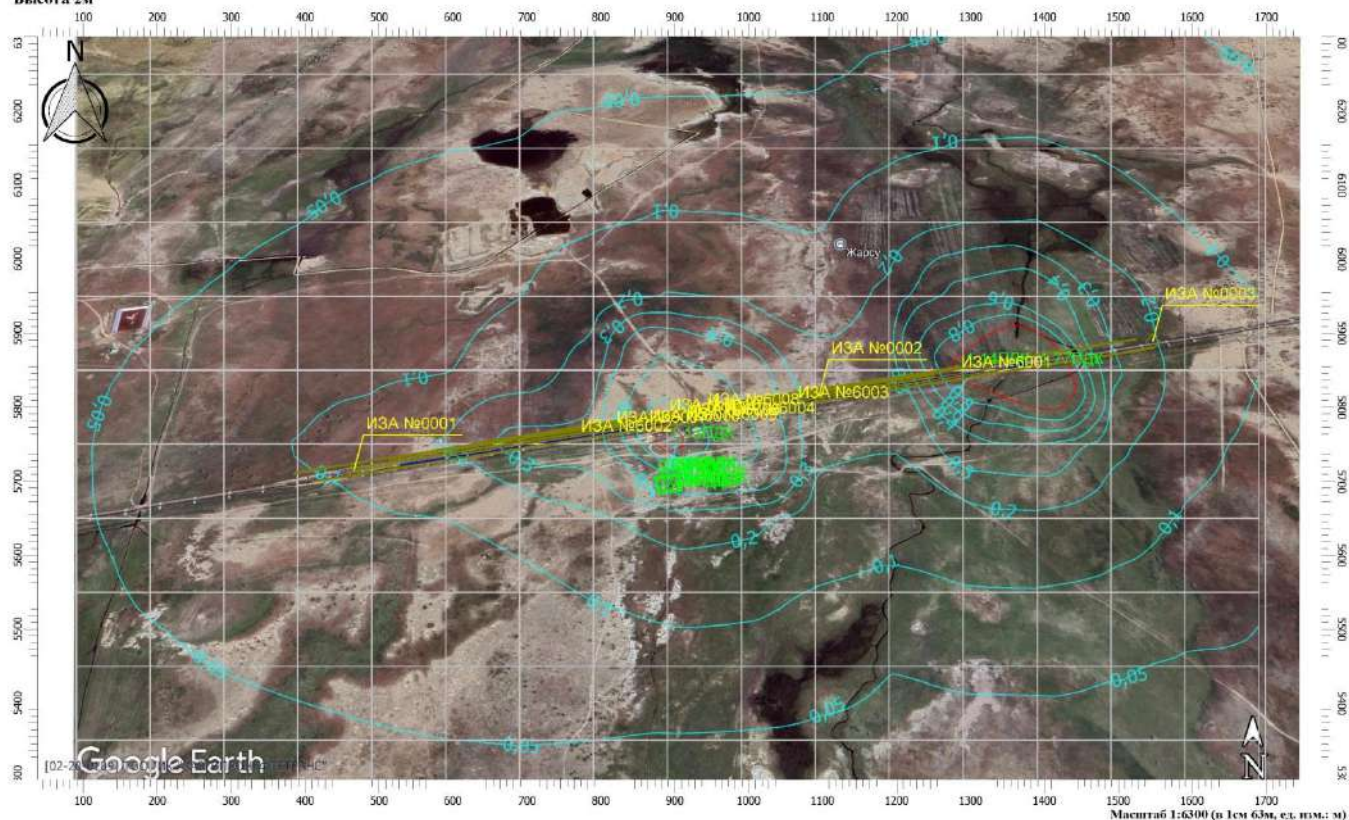

карта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтыньколь-ст.Жетыген (I) - раз.Жарсу. Лето. Строительство [02.11.2025 13:08 - 02.11.2025 13:08] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6046 (Углерода оксид и пыль цементного производства)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

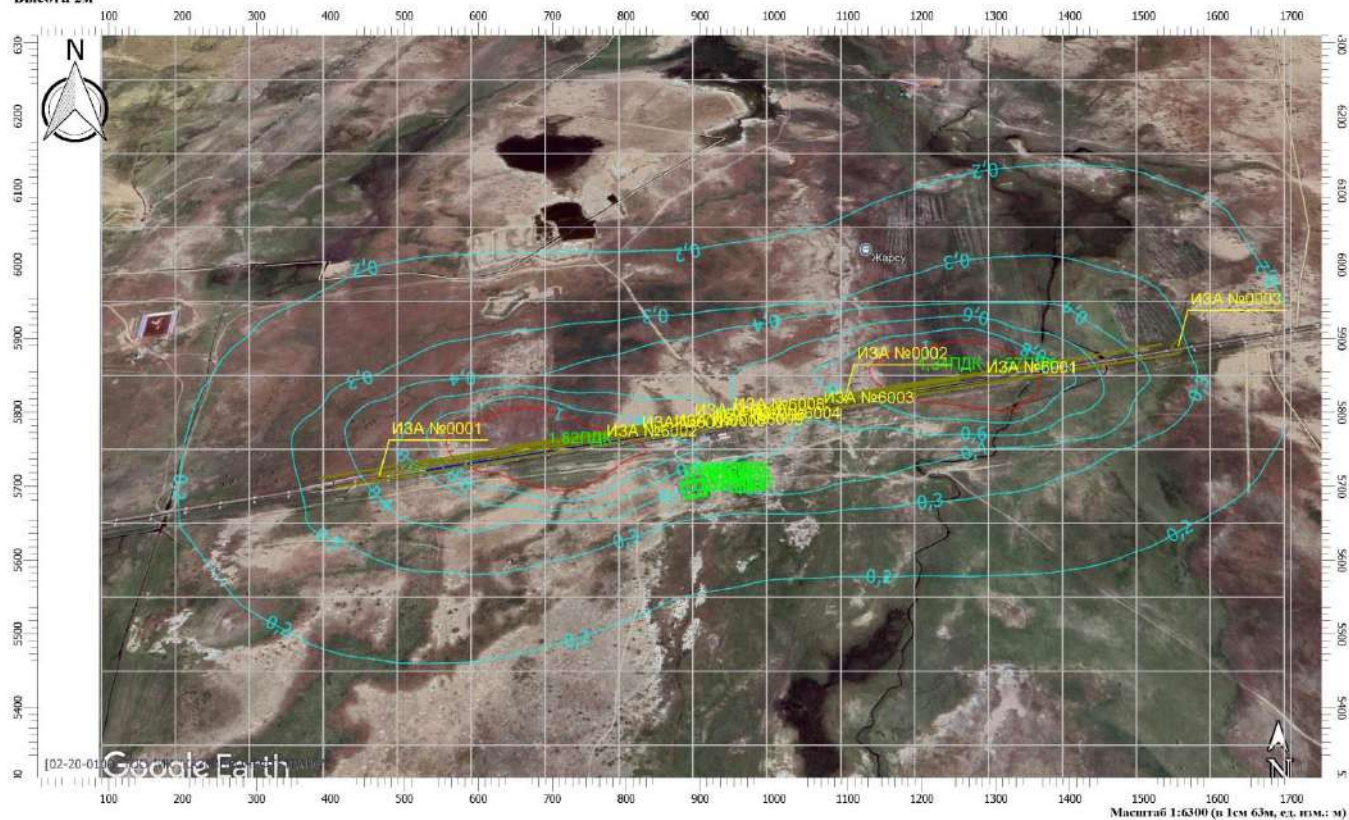

карта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - раз.Жарсу. Лето. Строительство [02.11.2025 13:08 - 02.11.2025 13:08] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

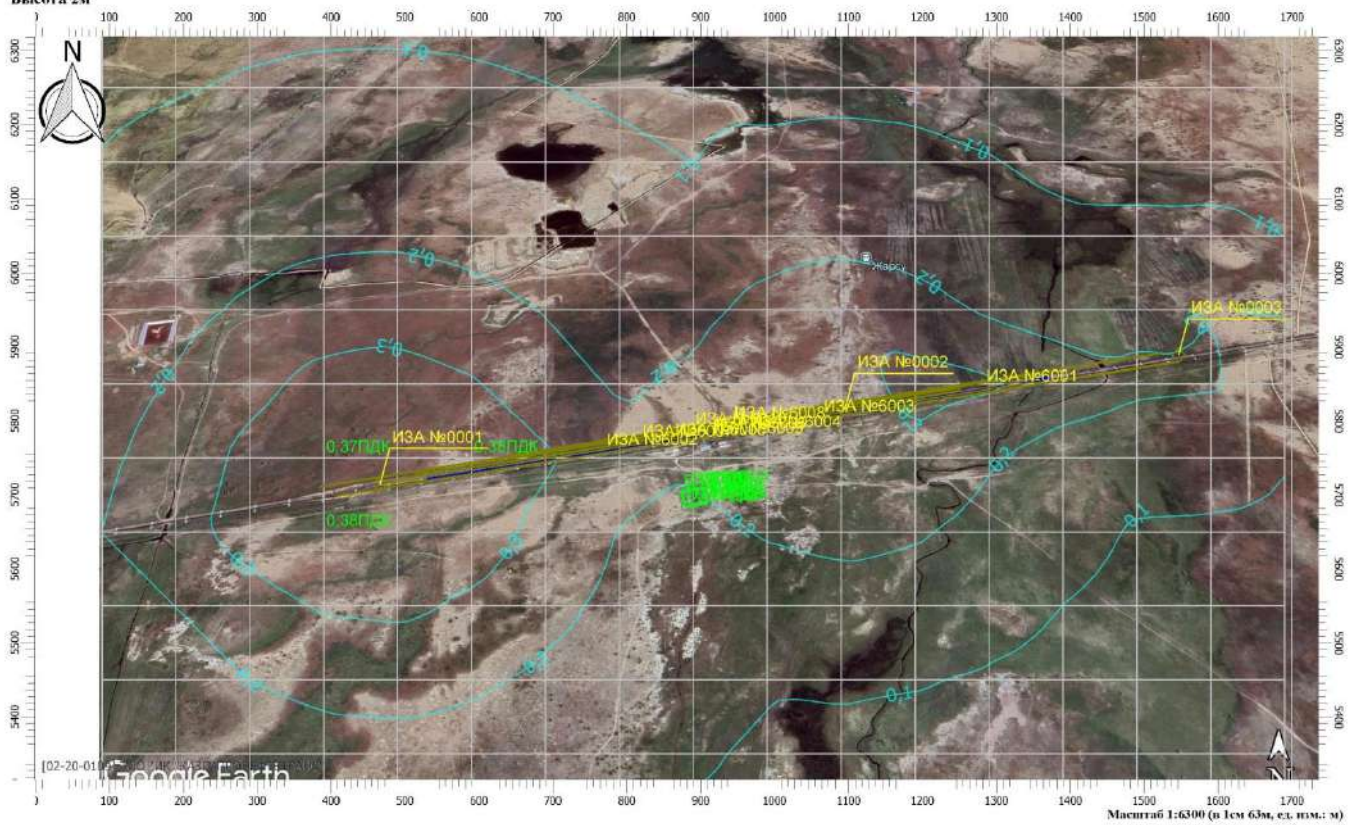

Разъезд 2

карта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 2. Лето. Строительство [30.10.2025 16:31 - 30.10.2025 16:32] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0621 (Метанбензол)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

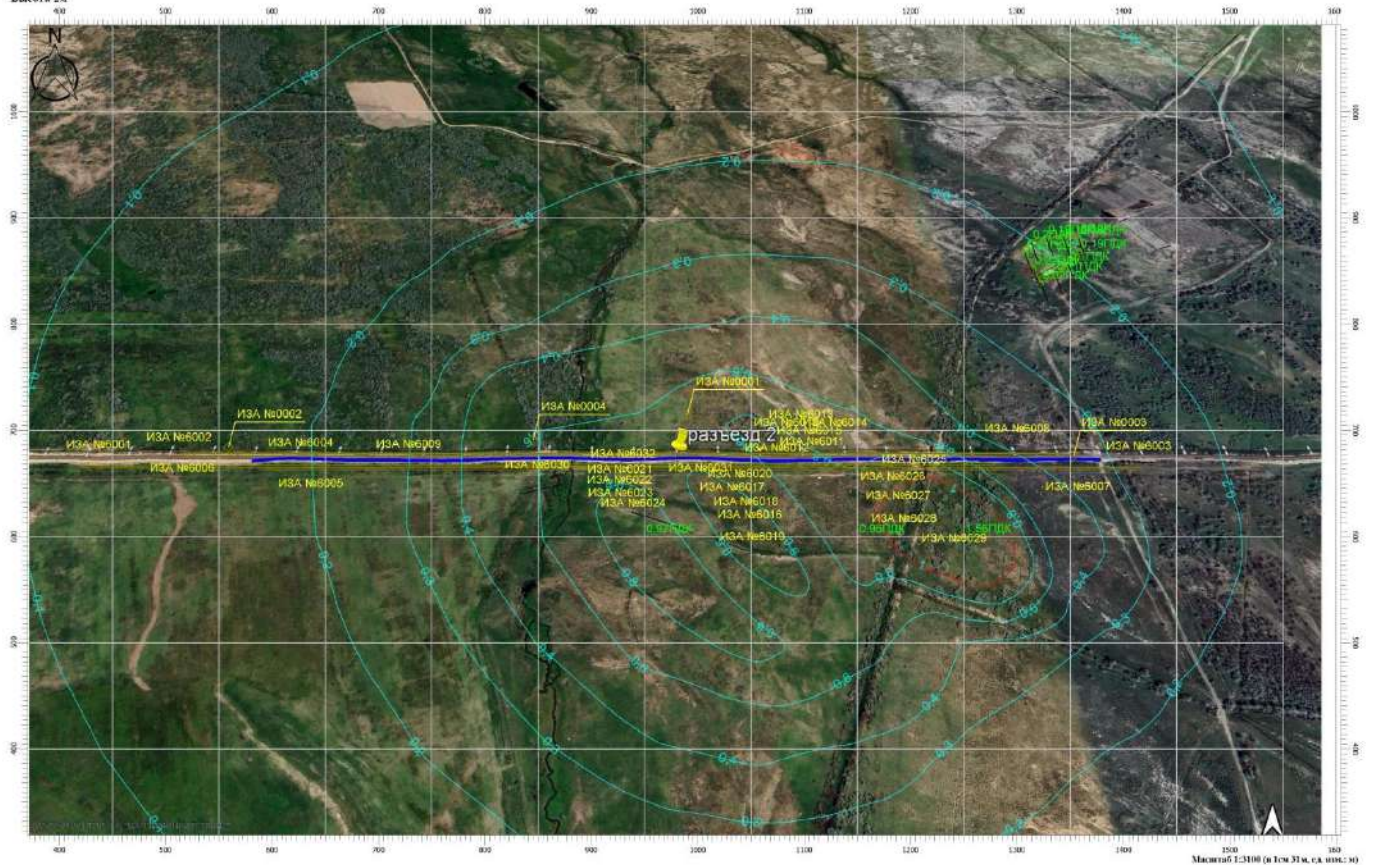

карта рассивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетымен (1) - Разъезд 2, Лето, Строительство [30.10.2025 16:31 - 30.10.2025 16:32] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 1042 (Буулай-1-а)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м



карта рассивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетымен (1) - Разъезд 2, Лето, Строительство [30.10.2025 16:31 - 30.10.2025 16:32] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 1210 (Буулайметал)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м




карта рассивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтыновск-ст.Жезынен (1) - Разъезд 2, Лето, Строительство [30.10.2025 16:31 - 30.10.2025 16:32] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по внешним
 Код расчета: 1401 (Пропан-2-он)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м



карта рассивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтыновск-ст.Жезынен (1) - Разъезд 2, Лето, Строительство [30.10.2025 16:31 - 30.10.2025 16:32] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по внешним
 Код расчета: 1411 (Дымоугасание)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м

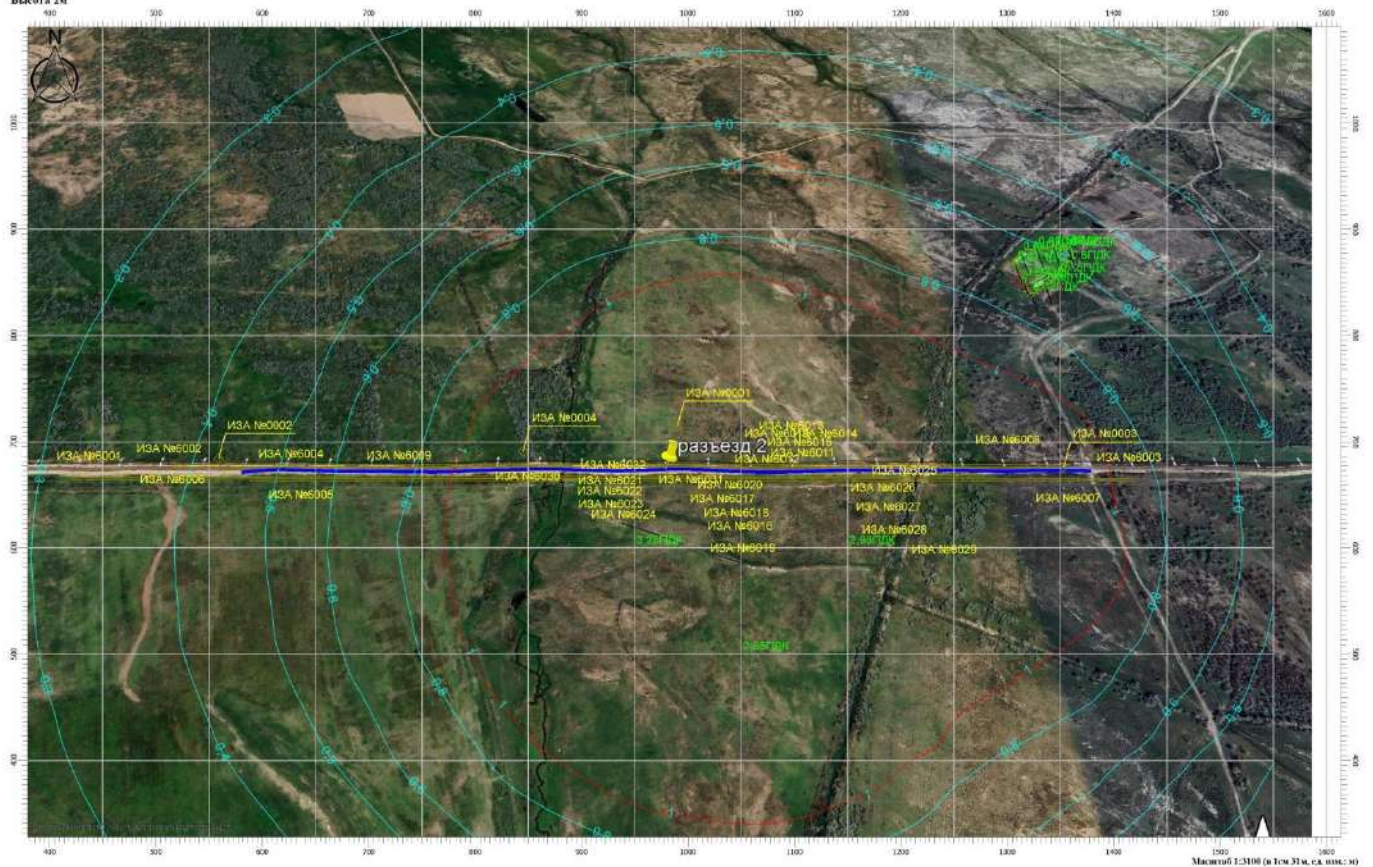

карта рассивания

Вариант расчета: модернизация ст.Атыкан-ст.Жетымен (1) - Раств. 2. Лето. Строительство [30.10.2025 16:31 - 30.10.2025 16:32] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2759 (Сольвент нефти)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



карта рассивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтыновск-ст.Жетымен (1) - Район 2. Лето. Строительство [30.10.2025 16:31] - 30.10.2025 16:32] - ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по вешностям

Код расчета: 2752 (Unit-spiral)

Параметры: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



карта рассивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыкен (1) - Разъезд 2, Лето, Строительство [30.10.2025 16:31 - 30.10.2025 16:32] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по известным

Код расчета: 2754 (Алжамы С12-С19 (в пересчете на С))

Параметр: Коэффициент вредного вещества (в дозах ПДК)

Высота 2м

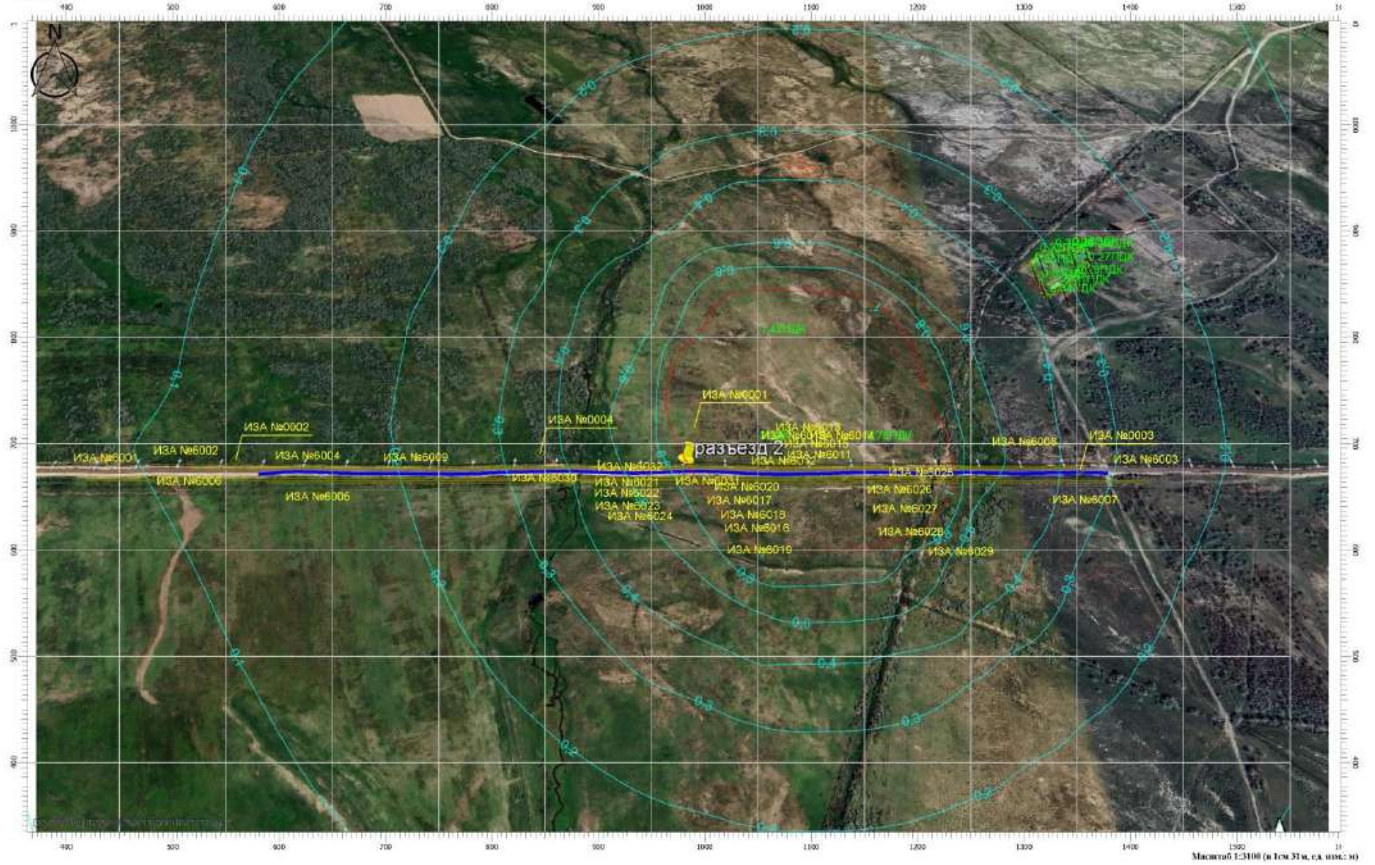

карта рассивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыкен (1) - Разъезд 2, Лето, Строительство [30.10.2025 16:31 - 30.10.2025 16:32] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по известным

Код расчета: 2092 (Взвешенные вещества)


Параметр: Коэффициент вредного вещества (в дозах ПДК)

Высота 2м

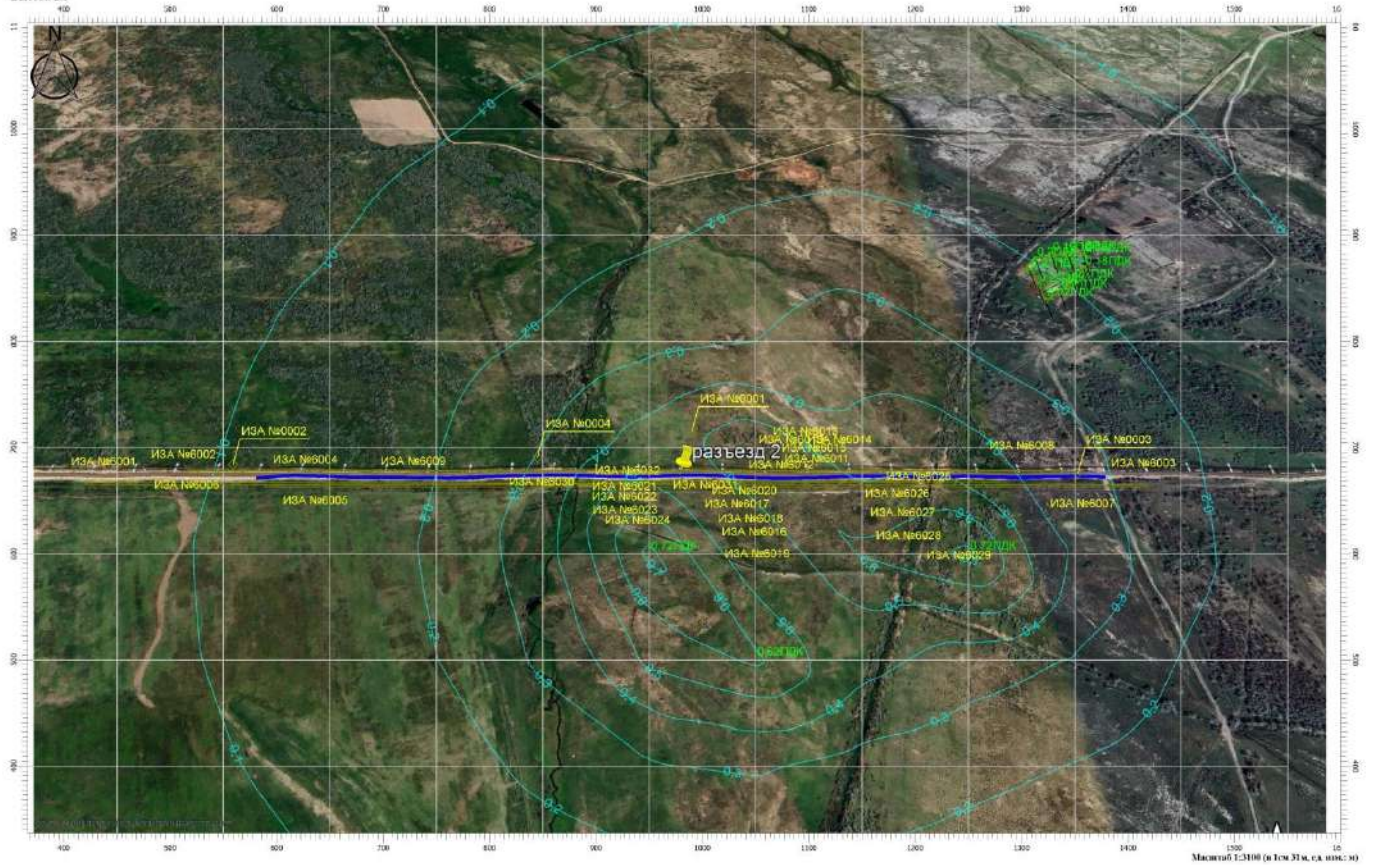


карта рассивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жезыген (1) - Разъезд 2, Лето, Строительство [30.10.2025 16:31 - 30.10.2025 16:32], ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 2908 (Пыль неорганическая: 70-20% СИО2)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в дозах ПДК)
 Высота 2м

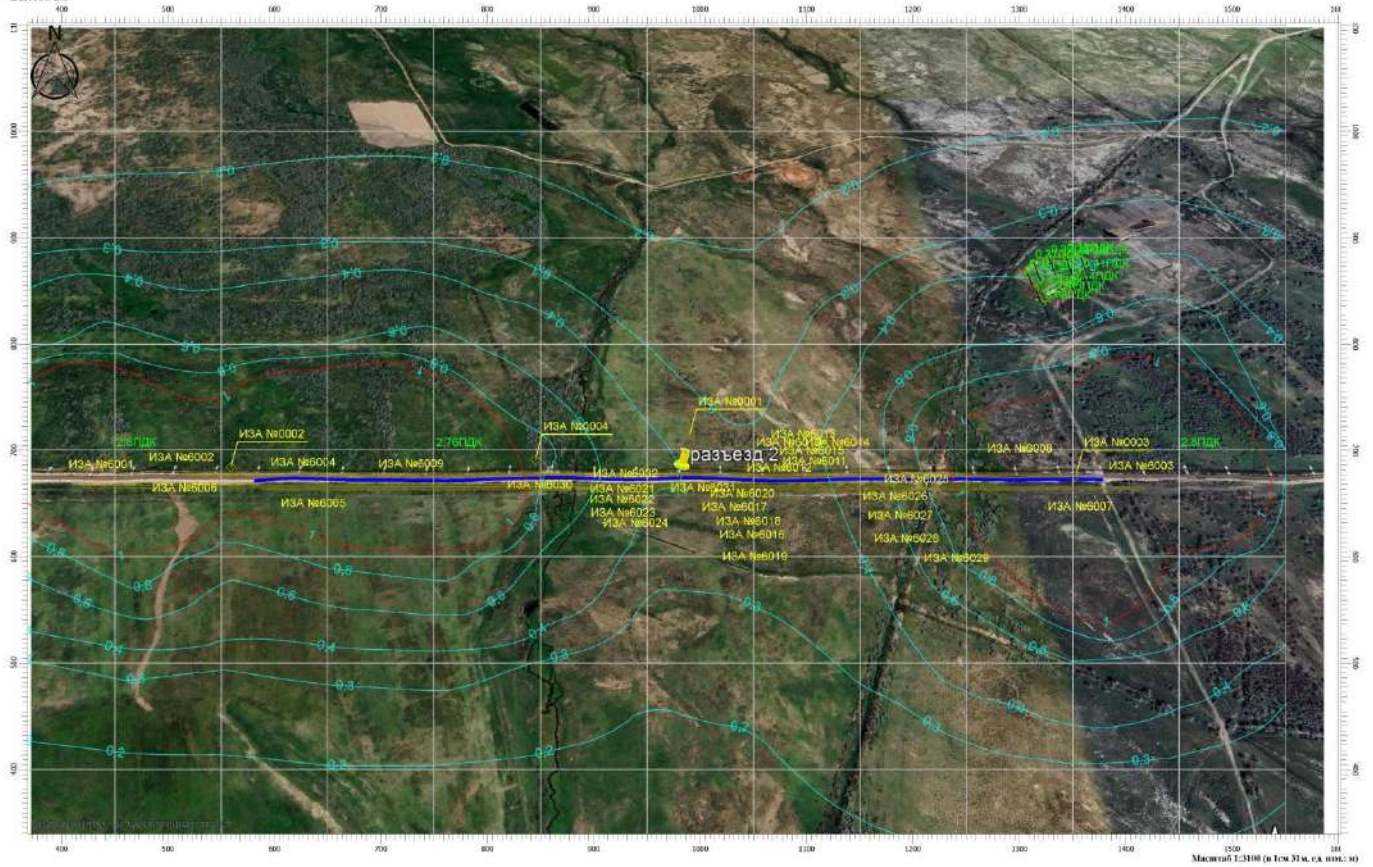


карта рассивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жезыген (1) - Разъезд 2, Лето, Строительство [30.10.2025 16:31 - 30.10.2025 16:32], ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 2909 (Пыль неорганическая: до 20% СИО2)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в дозах ПДК)
 Высота 2м

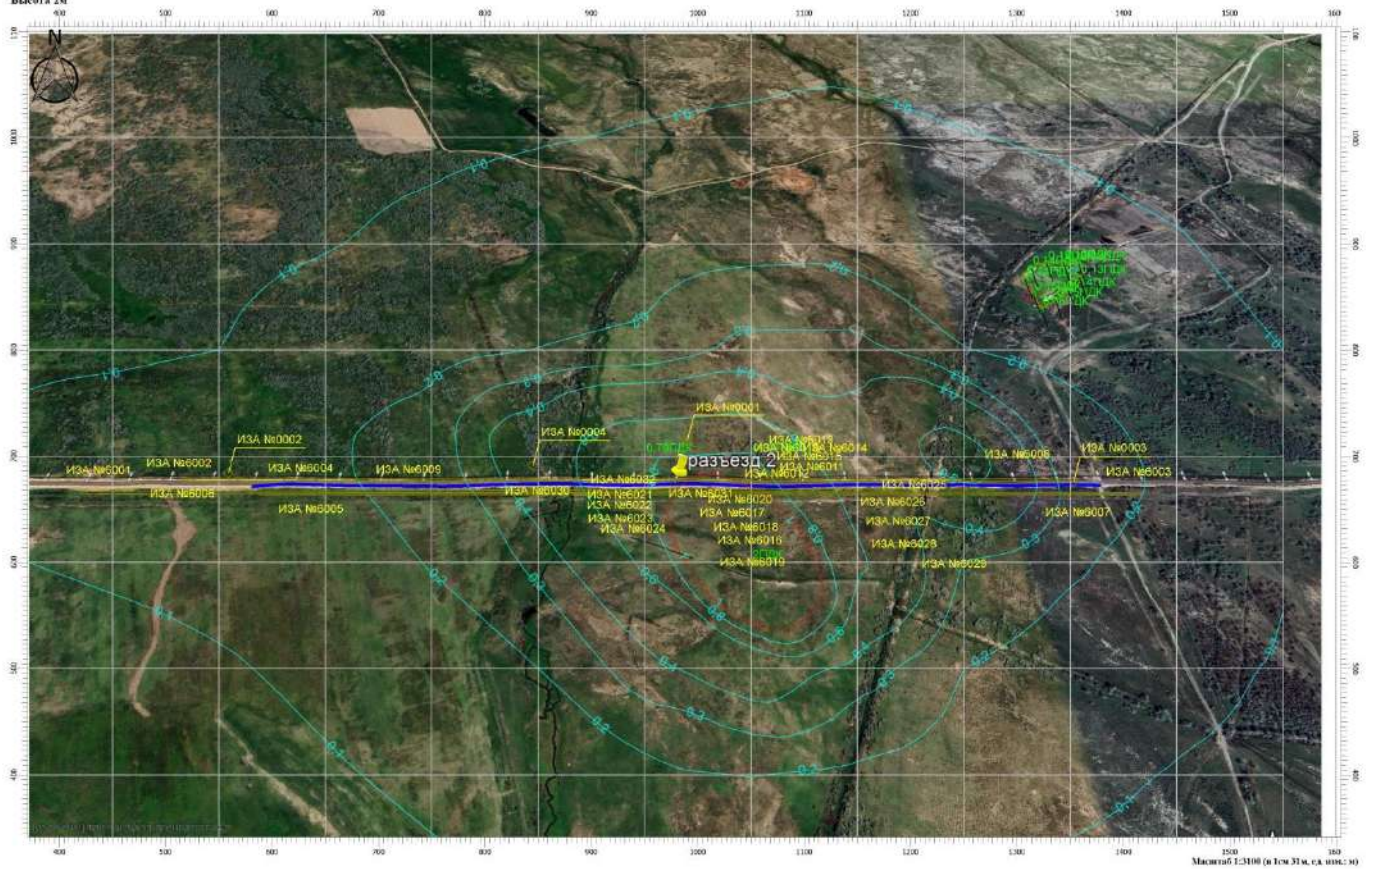


карта рассивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыкен (1) - Разъезд 2, Лето, Строительство [30.10.2025 16:31 - 30.10.2025 16:32] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по внешним
 Код расчета: 2930 (Пыль-затраивания)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в дозах ПДК)
 Высота 2м

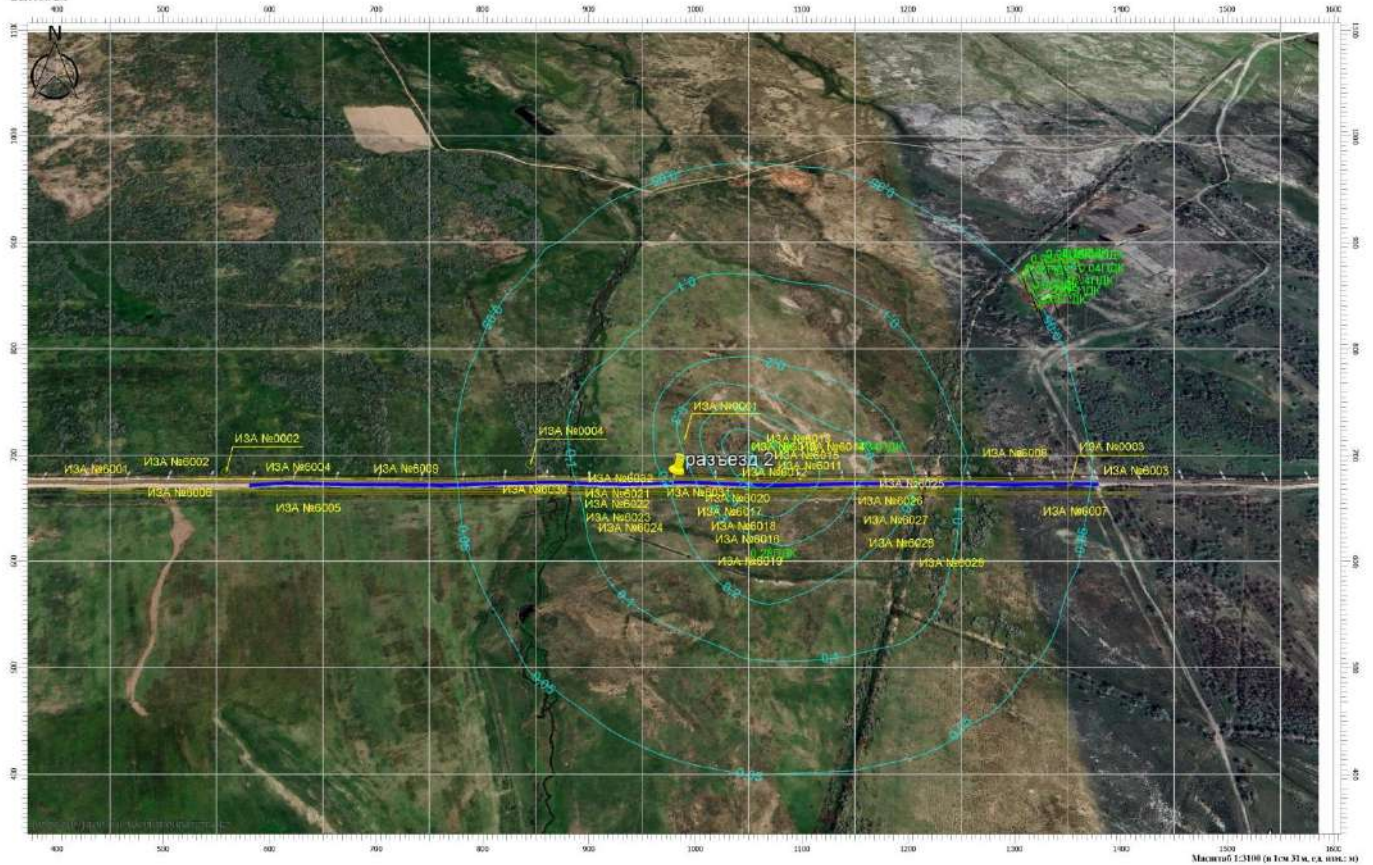


карта рассивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыкен (1) - Разъезд 2, Лето, Строительство [30.10.2025 16:31 - 30.10.2025 16:32] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по внешним
 Код расчета: 6034 (Сильная окисл, серы диоксида)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в дозах ПДК)
 Высота 2м

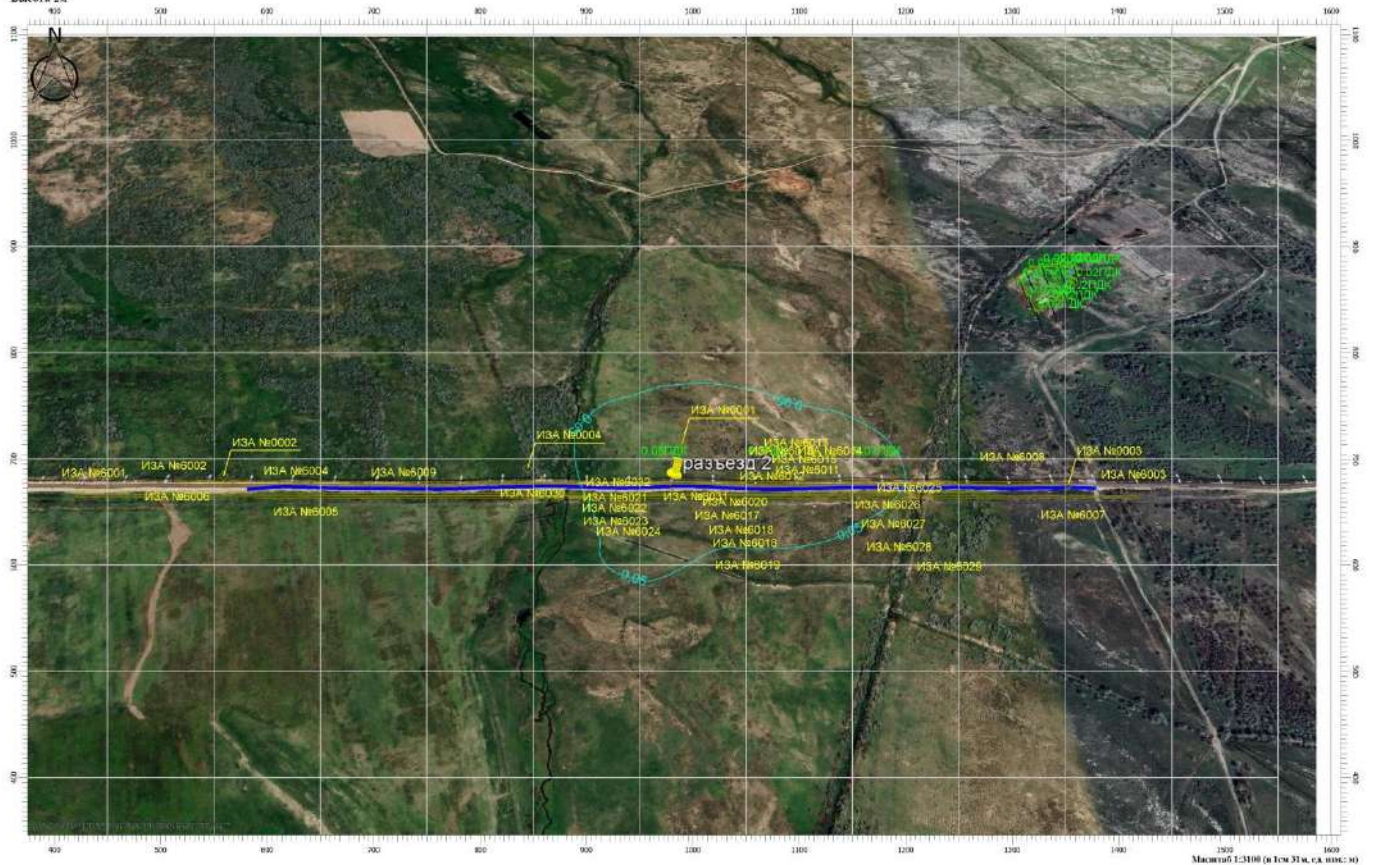

карта рассивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыкен (1) - Разъезд 2, Лето, Строительство [30.10.2025 16:31 - 30.10.2025 16:32] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 6046 (Факторная оценка и анализ потенциального воздействия)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в дозах ПДК)
 Высота 2м

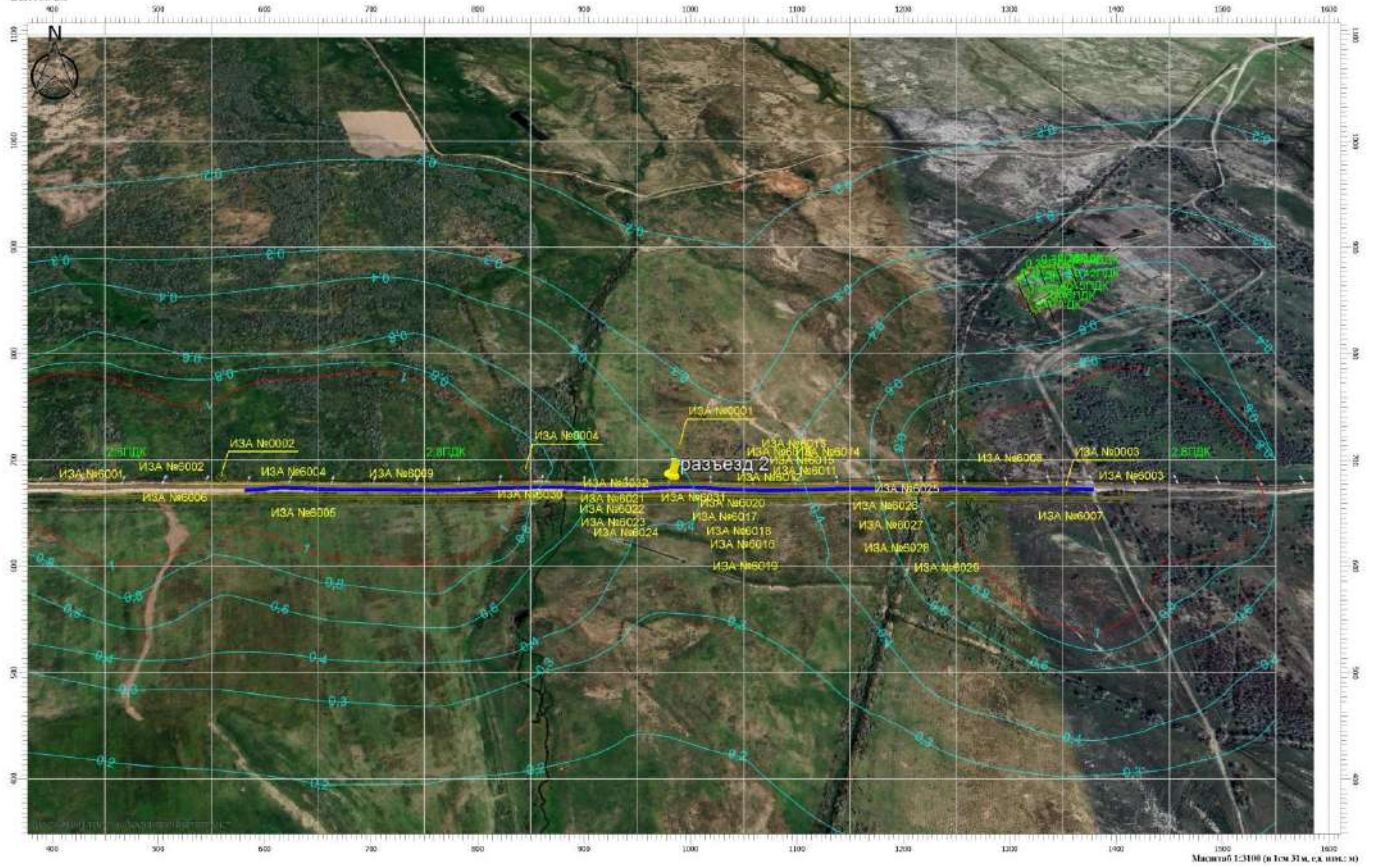


карта рассивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жезыген (1) - Разъезд 2, Лето, Строительство [30.10.2025 16:31 - 30.10.2025 16:32] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 6204 (Азота диоксида серы диоксида)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в дозах ПДК)
 Высота 2м




карта рассивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жезыген (1) - Разъезд 2, Лето, Строительство [30.10.2025 16:31 - 30.10.2025 16:32] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 6205 (Серы диоксида и фтористый водород)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в дозах ПДК)
 Высота 2м

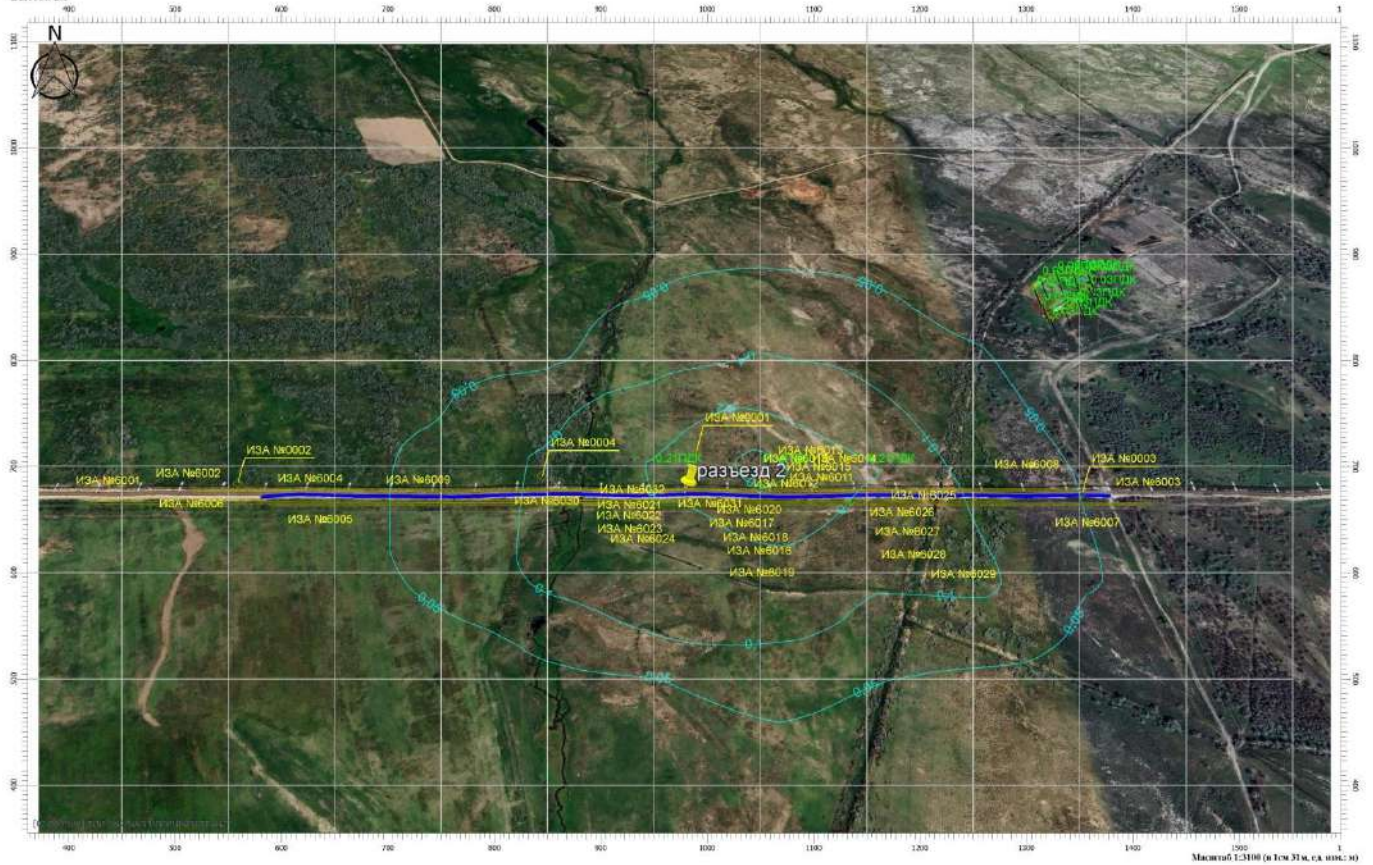


карта рассивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетымен (I) - разъем 2, Лето, Строительство [24.10.2025 17:25 - 24.10.2025 17:25], ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по внешним
 Код расчета: 0123 (объемно-треугольн (железа осями) (в пересчете на железю))
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в дозах ПДК)
 Высота 2м

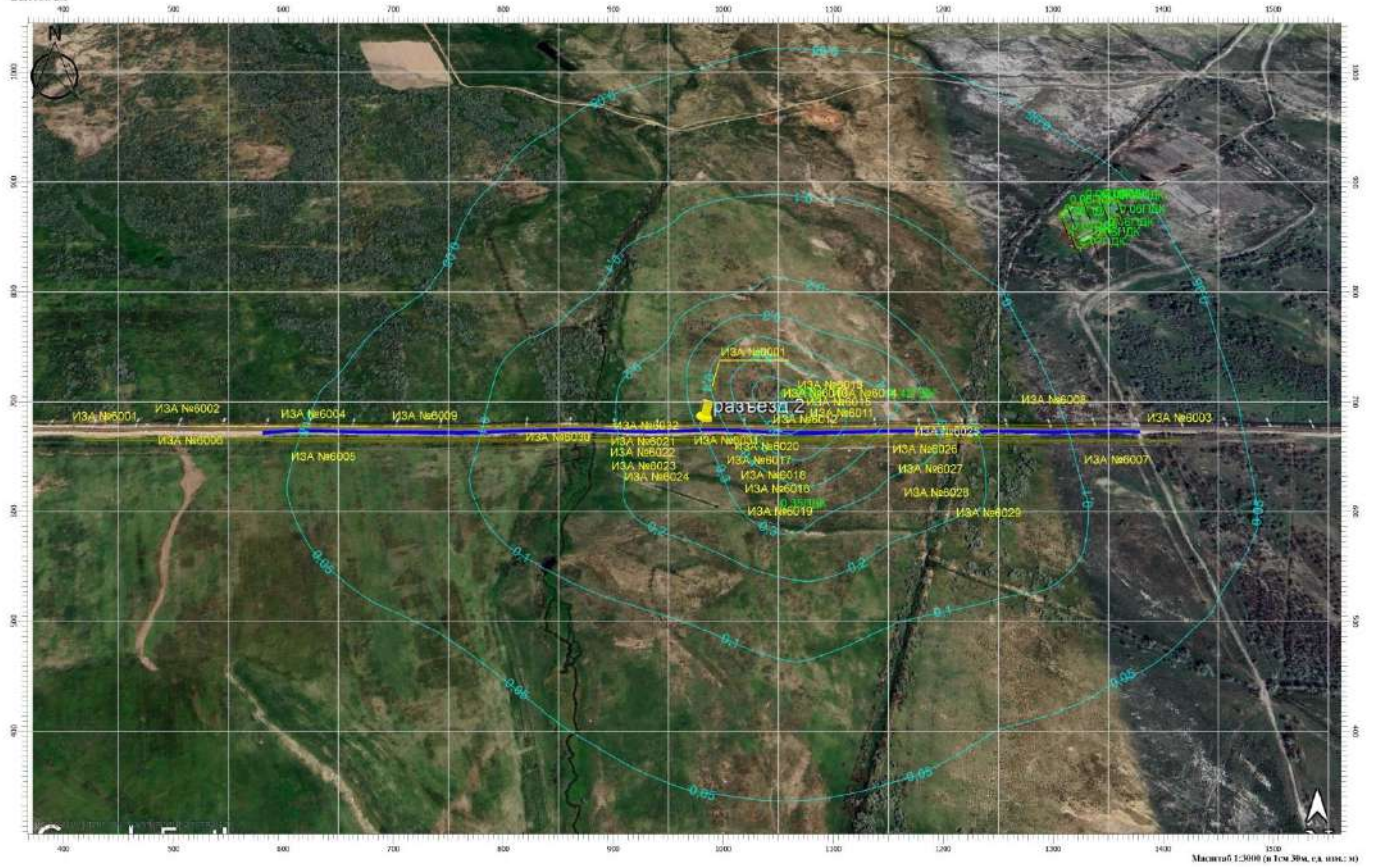


карта рассивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетымен (I) - разъем 2, Лето, Строительство [24.10.2025 17:25 - 24.10.2025 17:25], ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по внешним
 Код расчета: 0143 (Маршрут и его соединения (в пересчете на маршрут (IV) осями))
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в дозах ПДК)
 Высота 2м

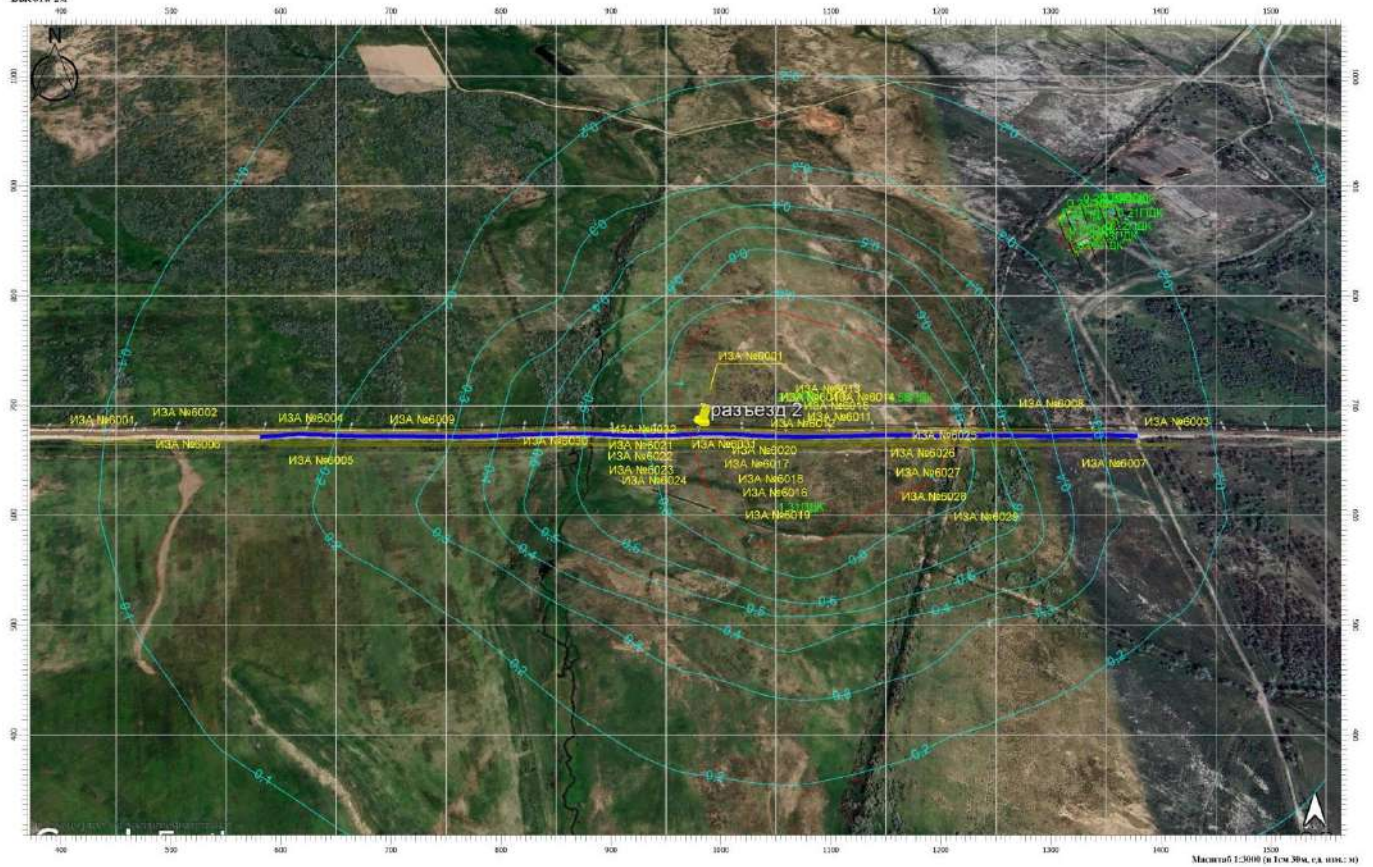


карта рассивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыкен (1) - разъезд 2, Лето, Строительство [24.10.2025 17:25 - 24.10.2025 17:25] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по известным
 Код расчета: 0184 (Самый в сто неорганическое соединение (в пересчете на свинец))
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м

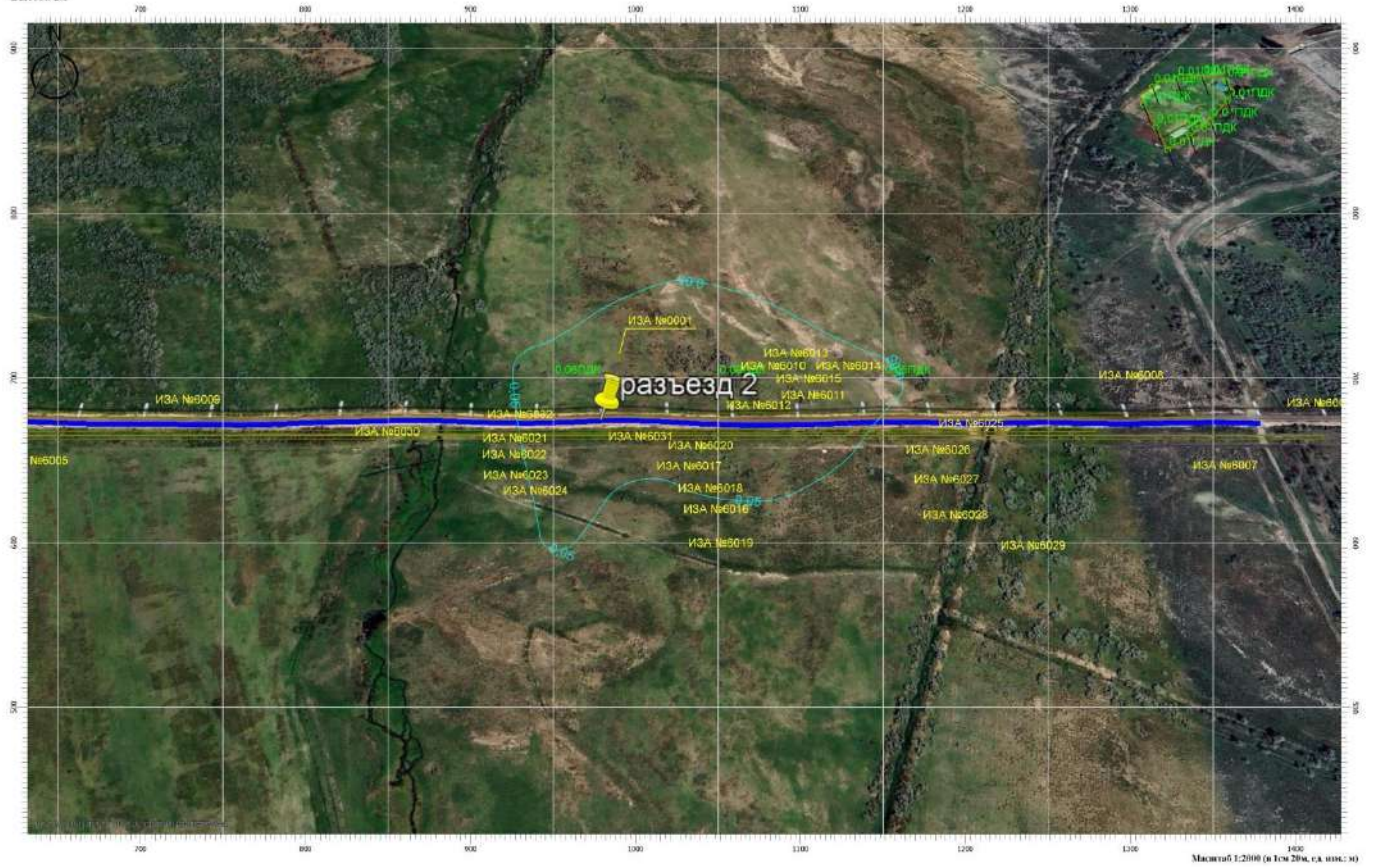


карта рассивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыкен (1) - Разъезд 2, Лето, Строительство [30.10.2025 16:31 - 30.10.2025 16:32] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по известным
 Код расчета: 0391 (Амта, люмола)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м

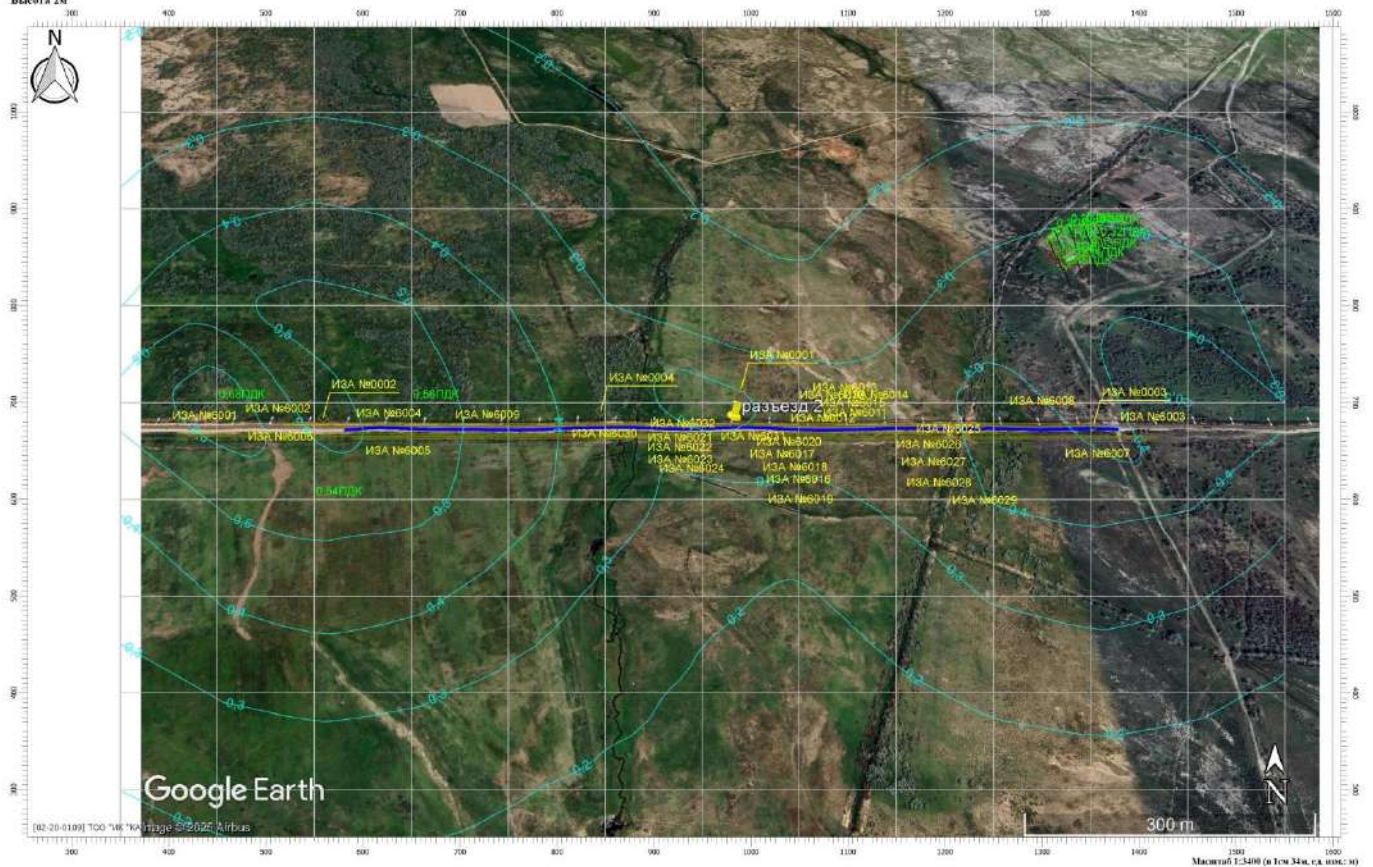

карта рассивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтайск-ст.Жезыген (1) - Разъезд 2, Лето, Строительство [30.10.2025 16:31 - 30.10.2025 16:32] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 0328 (Углерод (Сажу))
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м

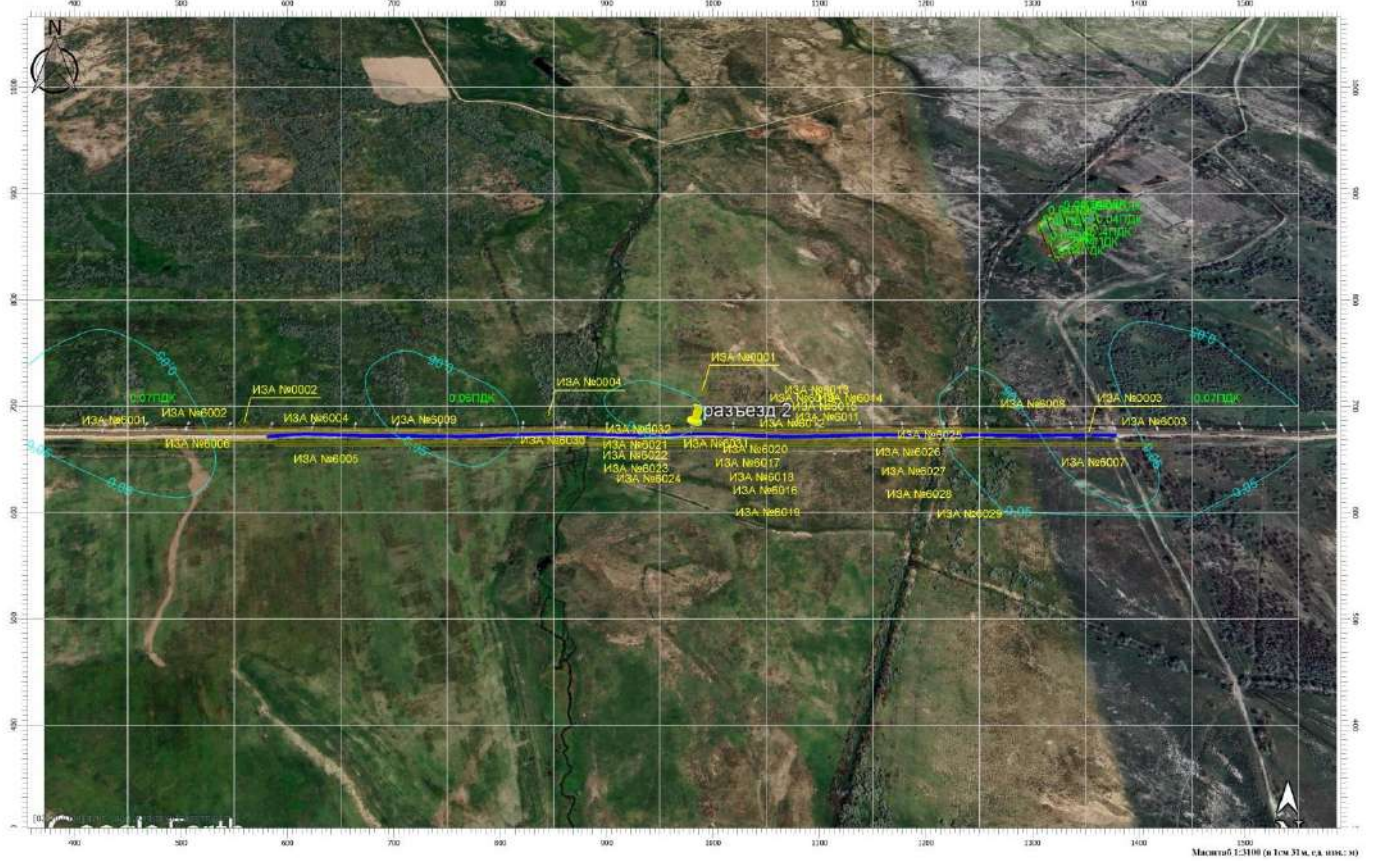

карта рассивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтайск-ст.Жезыген (1) - Разъезд 2, Лето, Строительство [30.10.2025 16:31 - 30.10.2025 16:32] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 0337 (Углерод оксид)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м

